

(2) חלק 1
 חלק 2
 חלק 3
 חלק 4
 חלק 5
 חלק 6
 חלק 7
 חלק 8
 חלק 9
 חלק 10
 חלק 11
 חלק 12
 חלק 13
 חלק 14
 חלק 15
 חלק 16
 חלק 17
 חלק 18
 חלק 19
 חלק 20
 חלק 21
 חלק 22
 חלק 23
 חלק 24
 חלק 25
 חלק 26
 חלק 27
 חלק 28
 חלק 29
 חלק 30
 חלק 31
 חלק 32
 חלק 33
 חלק 34
 חלק 35
 חלק 36
 חלק 37
 חלק 38
 חלק 39
 חלק 40
 חלק 41
 חלק 42
 חלק 43
 חלק 44
 חלק 45
 חלק 46
 חלק 47
 חלק 48
 חלק 49
 חלק 50

מדינת ישראל

משרדי הממשלה

אוטו הטכני
 13/ הקמת וג'ית

משרד הגנת הטבע

50 קוטג'ים, 3 מקלטים - ימות
77/75066/77 (המל"ק מתקן 15)
הקצוץ: 10.700.000; הסכום: 10.700.000
1/1979 - 3/1978

7473/14 - 88

מס' תיק מקורי: 4516
 מס' תיק משני: 4516



שם: 50 קוטג'ים, 3 מקלטים - ימות (ה)

גל - 14 / 7473

מזהה פיזי: 109.18/1 - 910
 מזהה לוגי: 02-106-01-07-05
 כתובת: 1395235 מס פריט: 27/08/2013

מחלקה _____

סוג המכנה

שם הישוב

הקבלן

מס' החוזה

המכום

תאריך גמר העבודה

15.12.77

תאריך התחלת העבודה:-

סינוסים - הגדלה

הקטנה

חנועת החשבונות

ה ע ב ו ד ה	מכום	מזב העבודה %	תאריך הישור	חשבון מס'
	653000	-	21.5.78	1
	1600250	-	3.3.78	2
	2567250	-	2.4.78	3
	4389250	-	20.4.78	4
	5245750	-	21.5.78	5
	6304500	-	23.6.78	6
	9115396	-	24.7.78	7
	10524161	-	10.9.78	8
	10824662	-	4.10.78	9
	11684591	-	2.11.78	10
	12128846	-	4.12.78	11
	12989110	-	31.12.78	12
	15121555	-	5.2.79	13
	15644155	-	4.3.79	14
	18243410	100%	9.4.79	15

הערה:-

State _____

Year _____

County _____

Year _____

Name of property _____

Section _____

Range _____

Township _____

Acres	Value	Assessment	Property	Owner

নওল এফএলিও

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4516

נושאי השיכון
 ניהול לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב

יאר נכנס
 נתקבל בתאריך
 24-01-1979

לטיפולו של
 לעוזרו של

בדיקת

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 105086/ב

על
הצעת גב

מיום: 79-01-08

מומין הבדיקה : הכרת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גב בבין מס' 109 שנתה 50 יח' דירור ביטוח.

הרוחה: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו
מפקחו: פל בר אילן אנדווס

המידגם : בבחר ע"ד כ"כ המכרז.

מהות הבדיקה : סידת העברת טיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במסך 24 שעות ביטוח: 7 9-01-08-07

כתמים טעל לחלון בחורים

כתמים פסטיב לגיבור אורד

יבם כסאור חלקי התקרת.

בזמן הורקת המים המרובים טעלו כראוי.

ש"מך טרובול
סנהל ט"ר באר שבע

התקן טיבהל לבנייה כפרית ב"ט.
פלבאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
30/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת מידות ומשקל

המדידה היא יחידת המידה של המדידה. המדידה היא יחידת המידה של המדידה. המדידה היא יחידת המידה של המדידה.

מדידת משקל
 מדידת אורך
 מדידת זמן
 מדידת טמפרטורה
 מדידת כמות

1000-10-10
 1000-10-10
 1000-10-10

מדידת משקל

משקל

1000

משקל

1000

משקל

משקל

משקל

מדידת אורך

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגנב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גב בדיקת

מס א- 105089/ש

כיום: 79-01-08

תורת רסקו - באר שבע.

מומין הבדיקה :

גב בנין מס' 110 משנת 50 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה :

בבאר ע"י כ"כ המכון.

המידגם :

סירת העברת סים.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגב הרגף במסך 24 טעות ניסויים 79-01-08-07

יבט נכל התקרה.

בזמן תודקת הטיס המרצבים פעלו כראוי.

שלמה סגבול
סגול סניף באר שבע.

העתק: מינהל לבני-הכפרית ב"ט.

פלגאר ד"ב.

באר שבע 79-01-16

ש/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הבנת גב

מס א- 105090/88

79-01-08 : כיום:

מוסין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גב בגין סט' 111 סמטה 50 יח' ידור בימית.

הודעה: 9077/75066/77
קבלון חב' רסקו
מפקחו סר בר אילן אברהם

המידום : בבחי' ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : סידת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הובף בסין 24 שעות בימינו 79-01-08-07

כחסיט פעל החלון בהדרים

יבט בכל התקרה.

בזמן הורפת המים הפרזונים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

הפקו מידתל לבניה כפרית ב"ס.

סלבאר ר"ג.

באר שבע 79-03-17

20/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמנת נגב

מס א- בש/105091

כיום: 79-01-06

מומין הבדיקה: והצמנת דסקי - באר שבע.

החומר לבדיקה: גב בנין ס"ס 112 סמטה 50 יח' דיוור ביטיות.

קבלון חב' דסקי
חזוהו: 9077/75066/77
מפקחו: סר בר אילן אברהם

המידגם: בבחור ע"י ב"כ המשרד.

מהות הבדיקה: סירות העמדת מימ.

תוצאות הבדיקה

הנגב הרבץ כפסך 24 טענה ביטיות: 79-01-06-07

כחם מעל לתלון בחדר המכאולי

יבם באר חללי החברה.

בזמן הדריקת המים המרובנים פעלו כראוי

הלמה סוכרול
מנהל סניף באר שבע

השתקו סינחל לבניה בשדית ב"ס.
פלגאר ד"ב.
באר שבע 79-01-17
30/

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים הישראלית
מיוזמת משרד החינוך וההשכלה
מיוזמת משרד החינוך וההשכלה
מיוזמת משרד החינוך וההשכלה

תוכן התקנות

התקנות

1-1954

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצננת בג

מס א- 105092/82

כיום: 19-01-08

מומין הבדיקה: חברה דסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 113 משנת 50 יח' דיור בימית.

חידוש: 9077/75066/77

קבלון חב' דס/ר

מספר סר בר אילן אנדרטם

המידום: בנחר ע"י ב"כ הסכרן.


מהות הבדיקה: סירת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימית 79-01-08-07

יבט בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרוזבים פעלו כראוי.


שלמה טרנרל
מנהל סניף באר שבע

העתקומינהל לבניה כפרית ב"ג.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 17-01-79
טב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'ישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- במ/105093

על
הצגת גג
בדיקת

מוזמין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע. כיום: 79-01-08

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 114 שטחה 50 ית' דירור ביטית. קבלון חב' רסקו

המידגם : בנאר ע"י ב"כ המכרז. מטקוח סד בר אילן אכרחה חזרה 9077/75066/77

מהות הבדיקה : סידת העברת מים. מידת העברת מים.


תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במ-ן 24 שעות ביטית 79-01-08-07

כתם טעל לחלון בחור המפאלי

יבם בשאר חלקי התקרה.

בזמן הודקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק מן החל לבדיקה מס' 79-01-17
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-17
גט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצננת בג

מס א - 105094/ב

תאריך: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברת דסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: בג בנין מס' 115 מסמך 50 יח' ריור ניסיון.

הודעה 9077/15066/77
קבלון חב' דסקו
מסמך מס' 77 אילן אברהם

המידום: בבחר ע"י ג"כ המכון.

מהות הבדיקה: סדרת הצננת סיס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות ניסיון 79-01-08-07

ישב בכל המקרה.

בוסף הוצף המים המרוכזים מעל כראוי.

מנהל סניף באר שבע
שלמה מנדל

המחוקק: מנהל מכון התקנים הישראלי

סגן מנהל

באר שבע 79-01-17

38/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על
הצפוי נג
בדיקה

מס א- 105095/ב

כיום: 79-01-08

מומין הבדיקה : חברת דטקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 116 משטח 50 יח' דיור בימית.

המידום : גבחר ע"י ב"כ המבדוק

מהות הבדיקה : סידת העברת סים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

בזילה בקיר הסמוך לחדר האמבטיה

יבס בשאר חלקי התקרה.

בזמן הודקת הסיס הפרזיטים פעלו כראוי.


שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

חשן סובול למבנה כפרית ב"מ.
פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-17
35/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

במ/ 105088, 105089, 105090, 105091, 105092,
105093, 105094, 105095

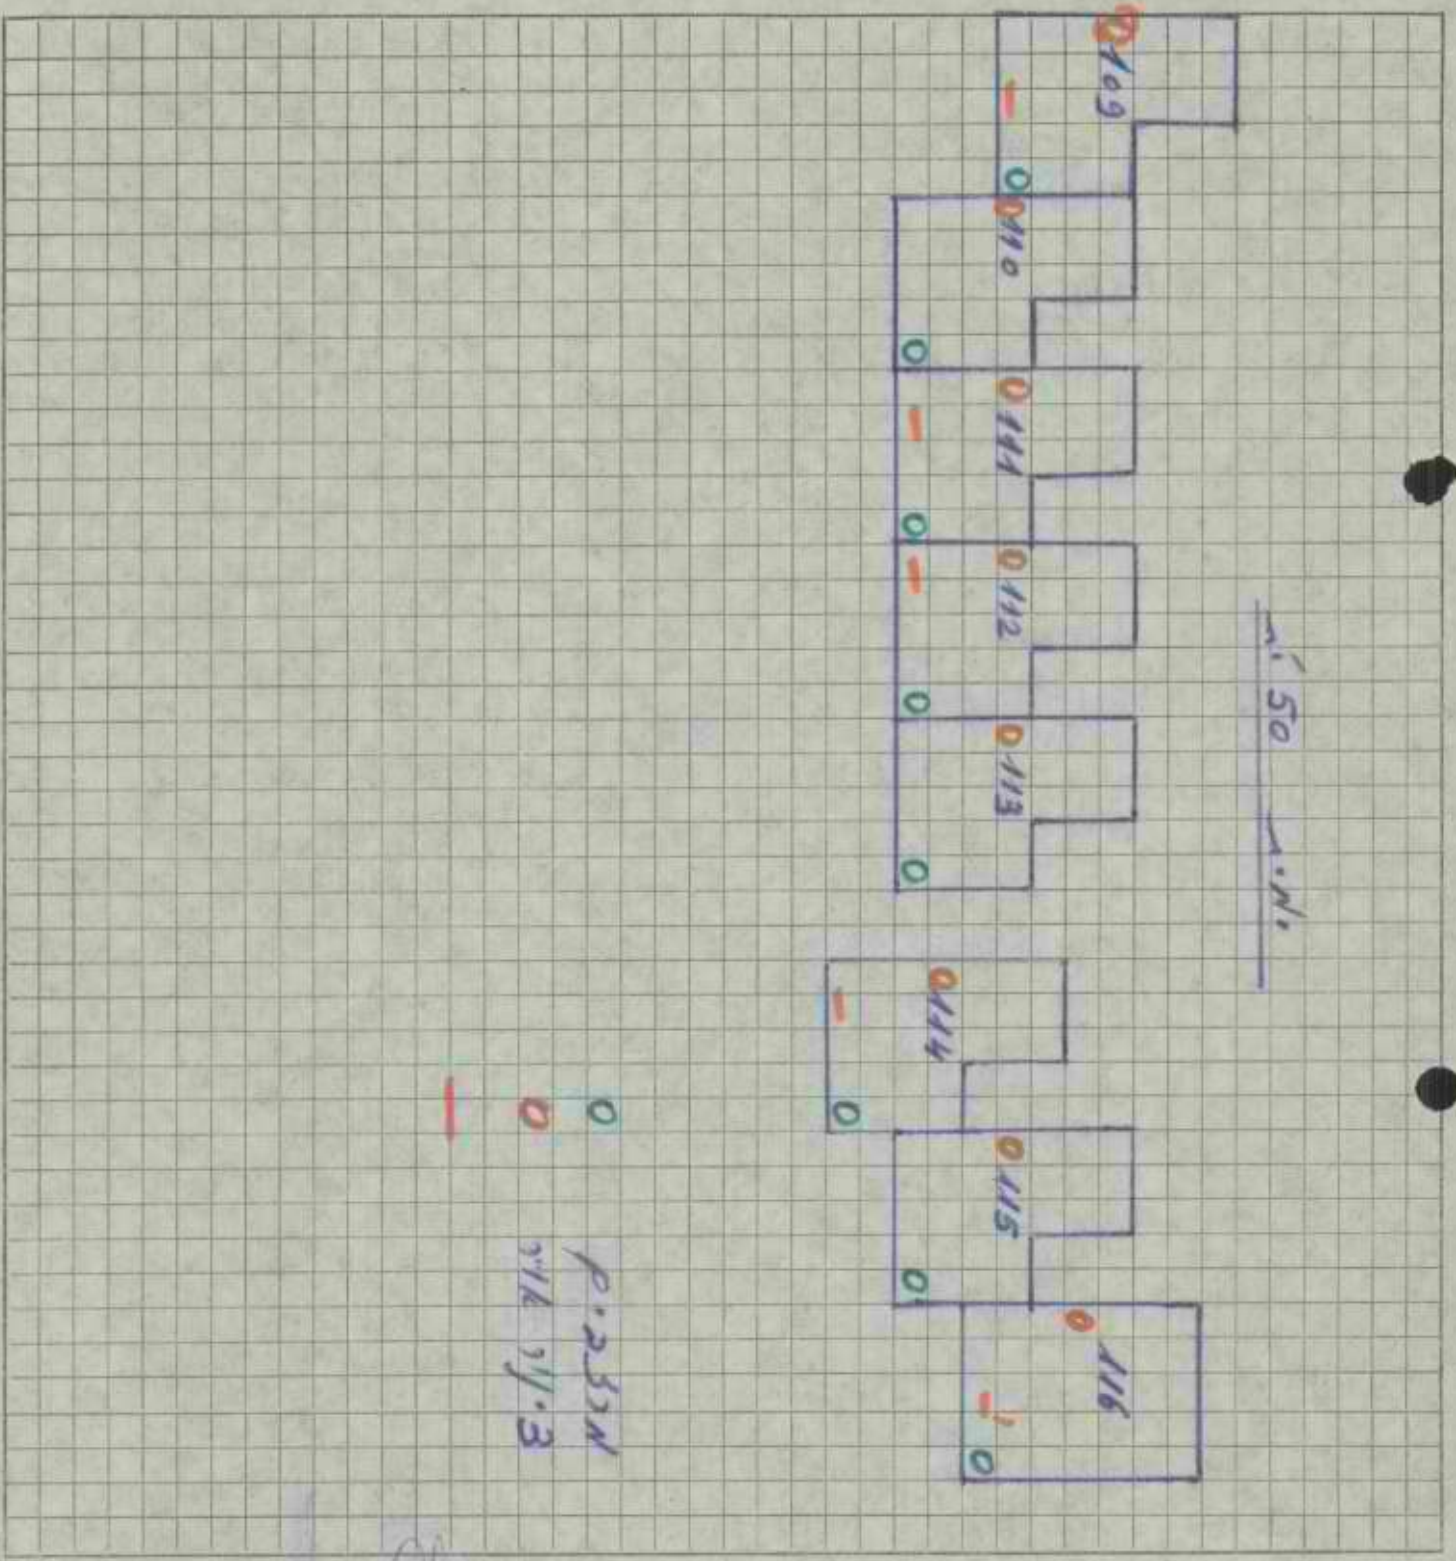


י.מ.י 50

מ.ב.ב.ב
פ.י.א.י.ב

אלטא סרובל
מנהל סניף באר שבע

התקן מס' 79-01-17
פלגאר י"ג
באר שבע 79-01-17
30/

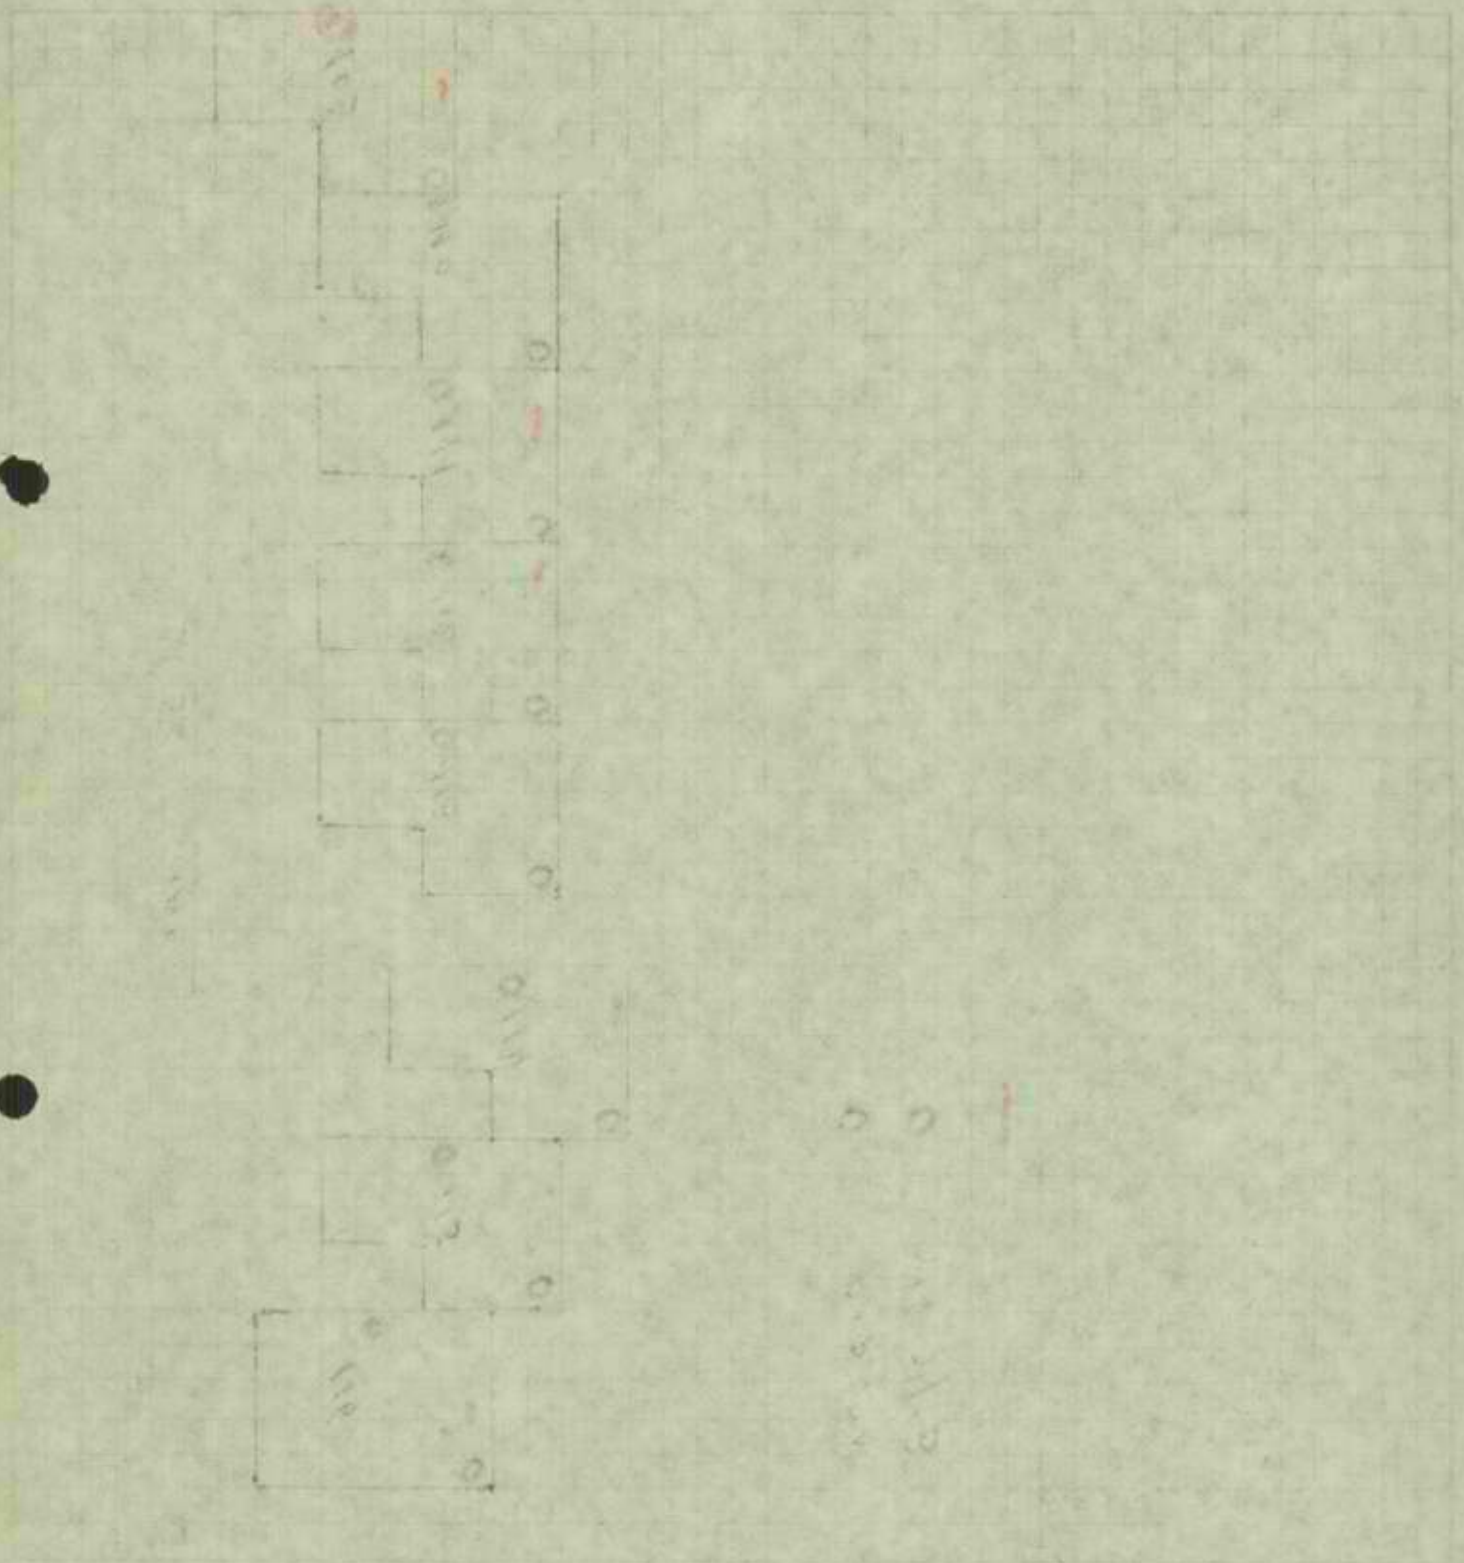

מכון התקנים הישראלי

45/16

העתק

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מס' תעודת זהות: 3154
 מס' חשבונית: 1025
 תאריך: 24-01-1979
 לטיפולו של: [חתימה]
 לעזונו של: [חתימה]

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

בדיקה

מס א- בש/104955

כיום: 79-01-07

מוסין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 218 משטח 50 יח' דיור בימית.

הקבלה: חב' רסקו
 חרזה: 9077/75066/77
 מפקח: מר כר אילן אברהם

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג תוצף במשך 24 שעות בימים 04-05-79-01

יבש בכל התקרה.

בזמן הודקה המים שהוזכרים פעלו כראוי.

שלמה טננר
 מנהל סניף באר שבע

העתיק: סיבנהל לבניה כפרית ב"ס.

פלגאר ד"ג.

באר שבע 79-01-16

גש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הווגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

ראצפת גב

בדיקת

מס א- 105113/ש

כיום: 79-01-07

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

הקבלן: חב' רסקו

החומר לבדיקה: גב בבנין מס, 19 שטח 50 יח' ויורר ביטח.

חוזתו: 9077/75066/77

מפקחו: מר בר אילן אברהם

המידגם: בגור ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה סים.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-04

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה מדבול
 מנהל סניף באר שבע

העוקב: מינהל לבניה כפרית
 פלגאר ר"ג.
 באר שבע 79-01-16
 ש/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69.977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

מס א-בס/105114

ביום: 79-01-07

סומן הבדיקה : תכרם רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 220 משטח 50 יח' דיור בימית.

קבלון חב' רסקו

חוצהו: 9077/75066/77

מפקחו: מר בר אילן אברהם

המידגם : בכתר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : פירת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף כמשך 24 שעות בימים 79-01-05-04

כתם בפרוזדור בקיר פעל לניקוזת החשמל של הדוד

יבש בשאר התקרה.

בזמן הורקת המים המרזגים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העמק: מינהל לבניה כפרית ב"ט.

פלגאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

גט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת סיוע ופיקוח

משרד המבחן והפיקוח
מחלקת הפיקוח והסיוע
תל אביב

תוספת א' -

הוראות

מס' 100 - 1944

הוראות

1. מטרת התוספת

הוראות

2. תחולת התוספת

הוראות

3. הגדרות

הוראות

4. סמכויות

הוראות

הוראות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס א- בש/105115

ביום: 79-01-07

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

חוזת: 9077/75066/77

קבלון חב' רסקו

מפקח: מר בר אילן אברהם

החומר לבדיקה : נג בנין מס' 221 מסמך 50 יח' ריזור ביסיה.

המידגם : בנאר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידול העברת מיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בשאר 24 שעות בימינו 79-01-05-04

אנא כתמים מעל לחלון בחודש טיבה ביסני

יבט בשאר החקרה.

בזמן הורקת המים הסר-בים פעלו כראוי.



שלמה טורבול
מנהל סניף באר שבע

העוקב טיבהל לבניה כפריה.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

ש/

יחידת המידע והסיוע

מטרת היחידה היא לספק מידע וסיוע ללקוחות ולעובדים. היחידה פועלת בשיתוף עם יחידות אחרות במסגרת המשרד.

תפקיד היחידה

מטרה

מס' 1000-1000

מטרה

מטרה : לספק מידע וסיוע ללקוחות ולעובדים.

מטרה : לספק מידע וסיוע ללקוחות ולעובדים.

מטרה : לספק מידע וסיוע ללקוחות ולעובדים.

מטרה : לספק מידע וסיוע ללקוחות ולעובדים.

מטרה : לספק מידע וסיוע ללקוחות ולעובדים.

מטרה : לספק מידע וסיוע ללקוחות ולעובדים.

מטרה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- 105116/ט

כיום: 79-01-07

מומין הבדיקה: חברה רסקו - באר שבע.

חוזתו 9077/75066/77
קבלון חב' רסקו
מקתו: סראבר אילן אברהם

החומר לבדיקה: גג בנין סט' 222 מסטח 50 יח' ירוך ביסיה.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידור העברת סיד.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-05-04

בזילה מסביב לצינור אוויר במידותיה.

כתמים מעל לחלון בחדר שינה צד ימין

יבש בטאר התקרה.

בזמן הלדקה המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העתק: סיבאל לבניה כפרית
פלגאר י"ג.
באר שבע 79-01-16
38/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצננת בג

מס' א - בט/105117

כיום: 79-01-07

מוסין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

חלופה: 9077/75066/77

החומר לבדיקה : בג בנין מס' 223 משנת 50 יח' דיור בימית.

ספקה: סר בר טילן אברהם

קבלן: חנ' רסקו

המידגם : גבוה ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה : טירת הצננת פים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-05-04

יבש בכל המקרה.

בצטן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

אלטן טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מיוצא לבניה כפרייה מ"ט.

פלגאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

טב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הנחת גג

מס א - בט/105118

תאריך: 79-01-07

מוזמין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג כפי: מס' 224 ממשל 50 יח' דיור בימית.

קבלון חב' רסקו
חזוה: 9077/75066/77
מפקח: סר בר אילן אברהם

המידגם: גבחר ע"י ב"כ המכרז.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-05-04

פתמים שעל להלון בחדר טיבה מסנני בר ימין.

יבט במאר התקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

המקום מיוהל לבדיקה כמריה ב"כ.

פלוגר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 105119/ב

על

הצגת גג

בדיקת

79-01-07

כיום:

חברת רסקו - באר שבע.

: מומין הבדיקה

גג בבנין מס' 225 משטח 50 יח' דיור ביפית.

: החומר לבדיקה

קבלון חב' רסקו

הרשח: 90277/75066/77

מס'הח: סר בר אילן אברהם

בבחר ע"י ב"כ הסנדק.

: המידגם

סידת הצגרת טיב.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-05-04

יבש בכל התקרה.

כיום: הורקו המים המרוזבים פעלו כראוי.

מלכה סנדק
סנדק סניף באר שבע

החתם: מינהל לבניה כפרית.

מלבאר ד"ג.

באר שבע 79-01-16

ב/

תוכנית התקציב הכלכלי

התקציב הכלכלי של מדינת ישראל לשנת 1954, מתבסס על ההערכות שהוגשו על ידי משרד האוצר, ונשען על ההנחות שנקבעו בתקציב הכללי לשנת 1954. התקציב הכלכלי מפרט את הכנסות הממשלה, את הוצאות הממשלה, את הכנסות המגזר הפרטי, ואת הוצאות המגזר הפרטי.

הכנסות הממשלה


הכנסות

שם	1953	1954
מכירת נדלונ	100	100
מכירת רכוש	200	200
מכירת מכוניות	300	300
מכירת רכב	400	400
מכירת אוטו	500	500
מכירת מכונית	600	600
מכירת אוטו	700	700
מכירת מכונית	800	800
מכירת אוטו	900	900
מכירת מכונית	1000	1000

הוצאות הממשלה


שם	1953	1954
הוצאות	100	100
הוצאות	200	200
הוצאות	300	300
הוצאות	400	400
הוצאות	500	500
הוצאות	600	600
הוצאות	700	700
הוצאות	800	800
הוצאות	900	900
הוצאות	1000	1000

בס/104955, 105113, 105114, 105115, 105116, 105117,
105118, 105119

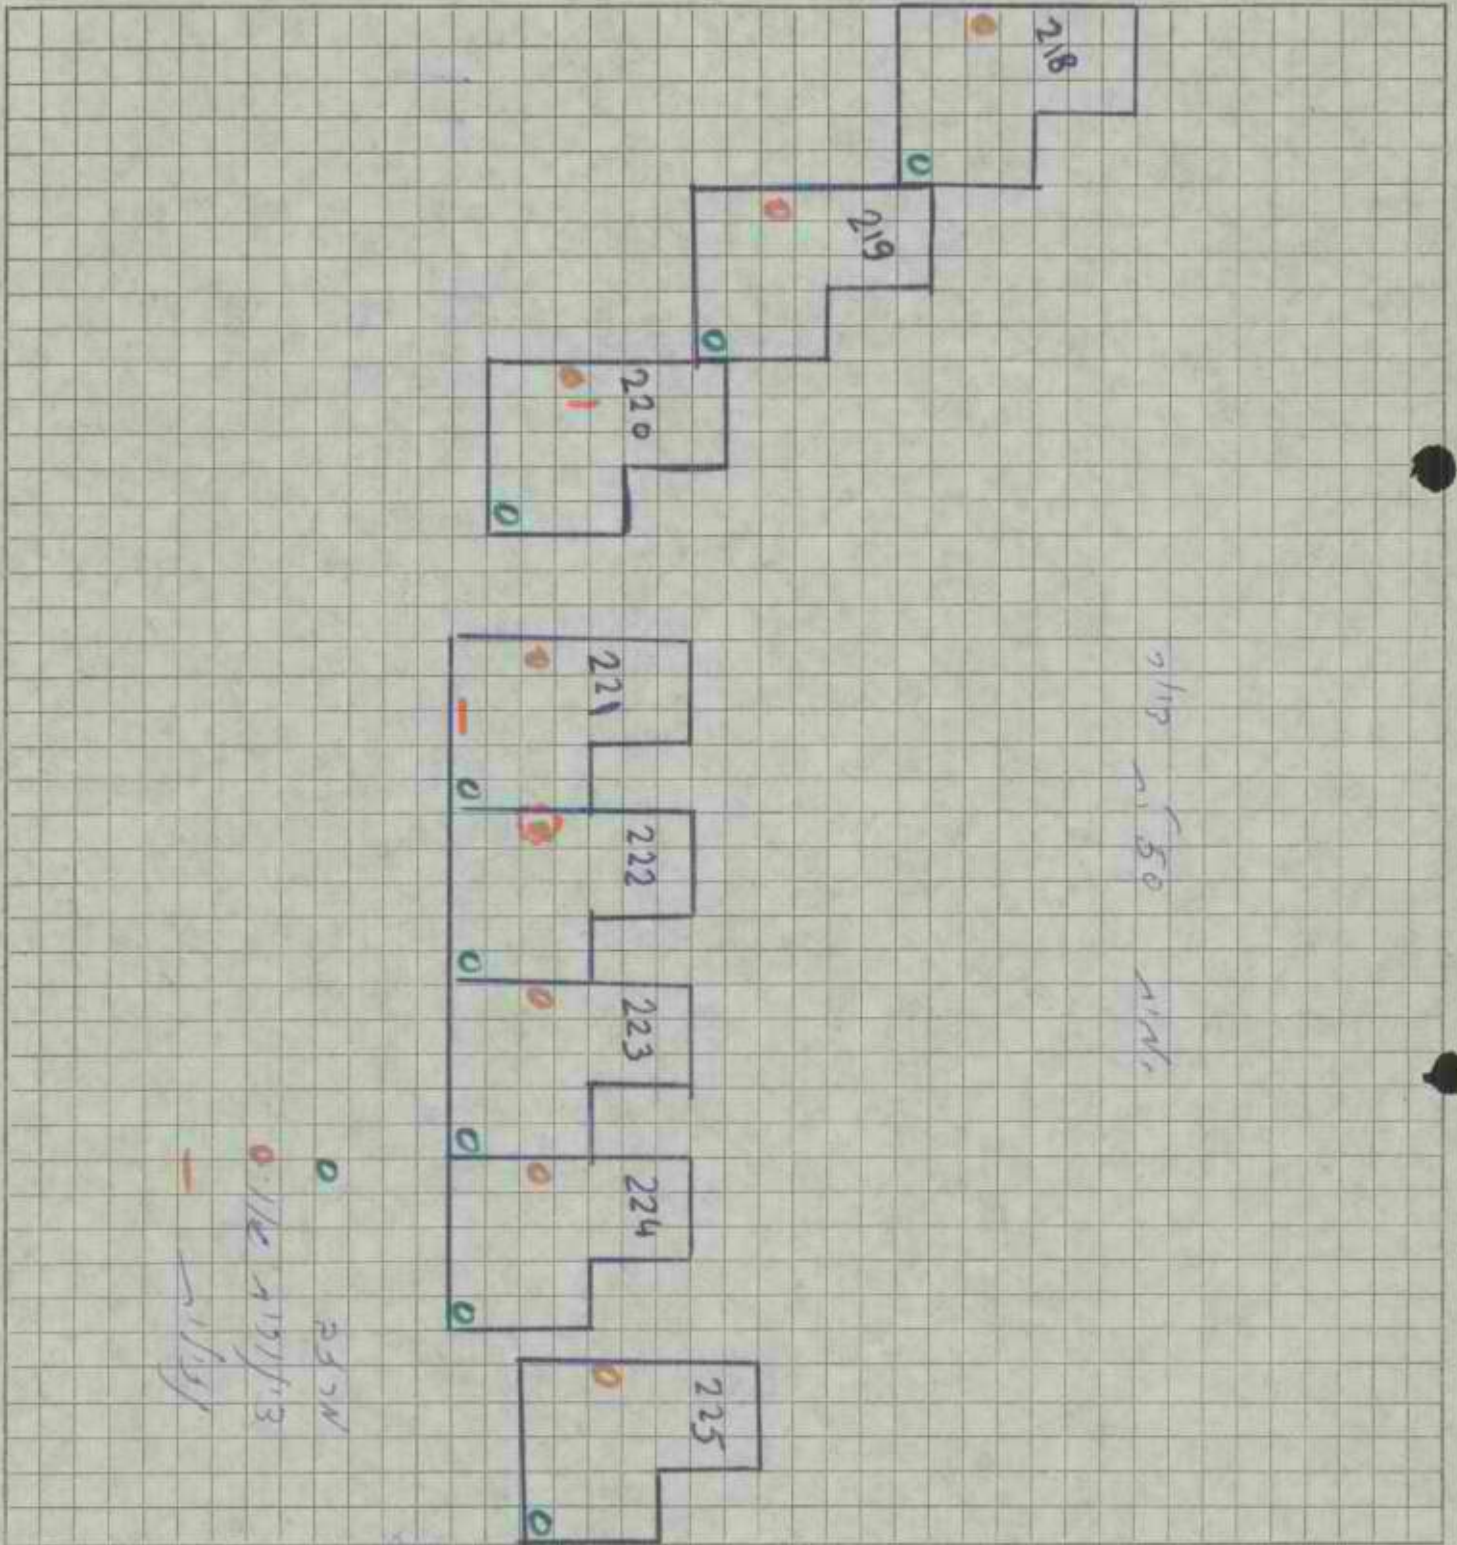

משרד המבחן
מס' 79-01-17

המשרד המבחן למבדוקים ב"מ
משרד המבחן
מס' 79-01-17
30/

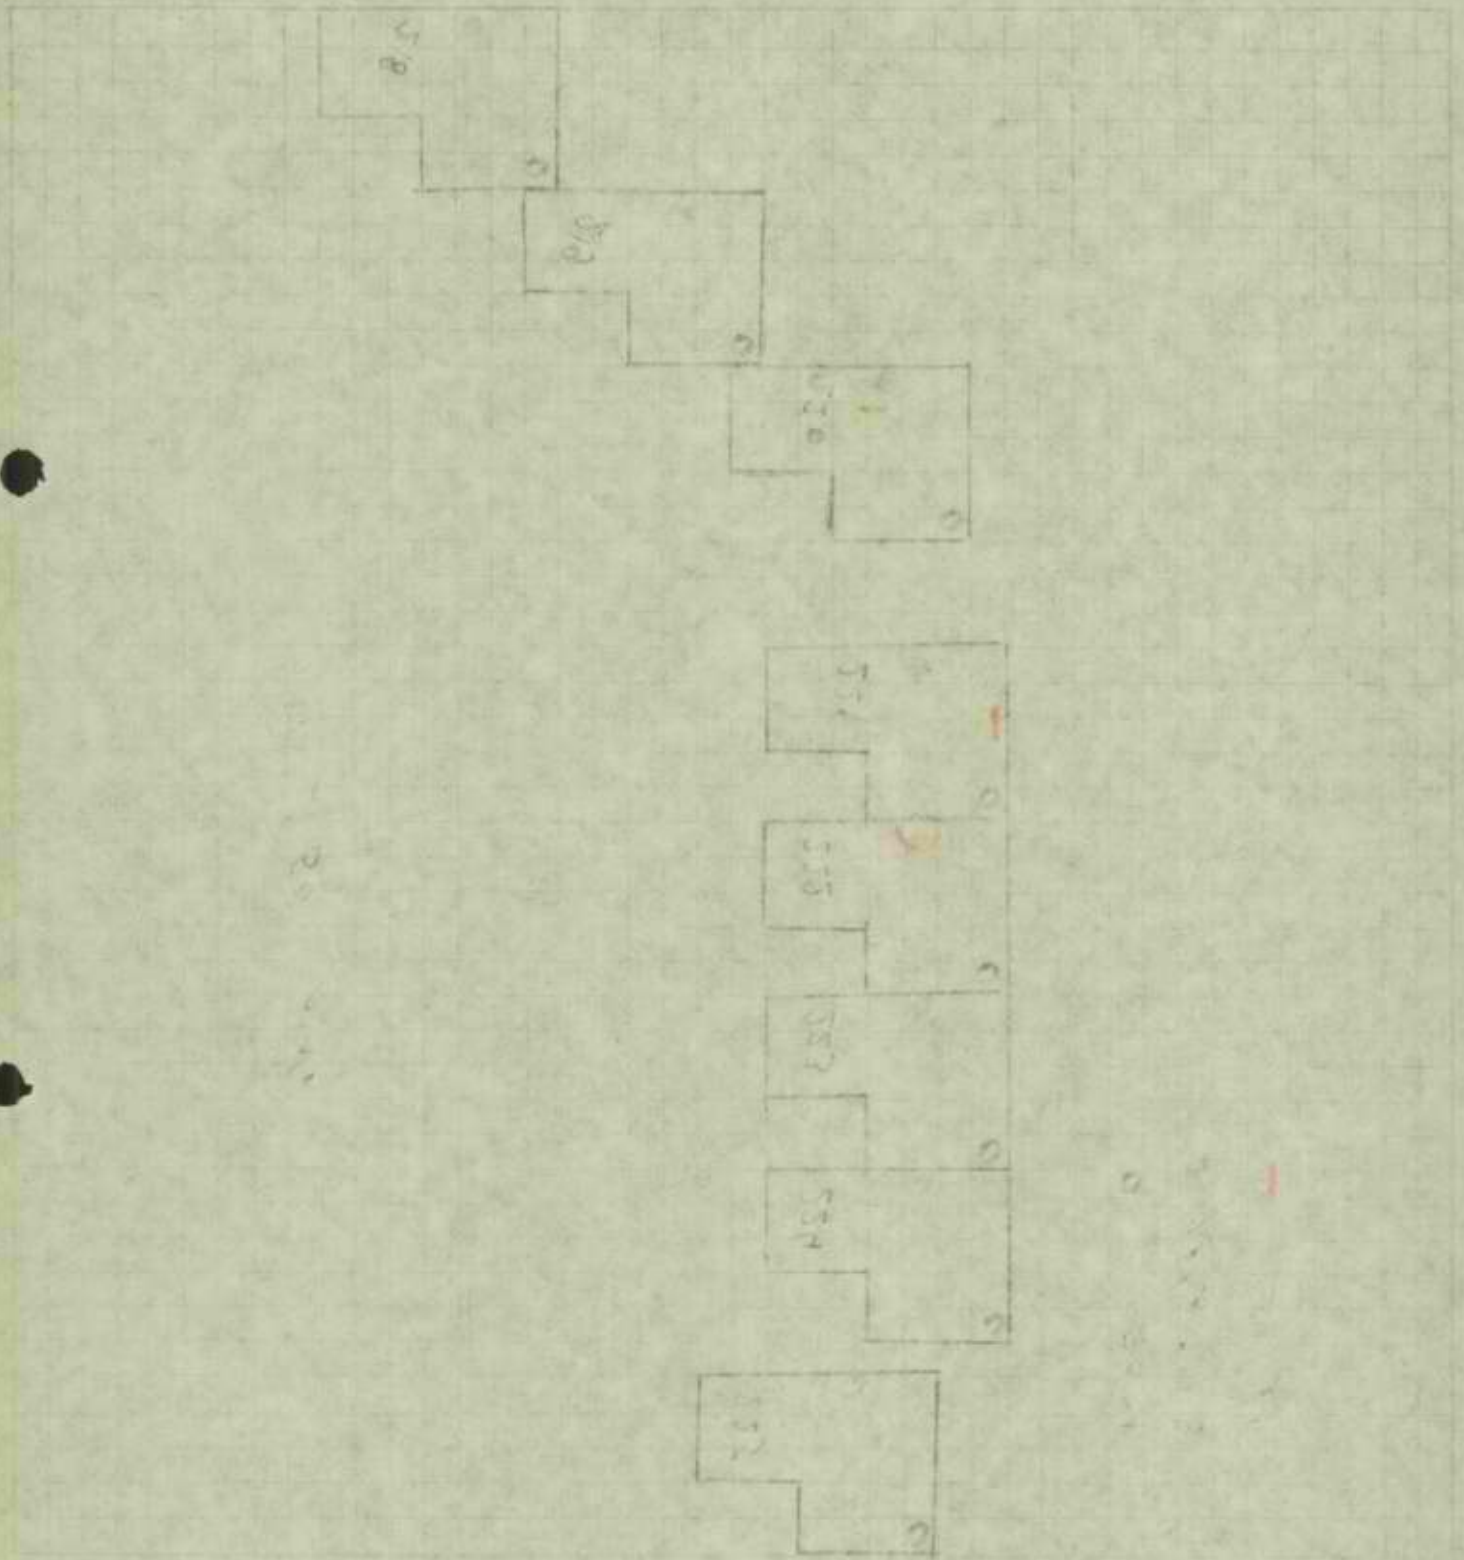

RECEIVED

DATE: _____ TIME: _____

NO. _____

TO: _____

BY: _____

DATE: _____

NO. 10-10-10

RECEIVED

NO. _____

DATE: _____

TO: _____

BY: _____

DATE: _____

NO. _____

NO. _____

DATE: _____

NO. _____

RECEIVED

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת

בדיקת

מס א-ב/104946

79-01-04

ביום:

תכנית רישום - באר שבע.

: מומין הבדיקה

גב בנין מס' 157 משטח 50 יח' זיור ביטית.

: החומר לבדיקה

בבחר ע"י ב"כ המכון.

: המידגם

מידת העננת מיס.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצג במס' 24 טעות בימים 79-01-04-03

ישם ככל התקרה.

בזמן הודקת המים המדובים פעלו כראוי.

שלמה מלמד
מנהל סניף באר שבע

הצגת מידת העננת מיס.

מלמד ד' ב.

באר שבע 79-01-15

35/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצגת גג

מס א- 104947/ב

79-01-04 : ביום

מוסין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

חלוקה: 9077/75066/77
קבלון: חב' רסקו
מספר: טר בר אילן אברהם

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 156 משטח 50 יח' ריזר ביטית.

המידום : נבחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה : סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-04-05

יבש ככל התקנה.

בזמן חדרק המים המרובים נפלר כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

הפתח: מנדל לבניה כפרית כ"כ.
פלואר ר"ג.
באר שבע 79-01-15
30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גג בדיקת

מס א- 104948/בט

כיום: 79-01-04

מומין הבדיקה: חברת ריסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 159 מסמך 50 יח' ריזר ביטוח.

המידגם: מבנה ע"י ג"כ המכון.

מהות הבדיקה: סירת העברת מיס

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות ביטוח: 79-01-04-03

יבש. כל התקרה.

בזמן הדיקת המיט המרובית נעלו כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מנהל לבניה כפרית

סלואר ר"ג.

באר שבע 79-01-15

30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גג בדיקת

מס א- 104946/ב

ת"ס: 79-01-04

מוסין הבדיקה: חברת דסקו - באר שבע.

חזרה: 9077/75066/77
מפקח: מר בר אילן אברום
קבלן: חב' דסקו

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 160 שטחה 50 יח' דירד ביטית.

המידגם: בנחיר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: טיזת הפגרת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות ביטית 79-01-04-03

יבש ככל התקרה

בזמן הורקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

מלמד טרובל
מנהל סניף באר שבע

המפקח: מינהל לכבייה כפודית ב"ט.
פלגאר ר"ב.
באר שבע 15-01-79
טט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלסית, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104949/ב

על הצמח בג בדיקת

מוסין הבדיקה : חבלת רסקו - באר שבע. כיום: 79-01-0 4

החומר לבדיקה : בג בנין מס' 161 מסטה 50 ית' דירר ביטית. חווה: 9077/15066/77

המידום : בבחי ע"י ב"כ המשרד. קבלו חב' רסקו מפקחו מר בר אילן אברהם

מהות הבדיקה : סירת העברת פיס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במסך 24 שעות ביממה: 79-01-04-03

ישב בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרובים פעלו כראוי.


מנהל סניף באר שבע

העתק מיוגח לבניה כפרית
פלגאר ו"ב.
באר שבע 79-01-15
בג/

התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן
התקנת חוקי המבחן
התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן

1944

התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן

התקנת חוקי המבחן

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על
הצגת גג
כדיקת

מס א- 104950/ב

כיום: 79-01-04

מוסין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

חלופה: 9077/75066/77

החומר לכדיקה : גג בבנין מס' 162 מנחה 50 יח' דיור ביטוח

קבלן: חב' רסקו

המידנם : בבחור ע"י ב"כ המכון.

מפקחו בר אילן אברהם

מהות הכדיקה : טירת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-04-03

יבש בכל המקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

לשם סדנול
מנהל שבין באר שבע

העתק: מנהל לבניה כפרית ב"ס.

פלנאר ר"ב.

באר שבע 79-01-15

ב

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לנהל את ענייני הסטודנטים ולהגן על זכויותיהם. האגודה מנהלת את המועצה הסטודנטית ואת כלל הפעילות הסטודנטית באוניברסיטה.

תפקידה

התאחדות

אגודה

התאחדות

התאחדות

אגודה

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לנהל את ענייני הסטודנטים ולהגן על זכויותיהם. האגודה מנהלת את המועצה הסטודנטית ואת כלל הפעילות הסטודנטית באוניברסיטה.

התאחדות
אגודה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת בג

בדיקת

מס א- בש/104951

כיום: 79-01-04

מומין הבדיקה : חברה רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : בג בבנין מס' 163 מסטה 50 יח' דיור ביסיה.

המידום : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : סידת העברה מיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במסך 24 שעות בימיא: 79-01-04-03

יגש בכל החקרה.

בזמן הורקה המים המצוברים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

החקי מינהל לבניה כפריה.
טר פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
ג/

במ/104945, 104946, 104947, 104948, 104949,
104950, 104951



שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה כפרית כ"ט.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 79-01-17
30/

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

4516 העתק

מס' 1018/77

מינהל לבנייה כפרית ויישובים
מחוז הנגב

דאר נכנס

נתקבל בתאריך

24-01-1979

לטיפולו של

לעוזו של

המחלקה לבנין

תעודה

על הצפת גג בדיקה

מס א- 105104/ב

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברה דסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 459 מסטח 50 יח' ריזר ביטית.

המידגם: בבחור ע"י ב"כהמכרן.

מהות הבדיקה: פירת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה סוברל
מנהל מס' 1018/77 באר שבע

המקום: מינהל לבנייה כפרית ב"ס.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
35/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת זהות

התעודה הזו היא תעודת זהות של מדינת ישראל. היא נעדרת כוח חוקי. כל המידע המופיע בה הוא מידע כללי בלבד. אין להשתמש בה לצורכי משפטיים או אחרים. כל שימוש אחר הוא בלתי מותר.

שם פרטי: _____
 שם משפחה: _____
 תאריך לידה: 24-10-1978
 מזה"ת: _____
 תמונה: _____

פרטים אישיים

שמות

שם פרטי: _____
שם משפחה: _____

תאריך לידה: _____

מספר זהות: _____

מספר תעודת זהות: _____

מספר תעודת זהות: _____

מספר תעודת זהות: _____

פרטים נוספים

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצננת בג

מס' א- 105105 / 79

כיום: 79-01-08

מומין הבדיקה: תכנה רסקו - כאר 1000

החומר לבדיקה: בג בנין מס' 460 מאוח 50 יח' ויור ביטית.

המידום: בבחר ע"י ב"כ הסנדון.

מהות הבדיקה: סירח הצננת מיב.

קבלון תב' רסקו
הדוח: 9077/79066/77
מפקח: סר בר אילן אברהם

תוצאות הבדיקה

הנג חוצץ במסך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבט בגל החקרה.

בזמן הדריקה המים התרדמים פעלו כראוי.

אלמנה שובל
סבול סניף כאר 1000

המפקח: מילי לבניה כסדימץ
סלואר ו"ב.
כאר טבע 79-01-16
ג/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הבדוקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שגמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 105106/ב

על
הצגת
בדיקת

כיום: 79-01-08

מוסין הבדיקה: חברה רסקו - באר שבע.

קבלת חב' רסקו
ממקום מר בר אילן אברהם
חברת: 9077/75066/77

החומר לבדיקה: 33 בגין מס' 461 מטמח 50 יח' דיוור ביטוח

המידגם: נכחור ע"י ב"כ המכרז.

מהות הבדיקה: פירות העכרית מים.

תוצאות הבדיקה

הנגב הדגף במסך 24 טעות ביטוח: 79-01-06-07

יבש בכל המקרה.

בזמן הריקת המים המוצבים פעלו כראוי.

שלמה סגבול
מנהל סניף באר שבע

העתק סיבול לבטיחהפדית ב"כ.
פלגאר ר"ב.
באר שבע 79-01-16
33/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 105107/ב

מס א-

על הצגת

בדיקת

79-01-08

כיום:

חברת רסקו - באר שבע.

: מומין הבדיקה

קבלת חנ"ר רסקו

חזרה: 9077/75066/77

מפקח: טר בר אילן אכרס

גג בבנין פת" 462 מט"ח 50 יח' ריזור ביטית.

: החומר לבדיקה

בבחי ע"י ב"כ המכון.

: המידע

סידת העברת מים.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף בסך 24 שעות בימינו: 79-01-08-07

יבט בכל התקרה.

בזמן הודקה המים המרוזבים פעלו כראוי.

מנהל סניף באר שבע
מלכה טובול

המפקח מיוחד לבנייה: ב"כ

פלואר ר"ב

באר שבע 79-01-15

בב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 105108/ב

על
הצגת

כדיקת

79-01-08 : כיום

חברת רסקו - באר שבע, מוסין הבדיקה :

גג בנין מס' 463 טושה 50 רח' דיוור ביטיס, החומר לבדיקה :

קבלת חב' רסקו
חוזת: 5077/75066/77
מפקח: סר בר אילן אברהם

גבתי ע"י ב"כ המכון, המידגם :

טירת העברת טיס, מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגב חוצף במשך 24 שעות ביטיס: 79-01-08-07

ימש בכל החקרה.

בזמן חקיקת הטיס המרובים פעלו כראוי.

שלמה שובל
מנהל סניף באר-שבע

הפתח טינהל לכביה כמריה ב"ס,
סלנאר ר"ג,
באר שבע 79-01-16
30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב

מס א- 105104/83

כיום: 79-01-08

מוזמין הבדיקה: חברת דסקו - באר שבע,

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 464 משטח 50 יח' דירור ביטוח.

המידגם: בבחור ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העביות מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימינו: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים הפרזביום פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מיבחל לבניה כפרית ב"מ.

פלגאר ר"ב.

באר שבע 79-01-16

38/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצננת בג

מס א- 105110/02

כיום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברה רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: בג בבנין מס' 465 סמטה 50 יח' חינר ביטית.

קבלון חב' רסקו
חוזת: 9077/75066/77
מפקח: מר בר מילן אברהם

המידגם: בבחר ע"י ב"כ הסכרן.

מהות הבדיקה: פירת העברה טימ.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בטמך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבב בכל המקרה.

בזמן הודקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה זונדל
מנהל סניף באר שבע

הח' ז. זונדל לבניה כפרית ב"כ.

מלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גג

בדיקת

מס' א- 105111/ג

כיום: 79-01-08

חברת רסקו - באר שבע.

: מומין הבדיקה

גג בבנין מס' 466 סגורה 50 יח' דירת ביטית.

: החומר לבדיקה

קבלן: חתב' רסקו

חוזתו: 9077/75066/77

מפקחו: מר בר אילן אברהם

בבית פ"י ב"כ המסון.

: המידום

סידרת העברת טיפ.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הגג הודף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

יבט בכל התקרה.

בזמן הודפת הטיפ המרובי - פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

השת"ק: מנהל לבניה כפרית ב"ס.

פלגאר ר"ג.

באר שבע 16-01-79

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסן לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 105112/ב

על

הצבת גג

בדיקת

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 467 מסמך 50 יח' ויורד ביסית.

פרוזה: 8027/75066/77
קבלת: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם: בנחל ע"י ב"כ המבדק.

מהות הבדיקה: סידת העברת טיח.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות ביסיום: 79-01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טרכול
מנהל סניף באר שבע

העת: מינהל לבניה כפרית כ"ס.
פלואר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
38/

תעודת סיוע

תעודת סיוע זו היא חלק מהתהליך של קבלת הפיקוח על הרכיבים המיוצרים על ידי חברתנו. תעודת סיוע זו תהיה חייבת להיות מלאה ומוחזרת למחלקת הפיקוח של חברתנו.

פרטי היצרן

שם היצרן

מס' 100

א"י

תאריך

שם היצרן :


מס' 100

כתובת היצרן :

מדינה :

סוג היצרן :

פרטי המוצר

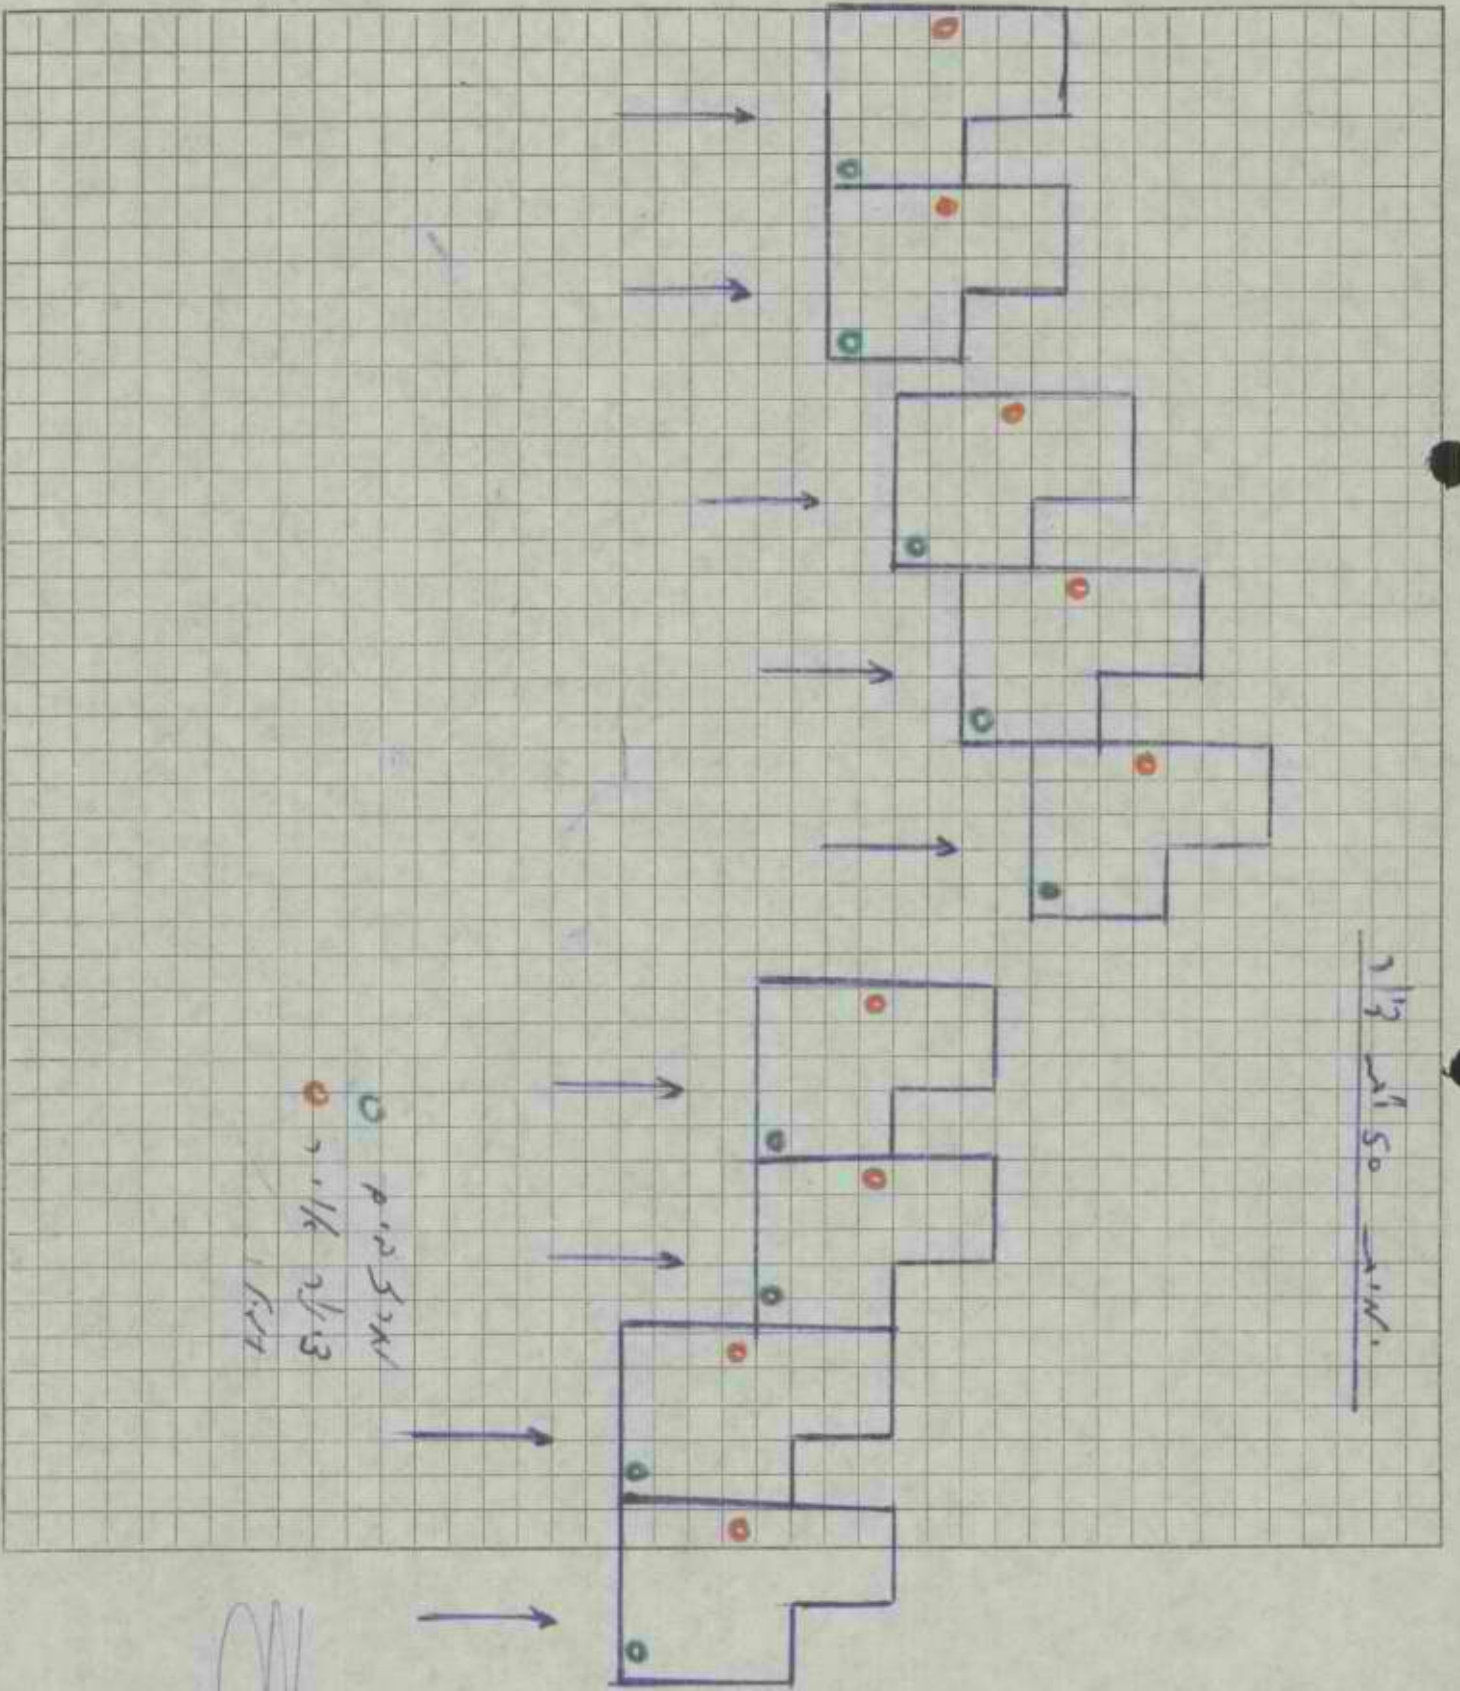

1/3 1/50 י.א.י.

○ א"כ מ"ב
○ א"כ מ"ג
 1/17

התקן סוגה לבעיה מס' 79-01-17
 סוגה ר"ב
 באר מס' 79-01-17
 30/

מנהל סניף באר מס'

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4516

מקבל בתאריך

24-01-1979

ליומנו של

לעוננו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצבת גג

בדיקה

מס' א- 105096/בש

כיום: 79-01-08

מוסין הבדיקה : חברה רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 164 משטח 50 דח' דיור ביטית.

חזוה: 9077/75066/77
קבלן: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מירת העברת מס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימיט: 79-01-08-07

יבש בכל המקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי

שלמה טרנול
מנהל סניף באר שבע

העתק מיונהל לבניה כפרית ב"כ.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
ב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצגת גג

מס א- במ/105097

כיום: 79-01-06

מומין הבדיקה: חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 165 מנתח 50 יח' דיור בימית.

המידגם: בנחר ע"י ב"כ הסכרן.

מהות הבדיקה: סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במסך 24 שעות בימית: 79-01-06-07

בצילת מעל לחלון לפיכוח בחדר הטמאלי

בצילת בפיכוח הטמאליס בחדר הימני

יבש בטאר מקורות בתקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טהודל
מנהל סניף באר שבע

העת: מינהל לבדיקה כשרית ב"כ.

פלגאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

מ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות המורים והמורות

התאחדות המורים והמורות
רחוב המדע 106, תל אביב
טל. 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800

תעודת זהות

השם

מס' 106

א

השם

השם

מס'

השם

השם

השם

השם

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח נג

מס א - במ/105098

כיום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברה רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבין מס' 166 פשטה 50 יח' דיוור בימית.

חרוזה: 9077/75066/77
קבלון: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילן אברהם

המידגם: בנחר ע"י ב"כ הסניף.

מהות הבדיקה: טירת העברת טיג.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 79-01-06-07

כתמים מעל לחלון בחדר הסטוך לחור אמפטיה

יבש בכל שאר החקרה.

כזמן הורקת המים המיוזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מנהל לבניה כפרית ב"ט.

קלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

טב/

תעודת סיוע

התעודה הזו ניתנת לבעלים של המצוינות המפורטות לה, כעדות על סיוע שהועבר לה על ידי הממשלה או גופים ממשלתיים אחרים, במסגרת תוכנית הסיוע הכלכלי.

פרטי המצוינות

שם המצוינות

מס' 100

א

מס' 100

שם המצוינות

מס' 100

שם המצוינות

שם המצוינות

שם המצוינות

פרטי המצוינות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח בג

מס א- במ/105099

ביום: 79-01-08

מומין הבדיקה : חמרו דסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : בג בנין 167 משטח 50 יה"ד ירוך ביטוח.

המידגם : בבחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה : פירות העברת טיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות ביטוח 79-01-08-07

יבש ככל התקנה.

בזמן הרוקם חטים הפרוזביום פעלו כראוי.

קבלן: חב' דסקו
מפקח: טר כר אילן אכרם
חודש: 77/15066/77

שלמה סנדור
מנהל סניף באר שבע

העתק סיבהל לכביחטפודית.
פלכאר ד"ג.
באר שבע 79-01-16
בש/

התאחדות הסוחרים והמזכירים

התאחדות הסוחרים והמזכירים
במסגרת המוסדות הכלכליים
הממשלתיים והחברתיים
המקצועיים והמקצועיים

תוכן התקנות

התקנות

1000

התקנות

1000

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 105100/ב

על

בדיקת הצפת גג

כיום: 79-01-08

מומין הבדיקה: חברה דסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 168 משטח 50 יח' דירור בימית.

המידום: בבחור ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

קבלון: חב' דסקו
מפקח: פלבאר ר"ג
תוצאה: 9077/75066/77

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 79-01-08-07

בזילה מעל לחידון באדרים ימין ושמאל

בזילה בבקורת החשמל בפרוזדור

יבש בטאר מקומות בתקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבנין חקפ"ת ב"ט.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

ש/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- במ/105101

על

הצפצפה גג בדיקה

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע, תאריך: 79-01-08

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 169 משנה 50 יח' דירור ביסית.

קבלון חב' רסקו
חווה: 9077/75066/77
מפקחו: סר בר אילן אברהם

המודם : מבחור ע"י ב"כ המכרז.

מהות הבדיקה : מידת העברה פים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות ביסית: 79(01-08-07

יבש בכל התקרה.

בזמן הודקת הסיס המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מידת העברה כפרייה ב"כ.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 79-01-16
גג/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגג, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 105102/ב

על

בדיקת הצננת בג

כיום: 79(01-06)

מומין הבדיקה : חברת רסקו - באר שבע.

החומר לבדיקה : גב בגין סט' 170 פשטח 50 יח' דיור בימית.

קבלן: חב' רסקו
מפקח: מר בר אילון אברהם
חרוז: 9077/75066/77

המידגם : בלקה ע"י ב"כ הסכונ.

מהות הבדיקה : סידת הפנות מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימינו: 79-01-08-07

כתם בסיבוב השמאלית ליד החלון בחודר שמאלי

יבש בכל שאר חלקי התקרה.

בזמן הורקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העת : מילטל לבניה כפרית ב"ט.

פלגאר י"ג.

באר שבע 79-01-16

בט/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלסיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

גב הצפת גב בדיקת

מט א - בש/105103

ביים: 79-01-08

מוזמין הבדיקה: חברת דסקו - באר שבע.

חידוש: 9077/75066/77
קבלון: חב' דסקו
מספר: סר בר אילן הכרמל

החומר לבדיקה: גב בנין 171 מסמט 50 יח' ריזר בימית.

המידגם: בכח' ע"י ב"כ הסכונ.

מהות הבדיקה: מירת הפברת טיה

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימים: 79-01-08-07

בזילה בהדר הימני בקיר הסמוך לתור האמבטיה

יבש בשאר התקנה.

בזמן הורקת הטיג המדובים שעלו כראוי.

טלמה חרנול
מנהל סניף באר שבע

העתק: סיגהל לכניה כפריית ב"ט.

מלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-16

שג/

תעודת הולדת

התעודה הזו היא תעודת הולדת רשמית. היא מוגשת לרשות המוסמכת על ידי הרשומים הרשמיים. תעודת הולדת זו היא תעודת הולדת רשמית. היא מוגשת לרשות המוסמכת על ידי הרשומים הרשמיים.

פרטים אישיים

שם

מס' 1234

תאריך

מס' 5678

מס' 9012


מס' 3456

מס' 7890

מס' 1234


פרטים משפחתיים

במ/ 105096, 105097, 105098, 105099, 105100, 105101, 105102, 105103

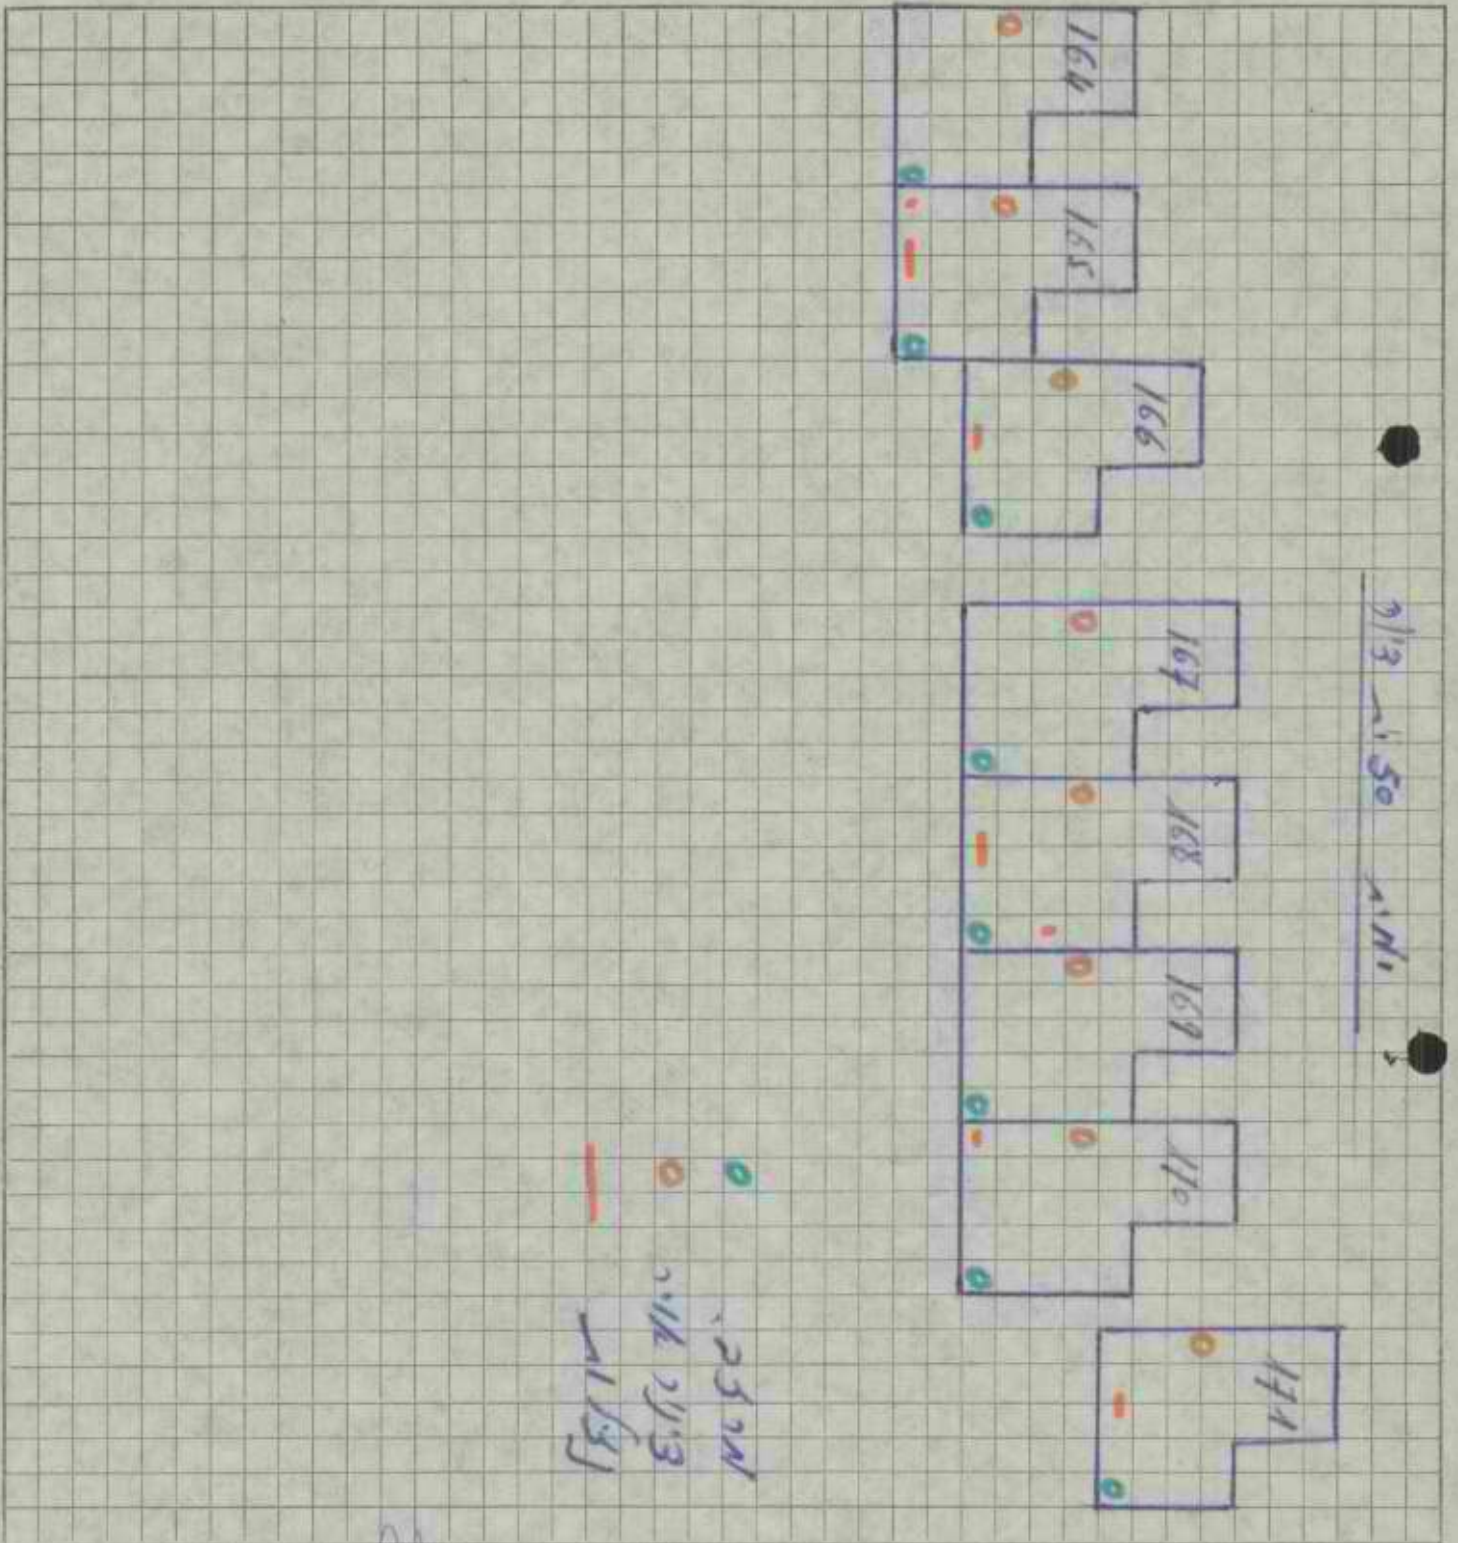

שלמה שדבול
מנהל סניף באר שבע

העתיק מלבול לבניה הכפרית ב"מ.
פלנאר ר"ב.
באר שבע 17-01-79
30/

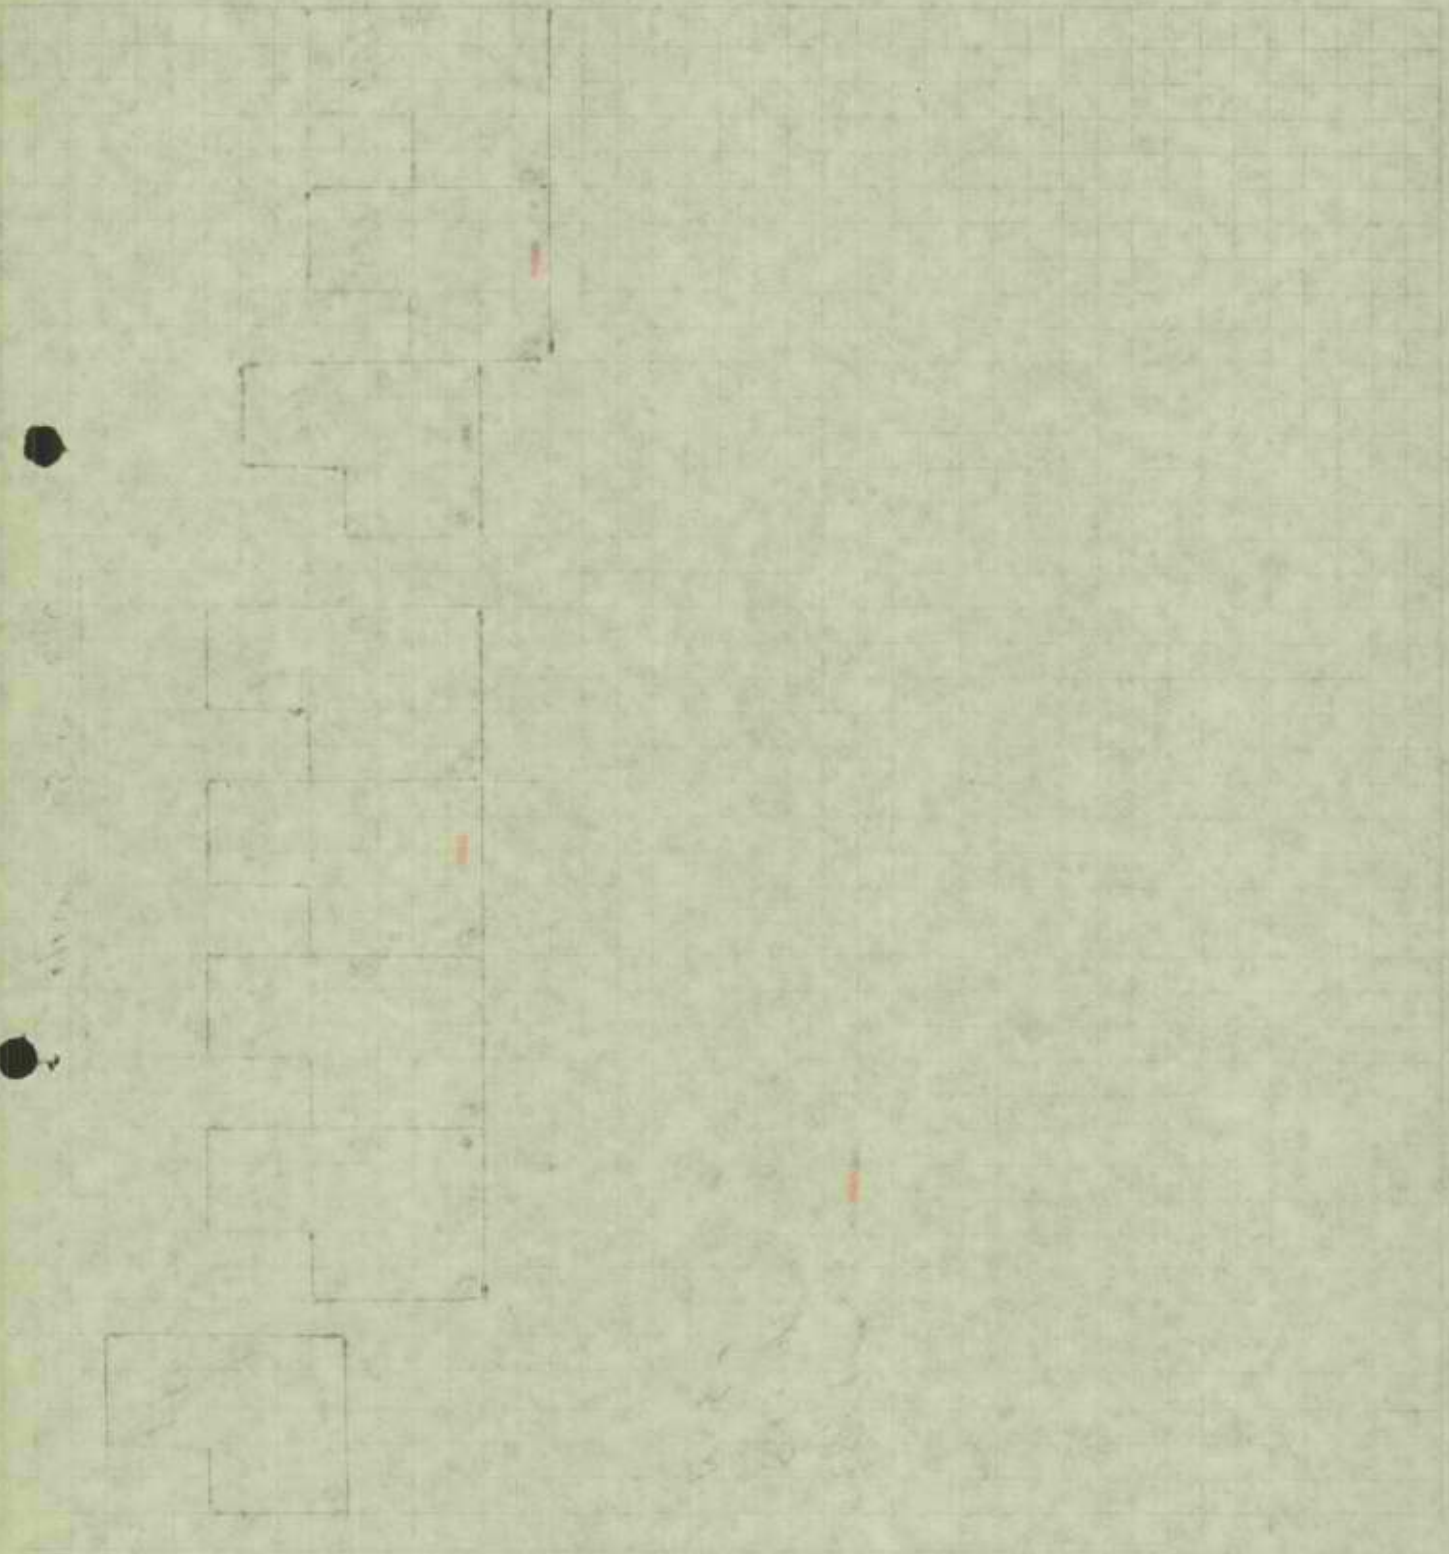

העתק

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
מניח ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

ראר נכנס: נתקבל בנתאריך

24-01-1979

לטיפולו של
לעיורו של

בדיקת

המחלקה לבנין

תעודה

על
רצפת גב

מס' א-
בש/104940

ביום: 1979-01-04

מוסין הבדיקה: חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 209 משטח 50 יחידות דיור ביטית.

הקבלה תב' רסקו
חוזתו 9077/75066/דד
טקסטו מר-אילן אנדהם.

המידגם: בנאר ע"י ב"כ הסכרן.

מהות הבדיקה: פירת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 4-3-1979

יבש בכל התקיה.

בזמן הורקת המים הפרזיטים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מנהל לבניה כפרית ב"ט.
פלנאר ר"ב.

באר-שבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצופת גג

בדיקת

מס' 104941/בש

מס א-

ביום: 1979-01-04

מומין הבדיקה: חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 210 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלון: חב' רסקו.
חזוהו: 9077/75066/דד
מפקחו: מר בר-אילן אברהם.

המידגם: בנודר ע"י ב"כ הסכונ.


מהות הבדיקה: מידת העברה סיס.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 1979-01-3-4

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתקו סיבחה לבגיה כפרית.
פלגודר ר"ב

באר שבע, 1979-01-08
ר/ט

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת דצפת גג

בש/104942

מס א-

1979-01-04

ביום:

חברה רסקו באר שבע.

: מזמין הבדיקה

הקבלון: חב' רסקו.

חוזת: 9077/75066/77

גג בבנין מס' 211 סטפת 50 יחידות דיור בימית.

: החומר לבדיקה

מפקח: מר בן-אילן אברהם.

בבואר ע"י ב"כ המכון.

: המידגם

מידת העברת מיט.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 4-3-1979

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: סיבהל לבניהכפרית ב"ס.
פלגואר ר"ב

באר שבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM
TO : [Name]
FROM : [Name]

Subject: [Topic]

[Detailed text of the memorandum, including a description of the work done, results, and conclusions. The text is very faint and difficult to read.]

APPENDIX

[Faint text in the appendix section, possibly containing data or additional details.]

[Faint text at the bottom right of the page, possibly a signature or date.]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת רצפת גב

מס' א- 104943/ב

ביום: 1979-01-04

מומין הבדיקה: חברת רסקו באר שבע.

החומר לכדיקה: גב בנין מס' 212 משטח 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו.
חוזתו: 9071/75066/77
מפקח: מי בר אילן אברהם.

המידגם: בנהר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת הענפת מיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 1979-01-3-4

יבש בכל החציה.

בזמן הוריקת המים המוצגים פעלו כראוי.

שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העת: מידתל לבניה כספים ג"ט.
סלבאר ר"ג.

באר שבע, 1979-01-08
רש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצבת גג

בדיקת

בש/104944

מס א-

כיום: 1979-01-04

מוסין הבדיקה: תכנה רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 213 משנת 50 יחידות דיור בימיה.

הקבלון חב' רסקו.

חוזתו: 9024/75066/דד

מפקחו: שי בר אילן אברהם.

המידגם: גבחר ע"י ב"כ הסכרן.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימיו 1979-01-3-4

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המורזבים פעלו כראוי.

שלשה סנדבול
מבזל סניף באר שבע

החקו מיבחל לבניה כפידת ב"כ.
פלגאר ר"ג

באר שבע, 1979-01-08
ר/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת צב

מס א- 104936/בש

ביום: 1979-01-03

מוסין הבדיקה: חברה רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 214 משטח 50 יחידות זיור ביטוח.

הקבלן: חב' רסקו.

חריזה: 9017/75066/דד

מפקח: סר בר אילן אברהם.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 1979-01-2-03

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

הערה: מנהל לבניה כנרת ב"ס
פלגאר ר"ג
באר שבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

במ/104937

מס א-

1979-01-03 : ביום

חברת רסקו באר שבע. : מוסין הבדיקה :

גג בבין מס' 215 משטח 50 יחידות דיור בימית. : החומר לבדיקה :

הקבלון: חב' רסקו.

חוזת: 9077/75066/77

מפקח: מר בר-אילן אברהם.

בבחר ע"י ב"כ המכון. : המידגם :

מידת העברת מים. : מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימינו 1979-01-2-3

יבש בכל המקרה.

בזמן הורקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העמק: מינהל לבניה כפרית
פלגאר ר"ג

באר שבע, 1979-01-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

דצפת גג

בדיקת

בש/104938

מס א-

ביום: 1979-01-03

מומין הבדיקה: חברת רסקו באר שבע.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 216 משטח 50 יחידות דיור בימית.

המידגם: גבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימינו 1979-01-2-3

יבש במל התקרה.

בזמן הודקה המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה סרבורל
מנהל סניף באר שבע

החתם: מינהל לבניה כפ"ית ב"ס.

פלגאר ר"ג
באר שבע, 1979-01-08
רס

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

דאגות גב

בדיקת

בש/104939

מס א-

כיום: 1979-01-03

חברת רסקו באר שבע.

מומין הבדיקה :

גב בבין מס' 217 מטמח 50 יחידות דיור בימית.

החומר לבדיקה :

הקבלון: חב' רסקו.

חוצה: 9077/75066/77

מפקח: מר בן אילן אברהם.

בנחרו ע"י ב"כ המכון.

המידגם :

מידת העברה ט"מ.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף כמסך 24 שעות בימית 1979-01-2-3

יבש במל החשיפה.

בזמן הודקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרנול
מנהל סניף באר שבע

העתק מידת לבניה כשרית ב"מ.
פלגור ר"ג.

באר שבע, 1979-01-08
רס

104937, 104936, 104944, 104943, 104942, 104941, 104940/ט
, 104939, 104938



שלטת טכנול
מגדל סניף באר שכם

העתק מינהל לכביהכפרית
פלגאד רייג
באר שכם 17-01-79
30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 71534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת אספלט 11

מס א - 101853/בש

ביום: 13.7.78

מומין הבדיקה: מנהל לבנייה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.

הקבלן: חב' דסקו

החומר לבדיקה: מדגמי אספלט 11 מ-50 יחידות דיוד בימית.

חוזתו: 907/1686/דד

המידגם: יום: נבחרו ק"י ב"כ המכון.

סמות הבדיקה: עובי האספלט, הרכבו, הרכב גריגוריים של האגרוגאט לאחר מיאוי הביטומן ומספר

הקוטיות בהתאם לתקן הישראלי ת"י 68 משנת 1970.

תוצאות הבדיקה

דדיטות התקן הישראלי
 ת"י 68

מדגמים מס'	1	2	3	4	
עובי האספלט (מוצע של 7 מידות) במ"מ	19	19	19	19	-
עובי מכסימלי במ"מ	20	22	22	22	-
עובי מינימלי במ"מ	17	15	17	17	13 לגב שאינו נוסף להליכי 25 לגב הנוסף להליכה
ביטומן ג'	19.7	17.0	14.8	16.5	16 ± 1
אגרוגאט ג'	80.3	83.0	85.2	83.5	84 ± 1
מספר הקוטיות ג'-25 מ"מ לא נבדק					40 - 20

2/.

4516
 משרד השיכון
 מנהל לבנייה כפרית ויישובים חרשים
 סניף תל-אביב
 יואר מכנס
 נתקבל בחארין
 2-11-1978
 לטעונו של
 לעיונו של

הערה: תעודה זו מהיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכוז. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת הסיקור והתחקיר

מס' 115111
מס' 115112
מס' 115113
מס' 115114

ניצול התקנת

חזונית

מס' 115111

תאריך

מס' 115111

מס' 115112

מס' 115113

מס' 115114

מס' 115111

1174

מס' 115111

מס' 115112

מס' 115113

מס' 115114

מס' 115115

מס' 115116

מס' 115117

מס' 115118

מס' 115119

מס' 115120

מס' 115121

מס' 115122

מס' 115123

מס' 115124

מס' 115125

מס' 115126

מס' 115127

מס' 115128

מס' 115129

מס' 115130

מס' 115131

מס' 115132

מס' 115133

מס' 115134

מס' 115135

מס' 115136

מס' 115137

מס' 115138

מס' 115139

מס' 115140

מס' 115141

מס' 115142

מס' 115143

מס' 115144

מס' 115145

מס' 115146

מס' 115147

מס' 115148

מס' 115149

מס' 115150

מס' 115151

מס' 115152

מס' 115153

מס' 115154

מס' 115155

מס' 115156

מס' 115157

מס' 115158

מס' 115159

מס' 115160

מס' 115161

מס' 115162

מס' 115163

מס' 115164

מס' 115165

מס' 115166

מס' 115167

מס' 115168

מס' 115169

מס' 115170

מס' 115171

מס' 115172

מס' 115173

מס' 115174

מס' 115175

מס' 115176

מס' 115177

מס' 115178

מס' 115179

מס' 115180

מס' 115181

מס' 115182

מס' 115183

מס' 115184

מס' 115185

מס' 115186

מס' 115187

מס' 115188

מס' 115189

מס' 115190

מס' 115191

מס' 115192

מס' 115193

מס' 115194

מס' 115195

מס' 115196

מס' 115197

מס' 115198

מס' 115199

מס' 115200

הרכב גרגירים של האגרוט

								נפה מס ⁴	
200	80	40	20	10	4	3/8"	3/4"		
0.074	0.177	0.420	0.841	2.00	4.76	9.51	19.00	גודל הנקב במ"מ	
17-23	25-37	43-58	55-69	65-82	80-95	95-100	100	לרישות התקן	חומר הקובץ נפה ג-שקל
14	20	59	63	70	86	100		1	מדגם 1
10	14	58	62	69	87	100	-	2	מדגם 2
10	14	58	60	67	96	100		3	"
8	12	58	62	68	85	100		4	"

109 - 116	מבנים מס ⁴	1	מדגם מס ⁴	הערות
171 - 185	"	2	"	"
158 - 162	"	3	"	"
225 - 218	"	4	"	"

מסקנות לפי התוצאות הנ"ל תכולת הביטומן של המדגמים מס⁴ 4,2 מתאימה לרישות ת"י מס⁴ 68 משנת 1970.

תכולת הביטומן של המדגמים מס⁴ 3,1 והרכב גרגירים של כל המדגמים לא מתאימים לרישות התקן ת"י 68 משנת 1970.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

התקן מר שרון
מר אלואיל
חב' הלנאר דמת-גן.
חב' רסקו אסקלון.

באר שבע 01-09-1978
מא/

191912/ח

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת אספלט 11

מס א- 101253/עב

ביום: 13.7.73

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד הסכון - באר-שבע.

הקבלון חב' רסקו
הוצאה 77/1003/73

החומר לבדיקה : מדגמי אספלט 11 מ-50 יחידות דיור בימית.

המדגם : יסג נבחרו ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : עובי האספלט, היכבד, היכבד גריגוריים של התבליט לאחר ביצוע הביטומן ומספר הקושיות בהתאם לתקן הישראלי ח"י מס' 68 משנת 1970.
תוצאות הבדיקה

דרישות התקן הישראלי
ח"י 68

	4	3	2	1	מדגמים מס'
-					עובי האספלט (ממוצע של 7 מידות) במ"מ
-	19	19	19	19	עובי מכטימלי במ"מ
-	22	22	22	20	עובי מינימלי במ"מ
13 לגב שאינו נזקק להליכה 25 לגב הנזקק להליכה	17	17	15	17	ביטומן ב-%
16 ± 1	16.5	14.8	17.0	19.7	אגרוש ב-%
84 ± 1	83.5	85.2	83.0	80.3	מספר הקושיות ב-25 מ"מ לא נבדק
40 - 20					

2.12

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

SECRET

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED
DATE 10-10-2001 BY 60322 UCBAW/STP

MEMORANDUM

DATE

NO. 100

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

הרכב גרידיים של האגרוט

נחה מס'								צורך תיקון במ"מ
200	80	40	20	10	4	3/8"	3/4"	
0.775	0.177	0.420	0.863	2.00	4.75	9.51	19.00	
17-23	25-37	43-53	55-69	65-82	80-95	95-100	100	דרישות התקן
14	20	59	63	70	86	100		דרגת 1
10	14	58	62	69	87	100	-	דרגת 2
10	14	56	60	67	86	100		3 "
8	12	53	62	68	85	100		4 "

חומר
העובר
נחה ב-
מסל

הפרשות	דרגת מס'	מבנים מס'
109 - 116	1	מבנים מס' 216
171 - 185	2	"
186-188	3	"
223 - 218	4	"

מסקנה לפי החוזאות הנ"ל הכולה הביטומן של המדגמים מס' 2,1 מהמינים לדרישות הנ"י מס' 68 משנת 1970.

הכולה הביטומן של המדגמים מס' 3,1 והרכב גרידיים של כל המדגמים לא מהמינים לדרישות התקן הנ"י מס' 68 משנת 1970.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

התקן מר שרון
מר אלואיל
הב' מלנאר רמה-גן.
הב' רסקו אסקלון.

באר שבע 01-00-1970
תמ/

פוסט מורשת לפינוי
מס' 545000119

כדון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413191
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנוג, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841



בתיבות מס הכנסה
מס' 4902827
מס' 4902827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 194948**

1978-09-01

55-60

תאריך

61-66

חווה/הזמנה מס' **77/7666/77** מיום

שם המזמין **הקבלן תב' רסקו אשקלון**

לכבוד

מנהל לקנייה במס' 77
משרד המכון
באר-שבע.

לי	אג	פ ר ט י ם	ה ע ו ר ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		שכור בדיקת מדידות אשקלון 11 מ-50 והיזום דיוור בימים.	101853/בג	1978-09-01
476.- 1240.- 184.-		הרכב נרידדים כשיף 13200 - 110. לי א 4. חכולה הביטומן כשיף 13840 - 310. לי א 4 שכור עובי שכבה 1/4 שפת שכנאי - 48. לי א 4		
		(אלף השע מאות לי בלבד)		
1,800.-		סה"כ מע"מ בשעור %		
1,900.-		סך הכר כללי		
37-44	46	מס' שוטף	מס' שוטף	מס' שוטף
		14-15	16-23	49-54
				שולם ע"ח סך תאריך קבלה מס'

כמת החשלוס נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	לי	אג	מס'	מיום
14-15	24-31	37-44	46	47-80	
	15	1,800.-	2		
	15		2		DUP
	15		2		
	15		2		
	15		2		
			2		
	8730027	9	2		

4516

השרד השיכון
 לבנייה נכרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך **06-09-1978**

לטיפולו של _____
 לעיונו של _____
 מס' א-101853

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת אספלט 11

- מומין הבדיקה : מנהל לבנייה כפרית, משרד השיכון - באר-שבע.
- החומר לבדיקה : מדגמי אספלט 11 מ-50 יחידות דיור בימית.
- המידגם : יס: נבחרו ע"י ב"כ המכון.
- מהות הבדיקה : עובי האספלט, הרכבו, הרכב גרגירים של האגרגאט לאחר מיצוי הביטומן ומספר הקושיות בהתאם לתקן הישראלי ת"י 68 משנת 1970.

תוצאות הבדיקה

דרישות התקן הישראלי ת"י 68

	1	2	3	4	
מדגמים מט'	1	2	3	4	-
עובי האספלט (ממוצע של 7 מידות) במ"מ	19	19	19	19	-
עובי מכסימלי במ"מ	20	22	22	22	-
עובי מינימלי במ"מ	17	15	17	17	18 לגג שאינו נועד להליכה 25 לגג הנועד להליכה
ביטומן ב-%	19.7	17.0	14.8	16.5	16 ± 1
אגרגאט ב-%	80.3	83.0	85.2	83.5	84 ± 1
מספר הקושיות ב-25 מ"צ/לא נבדק					40 - 20

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
 CONCERNING THE LANDS BELONGING TO THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

1897-98-99

TABLE I
LANDS BELONGING TO THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

1. **LANDS BELONGING TO THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA**
 2. **LANDS BELONGING TO THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA**
 3. **LANDS BELONGING TO THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA**
 4. **LANDS BELONGING TO THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA**

	ACRES				PERCENTAGE
	1897	1898	1899	1900	1900
Land belonging to the Government of the District of Columbia	1	2	3	4	-
Land belonging to the Government of the District of Columbia	5	6	7	8	-
Land belonging to the Government of the District of Columbia	9	10	11	12	-
Land belonging to the Government of the District of Columbia	13	14	15	16	-
Land belonging to the Government of the District of Columbia	17	18	19	20	-
Land belonging to the Government of the District of Columbia	21	22	23	24	25%
Land belonging to the Government of the District of Columbia	25	26	27	28	29%
Land belonging to the Government of the District of Columbia	29	30	31	32	33%

הרכב גרגירים של האגרוט

נפה מס'								
200	80	40	20	10	4	3/8"	3/4"	
0.074	0.177	0.420	0.841	2.00	4.76	9.51	19.00	
17-23	25-37	43-58	53-69	65-82	80-95	95-100	100	
דרישות התק								חומר העובר נפה ב- משקל
14	20	59	63	70	86	100	1	
10	14	58	62	69	87	100	2	
10	14	56	60	67	86	100	3	
8	12	58	62	68	85	100	4	

109 - 116	מבנים מס'	1	מדגם מס'	הערות:
171 - 165	"	2	"	"
156-162	"	3	"	"
225 - 218	"	4	"	"

לפי התוצאות הנ"ל תכולת הביטומן של המדגמים מס' 4,2 מתאימה לדרישות ת"י מס' 68 משנת 1970. מסקנה:

תכולת הביטומן של המדגמים מס' 3,1 והרכב גרגירים של כל המדגמים לא מתאימים לדרישות התקן ת"י 68 משנת 1970.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
מר אלואיל
חב' פלנאר רמת-גן.
חב' רסקו אסקלון.

באר שבע 01-09-1978
מא/

חנ/194948

REPORT OF THE COMMISSIONER

Year	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919
...
...
...
...

...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...

...



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' נז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הונג, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

יוסק מורסה לפני
 מע"מ
 מס' 545000119

בציבות עם הכנסה
 מסור מנימו
 מס מתשלומים
 כקר שירותים
 מס' 495022

סניף באר-שבע

№ 194948

חשבונית מס מספר

לכבוד

מנהל לקנייה במר"ח
 משרד השכון
 באר-שבע.

1978-09-01

55-60

תאריך

61-66

חווה/הוספה מס' רד/7666/דחס

שם המזמין הקבלון חב' רסקו אמלון

ליי	אג'י	ס ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מיום	מס'
			1778-09-01	101833/בש
		עבוד בדיקה מדגמים אמלון 11 ח-50 יחידות דיור בימית. הרבה בדיקות טעיף 13203 - 119.00 x 4 הכולל הביטוחן טעיף 13240 - 310.00 x 4 עבוד פוגי שבב 1/4 שעת טכנאי - 45.00 x 4		
476.-				
1240.-				
134.-				
	סה"כ			
1,900.-		מע"מ בשעור 4%		
		סך הכל	ליי	שולם ע"ח סך
1,900.-		כללי		קבלה מס' תאריך
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		מס' שוטף	37-44	
		מס' שוטף	46	
		מס' שוטף	14-15	
		מס' שוטף	16-23	
		מס' שוטף	48-54	

(אלף השק מאוד לי בלבד)

בעת החשלוט נא לאיין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ו כ ו ת	ליי	אג'	מיום	מס'
14-15	24-31	37-44	46	47-80	
	15	1-02-00	1	1,900.-	2
	15				2
	15				2
	15				2
	15				2
	15				2
					2
					2
		8730027	9		2

רסקו חברה להתישבות הקלאית ועירונית בע"מ



RASSCO RURAL AND SUBURBAN SETTLEMENT COMPANY LTD

TEL-AVIV	1, Har Sinai Street	P. O. B. 1058	ת.ד.	1058	PHONE: 62221178	מס'פון	רחוב הר סיני	תל-אביב
JERUSALEM	8, Shomai Street	2199	*	2199	324421	*	רחוב שומאי	ירושלים
K A I P A	1, Herzl Street	4946	*	4946	868121	*	רחוב הרצל	חיפה
BEER SHEVA	Box 2 RASSCO	19	*	19	2144	*	בית רסקו	באר-שבע

Cable Address: RASSCO Internal. TELEX No: RASSTA TV 032-601

אגף הבניה 78/348/55

תל-אביב, כ"א באייר-תשל"ח
28 במאי 1978

ת.ד. 1058

מינהל צבוייה נכרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל במאריך

2-06-1978

לטיפול של _____

לציונו של _____

YOUR No. _____ מספרכם

לכבוד
מינהל לבניה כפרית
וליישובים חדשים
ה ק ר י ה
תל-אביב

א.נ.

הנדון: 50 קוטג'ים בימית

בהמשך לסכתבנו מיום 14.5.78 בנידון, ברצוננו לפרט את בקשתנו לתוספת מחיר לקוטג'ים הנ"ל, בגלל השלכות של התמך הכלכלי ובגלל מצב קוניוקטורלי בלתי צפוי בהעסקת פועלים מקומיים:

(1) הצעתנו להקמת הבתים הנ"ל הוגשה על ידינו בחודש אוגוסט 1977. באותה עת, ביססנו את מחירי שנת עבודה של פועל מקומי ב-10.20 ₪ כפי שעלה לנו במציאות, כעבודה אחרת בימית.

כתוצאה מהגברת העבודות בימית בקצב ללא תקדים של הרבה קבלנים במקום, וכנראה גם כתוצאה מהתפתחות מדיניות ידועה, קשה היום להשיג פועלים מקומיים, ובחודש מרץ 1977 נאלצנו לשלם שנת עבודה של פועל מקומי 15.60 ₪, כלומר גידול ב-שכ"ע ב-55% בהקופה אוגוסט 77 - מרץ 1978. באותה תקופה, עלה מדד שכ"ע ב-17.5% בלבד.

לפיכך, אין אפשרות לבצע את הבתים הנ"ל במחיר המוצע אודות שינויים כה משמעותיים במרכיב חשוב זה של מדד הבניה, שינויים שאין להם בכלל ביטוי במדד, לפיו הוצמדה העבודה.

(2) כידוע, מהות מרכיב ההובלה בסל המדדים של השוואת בבניה 2.1% מתוך הסל כולו. לא כך הדבר בימית; המרכיב הזה מתקרב ל-9% משל המשקלות של המדד, והוא עלה משוואת 77 עד מרץ 1978 ב-41.9% כאשר מדד הבניה עלה באותה תקופה רק ב-30.7%. מיותר להדגיש שכאשר מרכיב בעל משקל גודל יותר עולה בהרבה מעל הממוצע של כל המרכיבים, הקבלן מקופה, מאחר והוא מקבל תמורה מוחלטת לעלות הריאלית.

(3) תופעה דומה חוזרת במרכיב של מוצרי בטון. משקל המרכיב הזה בקוטג'ים בימית הינו 18.4% לעומת 13% בבתי מגורים. המרכיב הזה עלה בצורה משמעותית יותר מאשר המדד הממוצע, זה הינו בהקופה הבנידונה עלו מוצרי בטון ב-65% לעומת המדד הכללי של 30.7%.



RURAL AND SUBURBAN SETTLEMENT COMPANY LTD

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು	ಪಂಚಾಯತ್	ವಿಳಿ	ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಳಿ
ಶಾಖಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಸಬರ್ಬನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು

ಶಾಖಾ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು
ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಸಬರ್ಬನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು

ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ

808-80-2

ಶಾಖಾ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಶಾಖಾ ಹೆಸರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

כל הגורמים הנ"ל מהווים סטייה גדולה מדי מכוונת שני הצדדים
בזמן התקשרות החוזית, להצמיד את העבודה ליוקר הבניה. מטובר
שתהפך הכלכלי יצר עוותים, כה גדולים, שכוונת זו לא מתממנת.

העובדה שתתיקרות משולמת לפי חישוב של מדד ממוצע, כאשר העליות
במדדים החודשיים הם קיצוניים מחודש אחד לשני, מסיימת ומגדילה
את העוותים.

לפיכך, אנוהנו פונים אליכם בבקשה לקיים דיון דחוף בתביעותינו
אלה, אשר מטחמות ב-20% ממחיר הצעה, ולתקן את העוותים שנוצרו
מאז הגשת הצעת המחיר, כדי לאפשר לנו המשך העבודה בלי הפסדים
כבדים, שלא באשמתנו.

עלינו לציין שמשטר השיכון בדיונים עם חברות השיכון הכיר בעובדה
זו והסכים לתקן את המחירון שלו, בתוספת מסוימות, לפי אזורים.

כ"כ, הכיר בעובדה זו, גם החשב הכללי של המוצר בחוזה מיום
19 בינואר 1978 למשרדי הממשלה, בו הוא מאשר תיקונים בחישוב
התיקויות ותוספת לקבלנים שחשבו את התיקויות לפני המשפך
בצורה המקובלת באותה עת.

אנוהנו מקווים להענוה מזירה מצידכם לודישותינו הנ"ל.

בכבוד רב

"ירסקו" חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

העתקים: מר. א. בלף - בענוה על חוזים.

מר ש. רודניק - מ"מ מנהל מחוז הנגב - באר-שבע.

מר י. זילדה - מנהל אזור התיבה וסילני - באר-שבע.

מר ד. שטרן - תב' מואב מהנדסים בימית בע"מ

יב/שמ

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4516

מכון התקנים הישראלי

נחידל בתאריך

אגף נכנס

9-08-1978

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל 38367
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל 772534
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל 74841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-ב/ט 101852

ביום: 78-07-12

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' דיור ביסית .

הקבלן: חב' רסקו אשרוב

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון .

חריזה: 9077/7666/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום:

המפקח: חב' פלגאר ר"ג

78-0-12

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סרבים

ספק הבטון: ישרא בטון

תוצאות הבדיקה

מס' אגף אצט מ"ק	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים
				כדור (אינץ') קונוס ס"ח					
30	371	78-07-13	78-07-02		ב' 200	גב 533 +	464-467	93	1
	368								2
	320								3
	353	ממוצע							
	362	78-07-30	78-07-02						4
	232								5
	307								6
	300	ממוצע							
23	192	78-07-13	78-07-05			גב 533 +	463-4	94	7
	234								8
	229								9
	218	ממוצע							
	245	78-08-02	78-07-05						10
	238								11
	290								12
	258	ממוצע							

* הדבא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המסכון .

- העתיקים: סר שטרן ת"א .
סר אלואיל ת"א .
חב' רסקו אשרוב .
חב' פלגאר ר"ג .

באר-שבע, 78-08-03

צת/

חז/ 194384

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

110000000
 0000000000000000000000
 0000000000000000000000
 0000000000000000000000

8-08-1978
 000000
 000000

1978-07-15
 1978-07-15

1978-07-15
 1978-07-15
 1978-07-15

1978-07-15
 1978-07-15

1978-07-15
 1978-07-15

		1978-07-15				1978-07-15				1978-07-15				1978-07-15			
		1978-07-15				1978-07-15				1978-07-15				1978-07-15			
1	3	2	4	6	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	4	6	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1978-07-15
 1978-07-15

1978-07-15
 1978-07-15

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

ד"ר בדיקה

מס' א-101852/70

כיום: 70-07-12

אסמכתא/תיק עירייה מס':

הקבלן: **ה' רסקו אגוד**

חידוש: **70/1666/ד**

המפקח: **ה' מלנאי ר"ב**

תנאי הבקרה: **סד"מ**

מס' התעודת: **101852/70**

מזמין הבדיקה: **מינהל עובדי כשרות מלח' המכון באר-שבע**

בנין: **50 יח' דירת בלמים**

החומר לבדיקה: **12 קוביות בטון**

הדוגמאות הוכנו ע"י: **ב"כ המזמין והמשרד במשר' העבודה בירושל'**

70-07-12

מהות הבדיקה: **חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970**

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' קוביות
				כחור (אינץ')					
30	371	70-07-13	70-07-02		200 ב'	בג 533 +	464-467	93	1
	368			2					
	310	3							
	303	4							
	362	70-07-20	70-07-02						5
	238			6					
317	7								
310	8								
25	192	70-07-13	70-07-05			בג 533 +	463-4	94	9
	234			7					
	220	8							
	218	9							
25	245	70-08-02	70-07-05						10
	238			11					
	230	12							

הודעה ד"ר בדיקה נמנ' המטילה בדיקה לט' ע"י ב"כ המכון

המקיים כל סעיף ת"א
 ה' מלנאי ר"ב
 ה' רסקו אגוד
 ה' מלנאי ר"ב

באר-שבע, 70-08-03

22/

מלח' המכון
 מינהל עובדי כשרות

10/19434

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4516

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך **3-08-1978**
 לטיפולו של מר קקסמאקסי
 לעיונו של _____

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, טל' 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון * דו"ח בדיקה

מס א-בש/184810

מזמין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית, משרד השיכון - באר שבע. ביום: 78-07-12

בנין : 50 יח' דיור בימית.

חומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום: 78-07-12
 המפה: 9077/7666/77
 חב' רסקו אסרוט : חב' רסקו אסרוט
 אסמכתא/תיק עיריה מס':


מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג
				ק"ג (אורך) see-out					
	344	78-07-23	78-06-25	30	200-*	תקרה	461,463	90	1
	298	"	"						2
	277	"	"						3
	275	"	"						4
	248	"	"						5
	270	"	"						6
	285 ✓	ממוצע							
	355	78-07-28	78-06-30	6		"	"		7
	350	"	"						8
	361	"	"						9
	282	"	"						10
	365	"	"						11
	340	"	"						12
	342 U	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה טכני הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.


 שלמה שבורל
 מנהל סניף באר שבע

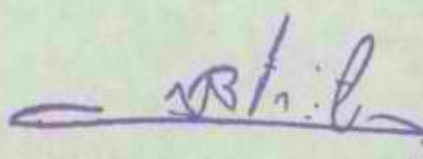

חב' פלנאר ר"ג.
 בעתק: מר שרון ת"א.
 מר אלואיל ת"א.
 חב' רסקו אסרוט.
 באר שבע 78-07-28
 ש/ש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

כרטיס זיכרון

מספר הזיכרון: 3-00-1078

שם הזכיר

תאריך לידה: 10-10-1928

תעודת זהות - מסמך רשמי עם פרטי אזרחי, כולל מספר הזכיר ותאריך לידה.

פירוט מידע אישי: שם המזכיר, כתובת, מספר זהות, מידע משפחתי.

פרטים נוספים: יום לידה, מקום לידה, מידע שירות צבאי.

מסלול הצבאי

טבלת מסלול הצבאי: כוללת פרטים על פקודות, תאריכים, מדרגות ושינויים במסלול.

הודעה: המסלול משתנה לפי הצורך וייתכן שינוי.

פרטים נוספים: מידע על המפקד האחראי והתאריך.

חתימה: חתימה ידנית של המפקד או הרשאי.

מספר הזכיר: 3-00-1078

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

* רד"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס א- 101848/ט

ביום: 78-07-12

סניף לבניה כפרית, סניף המנדן - באר שבע

מומין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

50 יח' דיור בדיקה

בנין

חב' וסקו אסדור

הקבלן:

12 קטביות בטון

חומר לבדיקה

9077/7666/77

הדו"ח

ב"כ הטכנין לבטון באתר הסניף ביום: 78-07-12

הדוגמאות הוכנו ע"י:

פלגרי ר"ג

המפקח:

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סניף
 טסק המנדן ירושלים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	סדרים
				(ק"ב לסמ"ר)					
	344	78-07-23	78-06-25	30	200-*	תקרה	461,463	90	1
	298	"	"						2
	277	"	"						3
	275	"	"						4
	248	"	"						5
	270	"	"						6
	285	מסד							
	355	78-07-28	78-06-30	6		"	"		7
	350	"	"						8
	361	"	"						9
	282	"	"						10
	365	"	"						11
	340	"	"						12
	342	מסד							

* הדגמי רד"ח בדיקה טכני הנטילה בדוגמה לא ע"י ב"כ המנדן.

מנהל סניף באר שבע

[Handwritten signature]

חב' פלגרי ר"ג
 בעתקו פד סדרן ת"א
 פד הלואיל ת"א
 חב' וסקו אסדור
 באר שבע 78-07-28
 30/

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

194565 /ח

מכון התקנים הישראלי



המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 6977, טל' 411151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

נציבות מס הכנסה
 מסר טיכסי
 מס מתשלומים
 בעד סירותים
 מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 194565**

לכבוד

תאריך **7-01-80**
 61-66

מינהל לבניה כפית
 מלד והנדן
 באר-שבע

חווה/הומנה מס' **7066/7067** מיום

שם המזמין **קבלתו ת"ד רסקו אשדוד**

ל"י	אג'י	מס' מס	תעורה	
			מס'	מיום
			67-80	
		שבוע בדיקת 12 קבוצות בסך הכל 50 יח' דיוח ביטוח .	101840/מס	70-07-80
	324 .-	הדוק בלחץ של קבוצת בסך הכול 11101 טניף		
		(טלס נאות אפס שריים דארבע לי בלבד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור 10		
		סך הכל		
	324 .-	כללי		
		מס' שוטף		
		לחובת ברוטיס		
		ליי		
		קבלה מס'		
		תאריך		
			49-54	

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	לזכות	ליי	אג'י		
14-15	24-31	37-44	48	47-80	
	15 1 02 :00	1	324 .-	2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
				2	
				2	
	8730027	9		2	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

4516

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
סח"ו הנ"ב

מכון התקנים הישראלי

נחקבל בתאריך

ד"ר נכנס

31-07-1978

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל 772534

לטיפולו של אנ קטלסקי

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון * דו"ח בדיקה.

בט/101849-מס א

מומין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית, משרד השיכון באר שבע.

בנין : 50 יחידות דיור בימית.

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמספרו באתר העבודה ביום: 12-07-1978

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

הקבלן: חב' רסקו-אשדוד.
חזזה: 9077/7666/77
המפקח:

תנאי הבקרה: טרבים.
ספק הבטון: ישראלבטון.
כמות הבטון: 42 מ"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	345	78-07-25	78-06-27		300/ב	מקאלט מס. 1		91	1
	385	"	"						2
	310	"	"						3
	320	"	"						4
	355	"	"						5
	395	"	"						6
	352	ממצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכרז.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע.

העתק: מר שטרן.
מר אלוואיל.
חב' רסקו-אשדוד.
חב' פלנאר-ד"ג.
באר שבע, 26-07-1978
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/194529

מכתב תשלום

מס' חשבונית: 123456789
תאריך: 15-01-2023

פרטי הלקוח

שם הלקוח: מ. רון
כתובת: רמת השרון

מס' חשבונית: 123456789
תאריך: 15-01-2023

שם הלקוח: _____
כתובת: _____

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

מס' חשבונית	תאריך	שם הלקוח	כתובת	מס' חשבונית	תאריך	שם הלקוח	כתובת	מס' חשבונית	תאריך	שם הלקוח	כתובת
1	15-01-2023	מ. רון	רמת השרון	1	15-01-2023	מ. רון	רמת השרון	1	15-01-2023	מ. רון	רמת השרון
2	"	"	"	2	"	"	"	2	"	"	"
3	"	"	"	3	"	"	"	3	"	"	"
4	"	"	"	4	"	"	"	4	"	"	"
5	"	"	"	5	"	"	"	5	"	"	"
6	"	"	"	6	"	"	"	6	"	"	"
7	"	"	"	7	"	"	"	7	"	"	"
8	"	"	"	8	"	"	"	8	"	"	"
9	"	"	"	9	"	"	"	9	"	"	"
10	"	"	"	10	"	"	"	10	"	"	"
11	"	"	"	11	"	"	"	11	"	"	"
12	"	"	"	12	"	"	"	12	"	"	"
13	"	"	"	13	"	"	"	13	"	"	"
14	"	"	"	14	"	"	"	14	"	"	"
15	"	"	"	15	"	"	"	15	"	"	"
16	"	"	"	16	"	"	"	16	"	"	"
17	"	"	"	17	"	"	"	17	"	"	"
18	"	"	"	18	"	"	"	18	"	"	"
19	"	"	"	19	"	"	"	19	"	"	"
20	"	"	"	20	"	"	"	20	"	"	"
21	"	"	"	21	"	"	"	21	"	"	"
22	"	"	"	22	"	"	"	22	"	"	"
23	"	"	"	23	"	"	"	23	"	"	"
24	"	"	"	24	"	"	"	24	"	"	"
25	"	"	"	25	"	"	"	25	"	"	"
26	"	"	"	26	"	"	"	26	"	"	"
27	"	"	"	27	"	"	"	27	"	"	"
28	"	"	"	28	"	"	"	28	"	"	"
29	"	"	"	29	"	"	"	29	"	"	"
30	"	"	"	30	"	"	"	30	"	"	"

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

החשבונית נשלחה אליהם ב- 15-01-2023

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה, תעודת על בדיקת בטון

מס' א 101649/76

ביום: 1976-07-12

מומין הבדיקה: סינחל לבניה כפרית, משרד המכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עירייה מס':

בנין: 50 יחידות דיור ביטיבה.

הקבלן: חב' רטקו-המדוד.

החומר לבדיקה: 6 סוגיות בטון.

תוצאה: 907/ד/766/76

המפקח:

ב"כ המומין דנטסיו באר שבע תעודת ביטוח: 1976-07-12

תנאי הבקרה: סוגיות.

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

טקס הכשרון ישראלי.

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים מס'
				כדור (אונץ') קונוס סימ'					
	345	76-07-25	76-06-27		300/ב	סילט מס' 1		91	1
	365	"	"						2
	310	"	"						3
	320	"	"						4
	355	"	"						5
	395	"	"						6
	352	סרצ							

* הרצו דו"ח בדיקה טכני המטילה ברושע לא ע"י ב"כ המכון.

סלמה סינחל
 סינחל סניף באר שבע.

התקן טר ישרון
 מר אלזביל,
 חב' רטקו-המדוד,
 חב' סלבוט-ר"ג,
 באר שבע, 1976-07-26
 ט/

הערה: תעודה זו מתיוחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69,977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלמוות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

פיסקס מזהי: לענין
מס' 545000119

בדיקות מס הכנסה
מס' מיוחד
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4902827

סניף בארישבע

חשבונית מס מספר N^o 194529

לכבוד

תאריך 78-07-27

55-60

סימול עבודה במדים

61-86

מרכז המכון

תדוד/הזמנה מס' 78/1666/0201 מיום

78-07-27

שם המזמין קבלון תב' רסקו-השרד

ליי	אבי	ס ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 6 קבוצות במדון מסה 50 יח' ריחוד ביסית .	101849/בא	78-07-27
162.-		הדוס בלחץ של קבוצות במדון ממוצעת לאנדרה לני 27 רי א 6 סניף 11101		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
162.-		סך הכל כליני 1	ליי	שולם ע"ח סך
37-44	40	14-15	קבלה מס'	תאריך
		16-23	49-54	

בעת המשלוח נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אבי	מס'
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	162.-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027 9		2	

Handwritten signature and scribbles

Handwritten initials and signature



RESEARCH REPORT

REPORT NO. 104599
APRIL 1970
UNITED STATES GOVERNMENT

OFFICE OF
GENERAL INVESTIGATIONS

WASHINGTON, D. C.
20535

ABSTRACT

70-104599-1

Item	Author	Title	Source	Agency

Item	Author	Title	Source	Agency

70-104599-1

4

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534

משרד השיכון

מחלקת לבניה כנרת ויישובים חדשים
 מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

28-07-1978

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

לטיפולו של א. זקלאהקי
 לעיונו של מס' א-100555/בש

מוזמן הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום: 28.6.78

בנין : 50 יחידות דיור בימית.

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה, ביום 28.6.78.
 מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

אסמכתא/תיק עיריה מס':
 הקבלן: חב' רסקו
 חוזה: 77/75666/77
 המפקח: מר צבי
 תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה
 כמות הבטון מ"ק

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקת	אשקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
				מ"ק					
	200	1978-06-29	1978-06-18	47.0	200-ב	תקרה + 263	464,467	87	1
	200	"	"						2
	270	"	"						3
	223	ממוצע							
	295	1978-07-18	"						4
	250	"	"						5
	265	"	"						6
	270	ממוצע							
	165	1978-06-29	1978-06-20	13.0		533 + 11	209,210	88	7
	175	"	"						8
	205	"	"						9
	182	ממוצע							
	205	1978-07-18	"						10
	283	"	"						11
	204	"	"						12
	231	ממוצע							

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

INSTITUTIONAL INVESTMENT

STATE OF CALIFORNIA
 DEPARTMENT OF REVENUE
 INVESTMENT DIVISION

1971-72

STATE OF CALIFORNIA

INSTITUTIONAL INVESTMENT

STATE OF CALIFORNIA
 DEPARTMENT OF REVENUE
 INVESTMENT DIVISION
 1971-72

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	PERCENTAGE	INTEREST	DIVIDENDS	TOTAL	REMARKS
1	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
2	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
3	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
4	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
5	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
6	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
7	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
8	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
9	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	
10	12-15-71	STATE OF CALIFORNIA	100.00	100.00			100.00	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/2/101555

מומין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיפה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדגס מס'
				כחור (אנין) קוטם ס"מ					
	225	1978-06-29	1978-06-21		ב-200	עמודי קומה	459,460	89	13
	170	"	"				463,464		14
	130	"	"						15
	175	ממוצע							
	266	1978-07-19	"						16
	250	"	"						17
	261	"	"						18
	259 ✓	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
 מר אלואיל
 חב' רסקו
 חב' פלנאר דמת-גן.

חנ/194194

באר שבע 1978-07-23 /מא

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, סל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-101533

ביום: 23.6.78

מנהל לבניה כפרים, משרד השכון - באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' 1701

18 קוביות בטון.

חוזתו: 77/75686/1701

ב"כ המזמין ונמסרו באחד העבודה,

המפקח: מר צבי

ביום 23.6.78.

תנאי הבקרה: 1701

מחית הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנורש	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוק נורש	מדרג מס'
1	87	484,487	תורה 263 +	200-ב	1978-06-18	1978-06-29	200		1
2					"	"	200		2
3					"	"	270		3
						ממוצע	223		
4					"	1978-07-18	285		4
5					"	"	250		5
6					"	"	268		6
						ממוצע	270		
7	88	209,210	533 + 11		1978-06-20	1978-06-29	165		7
8					"	"	175		8
9					"	"	205		9
						ממוצע	182		
10					"	1978-07-18	205		10
11					"	"	203		11
12					"	"	204		12
						ממוצע	231		

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/2/101555

מוזמן הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מחות הבדיקה: החוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטט מ"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	225	1973-06-29	1973-06-21		200-ב	פמודי קומה	459,460	89	13
	170	"	"				463,464		14
	130	"	"						15
	175	ממוצע							
	266	1973-07-19	"						16
	250	"	"						17
	261	"	"						18
	259	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

השוק: מדי שטרן
 מר אלואיל
 חב"ד דסקו
 חב"ד סלנאי דמת-גן.

תנ/104104

באר שבע 23-07-1973

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או באי-סחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-104555/78

ביום: 23.6.78

מנהל לבניה כשרית, משרד הסכונ - באר-שבע.

מזמין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עוריה מס':

50 יחידות דיור בימית.

בנין

הקבלן: חב' רסקו

18 קוביות בטון.

החומר לבדיקה

תוזה: 9071/75886/77

ב"כ המזמין ונמסרו באחד הקבוצה,

הדוגמאות הוכנו ע"י:

המפקח: מר צבי

ביום 23.6.78.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סובים

סמך הבטון: ישראסטון

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	מחזור (ק"ג לסמ"ר)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס' הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
	200	1978-06-29	1978-06-18	47.0	200-2	תקרה + 263	464,467	87	1
	200	"	"						2
	270	"	"						3
	223	ממוצע							
	285	1978-07-18	"						4
	250	"	"						5
	285	"	"						6
	270	ממוצע							
	165	1978-06-29	1978-06-20	13.0		533 + 12	209,210	88	7
	175	"	"						8
	205	"	"						9
	182	ממוצע							
	205	1978-07-18	"						10
	233	"	"						11
	204	"	"						12
	231	ממוצע							

2/.

הצהרה: תעודה זו מתווספת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-101555/2

מוזמן הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	225	1973-06-20	1973-06-21		200-ב	שטח קומה	459,460	89	13
	170	"	"				463,464		14
	130	"	"						15
	175	ממוצע							
	206	1973-07-19	"						16
	250	"	"						17
	201	"	"						18
	259	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה טכני הנמילה בואישו לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העוקב מר שרון
 מר אלואיל
 חב' יסקו
 חב' טלנאי רמת-גן.

מ/101104

באר שבע 1973-07-23

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4516

משרד השיכון

מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נתקבל בתאריך

ד"ר נכנס

18-07-1978

לטיפולו של אבי קרן-למסין

לעזרתו של

המחלקה לבנין

*** דו"ח בדיקה תעודת זמנית על בדיקת בטון**

מס א-ב/101852

ביום: 12-07-78

אסמכתא/תיק עירייה מס':

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חוזת: 9077/7666/77
המפקח: חב' פלנאר ר"ג

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראל בטון

- מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השיכון באר-שבע .
- בנין : 50 יח' דיור בימית .
- החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון .
- הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ביום: 12-07-78 .
באתר העבודה .

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מס' מרבץ	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון ונדרש	שקיעה (כידוד אינדיק) קונסט (סימ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	אמצעי בדיקה				
										מס' מרבץ	דוגמא מס'	פרטי הבנין	
30	93	464-467	גב +533	ב 200°		78-07-02	78-07-13	371	ממוצע			1	
								368					2
								320					
	353												
23	94	463-4	?			78-07-05	78-07-13	192				7	
								234					8
								229					
													218

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

העתקים: מר שרון ת"א
מר אלואיל ת"א
חב' רסקו אשדוד
חב' פלנאר ר"ג
באר-שבע, 14-07-78

חן/194384

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL
SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL	SECRET	CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

* דרישת בדיקה תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א-101832/82

מומין הבדיקה : מנהל מנהלת כפרים מרד המכון באר-שבע .
 בנין : 50 יח' ויחד ביטוח .
 החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון .
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המוסדן הנמסר בירושל 70-07-12 .
 במקום המבדוק .
 מהות הבדיקה : חזק בלחץ. בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תוצאות הבדיקה

ביום : 70-07-12
 אסמכתא/תיק עירייה מס':
 הקבלן : מ"ר רמון אמרוד
 חשבונית/7007/7666/7007
 המפקח : מ"ר מלכא ר"ב
 תנאי הבקרה :
 סגן המנהל: י"ר"מ נמ"ד

חזק נדרש ק"ג	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך תוצאה	שקיעה (כידור מדיק) קונס. סימס	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'
30	371 368 380 <u>355</u>	70-07-13	70-07-03		200 א	נג 533+	464-467	93	1 2 3
25	192 234 220 <u>218</u>	70-07-13	70-07-05			9	467-4	94	7 8 9

* הדגם דרישת בדיקה מכון התקנים הישראלי לראשיתו לא ע"י ב"כ המכון .

מנהל מכון התקנים הישראלי באר-שבע

המפקח: מ"ר רמון אמרוד
 מ"ר מלכא ר"ב
 מ"ר רמון אמרוד
 מ"ר מלכא ר"ב
 באר-שבע, 70-07-12

101832/82

הערה: תעודת זמנית לזוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסדן או בא-כח.
 אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס' א-2/101852

כיום: 78-07-12
 אסמכתא/תיק עירייה מס':
 הקבלן: מ"ב רסקו אגוד
 חידושי: 78/1466/דו
 המפקח: י"ב סלמנר ר"ג
 תנאי הבקרה: סוגים
 סוג הבטון: י"ג/א בטון

מומין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית מארז המכון באר-שבע
 בנין: 50 יח' ויח' ביטית
 החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ג"כ המומין ובמארז בידו: 78-07-12
 מארז הבטון
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כרזד אינדיקס) קונוס, סמ"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'
30	371 360 380 357	78-07-13	78-07-08		250*3	553	464-467	93	1 2 3
25	192 234 220 218	78-07-13	78-07-05			?	463-4	94	7 8 9

* הוצא דו"ח בדיקה מבין הנבדקות בדוגמה לא כ"י ג"כ המכון

מנהל המכון באר-שבע

המנהל: מ"ב רסקו אגוד
 מ"ב רסקו אגוד
 מ"ב רסקו אגוד
 באר-שבע 78-07-12

104304/10

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 הע ת ק י מ: למנהל העיר, למנהל הבנין.

תקנות שירות המבחן

1. מטרתן של תקנות אלה היא להגדיר את הכללים וההגבלות החלים על שירות המבחן, וכן על אופן תפקודו ומוסדותיו.

מטרת התקנות

תחולת התקנות

א. ס"מ

שירות המבחן : ...

ב. ס"מ

מטרה : ...

ג. ס"מ

אופן תפקודו : ...

ד. ס"מ

מוסדות : ...

ה. ס"מ

הגדרות : ...

ו. ס"מ

התקנות

מס' פרק	מס' סעיף	תיאור	מס' סעיף	תיאור	מס' סעיף	תיאור	מס' סעיף	תיאור	מס' סעיף	תיאור



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 411151
סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

עסק מורשה לענף
מ"מ
ס' 545000119

נציבות מס הכנסה
מסודר מייבוי
מס מסויימים
בעד שירותים
מ"מ 4502827

סניף בארישבע

חשבונית מס מספר **№ 194384**

לכבוד

מ"בנה לבניה כפרית
מגד המכון
רח' - 222

55-60

תאריך 14-07-78

61-66

חווה/הומנה סס' דד/7666/חחח מיום

שם המזמין קבלון תב' רסקו אטרוד

ל"י	אג'י	ס ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מ"מ	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 12 קוביות בסרן בטוח 50 יח' זיוד ביטוח .	101852/סא	78-07-14
		חוזק בלחץ של קובייה בסרן ההוכחה לשפודה לשי 27 וא"כ מסיף 11101 2 טעות טורח מסיף 99 לכב לשי 5.10 א"כ 60 מסיף 92		
		324 .- 441 .- 306 .-		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
		סך הכני כללי	1.071 .-	
		מס' שוטף		
		לחובת כריטיס		
		שולם ע"ח סך	ליי	
		תאריך	קבלה מס'	
			37-44	
			46	
			14-15	
			16-23	
			49-54	

בעת החשלוס נא לציין את מספר החשבוניה

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אג'		
14-15	24-31	37-44	48	47-80	
	15	1.071 .-	2		
	15		2		DUP
	15		2		
	15		2		
	15		2		
	15		2		
	15		2		
	8730027	9	2		

Handwritten signature

Handwritten mark

4546

משרד השיכון

בנייה נדרת ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715483
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

נתקבל בתאריך

16-07-1978

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

× דו"ח בדיקה

מס' נ/כש/101442

ביום: 78-06-22

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון באר-שבע.

אסמכתא/תוק עיריה מס':

בנין : יחידות דיור בימית.

הקבלן: רסקו/אשרוד

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

חוזת: 9077/7566/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 78-06-22

המסמך: חב' פלנאר רמה גן

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	●
				כדור (אינץ')					
	220	78-06-25	78-06-12		200/ב	עמודים קומת קרקע	210 - 209	85	1
	205								2
	215								3
	213	ממוצע							
	233	78-07-10	"			"			4
	255								5
	222								6
	237 ✓	ממוצע							
	275	78-06-25	78-06-13			קורה + 263	460 - 459	86	7
	215								8
	240								9
	243	ממוצע							
	365	78-07-11	"			"	"		10
	292								11
	240								12
	299 ✓	ממוצע							

× הרצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע.

העתק: מר שטרן
מר אלויאל
חב' אסלמא רסקו אשרוד
חב' פלנאר רמה גן
באר-שבע: 12-07-1978
רמ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

194124/ח

18-07-1218
 18-07-1218
 18-07-1218
 18-07-1218

18-07-1218

18-07-1218

18-07-1218

18-07-1218

18-07-1218

18-07-1218

18-07-1218
 18-07-1218
 18-07-1218
 18-07-1218

1	22	18-07-1218	18-07-1218	18-07-1218	18-07-1218	18-07-1218
2						18-07-1218
3						18-07-1218
4						18-07-1218
5						18-07-1218
6						18-07-1218
7	22	18-07-1218	18-07-1218	18-07-1218	18-07-1218	18-07-1218
8						18-07-1218
9						18-07-1218
10						18-07-1218

18-07-1218

18-07-1218
 18-07-1218
 18-07-1218
 18-07-1218

18-07-1218
 18-07-1218

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

א ד ר י ת ב ו י י ק

מט א-101442/77

ביום: 22-06-77

מומין הבדיקה: מימל לבניה כפרות, סניף תל-אביב

אסמכתא/תיק עזריה מס':

בנין: יחידה דירי ביטוח

הקבלן: ויקו ארז

החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון

הזמנה: 77/7446/77
 המפקח: ז"ל סלומי רות גן

הדוגמאות הוכנו ע"י: כ"ס התמ"ן ונמסרו כנאמי השוואה ביום 22-06-77

תנאי הבקרה: טובים

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

שם המטרי: ישראכטון

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' רישום
				כדור (אונץ')					
	220 205 215 ----- 213	77-06-23	75-06-12		200/ב	עזריה קרות קי"ג	210 - 209	85	1 2 3
	230 250 ----- 237	77-07-10	"			"	"		4 5 6
	275 275 240 ----- 243	77-06-25	75-06-13			הקרה + 263	450 - 450	86	7 8 9
	355 352 240 ----- 359	77-07-11	"			"	"		10 11 12

א הדוגמאות הוכנו ע"י ב"כ המכון.

סלמה טרובל
 מנהל סניף באר-שבע

התמונה מ"י שטרן
 מ"י גלובל
 ז"ל סלומי רות גן
 ז"ל סלומי רות גן
 ז"ל סלומי רות גן
 ז"ל סלומי רות גן
 ז"ל סלומי רות גן

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

77/10142

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

א דו"ח בדיקה

מס' א-101442/83

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כנרת, מוזז הכון באר-שבע
 בנין : יחידות דיור בימית
 החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ג"ב המזמין ונמסרו במסר היעודה ביום 78-06-22
 סמנת הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ביום: 78-06-22
 אסמכתא/תיק עיריה מס':
 הקבלן: יעקב אריד
 חוזמו דד/7646/777
 המפקח: מ"ל מלכוד רנה 12
 תנאי הבקרה: טובים
 סמל המכון הישראלי

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	
				כחול (אין)					
	220 205 215 <u>213</u>	78-06-23	78-06-12		200/2	עוריים קומת קרקע	210 - 200	55	1 2 3
	233 251 <u>222</u> 237	78-07-10	"			"	"		4 5 6
	275 215 <u>240</u> 243	78-06-23	78-06-13			קומה + 263	450 - 450	56	7 8 9
	355 292 <u>340</u> 299	78-07-11	"			"	"		10 11 12

א חדנה דו"ח בדיקה מכון התקנים הישראלי בוצעה לו ק"י ג"ב המכון.

(חתימה)
 סלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

יעקב אריד
 מ"ל תל-אביב
 מ"ל מלכוד רנה 12
 באר-שבע 78-07-12
 1977/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חן/10124

4546

מכון התקנים הישראלי

נושד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 12-07-1978
 לטיפולו של
 לעיונו של

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 715485
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 772534
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

מס א- בש/101444

מזמין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית, משרד השיכון באר-שבע. ביום: 78-06-22

בנין : מקלט בימית. אסמכתא/תיק עירייה מס':

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 78-06-22

הקבלן: רסקו אשדוד
 חוזה: 9077/7666/77
 המפקח: מר אבולעפיה

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישדאבטון
 כמות הבטון: 53 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	360	78-07-06	78-06-08		300/ב	קירות ותקרה	84		1
	350			2					
	365			3					
	355			4					
	380			5					
	340			6					
	358 ✓	ממוצע							

× הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סובול
 מנהל סניף באר-שבע.

העמק: מר שטרן
 מר אלויאל
 חב' רסקו אשדוד
 מר אבולעפיה
 באר-שבע: 1978-07-07
 רמ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 תן/194278

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 12-07-1978

12-07-1978
12-07-1978

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO: SAC, NEW YORK (100-100000)

DATE: 12-07-1978

FROM: SA [Name], NEW YORK

RE: [Subject]

SUBJECT: [Subject]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

DATE	TIME	LOCATION	DESCRIPTION	INITIALS	REMARKS
12-07-1978	10:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	11:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	12:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	13:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	14:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	15:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	16:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	17:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	18:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	19:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	20:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	21:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	22:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	23:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]
12-07-1978	24:00	[Location]	[Description]	[Initials]	[Remarks]

100-100000-100000

DATE: 12-07-1978

DATE: 12-07-1978

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

א דו"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/101444

כיום: 78-06-22

מוזמן הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד המכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : מקלט ביסיה.

הקבלן : רסקו אגוד
 מודעה: 77/766/77
 המפקח: מר אבולעמיה

החוק

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המדעין ומשרד באר השרותיה בירתו 78-06-22

תנאי הבקרה: טובים
 סמן הבטון: ישראלטון
 כמות הבטון: 53 מ"ק

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך הוציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטם ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס' הבנין	דוגמא מס'	מ-מ מס'
	360	78-07-06	78-06-08		300/ב	קירנת וחזות	84		1
	350								2
	345								3
	355								4
	380								5
	340								6
	<u>358</u>	ממוצע							

א הוצאו דו"ח בדיקה טכני הנשילה ברשעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה זכבול
 מנהל סניף באר-שבע.

העמקו מר שארן
 מר אלודאל
 מר רסקו אגוד
 מר אבולעמיה
 באר-שבע 07-07-78
 רת/

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

194278/ח



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

פוסט מודיעה לענין
הע"מ
מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
סמל מניכ"מ
מס מסלולאים
כפר סירתים
מס' 450227

סניף בארישבע

חשבונית מס מספר **№ 194278**

לכבוד

הנהל לבניה בנייה,
מנדי המנון
בארישבע

1978-01-01

55-60

תאריך

81-66

מיום תחלה/הזמנה מס' /מסלול/חוקם

שם המזמין קבלתו דוקו אדויר

ל"י	א"ב	פ ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מיום	מס'
			67-80	
		מכוד בדיקה 6 קוביות בטון - מקילת בימיה	101500/מס	1978-01-01
160.-		הוצא בלוק של קוביות ססיף 11101 - 24 י א 6		
160.-		סה"כ		
		מע"מ בשער 4%		
160.-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		כלרי		
		לחובת ברטיס		
		שולם ע"ח סך	ל"י	
		תאריך	קבלה מס'	
		37-44	46	14-15
				16-23
				49-54

כעת החשבונית נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ו כ ח		ל"י	א"ב	47-80
	מ	ט			
14-15	24-31		37-44	46	
	15	1-03-00	160.-	2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
טו"מ	8730027	9			2

1976-07-07

מנהל לביטוח הבריאות
משרד הבריאות
תל-אביב

5077/1686/77
מקבלים ורטיקל מס' 177

101444/מז 1976-07-07
משרד הביטוח הלאומי
מס' 11101 - 24 x 6

100.-

מחיר בלתי כולל מע"מ

100.-

(מחיר ארבעים וחמש שקלים)

100.-

1-02-00

1

100.-

W.H.L.

g

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל. 74841

מינהל לבניית בדיקת ויישום חדישים
 מחוז הנגב
 נחשב בתאריך
12-07-1978
 לטיפולו של
 לעיתו של
 מס' א- 101445/ב

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודת על בדיקת בטון

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום: 78-06-22

בנין : יחידות דיור בימית. (50 יחידות דיור ו-4 מקלטים).

החומר לבדיקה : 24 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדר ביום: 78-06-22

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק גדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	מס'
				כדור (אנוד)					
	360	78-06-29	78-06-01	מ"ק	ב ⁴ 200	גג + 533	214-217	80	1
	340	"	"						2
	375	"	"						3
	340	"	"						4
	290	"	"						5
	345	"	"						6
	342 ✓	ממוצע							
	296	78-07-02	78-06-04	5		עמודים קומת קרקע	463,4	81	7
	305	"	"						8
	258	"	"						9
	320	"	"						10
	330	"	"						11
	337	"	"						12
	308 ✓	ממוצע							

2. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

15-07-1978

15-07-1978

SECRET

SECRET

15-07-1978

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Date	Time	Location	Activity	Remarks	Observer		Signature
					Name	Initials	
15-07-78	08:00
15-07-78	09:00
15-07-78	10:00
15-07-78	11:00
15-07-78	12:00
15-07-78	13:00
15-07-78	14:00
15-07-78	15:00
15-07-78	16:00
15-07-78	17:00
15-07-78	18:00
15-07-78	19:00
15-07-78	20:00
15-07-78	21:00
15-07-78	22:00
15-07-78	23:00
15-07-78	00:00

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/2/101443

מוזמין הבדיקה: _____ : ביום: _____
 בנין: _____ : אסמכתא/תיק עירייה מס': _____
 החומר לבדיקה: _____ : הקבלן: _____
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____ : המפקח: _____
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. : תנאי הבקרה: _____

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקינת	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				(מס' סמ"ר)					
	222	78-07-03	78-06-05	24	200'	גג + 533	211-213	82	13
	266 "	"	"						14
	277	"	"						15
	256	"	"						16
	252	"	"						17
	280	"	"						18
	259 ✓	ממוצע							
	300	78-07-05	78-06-07	4	"	עמודים קומת קרקע	461-463	83	19
	305	"	"						20
	310	"	"						21
	280	"	"						22
	305	"	"						23
	290	"	"						24
	298 ✓	ממוצע							

* מוצא דו"ח בדיקה שכן הבטיחה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
 מר אלואיל ת"א.
 מר אובלעפיה.
 פלנר ר"ג.
 באר שבע 78-07-06
 ש/ש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 חנ/194256

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון * דרי"ח בבדיקה

מס' א - במ/101443

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, סניף הסניף - באר שבע. ביום: 78-06-22

בנין : (חפירות דירר בימית) : (50 יחידות דיור ו-4 מקלטים). אסמכתא/תיק עירייה מס':

החומר לבדיקה : 24 קוביות בטון. הקבלן: רסקו אשרד

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוסדן דבמסדר ביום: 78-06-22 חודש: חודש המפקח: סר אבולעפיה

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: סוגים

תוצאות הבדיקה : ספק הבטון: יגראנטון

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (דירר (א"י))	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	360	78-06-29	78-06-01	ט"ק	200'	גג + 533	214-217	80	1
	340	"	"	33					2
	375	"	"						3
	340	"	"						4
	290	"	"						5
	345	"	"						6
	342	ממוצע							
	296	78-07-02	78-06-04	5		מסדרים קומת קרקע	463,4	81	7
	305	"	"						8
	258	"	"						9
	320	"	"						10
	330	"	"						11
	337	"	"						12
	308	ממוצע							

2. / *

תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. המרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/2/101443

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				(מ"מ)					
	222	78-07-03	78-06-05	24	200'	גג + 533	211-213	82	13
	266	"	"						14
	277	"	"						15
	256	"	"						16
	252	"	"						17
	280	"	"						18
	259	ממוצע							
	300	78-07-05	78-06-07	4	"	עמודים קומת קרקע	461-463	83	19
	305	"	"						20
	310	"	"						21
	280	"	"						22
	305	"	"						23
	290	"	"						24
	298	ממוצע							

* תוצאות בדיקת בטון הבטולה ברצפת לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סנדור
 מנהל סניף באר שבע

המתקשר שרון ת"א.
 מר אלואיל ת"ש.
 מר אובלעמיה.
 פלגור ר"ג.
 באר שבע 78-07-06
 טב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס' כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חג/194256

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דרישה בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס' א - 101443/בט

ביום: 78-06-22

מוזמין הבדיקה: מינהל לכבייה כפרית, סניף המגדן - באר שבע.

אסמכתא/תיק עירייה מס':

בנין: (50 יחידות דיור ו-1 מקלטים).

החומר לבדיקה: 24 קוביות בטון.

הקבלן: רסקו אסרוז
 חלוצה: 77/7666/77
 המפקח: סר הבולעטיה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוזמין רבנסטר ביום: 78-06-22

תנאי הבקרה: סוכים

מרות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראכמון

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				קובי (אורך)					
	360	78-06-29	78-06-01	טיק	ב ²⁰⁰	גב + 555	214-217	80	1
	340	"	"						2
	375	"	"						3
	340	"	"						4
	290	"	"						5
	345	"	"						6
	342	ממוצע							
	296	78-07-02	78-06-04	5		כפרים קומת קרקע	463,4	81	7
	305	"	"						8
	258	"	"						9
	320	"	"						10
	330	"	"						11
	337	"	"						12
	308	ממוצע							

2. / *

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/2/101443

מוזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עירייה מס':
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: תוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	מס'
				(מ"מ)					
				סיק					
	222	78-07-03	78-06-05	24	200'	גג + 533	211-213	82	13
	266	"	"						14
	277	"	"						15
	256	"	"						16
	252	"	"						17
	280	"	"						18
	259	סמלצו							
	300	78-07-05	78-06-07	4	"	צמודים קומת קרקע	461-463	83	19
	305	"	"						20
	310	"	"						21
	280	"	"						22
	305	"	"						23
	290	"	"						24
	298	סמלצו							

* תוצאות בדיקת בטון הבדילה כדוגמה לא ע"י ב"כ המשרד.

סלפת שובל
 מנהל סניף באר שבע

התקומר שרון ת"א.
 מר אלדדיל ת"א.
 מר אדבלעטיה.
 סלבר ר"ג.
 באר שבע 78-07-06
 30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חנ/194256



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 719485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

עומק מדידת לעיין
מס' 545000119

וציבות מס' ומסגה
מס' מניכוי
מס' מתשלומים
כפר שירותים
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר 194256 №

לכבוד

מנהל להגנת הצמח,
משרד החקלאות
באר-שבע

1978-07-07

55-80

תאריך

61-86

מיום

חווה/הזמנה מס'

שם הזמין

לי	אג'	ס ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקה 26 מסמך קובציות במזון- 50 יחידות דיוור 1-4 תכליתם ביטוח.	101462/בט	1978-07-07
570.-		26 קובציות במזון א - 26.00 לי טעיף 11101 דבב לג'יל לבי 4.80 לי לק"מ א 60 טעיף 92 2 טפוח קוזר טעיף 20		
270.-				
300.-				
1,240.-		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
1,240.-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		כללי		
		1		
		37-44		
		46		
		14-15		
		16-23		
		49-54		
		שולם ע"ח סך	לי	
		תאריך	קבלה מס'	

(אלף במחציתם ארבעים ושמונת לי בלבד).

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

Handwritten signature

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	מ	לי	אג'		
					47-80	46
14-15	24-31	מ	37-44	46		
15	1-08-00	1	1,240.-	2		
15				2		DUP
15				2		
15				2		
15				2		
				2		
				2		
	8730027	9		2		

Handwritten mark



תעודת סיקור בריאות

משרד הבריאות, תל אביב, 1979. תעודת סיקור בריאות זו היא חלק מתוכנית הבריאות הלאומית. מטרת התוכנית היא להגדיל את אריכות הימים והבריאות של תושבי ישראל. התעודה מכילה מידע חשוב על מצב הבריאות של האזרחים, ויש לשמרה היטב.

משרד הבריאות
תל אביב

מחלקת הסיקור
תל אביב

שם המטופל:

מספר התעודה: 05 19850

מספר התעודה: 05 19850
 שם המטופל: _____
 תאריך: _____
 מקום: _____

מספר	שם	תיאור	מדידת
1	מדידת דם
2	מדידת לחץ
3	מדידת סוכר
4	מדידת כולסטרול
5	מדידת חמצן
6	מדידת תפקוד
7	מדידת תפקוד
8	מדידת תפקוד
9	מדידת תפקוד
10	מדידת תפקוד
11	מדידת תפקוד
12	מדידת תפקוד
13	מדידת תפקוד
14	מדידת תפקוד
15	מדידת תפקוד
16	מדידת תפקוד
17	מדידת תפקוד
18	מדידת תפקוד
19	מדידת תפקוד
20	מדידת תפקוד
21	מדידת תפקוד
22	מדידת תפקוד
23	מדידת תפקוד
24	מדידת תפקוד
25	מדידת תפקוד

תאריך: _____
 מקום: _____
 מדינת ישראל

מספר	שם	תיאור	מדידת
1	מדידת דם
2	מדידת לחץ
3	מדידת סוכר
4	מדידת כולסטרול
5	מדידת חמצן
6	מדידת תפקוד
7	מדידת תפקוד
8	מדידת תפקוד
9	מדידת תפקוד
10	מדידת תפקוד
11	מדידת תפקוד
12	מדידת תפקוד
13	מדידת תפקוד
14	מדידת תפקוד
15	מדידת תפקוד
16	מדידת תפקוד
17	מדידת תפקוד
18	מדידת תפקוד
19	מדידת תפקוד
20	מדידת תפקוד
21	מדידת תפקוד
22	מדידת תפקוד
23	מדידת תפקוד
24	מדידת תפקוד
25	מדידת תפקוד

45/6

מכון התקנים הישראלי

מקובל בתאריך

5-07-1978

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 715485
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 77534, 74841
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

× דר"ח בדיקה

ביום: 78-06-28

מינאל לבניה כפרית, משרד השכון באר-שבע.

מומין הבדיקה :

אסמכתא/תיק עירייה מס':

50 יח' דירור בימית.

בנין :

הקבלן: חב' רסקו

18 קוביות בטון.

החומר לבדיקה :

חוזת: 9077/75666/77

ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 78-06-28

הדוגמאות הוכנו ע"י :

המפקח: חב' פלנאר רמת גן

תנאי הבקרה: טובים

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראבטון ימית

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				(כדור אינרץ) (קובוס יסימ)					
				כמרת בטון:					
	200	78-06-29	78-06-18	47 מ"ק	200/ב	הקרה +263	464-467	87	1
	200								2
	270								3
	223	ממוצע							
	165	78-06-29	78-06-20	13 מ"ק		הקרה +533	209-210	88	7
	175								8
	205								9
	182	ממוצע							
	225	78-06-29	78-06-21	6 מ"ק		עמודי קומה	459-460	89	13
	170						463-464		14
	130								
	175	ממוצע							

× הוצא דר"ח בדיקה שכן הנטילה ברצועה לא ע"י ב"כ המכון.

העתק: מר שטרן
מר אלויאל
חב' רסקו
חב' פלנאר רמת גן
באר-שבע: 1978-06-30
ר/

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

194194 / ת

העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE

STATE OF
NEW YORK

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE

FOR THE YEAR
ENDING
MARCH 31, 1900

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO.,
PRINTERS,
188 NASSAU ST.

CLASSIFICATION	AMOUNT	PERCENTAGE	REMARKS
1. LANDS BELONGING TO THE STATE	100,000,000	100	
2. LANDS BELONGING TO THE PEOPLE	100,000,000	100	
3. LANDS BELONGING TO THE COUNTY	100,000,000	100	
4. LANDS BELONGING TO THE CITY	100,000,000	100	
5. LANDS BELONGING TO THE TOWN	100,000,000	100	
6. LANDS BELONGING TO THE VILLAGE	100,000,000	100	
7. LANDS BELONGING TO THE SCHOOL DISTRICT	100,000,000	100	
8. LANDS BELONGING TO THE UNIVERSITY	100,000,000	100	
9. LANDS BELONGING TO THE HOSPITAL	100,000,000	100	
10. LANDS BELONGING TO THE CHURCH	100,000,000	100	

ALBANY, N. Y.,
MAY 1, 1900.

J. B. LIPPINCOTT & CO.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

א ד"ר בדיקה

מס א- 101535/ט

ביום: 28-06-78

שם: **מלא** לבניה כשיוג, הינד הנדסין באר-שבע

מומין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

50 ד"ר הינד בייסלוב

בנין:



10 קומידה בטון

החומר לבדיקה:

הקבלו:

החלטו דד/77544/7809

המפקח: **הנדסר חגית גן**

ש"ב הנדסין ומסרור במשרד העבודה בירושל 28-06-78

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

טקס המסרור לתיאורן ימים

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציאה	שקיצה (כידור/אניק/קונס/סימ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
	210	28-06-78	28-06-78	ה"ק 47	200/ב	קומה +253	454-457	87	1
	200								2
	223	מסרור							3
	165	28-06-78	28-06-78	ה"ק 13		קומה +333	209-210	88	7
	175								8
	182	מסרור							9
	225	28-06-78	28-06-78	ה"ק 6		מסרור קומה	459-460	89	13
	170						463-464		14
	170	מסרור							

א ד"ר בדיקה טקס הנדסין בירושל על ע"י ש"ב הנדסין

שלמה שגבול
 מנהל סניף באר-שבע

הנדסר חגית גן
 ש"ב הנדסין
 ת"ד 301
 תלפיות
 תל-אביב 69 977
 טל' 715485

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהרס העיר, למנהרס הבנין.

יחידות סיניקוזה יום

18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס
18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס
18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס 18814 א"ס

זמן הקצוה

זמן הקצוה אל זמנא דזמנא

א"ס

הקצוה זמנא :

זמנא :

זמנא :

זמנא קצוה זמנא :

הקצוה זמנא :

זמנא :

הקצוה זמנא :

זמנא :

זמנא זמנא 811 זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא

זמנא זמנא

תזמנא זמנא

זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא	זמנא זמנא

זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא
זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא זמנא

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

א ד"ר בדיקה

מס' א - 101555/ט

ביום: 70-06-20

ביוצא לבניה במועד, טיפוס המבחן באר-שבע

מומין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עירייה מס':

50 יח' דירי ביהמ"ש

בנין:

הקבלן:

12 קומות בטון

החומר לבדיקה:

המפקח:
 חתום:
 77/715485/70

מ"ס המבחן הנמדד במהלך התעודה ביום: 70-06-20

הדוגמאות הוכנו ע"י:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מ"ס
				(וכרוך מתיק) קוטם יסיס)					
				מ"ק 47	270/ב	קומה 26	464-467	67	1
	200	70-06-20	70-06-18	מ"ק 47	270/ב	קומה 26	464-467	67	2
	200								3
	165	70-06-20	70-06-20	מ"ק 13		קומה 13	209-210	68	7
	175								8
	175								9
	225	70-06-20	70-06-21	מ"ק 6		קומה 7 קומה	459-460	69	13
	170						463-464		14
	175								

א חתום ע"י בדיקה טיפוס המבחן באר-שבע

עלמז זיבול
 מנהל סניף באר-שבע

עמנואל די שרון
 מ"ס אלוזל
 חתום: ד"ר
 חתום: מלנור רמת גן
 באר-שבע: 70-06-20
 חתום

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

תעודת סיוע

תעודת סיוע זו היא חלק מתוכנית הסיוע הכלכלית של מדינת ישראל. מטרתה היא לסייע למשפחות בעלות ילדים צעירים, ולקדם את רווחתם הכלכלית. תעודת סיוע זו ניתנת לבעלי תעודת זהב, ויש להגיש אותה לצד תעודת זהב.

פרטי המשפחה

פרטי המשפחה

שם המשפחה: _____
 שם פרטי: _____
 מספר תעודת זהב: _____
 כתובת: _____
 מספר טלפון: _____
 מספר ילדים: _____
 מספר ילדים צעירים: _____
 מספר ילדים בוגרים: _____
 מספר ילדים נוספים: _____

פרטי הילדים

מספר ילד	שם ילד	תאריך לידה	מספר תעודת זהב	מספר תעודת זהב	מספר תעודת זהב	מספר תעודת זהב	מספר תעודת זהב	מספר תעודת זהב
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

תעודת סיוע זו ניתנת לבעלי תעודת זהב, ויש להגיש אותה לצד תעודת זהב. מטרתה היא לסייע למשפחות בעלות ילדים צעירים, ולקדם את רווחתם הכלכלית.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארשבע: חמכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

פוסט מירשף לעבו
 מע"מ
 מס' 54500119

יצירות עם חכמה
 מסר מנימו
 חס מתעוררים
 בער שירונים
 מס' 1802827

סניף בארשבע

חשבונית מס מספר **Nº 194194**

לכבוד

1978-06-30

55-60

תאריך

מנהל לבניה בארשבע
 משרד המכון
 באר-שבע

61-66

מיום

תוה/החכמה מס'

שם המזמין מקבלון ת"י פלנור עמ"מ

ל"י	אנ'	פ ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 13 קוביות בטון - מ-50 יחידות דיור בימית	101553 א/מס	1978-06-30
452.- 231.-		חוק בלחץ של קוביות ספיף 11101 - 24.9 א 13 1 טקט עבוד ספיף 90		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		סך הכלי		
		כלני		
37-44	46	14-15	16-23	49-54

החברות המורשות להעביר חשבוניות (מס' כמות המסמכים וסמ' בלבד)

בעת המשלוח נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ל"י	אנ'		
14-15	24-31	37-44	46	47-80	
	15	101553 א/מס	2	DUP	
	15		2		
	15		2		
	15		2		
	15		2		
			2		
			2		
		8730027 9	2		

Handwritten signature

Handwritten mark

מזכירות
 מנהל תכנון
 נ"ק"ל בתאריך
 2-07-1978
 170/א/א
 של
 של

4516

מכון התכנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

בש/101121

מס' א-

ביום: 1978-06-06

מזמין הבדיקה: מינוע לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו-אשדוד.

חומר לבדיקה: 18 קוביות בטון.

חודשה: 9077/75066/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום: 1978-06-06

המפקח: חב' פלנאר - ר"ג.

תנאי הבקרה: טובים.

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				כדור (אינץ')					
	240	78-06-08	78-05-25		200/ב	עמרדים קומה "א"	211-213	76	1
	225	"	"						2
	205	"	"						3
	223	ממוצע							
	263	78-06-22	"			"	"	"	4
	293	"	"						5
	286	"	"						6
	281 ✓	ממוצע							
	181	78-06-08	78-05-26			קורות יסוד	461-463	77	7
	210	"	"						8
	205	"	"						9
	199	ממוצע							
	260	78-06-23	"			"	"	"	10
	250	"	"						11
	285	"	"						12
	265 ✓	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה ברצעה לא ע"י ב"כ המכון.

(-) שלמה טרובל
 מנהל סניף באר שבע

2 * / *

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

1970-06-06

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM FOR THE RECORD

1970-06-06

MEMORANDUM FOR THE RECORD

1970-06-06

MEMORANDUM FOR THE RECORD

1970-06-06

MEMORANDUM FOR THE RECORD

1970-06-06

MEMORANDUM FOR THE RECORD

1970-06-06

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
1	76-05-22	MEMORANDUM	240	
2	"	"	222	
3	"	"	202	
			222	
4	76-05-22	"	262	
5	"	"	222	
6	"	"	202	
			222	
7	76-05-22	MEMORANDUM	141	
8	"	"	210	
9	"	"	202	
			222	
10	76-05-22	"	260	
11	"	"	220	
12	"	"	202	
			222	

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM FOR THE RECORD

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

בש/2/101121

תעודה על בדיקת בטון

* כו"ח בדיקה.

מס' א-

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	200	78-06-08	78-05-29		200/ב	תקרה +263	209-210	79	13
	199	"	"						14
	171	"	"						15
	190	ממוצע							
	288	78-06-26	"			"	"	"	16
	247	"	"						17
	250	"	"						18
	262 ✓	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ שמכון.

שלמה טרובל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל.
 מר שטרן.
 חב' רסקו-אשדוד.
 חב' פלנאר-ד"ג.
 באר שבע, 1978-06-26
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/193981

FINANCIAL STATEMENT

This statement is prepared in accordance with the provisions of the Act of October 3, 1917, and the regulations thereunder.

STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS

* For the year ending

1917-18

Total

Receipts from various sources, including contributions, grants, and other income, are detailed in the following table. Disbursements for salaries, travel, and other expenses are also listed. The net result of the operations is shown at the bottom of the table.

Item	Amount	Total
Receipts from various sources	500	500
Disbursements for salaries	150	150
Disbursements for travel	100	100
Disbursements for other expenses	250	250
Total	500	500

The above statement is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Prepared by

for the year ending 1917-18

Total

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

בש/101121

*** דו"ח בדיקה על עבודה על בדיקת בטון**

מס' א-

מזמין הבדיקה : סיגול לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע. ביום: 1978-06-06

בנין : 50 יחידות דיור בימית. אסמכתא/תיק עיריה מס':



החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.

הקבלן: חב' רסקו-אשדוד.

חוזת: 9077/75066/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באזור העבודה ביום: 1978-06-06

המפקח: חב' פלבאר - ר"ג.

מדת הבדיקה: חרוק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים.

ספק הבטון: ישראלבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כוח (אינץ')					
	240	78-06-08	78-05-25		200/ב	עמודים קומה א'	211-213	76	1
	225	"	"						2
	205	"	"						3
	223	ממוצע							
	263	78-06-22	"			"	"	"	4
	293	"	"			"	"	"	5
	286	"	"			"	"	"	6
	281	ממוצע							
	181	78-06-08	78-05-26			קורות יסוד	461-463	77	7
	210	"	"		8				
	205	"	"		9				
	199	ממוצע							
	260	78-06-23	"			"	"	"	10
	250	"	"			"	"	"	11
	285	"	"			"	"	"	12
	265	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה טכני הנסילה כדצעה לא ע"י ב"כ המכון.

(-) שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

2.4.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או כאיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

בש/101121/2

תעודת על בדיקת בטון

* כו"ח בדיקה.

מס' א-

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג
				כדור (אינץ')					
	200	78-06-08	78-05-29		200/ב	תקרה +263	209-210	79	13
	199	"	"						14
	171	"	"						15
	<u>190</u>	ממוצע							
	288	78-06-26	"			"	"	"	16
	247	"	"						17
	250	"	"						18
	<u>262</u>	ממוצע							

* הדצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בדצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טרנדל
 מנהל סניף באר שבע

העתק מד' אלואיל.
 מד' שטרן.
 חב' רסקו-אשדוד.
 חב' פלנאר-ד"ג.
 באר שבע, 1978-06-26
 דס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/193981

4516

משרד השיכון

עננייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

נתקבל בתאריך

2-07-1978

המחלקה לבנין

לטופולו של אג קנטלבה סקי

תעודה זמנית על בדיקת בטון * דו"ח בדיקה

מס א-1442/77

78-06-22

ביום:

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד הסכון - באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : יחידות דיור בימית.

חב' רסקו אשדוד

הקבלן:

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

29077/7666/77

חרוזה:
המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר ביום: 78-06-22

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראל בטון

תוצאות הבדיקה

מס' ק	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמט מס'	סדרם	
				(כריד אינץ')						(קונוס מסמ')
4	220	78-06-25	78-06-12		ב ⁴ 200	עמודים קומת קרקע	2108209	85	1	
	205	"	"							2
	215	"	"							3
	213	ספרצע								
19	275	"	78-06-13			תקרה 263 +	460,459	86	7	
	215	"	"							8
	240	"	"							9
	243	ספרצע								

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ הסכון.

חב' פלנאר ומה גן
העתק: מר שרון ת"א.
מר אלואיל ת"א.
חב' רסקו-אשדוד.
באר שבע 78-06-26
טב/

שלמה סובול
מנהל סניף בארשבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

חב/ 194124

RECORDS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1. Name of the person or organization to whom the record pertains.
2. Date of the record.
3. Description of the record.
4. Location of the record.

No.	Name of the person or organization to whom the record pertains.	Date of the record.	Description of the record.	Location of the record.
1	John Doe	1950
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר. אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א-105442/78

78-06-22

ביום:

סיכום לבניה כפופה, סניף המכון - באר שבע.

מוזין הבדיקה:

אסמכתא/תיק פזריה מס':

המורה ליוזר ביטוח.

בנין:

הנ"ל רשמו אשדוד

הקבלן:

12 קומיות גמרן.

החומר לבדיקה:

77/7666/78

הרובה:

ב"כ המוסין ובמשרד בירום 78-06-22

הדוגמאות הוכנו ע"י:

המפקח:

טכנים

תנאי הבקרה:

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סמל המכון הישראלי

תוצאות הבדיקה

סוג נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים
				(כיוון גובה) (קוטר, סימ)					
4	220	78-06-25	78-06-12		200 ^ב	מסדרים קומת שנייה	21042.9	85	1
	205								
	215								
	215								
19	275	"	78-06-13	"	"	קומה + 203	460,459	86	7
	215								
	240								
	245								

הדגם דרייה בדיקה מן וב-יילה ברובת לא ליי ב"כ המכון.

הנ"ל עלתה רמה בן
 המפעל מי מטרן מ"א,
 סניף אלדמול ת"י,
 הנ"ל רשמו - המודד,
 באר שבע 78-06-26
 20/

מלמה מרכזי
 סגן מנהל סניף באר-שבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתגרס העיר, למתגרס הבנין.

78/104

תעודת סיוע

תעודת סיוע זו היא חלק מהתעודות הנלוות לתעודת זהות, ונמצאת בבעלות המועדון. מטרת התעודה היא לסייע למועדון במעקב אחר המצב הכלכלי והבריאותי של החברים, וכן לסייע להם בהצטרפותם למועדון. התעודה אינה מהווה תשלום או ביטוח, והיא אינה ניתנת למכירה או להחלפה.

פרטי המועדון

פרטי החבר

מס':

שם המועדון:

מס':

כתובת המועדון:

שם החבר:

שם אביו:

מס':

תאריך לידתו:

מס':

מס' זהות: 811 (מס' זהות ישן) או מס' זהות (מס' זהות חדש)

תאריך:

פרטי החבר

מס' זהות	שם החבר	שם אביו	תאריך לידתו	מס' זהות	תאריך	מס' זהות	שם החבר	שם אביו	תאריך לידתו	מס' זהות

המועדון אינו אחראי על המצב הכלכלי והבריאותי של החברים, והוא אינו מתחייב להם. המועדון אינו מתחייב להם על המצב הכלכלי והבריאותי של החברים, והוא אינו מתחייב להם. המועדון אינו מתחייב להם על המצב הכלכלי והבריאותי של החברים, והוא אינו מתחייב להם.



מכון התקנים הישראלי

פיקס מדידת לטון
מדידה
מס' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

צירוף מס הכנסה
מסור ממוקד
מס מסלומים
בעד סירותים
מס' 4907827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 194124**

לכבוד

78-06-26

55-60

תאריך

מינהל לבניה כפרית
מגד הגבול ב"מ

61-86

דד/7666/78

תוזה/הזמנה מס'

תב' רטקו אילוד

שם המזמין

ליי	אג'י	פרטים	ח ל ו ד ה	
			מס'	מיום
		מגד בניה 12 קבוצת מגד מבנית יחידה לרד בדיקת	101/42/ב	78-06-26
12 קבוצת מגד מס' 11101 ליי 24				
266		סה"כ	[סכומים מסוימים רשומה לי מלכו] מע"מ בשקור 4	
266		סך הכל כרטי	שולם ע"ח סך	תאריך
37-44	46	14-15	קבלה מס'	49-54

בעת החשלוט נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ו כ ו ת	ליי	אג'		
				מס'	מיום
14-15	24-31	37-44	46	47-80	
	15 02 00 1	266	2		DUP
	15		2		
	15		2		
	15		2		
	15		2		
			2		
	8730027 9		2		



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

Special Report of the National Bureau of Standards
on the
Measurement of the
Thermal Conductivity of
Solids

NO. 4000-101-01
100-4000-101-01
100-4000-101-01
100-4000-101-01

No. 4000-101-01

Symbol	Value	Units
λ	0.025	cal/cm sec
ρ	2.7	g/cm ³
γ	0.0002	cm ² /sec
α	0.0002	cm ² /sec
β	0.0002	cm ² /sec
δ	0.0002	cm ² /sec
ϵ	0.0002	cm ² /sec
ζ	0.0002	cm ² /sec
η	0.0002	cm ² /sec
θ	0.0002	cm ² /sec
ι	0.0002	cm ² /sec
κ	0.0002	cm ² /sec
λ	0.0002	cm ² /sec
μ	0.0002	cm ² /sec
ν	0.0002	cm ² /sec
ξ	0.0002	cm ² /sec
\omicron	0.0002	cm ² /sec
π	0.0002	cm ² /sec
ρ	0.0002	cm ² /sec
σ	0.0002	cm ² /sec
τ	0.0002	cm ² /sec
υ	0.0002	cm ² /sec
ϕ	0.0002	cm ² /sec
χ	0.0002	cm ² /sec
ψ	0.0002	cm ² /sec
ω	0.0002	cm ² /sec
ω	0.0002	cm ² /sec

Symbol	Value	Units
λ	0.025	cal/cm sec
ρ	2.7	g/cm ³
γ	0.0002	cm ² /sec
α	0.0002	cm ² /sec
β	0.0002	cm ² /sec
δ	0.0002	cm ² /sec
ϵ	0.0002	cm ² /sec
ζ	0.0002	cm ² /sec
η	0.0002	cm ² /sec
θ	0.0002	cm ² /sec
ι	0.0002	cm ² /sec
κ	0.0002	cm ² /sec
λ	0.0002	cm ² /sec
μ	0.0002	cm ² /sec
ν	0.0002	cm ² /sec
ξ	0.0002	cm ² /sec
\omicron	0.0002	cm ² /sec
π	0.0002	cm ² /sec
ρ	0.0002	cm ² /sec
σ	0.0002	cm ² /sec
τ	0.0002	cm ² /sec
υ	0.0002	cm ² /sec
ϕ	0.0002	cm ² /sec
χ	0.0002	cm ² /sec
ψ	0.0002	cm ² /sec
ω	0.0002	cm ² /sec

נתקבל בתאריך

מס' הנכנס

2-07-1978

413151

715485

772534

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל'

סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל'

סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841

לטיפולו של ק. גולדקוביץ

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-בש/101122

78-06-06

ביום:

מינהל לבנייה כפרית, משרד הסכון - באר שבע.

מומין הבדיקה :

אסמכתא/תיק עירייה מס':

מקלט מס' 3 בימית.

בנין :

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חוזיה: 9077/75666/77

6 קוביות בטון.

החומר לבדיקה :

המפקח: פלבאר מ"ג

ב"כ המזטין ובמסרו ביום: 78-06-06

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראלבטון
כמות הבטון: 38 מ"ק

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ') קוטר ס"מ					
345	183	78-06-08	78-05-28		ב' 300	גב			
	287	"	"						
	280	"	"						
	250	ממוצע							
	435	78-06-25	"						
	395	"	"						
315	"	"							
	382 ✓	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכך הנבילה ברצעה לא ע"י ב"כ המכון

שלמה שובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
מר אלפאיל ת"א.
חב' רסקו אשדוד.
פלבאר מ"ג.
באר שבע 78-06-26
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

RECEIVED
 1938-10-15
 DIVISION OF INVESTIGATION
 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

10/15/38

RE: [Illegible]
 [Illegible]
 [Illegible]

[Illegible]
 [Illegible]
 [Illegible]

10-15-38	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
"	"	"	[Illegible]
"	"	"	[Illegible]
"	"	"	[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]
 [Illegible]
 [Illegible]

[Illegible]
 [Illegible]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלסיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת בדיקה על בדיקת בטון

מס' א-בט/10122

מומין הבדיקה: סיבולת לכבידה כספית, סטוד הסבון - באר שבע, ביום: 78-06-06

בנין: סקלט סט' 3 ביסית, אטמכתא/תיק עיריה מס':

חומר לבדיקה: 6 קוביות בטון, חב' רסקו אינדד

הדוגמאות הוכנו ע"י: בי"כ המוסדן ונמארו ביום: 78-06-06, חדרים: 9077/77666/77

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970, המפקח: פלגאר ח"ב

תוצאות הבדיקה: תנאי הבקרה: מוגנים, טסט הכפרון: יטראבטון

מסדה הכפרון: 38 ט"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'	
				כדור (אינץ')						
345	183	78-06-08	78-05-28		300*	בב			1	
	287	"	"							2
	280	"	"							3
	250	מסדב								
345	435	78-06-25	"			"			4	
	395	"								
	315	"								
	382	מסדב								

* הדגם צו"ה בדיקה נכון ה"י י"ה פרצמה לא ע"י בי"כ הסבון

שלמה סולובול
 סגן מנהל סניף באר שבע

חתימה של מנהל ח"ב
 סניף אר-שבע ת"א
 חב' רסקו אינדד
 פלגאר ח"ב
 באר שבע 78-06-26
 38/

הערה: תעודה זו מתחמת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

23-06-1978

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

× דו"ח בדיקה

מס' א-בש/100968

ביום: 78-05-31

מוסין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית, משרד השכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו אשרד
חוצה: 9077/7666/77
המפקח: מר אבולעפיה

החומר לבדיקה : 24 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום 78-05-31

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישרא בטון

מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	שרטי הבנין	דוגמא מס'	סוג מס'
				כדור (אינץ')					
	184	78-06-01	78-05-19		200/ב	תקרה + 263	211 - 213	72	1
	200								2
	214						כמות בטון:		3
	199	ממוצע					30 מ"ק		
	261	78-06-16	"			"	"		4
	240								5
	273								6
	258	ממוצע							
	223	78-06-01	"			קורות יסוד	459 - 460	73	7
	220								8
	214								9
	219	ממוצע					כמות הבטון:		
	268	78-06-16	"			"	"		10
	262								11
	290								12
	273	ממוצע							

2/..

E

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון


מס א- בש/100968

מומין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	162	78-06-1	78-05-21		200/ב	עמודי קומה	214 - 216	74	13
	165						כמות הבטון:		14
	155						15 מ"ק		15
	161	ממוצע							
	265	78-06-18	"			"	"		16
	270								17
	260								18
	265 ✓	ממוצע							
	216	78-06-01	"			קורות יסוד	466 - 467	75	19
	207						כמות הבטון:		20
	203						10 מ"ק		21
	209	ממוצע							
	215	78-06-18	"			"	"		22
	225								23
	235								24
	225 ✓	ממוצע							

× הוצא דו"ח בדיקה שכך הנטילה ברצעה לא ע"י ב"כ המכון.


 שלמה שזבול
 מנהל סניף באר-שבע.

העתק: מר שטרן
 מר אלויאל
 חב' פלנאר רמת גן
 חב' רסקו אשדוד
 מר אבולעפיה
 באר-שבע: 1978-06-19
 רמ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תק/193877

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

א דו"ח בדיקה

מס' א-בש/100968

ביום: 78-05-31

מזמין הבדיקה: מי נחל לבניה כפרית, משרד הסכונן באר-שבע.

אסמכתא/חיק עיריה מס':

בנין: 50 יח' דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו אשרד
 חוזה: 9077/7666/77
 המפקח: מר אבולעפיה

החומר לבדיקה: 24 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום 78-05-31

תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישרא בטון

מחזור הבדיקה: החזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	החזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' סג' מס'
				כחול (אינץ')					
	184	78-06-01	78-05-19		200/ב	חזרה + 263	211 - 213	72	1
	200								2
	214						כמות בטון: 30 מ"ק		3
	199	ממוצע							
	261	78-06-16	"			"	"		4
	240								5
	273								6
	258	ממוצע							
	223	78-06-01	"			קורות יסוד	459 - 460	73	7
	220								8
	214						כמות הבטון: 8 מ"ק		9
	219	ממוצע							
	268	78-06-16	"			"	"		10
	262								11
	290								12
	273	ממוצע							

2/..

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - בש/100968

מוזמין הבדיקה: _____
 בנין: _____
 החומר לבדיקה: _____
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: _____

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מ"ג מס'
				כדור (אינץ')					
	162 165 <u>155</u> 161	78-06-1	78-05-21		200/ב	פגודי קומה	214 - 216 כמות הבטון: 15 מ"ק	74	13 14 15
	265 270 260 <u>265</u>	78-06-18	"			"	"		16 17 18
	216 207 <u>203</u> 209	78-06-01	"			קורות יסוד	466 - 467 כמות הבטון: 10 מ"ק	75	19 20 21
	215 225 <u>235</u> 225	78-06-18	"			"	"		22 23 24

א הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע.

העוקב: מר שטרן
 מר הלויאל
 חב' פלגאר רמח גן
 חב' רסקו אשדוד
 מר אבולטמיה
 באר-שבע: 19-06-1978
 רש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

תשרי השיכון
התאחדות התעשייתית ויישומי הדשים
מחזור הנגב
נתקבל בתאריך
18-06-1978
מ"ר קנטולקס
לפנינו

המחלקה לבנין

תעודת מעבר על בדיקת בטון x דו"ח בדיקה

מס' א-בש/100834

מומין הבדיקה : סיבה ל לבניה כפרית, משרד השכון באר-שבע. כיום: 78-05-24

בנין : 50 יח' דיור ביסית

החומר לבדיקה : 24 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסרו נאטר העבודה ביום: 78-05-24
אסמכתא/תיק עיריה מס': חקבלן: חב' רסקו אשדוד
חריזה: 9077/7566/77
המפקח: חב' פלאנר ר"ב

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	ק"ג
				כדור (אינץ') קוטב ס"מ					
	218 227 <u>240</u> 228	78-05-26	78-05-15		200/ב	בג +533	156-159	12	1 2 3
	312 273 <u>304</u> 296	78-06-12	"			"	"		4 5 6
	194 227 <u>240</u> 220	78-05-26	"			"	160-163	13	7 8 9
	261 350 <u>300</u> 304	78-06-12	"			"	"		10 11 12

2/..

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

18-05-24
 18-05-24
 18-05-24

X 1111 1111

18-05-24

18-05-24

18-05-24

18-05-24

18-05-24

18-05-24

18-05-24

18-05-24

18-05-24

18-05-24

1	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
2	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
3	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
4	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
5	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
6	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
7	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
8	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
9	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
10	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
11	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24
12	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24	18-05-24

18-05-24

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א - בש/100834

מומין הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' : - 2 -
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

סידור	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קוטם ס"מ	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	
								הודק נדרש	הודק נדרש
13	14	218-220	גג +533	200/ב		78-05-16	78-05-26	238 298 <u>298</u> 278	ממוצע
14	15								
16	17	"	"			"	78-06-13	315 300 <u>290</u> 322	ממוצע
17	18								
19	20	209-210	עמודי יסוד וקורות יסוד			"	78-05-16	224 247 <u>243</u> 238	ממוצע
20	21	263-264							
22	23	"	"			"	78-06-13	320 282 <u>303</u> 302	ממוצע
23	24								

× הוצא דו"ח בדיקה שכן הגטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סרבוול
 מנהל סניף באר-שבע.

העתק: מר שרון
 מר אלויאל
 חב' רסקו אשדוד
 חב' פלגאר רמת גן
 באר-שבע: 1978-06-14

חנ/193782

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

194616/19

- 8 -

13	14	518-550	4333 22	2002	18-02-18	18-02-28	528 528 528 518
16		"	"	"	"	18-06-13	528 528 528 528
19	21	518-510	4333 22	2002	18-02-18	18-02-28	528 528 528 528
22		"	"	"	"	18-06-13	528 528 528 528

From off the west side of the road...

1876-06-14 12:00-13:00
1976-06-14 13:00-14:00

1876-06-14 12:00-13:00
1876-06-14 13:00-14:00

1876-06-14 12:00-13:00

1876-06-14 13:00-14:00

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גור, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

א דרי"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בט/834008

ביום: 78-05-24

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרים, מס'ד המכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 50 יח' דיור ביטיב

הקבלן: חב' רמתן אשדוד

התומר לבדיקה: 24 קוביות בטון.

תדריך: 9077/7566/77
 המפקח: גנ' חב' סלאבי ר"ג

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המדטין ונמסרו באשר העבודה ביום: 78-05-24

תנאי הבקרה: סבנים
 ספק הבטון: י.א.אמרון

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ')					
	218 227 <u>240</u> 228	78-05-26	78-05-15		בט/250	גג 533+	156-159	12	1 2 3
	312 273 <u>304</u> 296	78-06-12	"			"	"		4 5 6
	194 227 <u>240</u> 220	78-05-26	"			"	160-163	13	7 8 9
	261 350 <u>308</u> 304	78-06-12	"			"	"		10 11 12

2/..

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסוחרים והמזכירים

התאחדות הסוחרים והמזכירים
במחוז תל אביב
רחוב בן צור 10, תל אביב

דוח הכנסות

דוח הכנסות למחזור מס' 1

תש"ט

הכנסות ממוכר: 1000000
 הכנסות ממיסים: 500000
 הכנסות מריבית: 200000
 הכנסות מנדבות: 100000
 הכנסות משינוי ערך: 100000
 הכנסות אחרות: 100000

הוצאות

מס' סדר	תיאור	מחיר	תאריך	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
1	הוצאות על שכר	100000						
2	הוצאות על חשמל	50000						
3	הוצאות על מים	20000						
4	הוצאות על דלק	150000						
5	הוצאות על מזון	300000						
6	הוצאות על תחבורה	100000						
7	הוצאות על ביטוח	100000						
8	הוצאות על ריבית	100000						
9	הוצאות על מיסים	500000						
10	הוצאות אחרות	100000						

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א - 100834/ב

מומין הבדיקה : מוס' :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק גדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעת כדור (אינץ') קונס ס"מ	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	קצב מס'
	298 298 <u>298</u> 278	78-05-26	78-05-16		200/3	גג 4533	210-220	14	13 14 15
	375 300 <u>290</u> 302	78-06-13	"			"	"		16 17 18
	224 247 <u>243</u> 238	78-5-16	"			עמודי יסוד וקורות יסוד	200-210 263-264	15	19 20 21
	380 282 <u>303</u> 302	78-06-13	"			"	"		22 23 24

א תוצאת דרי'ת בדיקה מכון הנטיילה כדומה לא ע"י ב"כ המכון.

עלמה טרובול
 מנהל סניף באר-שבע.

המפקח: מר גורן
 מר אלודאל
 חב' רסקו הנדסה
 חב' טלנאי רמת גן
 באר-שבע 14-06-1978

100834/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

100834/ב

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נחקבל בתאריך

18-06-1978

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' אבט/101121

ביום: 6.6.78

מומין הבדיקה : מנהל לבנייה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.

אסמכתא/היק עיריה מס':

בנין : 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
 חוזה: דד/75088/9000
 המפקח: חב' פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה, ביום 6.6.78.
 מהות הבדיקה: חווק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	מס'
				(כרוך אינך) קונס (סיס)					
	240	1978-06-08	1978-05-25		ב-200	עמודים קומה א'	211-213	76	1
	225	"	"						2
	205	"	"						3
	<u>223</u>	ממוצע							
	181	1978-06-08	1978-05-28			קורות יסוד	461-463	77	7
	210	"	"						8
	205	"	"						9
	<u>199</u>	ממוצע							
	200	1978-06-08	1978-05-29			תקרה 263 +	209-210	79	13
	199	"	"						14
	171	"	"						15
	<u>190</u>	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
 מר אלנאיל
 חב' רסקו אשדוד
 חב' פלנאר ר"ג

באר שבע 13-06-1978

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מ/193981

העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

Case No. 100-44387

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, PHOENIX

Date: 11/15/77

Re: [Illegible]

NY 100-44387

Re: [Illegible]

Re: [Illegible]

NY 100-44387
 [Illegible]

Re: [Illegible]

NY 100-44387
 [Illegible]

DATE	TO	FROM	SUBJECT	INITIALS	REMARKS
11/15/77	NY	PHOENIX	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/15/77	PHOENIX	NY	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/15/77	PHOENIX	NY	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/15/77	PHOENIX	NY	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

* [Illegible]

NY 100-44387
 [Illegible]

NY 100-44387
 [Illegible]

NY 100-44387

NY 100-44387

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' 101121/76

ביום: 6.6.76

מנהל לעניני במדינה, המשרד המבין - באר-שבע.

מומין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עירייה מס':

30 יחידות דיור בימית.

בנין:

הקבלן: חב' רסקו אגדוד
 חזונו דן/מסמך/חזונו
 המפקח: חב' סלנאף ר"ג

18 קומיות בטון.

החומר לבדיקה:

ב"ב המזמין ומספרו באחד השורות,
 ביום 6.6.76.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים

סמך בטון ישראלי

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כרוד אינדיקטור קונסט. סימ)	סוג הכסות הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	240	1976-05-03	1976-05-25		ב-200	פודים קומת א'	211-213	76	1
	225	"	"						2
	205	"	"						3
	181	1976-05-03	1976-05-25			177	401-403	77	7
	210	"	"						8
	205	"	"						9
	200	1976-05-03	1976-05-29			קומת 203 +	209-210	79	13
	199	"	"						14
	171	"	"						15
	190	"	"						

* חוצא דו"ח בדיקה שכן הנספילוג מוצע לא ס"י המבין.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

התקן טי סטרן
 מר אלואיל
 חב' רסקו אגדוד
 חב' סלנאף ר"ג

באר שבע 13-05-1976

הערה: תעודה זו מהיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחן. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מס' 10091/76

העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אוור התעשיות תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לענין
 מע"מ
 מס' 545000119

יצירות מס הכנסה
 מס' מיכחי
 מס מתשלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502827

סניף באר-שבע

№ 193981

חשבונית מס מספר

לכבוד

1973-06-13

55-60

תאריך

61-68

מנהל לתביעה משפיעה,
 משרד המכון
 באר-שבע.

חזרה/הזמנה מס' 102060/חחג/מיום

שם המזמין: מקבלה ועד סלנדר ר"ג

ל"י	א"ב	פרטים	תעודה	
			מיום	מס'
			1973-06-13	67-80
		שכר בדיקה 13 קוביות בטון- 30-31 יחידות דיוז בדיקות	102060/מ	1973-06-13
432.- 204.-		הוצא בלוח של קוביות סניף 11101 -- 26.- לי א 13- 1 שנת קורז סניף 20		
		סה"כ	806.-	
		מע"מ בשעור 12%		

806.-	שולם ע"ה סך _____ לי _____
	תאריך _____ קבלה מס' _____

בעת החשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	לוחות	מס'	ל"י	א"ב	קוביות	
					46	47-80
14-15	24-31	=	37-44	46	47-80	
	15	1-08-00	806.-		2	DUP
	15				2	
	15				2	
	15				2	
	15				2	
	15				2	
סגור		8730027	9		2	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נחשב בתאריך

15-06-1978

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-101189/78

מזמין הבדיקה: מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.
 ביום: 6.6.78
 בנין: מקלט מס, 3 בימית.
 החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום 6.6.78.
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים

ספק הבטון: ישראלבטון
 כמות הבטון: 38.0 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חזק גדרש	חזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	
				(כרדו אינץ') (קונסט מי"מ)					
	183	1978-06-08	1978-05-28		ב-300	ג			1
	287	"	"						2
	230	"	"						3
	250	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטיילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתיק מר שטרן
 מר אלואיל
 חב' רסקו אשדוד
 חב' פלאנר.

באר שבע 1978-06-08
 מא/

חנ/193954

הערה: תעודה זו מהיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
IN SENATE,
January 11, 1911.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE
ON THE PROGRESS OF THE PUBLIC LANDS DURING THE YEAR 1910.

The following is a summary of the work done by the General Land Office during the year 1910. It is divided into three parts: (1) the work done by the office in the discharge of its duties; (2) the work done by the office in the discharge of its special duties; and (3) the work done by the office in the discharge of its administrative duties.

Approved and reported by the Commissioners of the General Land Office:

W. M. GARDNER,
Commissioner.

W. M. GARDNER,
Commissioner.

W. M. GARDNER,
Commissioner.

W. M. GARDNER,
Commissioner.

W. M. GARDNER,
Commissioner.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

דו"ח בדיקה

מס א 101122/70

מומין הבדיקה : מנהל לבניה במדינה, משרד המבון - באר-שבע.
 בנין : קולט מס, 3 בימות.
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"ב המומין ונמסרו ביום 6.6.70.
 מחות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים

ביום: 6.6.70
 אסמכתא/תיק עיריה מס':
 הקבלן: חב' רסקו אשרוד
 חותם: ז"ל/מסר/חזקו
 המפקח: חב' סלאנד י"ג
 סמך המסרון ישראלי
 לחות המסרון 33.0 ב"ב

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	מס
				(סידור אינדיקס) קטום (ס"מ)					
	103	1970-06-06	1970-05-29		300-1	11			1
	207	"	"						2
	250	"	"						3
	250	2100							

הוצא דו"ח בדיקה טעון הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה שובל
 מנהל סניף באר שבע

התקן מס' שרין
 מר אלואיל
 חב' רסקו אשרוד
 חב' סלאנד י"ג

באר שבע 06-03-1970
 מא

100051/ת

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.



זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשיות הלפידות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לעניין
מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
מס' מניכוי
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 1902927

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 193954**

לכבוד

מנהל לבנייה כפרית,
משרד המכון
באר-שבע.

1976-06-08

55-60

תאריך

61-66

תווה/הזמנה מס' **ח/193954/זכרון**
שם המזמין **מס' 193954**

לי	אג'י	פרטים	תעודה	
			מס' 67-80	מיום
144.-		פנור בריתה 8 קוביות בטון- מקלט מס' 3 בימית.	101122 / 1976-06-08	
144.-		חוזק בלוק של קוביות סקיף 11101 - 24. - 6 x		
144.-		סה"כ מע"מ בשעור 4%	(מאת ארבעים וארבע לי בלבד)	
144.-		סך הכל כללי 1	שולם ע"ה סך לי	
37-44	46	14-15	16-23	תאריך קבלה מס' 48-54

בעת החשלוט נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	לזכרות	לי	אג'י	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1-03-00 1	144.-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027 9		2	

מא/

4516

משרד השיכון
 מנהל לבנייה כנונית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
תקבל בתאריך
9-06-1978
 לוימולי של ק. ק. ק. ק. ק. ק.
 מ"א-ב-ש/100677

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 713151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, טל' 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

ביום: 78-05-17
 אסמכתא/חיק עיריה מס':
 הקבלן: חב' רסקו אשרוד
 חרזה: 9877/75666/77
 המפקח: חב' פלגאר ר"ג
 תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישראל בטון

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר-שבע .
 בנין : 50 יח' דיור בימית .
 החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסגרתו באתר העבודה ביום: 78-05-07
 מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' ●
				כדורי (אנכי) קונס ס"ס					
	241 301 292 250 253 <u>253</u> 265 ✓	78-05-30	78-05-02		ב 200'	עמודי קומה	217-220	62	1 2 3 4 5 6
	ממוצע								
	306 311 338 296 332 <u>310</u> 315 ✓	78-05-31	78-05-03			פלגות יסוד	464-467	63	7 8 9 10 11 12
	ממוצע								
	268 359 308 269 292 <u>321</u> 303 ✓	78-05-31	78-05-03			עמודי קומה	160-163	64	13 14 15 16 17 18
	ממוצע								

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

העתיקים: מר שטרן ת"א
 מר אלואיל ת"א
 חב' רסקו אשרוד
 חב' פלגאר רמת-גן.

שלטה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע 78-06-01
 ב/צ

חן/193865

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000	מסמך מס' 100-1000000	מסמך מס' 100-1000000	מסמך מס' 100-1000000	מסמך מס' 100-1000000	מסמך מס' 100-1000000	מסמך מס' 100-1000000	מסמך מס' 100-1000000
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000
 מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000

מסמך מס' 100-1000000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, סל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-בש/100677

ביום: 78-05-17

אסמכתא/תיק עירייה מס':

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
 חרזה: 9077/75666/77
 המפקח: חב' פלנאר ר"ג

תנאי הבקרה: סוגים
 ספק הבטון: ישרא בטון

מוזמן הבדיקה : מינהל לבניה כפרים מסד המכון באר-שבע .

בנין : 50 יח' דיור ביטות .

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המוסד ונמסרו באחר העבודה ביטות

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				כדור אייך) קוטם ס"מ					
	241 301 292 250 253 <u>253</u> 265	78-05-30	78-05-02		200 ב	עמדי קומה	217-220	62	1 2 3 4 5 6
	306 311 338 296 332 <u>310</u> 315	78-05-31	78-05-03			פלטה יסוד	464-467	63	7 8 9 10 11 12
	268 359 308 269 292 <u>321</u> 303	78-05-31	78-05-03			עמדי קומה	160-163	64	13 14 15 16 17 18

* הערה: דו"ח בדיקה מכון הבטיחה ברבעה לאו ע"י ב"כ המכון .

התקיים פי סמין ת"א .
 מי אלוהיל ת"א .
 חב' רסקו אשדוד .
 חב' פלנאר ר"ג .

סלמה סגול
 מינהל סניף באר-שבע

באר-שבע 78-06-01
 22/

חן/193865

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413191
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לפנין
מ"מ
מס' 545000119

צ'יבות מס הכנסה
מס' מוכר
מס מסלולאים
בעד שירותים
מס' 5502827

סניף באר-שבע

№ 193865

חשבונית מס מספר

בטרן

78-06-01

55-60

תאריך

01-06

חזרה/הומנה מס' 775666/770707 סיום

שם המזמין: קבלון וב' רסקו אשרד

לכבוד

שיגהל לבניה כתיים
מסד המכון
78-06-01

ל"י	אג"י	ס ר ט י ם	ה ע ו ד ה	
			מיום	מס'
			78-06-01	100677/בט
		מבד בדיקת 18 קוביות בטון משה 50 ית' ויזר בימים		
		חזק בלון של קוביות בטון שהובאה לשמירה לשי 24 ימא מסיף 11101 2 סמון בודד מסיף 99 רכב לשי 4.60 רי לע"מ 60 מסיף 92		
		432 :- 396 :- 276 :-		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור 4		
1,104 :-		סך הכל כללי 1	מס' שוטף	לחובת ברוטיט
		37-44	46	14-15
				16-23
				49-54
			שולם ע"ח סך	לי
			קבלה מס'	תאריך

(אלף ששה דורכס רי בילנד)

בעת החשבות נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ל"י	אג"י	
14-15	25-31	קכ	37-44	46 47-80
	15 1 02 00 1		1,104 :-	2
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
				2
				2
	8730027 9			2

DUP

4516

השרד השיכון

מנהל לבנייה כגרות ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 43451-1
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נתקבל בתאריך

1978-06-09

האגף לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

של

מס' א-100068/ב

ביום: 21.5.78

מנהל לבנייה כפרית, משרד השיכון - באר-שבע.

מומין הבדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מס':

50 יחידות דיור בימית.

בנין

הקבלן: חב' רסקו אשדוד

24 קוביות בטון.

החומר לבדיקה

חז"ח: 9007/7866/ד
המפקח:

ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה, ביום 31.5.78

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישרא בטון
כמות הבטון: 53.0 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אינץ') קונוס (סיס)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	184	1978-06-01	1978-05-19		ב-200	תקרה + 263	211-213	72	1
	200	"	"						2
	214	"	"						3
	199	ממוצע							
	223	"	"			קורות יסוד	459.60	73	7
	220	"	"						8
	214	"	"						9
	219	ממוצע							
	162	1978-06-01	1978-05-21			עמודי קומה	214-216	74	13
	165	"	"						14
	155	"	"						15
	161	ממוצע							
	216	"	"			קורות יסוד	466-467	75	20
	207	"	"						21
	203	"	"						
	209	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שבן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

העתק מר שטרן
מר אלואיל
חב' רסקו אשדוד
חב' פלנאר.

באר שבע 1978-06-02

מא/

חנ/193877

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

Handwritten notes in the top right corner, possibly a header or reference information.

Main body of handwritten text on the left side of the page, appearing to be a list or series of entries.

Handwritten notes on the right side of the page, continuing the list or providing additional details.

A large table with multiple columns and rows of handwritten entries, occupying the central portion of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a summary or concluding remarks.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

דו"ח בדיקה

מס' א- 100000/ב

ביום: 21.5.78

מנהל לבניה כפרית, משרד המכון - באר-שבע.

מזמין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עירייה מס':

30 יחידות דיור בימית.

בנין:

הקבלן: חב' דסקו אגוד

21 קוביות בטון.

החומר לבדיקה:

חומר: 77/1006/דסקו
 המפקח:

ב"כ המומין ונמסרו באחד הפגודות,
 ביום 21.5.78

הדוגמאות הוכנו ע"י:

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אינדקס) (קונוס סמ"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
	184	1978-05-01	1978-05-19		200-2	קורה + 203	211-213	72	1
	200	"	"						2
	214	"	"						3
	188	2100							
	203	"	"			קורות יסוד	459.00	73	7
	220	"	"						8
	214	"	"						9
	188	2100							
	182	1978-05-01	1978-05-21			עמודי קורה	214-216	74	13
	185	"	"						14
	188	"	"						15
	181	2100							
	216	"	"			קורות יסוד	465-477	75	17
	207	"	"						18
	203	"	"						19
	188	2100							21

הוצא דו"ח בדיקה מס' הנטילה בוצעה לה ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העורך דין מרדכי
 מר אלואיל
 חב' דסקו אגוד
 חב' פלוגר.

באר שבע 05-1978
 חמ/

103077/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-100000

מומין הבדיקה: **מנהל לבניה מערות, מסודר המכון - באר-שבע.**
 בנין: **50 יחידות דיור בימית.**
 החומר לבדיקה: **24 קוביות בטון.**
 הדוגמאות הוכנו ע"י: **ב"כ המומין ונמסרו באחד הקבוצות, 31.5.73**
 מות הבדיקה: **חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				(כדור אינץ') קרום סימ'					
	194	1973-05-01	1973-05-19		200-2	קורה + 263	211-213	72	1
	200	"	"						2
	214	"	"						3
	199	22100							
	203	"	"			קורה יסוד	450.60	73	7
	220	"	"						8
	214	"	"						9
	219	22100							
	182	1973-05-01	1973-05-21			סודי קומה	214-216	74	13
	185	"	"						14
	135	"	"						15
	181	22100							
	216	"	"			קורה יסוד	450-457	75	17
	207	"	"						20
	203	"	"						21
	199	22100							

* הוצא דו"ח בדיקה סגן הנטילה כוזבת לא ע"י המכון.

עלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העמק בור שרון
 מר הלואל
 חב"ד רסקו אשדוד
 חב"ד סלנאד.

באר שבע 1973-05-02
 חמ

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.



זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

צ'כק מרשה לענין
 מע"מ
 מס' 545000119

יצירות מס הכנסה
 מס' מוכרז
 מס מתשלומים
 כפר שירותים
 מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר № 193877

לכבוד

מנהל לבניה כשרית,
 משרד השכון
 באר-שבע.

1978-06-02

55-80

תאריך

01-86 / 2007/7585/74
 לווה/הזמנה מס' מיום

שם המזמין: רמז אפרוד


ל"י	אג'י	ס ר ט י ם	ה ע ו ד ה													
			מס'י	מיום												
			67-80													
		פודת בדיקה 2% קוביות בטון- 50-5 יחידות דיוד בימית	100280/בש	1978-06-02												
	שכ 576.- 264.-	חודש בלחז של קוביות טקיף 11101 - 26. x 21. 1 שנת פודת טקיף 99														
	340.-	סה"כ מע"מ בשעור 4%														
	340.-	<table border="1"> <tr> <td>סך הכל כרטיס</td> <td>מס' שוטף</td> <td>לחובת כרטיס</td> </tr> <tr> <td>1 כרטיס</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>46</td> <td>14-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16-23</td> </tr> </table>	סך הכל כרטיס	מס' שוטף	לחובת כרטיס	1 כרטיס			1	46	14-15			16-23	שולם ע"ח סך ל"י	תאריך קבלה מס'
סך הכל כרטיס	מס' שוטף	לחובת כרטיס														
1 כרטיס																
1	46	14-15														
		16-23														
	37-44	46	49-54													

(שמונת מאות ארבעים ורבע בלבד)

בעת ההשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	מ	ל"י	אג'י	46-47-80
14-15	21-31		37-44	46	
	15 1-02-80	1	340.-	2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
				2	
	8730027	9		2	

מא



תעודת השלמות

התעודה הזו ניתנת לתלמיד אשר סיים את לימודיו במוסד חינוכי מסוים וקיבל עליו את כל חובות הלימודים. תעודה זו אינה גוררת אחריות על מילוי החובות.

משרד החינוך
מנהל מחוז

משרד החינוך

משרד החינוך
מנהל מחוז

מספר התעודה: **9728901**

שם התלמיד:
מספר התעודה:

שם המוסד:
מספר המוסד:

שם התלמיד	מספר התעודה	מספר המוסד
שם המוסד		
מספר המוסד		
שם המוסד		
מספר המוסד		
שם המוסד		
מספר המוסד		

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

9728901

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

רד השיכון
מנהל לבניה כפרית ויישומי חדשים
מחוז הנגב
תאריך: 2-06-1978
שם: מר קנאר ר"ב
מס' 100834/ש
מס' א

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה -

ביום: 78-05-24

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו

החומר לבדיקה: 24 קוביות בטון.

חזרה: 9077/7666/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר בעבודה ביום: 78-05-24.

המפקח: מר פלנאר ר"ב

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים

ספק הבטון: ישראבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				(כרוך מיניץ) קבוע מסים)					
	218	78-05-26	78-05-15		200/ב	בג 533 +	156 - 159	12	1
	227	"	"						2
	240	"	"						3
	228	ממוצע							
	194	"	"			"	160 - 163	13	7
	227	"	"						8
	240	"	"						9
	220	ממוצע							
	238	"	78-05-16			"	218 - 220	14	13
	298	"	"						14
	298	"	"						
	278	ממוצע							
	224	"	78-05-16			עמודי יסוד	209, 210	15	22
	247	"	"			קולטת יסוד	263, 264		23
	243	"	"						24
	238	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן.
מר אלויאל
חב' רסקו אשדוד.
חב' פלנאר ר"ב.
באר שבע, 78-05-28

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חנ/ 193782

העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

STATE OF TEXAS
COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE
REPORT TO THE LEGISLATURE
FOR THE YEAR 1907

* THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

CLASS	SECTION	ACRES	VALUE	DATE	REMARKS
1	10	100	100	1907	
2	20	200	200	1907	
3	30	300	300	1907	
4	40	400	400	1907	
5	50	500	500	1907	
6	60	600	600	1907	
7	70	700	700	1907	
8	80	800	800	1907	
9	90	900	900	1907	
10	100	1000	1000	1907	
11	110	1100	1100	1907	
12	120	1200	1200	1907	
13	130	1300	1300	1907	
14	140	1400	1400	1907	
15	150	1500	1500	1907	
16	160	1600	1600	1907	
17	170	1700	1700	1907	
18	180	1800	1800	1907	
19	190	1900	1900	1907	
20	200	2000	2000	1907	
21	210	2100	2100	1907	
22	220	2200	2200	1907	
23	230	2300	2300	1907	
24	240	2400	2400	1907	
25	250	2500	2500	1907	
26	260	2600	2600	1907	
27	270	2700	2700	1907	
28	280	2800	2800	1907	
29	290	2900	2900	1907	
30	300	3000	3000	1907	
31	310	3100	3100	1907	
32	320	3200	3200	1907	
33	330	3300	3300	1907	
34	340	3400	3400	1907	
35	350	3500	3500	1907	
36	360	3600	3600	1907	
37	370	3700	3700	1907	
38	380	3800	3800	1907	
39	390	3900	3900	1907	
40	400	4000	4000	1907	
41	410	4100	4100	1907	
42	420	4200	4200	1907	
43	430	4300	4300	1907	
44	440	4400	4400	1907	
45	450	4500	4500	1907	
46	460	4600	4600	1907	
47	470	4700	4700	1907	
48	480	4800	4800	1907	
49	490	4900	4900	1907	
50	500	5000	5000	1907	

* LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE - LANDS BELONGING TO THE STATE

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

ע"ד בדיקה -

מס א- 10834/78

ביום: 78-03-24

מומין הבדיקה: מינהל לבניה בניהו סניף בארישבע

אסמכתא/תיק עזריה מס':

בנין: 50 יחידות דיור ביטית

הקבלן:

חומר לבדיקה: 24 קוביות בטון

הרשו: 9077/78
 המפקח: 78-03-24

הדוגמאות הוכנו ע"י: מ"כ המומין שנמסרו באמר בעבודה ביום 78-03-24

תנאי הבקרה:

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

מס' הבקרה: 10834/78

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כידור אינדיקטור קונסט. סימט)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' חוק
	218	78-03-26	78-03-15		200/3	11 + 533	150 - 150	12	1
	227	"	"						2
	240	"	"						3
	228	מורצע							
	194	"	"			"	160 - 163	13	8
	227	"	"						8
	240	"	"						9
	230	מורצע							
	236	"	78-03-16			"	210 - 220	14	13
	238	"	"						14
	230	"	"						15
	278	מורצע							
	224	"	78-03-16			מורצי ימתי	209, 210	15	22
	247	"	"			קודעה ימתי	203, 204		23
	243	"	"						24
	235	מורצע							

ע"ד בדיקה: מ"כ המומין שנמסרו באמר בעבודה ביום 78-03-24

מנהל המכון לחקר הנגב

המומין מ"כ המומין
 מ"כ המומין
 מ"כ המומין
 מ"כ המומין
 בארישבע, 78-03-28
 78/

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מס' הבקרה: 10834/78

העתיקים: למנהל חשיר, למנהל המבנין.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' נה, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארשבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לענין
מס' 545000119

נציבות מס הובסה
מס' 430/927

סניף בארשבע

חשבונית מס מספר **№ 193782**

לכבוד

1982

55-60

78-05-28

תאריך

61-66

חווה/הזמנה מס' **דד/77666/707** מיום

שם המזמין **קבלתו תב' רטקו אנדור**

מינוח לנכיה כמ"ס
סניף המכון
בארשבע

לי	אג'	פ ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מ"ס	מיום
			67-80	
		זכור בריקת 24 קוביות בלון משמח 50 יח' זיכור ג'יסים	100834/בט	78-05-28
576	-	חזק בלון של קוביות בסדר המובאה למצודה לפי 24 רי א4		
264	-			
276	-			
				11101
				1 טנה זכור כמ"ס 99
				רכב לפי 4.60 רי לק"מ א60 סניף 92
				(מלי טנה רטקו אנדור רי בלון)
		סה"כ		
		מל"מ בשעור %		
1,116	-	סך הכל		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		כללי		
		1		
		37-44	46	14-15
				16-23
				48-54
				שולם ע"ח סך
				קבלה מס' תאריך

בעת המשלוח נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	לי	אג'		
14-15	24-31	37-44	46	47-80	
	15	1,116	-	2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
				2	
	8730027	9		2	

Handwritten signature

Handwritten signature

4516

מנהל עבודות בנייה ושיפוץ חדישים
מחוז הנגב
תקבל בתאריך
30-05-1978
לטיפולו של
לעיונו של

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה. תעודה על בדיקת בטון

מזמין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית, משרד השכון באר שבע. ביום: 1978-05-08

בנין : 50 יחידות דיור בימית. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

הקבלן: חב' רסקו-אשדוד.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באחר העבודה ביום: 1978-05-08
חזרה: 9077/7666/77
המפקח: אחב' פלנאר-ר"ג.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים.

ספק הבטון: ישראבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
				כדור (אינץ')					
	212	78-05-09	78-04-26		200/ב	עמודים + 263	160-163	60	1
	217	"	"					"	2
	194	"	"					"	3
	208	ממוצע							
	271	78-05-24	"			"	"	"	4
	269	"	"					"	5
	278	"	"					"	6
	273	ממוצע							
	205	78-05-09	78-04-26			תקרה אסמכתא + 533	221-224	61	7
	227	"	"					"	8
	220	"	"					"	9
	217	ממוצע							
	210	78-05-24	"			"	"	"	10
	309	"	"					"	11
	270	"	"					"	12
	263	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן.
מר אלואיל.
חב' פלנאר-ר"ג.
חב' רסקו-אשדוד.
באר שבע, 1978-05-25
רט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/193541

מחזורי המכירה

המחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים. המכירה נעשתה בהתאם לתנאי המכירה.

מחזורי המכירה

* המחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מחזורי המכירה
 00-00-00
 00-00-00
 00-00-00

מחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

00-00-00

00-00-00

00-00-00

00-00-00

00-00-00

00-00-00

00-00-00

מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור
1	00	00-00-00	000 + 000	000	00-00-00	00-00-00	000	000
2					"	"	000	000
3					"	"	000	000
4	"	"	"		"	00-00-00	000	000
5					"	"	000	000
6					"	"	000	000
7	00	00-00-00	000 + 000	000	00-00-00	00-00-00	000	000
8					"	"	000	000
9					"	"	000	000
10	"	"	"		"	00-00-00	000	000
11					"	"	000	000
12					"	"	000	000

* המחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.
 המחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.
 המחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.
 המחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מחזורי המכירה נבדקו ונמצאו כשירים.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

*** דו"ח בדיקה על בדיקת בטון תעודת**

100501/בא

מס' א-

ביום: 1978-05-08

מוזמין הבדיקה: פינוחל לבניה כפרית, סניף המכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

כנין: 50 יחידות דיור ביניה.

הקבלן: הב' רסין-משרד.

החומר לבדיקה: 12 יחידות בטון.

תודות: 9071/7666/דד

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המדעין ובמשרד כאתר התעודת ביום: 1978-05-08

המפקח: הב' סלגור-ר"ג.

תנאי הבקרה: סדכיה.

מנות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סמך הנסיון: ישראמכון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדים מס'
				כדור (אנכי) קונוס ס"ס					
	212	78-05-09	78-04-26		200/ב	סמכים + 263	160-163	60	1
	217	"	"						2
	194	"	"						3
	208	סמ"ס							
	271	78-05-24	"			"	"	"	4
	269	"	"						5
	272	"	"						6
	273	סמ"ס							
	205	78-05-09	78-04-26			הערה אמ"ת + 533	221-224	61	7
	227	"	"						8
	220	"	"						9
	217	סמ"ס							
	210	78-05-24	"			"	"	"	10
	309	"	"						11
	270	"	"						12
	263	סמ"ס							

* תוצאת דו"ח בדיקה סמן הבטילה כרוצנה לע"י ב"כ המכון.

אילנה שרנר
 פנהל סניף באר שבע

המקום שי טרין.
 שי אלזאיל.
 הב' סלגור-ר"ג.
 הב' רסין-משרד.
 באר שבע, 1978-05-25
 ט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

193541/בא

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה, תעודה על בדיקת בטון

100501/בא

מס' א-

ביום: 1976-05-08

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרים, משרד המכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 50 יחידות דיור ביטוח.

הקבלן: הנ' רסקו-משרד.

החומר לבדיקה: 12 טוביית בטון.

חזות: 7077/7666/דד

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המסין ומשרד באר שבע תעודת בידום 1976-05-08

המפקח: הנח' מלנאר-ר"ג.

תנאי הבקרה: סגרים.

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סמך התבונה ישראמלון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כרוך (אינץ') קוטם ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
	212	76-05-09	76-04-26		200/ב	קמרדים + 265	160-163	60	1
	217	"	"						2
	194	"	"						3
	208	מזבז							
	271	76-05-24	"			"	"	"	4
	269	"	"						5
	278	"	"						6
	275	מזבז							
	205	76-05-09	76-04-26			קערה אסמט + 533	221-224	61	7
	227	"	"						8
	222	"	"						9
	217	מזבז							
	210	76-05-24	"			"	"	"	10
	309	"	"						11
	270	"	"						12
	263	מזבז							

* הוצא דו"ח בדיקה מסן הנטילה נוצעה לא ע"י ב"כ המסין.

שלמה מזבז
 מנהל סניף באר שבע

התקן טר טרין.
 טר אלואיל.
 הנ' מלנאר-ר"ג.
 הנ' רסקו-משרד.
 באר שבע, 1976-05-25
 טר

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

193541/בא

4516

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534

נתקבל בתאריך

30-05-1978

דואר נכנס

413151

715485

772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה - תעודת על בדיקת בטון

מס' א-100500/בש

ביום: 78-05-08

מזמין הבדיקה: מינהל לבנייה כפרית משד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו אשרד

חוזת: 9077/7666/77

המפקח: חב' פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה: 18 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר בעבודה כיום: 78-05-08.

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים

ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	291	78-05-18	78-04-20		200/ב	קורות יסוד	210 - 213	57	1
	363	"	"						2
	346	"	"						3
	371	"	"						4
	304	"	"						5
	275	"	"						6
	325 ✓	ממוצע							
	304	78-05-21	78-04-23			תקרה + 263	160 - 163	58	1
	345	"	"						3
	297	"	"						4
	260	"	"						5
	308	"	"						6
	323	"	"						
	306 ✓	ממוצע							

מחלקת המכירות והשיווק

מס' תעודת זהויות: 100200/22

תעודת זהויות

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות: 100200/22

מס' תעודת זהויות	מס' תעודת זהויות	מס' תעודת זהויות	מס' תעודת זהויות	מס' תעודת זהויות	מס' תעודת זהויות	מס' תעודת זהויות	מס' תעודת זהויות
1	27	210 - 213	מס' תעודת זהויות	200/2	78-04-20	78-02-18	291
2					"	"	283
3					"	"	280
4					"	"	271
5					"	"	264
6					"	"	252
						מס' תעודת זהויות	252
1	28	100 - 103	מס' תעודת זהויות	200/2	78-04-23	78-02-21	304
2					"	"	298
3					"	"	291
4					"	"	280
5					"	"	268
6					"	"	252
						מס' תעודת זהויות	252

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה -

בש/2/100500
 מס' א-

מוזמין הבדיקה: _____
 בנין: _____
 החומר לבדיקה: _____
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____
 ביום: _____
 אסמכתא/תיק עירייה מס': _____
 הקבלן: _____
 המפקח: _____
 תנאי הבקרה: _____
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	305	78-05-21	78-04-23		200/ב	עמודים + 263	156 - 159	59	13
	315	"	"						14
	302	"	"						15
	268	"	"						16
	278	"	"						17
	258	"	"						18
	287	ממצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

חב' פלגאר ר"ג.
 העתק: מר שטרן
 מר אלויאל
 חב' רסקו אשדוד
 באר שבע, 78-05-24
 מק/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב
 תפקיד: להגן על זכויות הסטודנטים ולהתארגן למען
 טובתם. מטרתנו היא להעמיד את הסטודנטים
 מול המוסדות המעורבים בהשכלתם.

תוכן התקנות

* חלק א' - כללי

1000000000

100500/5/22

התקנות אלו יחולו על כל הסטודנטים המצטרפים
 לתאחדות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.
 מטרת התקנות היא להגן על זכויות הסטודנטים
 ולהתארגן למען טובתם. מטרתנו היא להעמיד
 את הסטודנטים מול המוסדות המעורבים בהשכלתם.

מס' סדר	שם	תאריך	מס' זיהוי	מס' זיהוי	מס' זיהוי	מס' זיהוי	מס' זיהוי
13	23	198 - 199	283 + 284	200/2	78-04-23	78-02-24	282
14					"	"	283
15					"	"	284
16					"	"	285
17					"	"	286
					"	"	287
						288	

* חלק ב' - כללי

התקנות אלו יחולו על כל הסטודנטים המצטרפים
 לתאחדות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.
 מטרת התקנות היא להגן על זכויות הסטודנטים
 ולהתארגן למען טובתם. מטרתנו היא להעמיד
 את הסטודנטים מול המוסדות המעורבים בהשכלתם.

התקנות אלו יחולו על כל הסטודנטים המצטרפים
 לתאחדות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

עריכת בדיקה - תעודת על בדיקת בטון

מס א- 100500/ב

ביום: 76-05-18

מומין הבדיקה: מינהל לבניה כשרים מנור המכון במד אב

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 30 יחידות דיור ביטית

הקבלן: מנ' רמון אהוד

חומר לבדיקה: 18 קוביות בטון

חוצה: 9077/7446/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: מ"פ המזמין ומסרו כאתר בעבודה ביום: 76-05-08

המפקח: מנ' סלמון ר"ב

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טונים

ספק הבטון: ישראכסון

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כחוד (אינץ')					
	291	76-05-18	76-04-20		200/ב	קורות יסוד	210 - 213	57	1
	363	"	"						2
	346	"	"						3
	371	"	"						4
	304	"	"						5
	275	"	"						6
	325 ✓	ממוצע							
	304	76-05-21	76-04-23			תקרה + 263	160 - 163	58	1
	345	"	"						2
	297	"	"						3
	260	"	"						4
	308	"	"						5
	323	"	"						6
	306 ✓	ממוצע							

2/..

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL ASSISTANCE
WASHINGTON, D. C.
1954

STATE OF TEXAS

This report was prepared by the Texas Agricultural Experiment Station, Texas A & M University, under the terms of a contract with the United States Department of Agriculture. The work was supported in part by the Agricultural Research Administration, United States Department of Agriculture.

No.	Name	Address	City	County	State	Date	Remarks
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69.977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דרי"ח בדיקה *

מס א- 100000/2/ט

מזמין הבדיקה: _____
 ב נ ין: _____
 החומר לבדיקה: _____
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____
 מות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: _____

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרסי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדורי (אינץ')					
	305	78-05-21	78-04-23		200/ב	שדרים + 263	159 - 156	39	13
	315	"	"						14
	302	"	"						15
	268	"	"						16
	278	"	"						17
	250	"	"						18
	287 ✓	שדרים							

* חוזק דרי"ח בדיקה טכני הנמילה נראתה לא ע"י מ"כ המכון *

שלום שובל
 מנהל סניף באר שבע

המכון: המכון לבנין י"ב,
 מ"ד תל-אביב
 מ"ד רח' תלפיות
 באר שבע, 78-05-24
 טל/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-חתי.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מס/2743

THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

Washington, D. C. 20540

1954

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

DATE

TIME

NO.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנוג, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

סמל מורשת לענין
 הע"מ
 מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
 שטר מסוכן
 מס מסחרי/מס
 בעד שירותים
 מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 193743**

בטון

55-60

לכבוד

מינהל לבניה כפרים
 משרד המכון
 783-783

תאריך 78-05-24
 81-66

חווה/הזמנה מס' 15566/וה/מחם

שם המזמין: קבלן הב"ל רסקו אגוד

ל"י	אב"י	תעודה	
		מ"מ	מ"מ
		67-80	
		78-05-24	100500/בט
		עבור כריכת 10 קוביות בטון מסמך 50 ית' ריז' ביטום . חרוץ בלחץ של קוביות בטון שהוכנה לשמירה לע"י 24 לא"מ מס"פ 11101 לקיחה 1 טמנה פרוז מס"פ 99 רכב לע"י 4.66 ר"ל לק"מ:מס"פ 92 (חשב משרד מבנים דומיים לי בלבד)	
432			
264			
276			
		סה"כ	
		מע"מ בשעור 4	

שולם ע"ה סך	ל"י	מס' שטר	סך הכל
תאריך	קבלה מס'	1	כלרי
		37-44	46
		14-15	
		16-23	
		49-54	

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שטר	ל"י	אב"י	מ"מ
14-15	24-31	37-44	46 47-80
	15 1 02 00 1	972 -	2
	15		2
	15		2
	15		2
	15		2
	15		2
	15		2
	8730027 9		2

DUP





מסמך מס' 1000

מסמך מס' 1000
תאריך: 10.10.77
מס' 1000

מס' 1000
מס' 1000

מס' 1000
מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000

מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000
מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000	מס' 1000

4516

משרד השיכון
 מנהל לבניה לבניה ושינויים חדשים
 מ"ד 313
 נתקבל בתאריך
25-05-1978
 לטיפולו של מ"ד א"א
 לעיתו של מס א-ב/00383

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע, ביום: 78-04-30

בנין : 50 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר באתר העבודה ביום: 78-04-30 המפקח:

מזות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישרא בטון
 כמות הבטון: 38 מ"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם
				כדור (אינץ')					
	217	78-05-01	78-04-18		200		218	55	1
	226	"	"				220		2
	<u>208</u>	"	"				263		3
	217	ממוצע							
	240	78-05-16	"				"	"	4
	233	"	"						5
	<u>245</u>	"	"						6
	239 ✓	ממוצע							
	220	78-05-01	"				225	56	7
	259	"	"						8
	<u>240</u>	"	"						9
	240	ממוצע							
	236	78-05-16	"				"	"	10
	258	"	"						11
	<u>262</u>	"	"						12
	252 ✓	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה שובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
 מר אלואיל ת"א.
 חב' רסקו אשדוד.
 חב' פלנאר ר"ג.
 באר שבע 78-05-17
 שב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/193478

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

ד"ר בדיקה

מס א-100380/2

מומין הבדיקה : טיבול לכבידה כפופים, מסוד המגרון - באר שבע, ביום: 78-04-30

בנין : 50 ימ' ריזור גיססיה

J. K.

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
ת"ד 715666/7709
פלגאר ר"ג
המפקח: חרות

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המומין דנטאיר באחד המבנים ביום 78-04-30

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קרום ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' סדר
	217	78-05-01	78-04-10		200 ⁴		218	55	1
	226	"	"				220	"	2
	237	"	"				263	"	3
	217	מחצב							
	240	78-05-16	"				"	"	4
	233	"	"				"	"	5
	245	"	"				"	"	6
	239	מחצב							
	220	78-05-01	"				225	56	7
	259	"	"						8
	240	"	"						9
	240	מחצב							
	236	78-05-16	"				"	"	10
	258	"	"						11
	262	"	"						12
	252	מחצב							

* הוצגו ד"ר בדיקה מכון הנבילה ברמתה לא ע"י ב"כ המגרון.

אלונה עזובול
מנהל סניף באר שבע

המפקח: מר' מסדן ת"א
ב"כ תל-אביב ת"א
חב' רסקו אשדוד
חב' פלגאר ר"ג
באר שבע 78-05-17
22/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4516

משרד השיכון
מנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
שחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151 נכנש
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

25-05-1978

לטיפולו של מ"מ ט"ח

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

100382/בש מס' א

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע. ביום:

בנין : 50 יח' דפור ביטית.

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ הטזמין ובמסדר באתר העבודה ביום: 78-04-30

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעת	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מ"מ
				כדור (אינץ') קוטם כ"מ					
230	250	78-05-14	78-04-13		ב' 200	עמודים	263,221,224	52	1
	240			2					
	265			3					
	250			4					
	240			5					
	270			6					
230	252 ✓	מסרצע	78-04-14			קורות יסודא	270,209	53	7
	225			8					
	210			9					
	215			10					
	210			11					
	225			12					
230	205	מסרצע	78-04-17			תקרה	263,159,156	54	14
	215			15					
	238			16					
	272			17					
	280			18					
	260								
230	278	מסרצע							17
	298			18					
	271 ✓								

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטיילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכרון.

שלמה סלובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
מר אלואיל ת"א.
חב' רסקו אשדוד.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 78-05-17
שב/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/193609

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

פרטי הבנין

מס א-ב/100782

מוזמן הבדיקה : שיגור לטובת כפרית, סידר הבנין - באר שבע.

אסמכתא/תיק עירייה מס':

50 ית' ופזר ביטית.

הקבלן: חב' רסקו אשרד

10 קונקרית בטון.

המסמך: 9071/15666/77

ב"כ האוספין ובמזרזי כותר השבועה בידרו: 76-04-30

תנאי הבקרה: טלביס

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראכמ"ר

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				סידר (אינץ')					
230	250	76-05-14	76-04-13		200 ^ג	מטריט	265,221,224	52	1
	240	"	"						2
	265	"	"						3
	250	"	"						4
	240	"	"						5
	270	"	"						6
230	252	מטבצ			270,209	קריה יסודא	270,209	53	7
	215	"	76-04-14						8
	210	"	"						9
	215	"	"						10
	210	"	"						11
	225	"	"						12
230	215	מטבצ			מסרה	263,159,156	54	13	13
	258	76-05-15	76-04-17						14
	272	"	"						15
	260	"	"						16
	260	"	"						17
	270	"	"						18
230	298								19
	271	מטבצ							20

הוצאה פרטיה בדיקה לבן המטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סוכר
 מנהל סניף באר שבע

המכון פרטון מ"א
 סר לרזול מ"א
 חב' רסקו אשרד
 סלואר י"ג
 באר שבע 76-05-17
 20/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

153609/אח



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 411351
סניף ירושלים: רח' נג, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

קצת מדידת לענין
מס' 545000119

וציבות מס הכנסה
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 193609**

לכבוד

מנהל לבניה כשרית,
מחוזי תשכ"ז
בני-אביב.

תאריך 55-60
1973-05-17

61-66

תעודת הזהבה מס' 77/5466/77
שם המזמין

ל"י	א"י	ס ר ט י מ	ת ע ו ר ה	
			מ"מ	מ"מ
			67-80	
		עבוד בדיקת 18 קוביות במסך - מ-50 יציבות לידוד ביחידות	190332/מס	1973-05-17
432		הדוק בלוח של קוביות במסך שהובאה לשעבודת לטי 24 הא"מ		
264		סניף 11101		
276		1 שנה עיני 99		
		רכב לטי 4.60 די לק"מ א"מ 60 סניף 92		
		(תשג מארת נכעים דשתיים וי בלנד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשער 4		

שולם ע"ח סך	ל"י	תאריך	קבלה מס'
סך הכל	מס' שוטף	לחובת כרטיס	
972	1	14-15	16-23
37-44	46		49-54

בעת החשלוט נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ו כ ו ת		ל"י	א"י	46	47-80
	24-31	=				
14-15			37-44			
	15	1 02 00 1	972		2	DUP
	15				2	
	15				2	
	15				2	
	15				2	
	15				2	
ס"מ		8730027	9		2	

4516

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוזת בנין
 נתקבל בתאריך
 25-05-1978
 לטיפולו של
 לעיניו של
 מס' א-בש/100679

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום: 17.5.78

בנין : 50 יחידות דיור בימית.

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

הדוגמאות תוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה, ביום 17.5.78.

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק כלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כרוד (אינץ') קונסט (סימ))	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	178	1978-05-18	1978-05-04		ב-200	תקרה + 263	214-217	65	1
	176	"	"						2
	224	"	"						3
	193	ממוצע							
	306	1978-05-18	1978-05-08			עמודים קומת קרקע	211-213	66	7
	285	"	"						8
	316	"	"						9
	302	ממוצע							

* הואצא דו"ח בדיקה שכן הנטיילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
 מר אלואיל
 חב' חסקו אשדוד
 חב' פלנאר רמת-גן.

באר שבע 21-05-1978
 חנ/3690

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתגרס העיר, למתגרס הבנין.
 חנ/3690

SECRET
NOV 19 1954

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, PHOENIX
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]
DATE: [Illegible]

[Large area of extremely faint, illegible text, possibly a report or memorandum body.]

Very truly yours,
[Illegible Signature]
Special Agent in Charge

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' בן-אזר התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המגן לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

דו"ח בדיקה

מס' 100070/78

ביום: 17.5.78

מנהל לבניה במריה, משרד המבון - באר-שבע

מוסד הבדיקה:

אסמכתא/תיק צירה מס'

30 תמידות ציוד בימית

בנין

הקבלן: מר' דניאל ארוד

12 קוביות בטון

החומר לבדיקה

המפקח: מר' מלנאי רמת-גן

ב"כ המזמין ומסרו כאת ד השבועה,
 ביום 17.5.78

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

מאת המבון: ישראל

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' סמ'
				(כדור סיניק) קוטב (ס"מ)					
	178	1978-05-18	1978-05-04		200-3	תורה 203 +	214-217	65	1
	178	"	"						2
	224	"	"						3
	183	ממוצע							
	306	1978-05-18	1978-05-04			שורדים קומה 7	211-213	66	7
	236	"	"			777			8
	318	"	"						9
	332	ממוצע							

הוא זה דו"ח בדיקה מס' הנטילה בוצעה לא ע"י המבון

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

התקן מר' שרון
 מר' אלואיל
 מר' דניאל ארוד
 מר' מלנאי רמת-גן

באר שבע 21-05-1978

הערה: תעודה זו מתחילה לודגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין למססם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

מס' 100070/78



מכון התקנים הישראלי

פוסט מודעת לענין
מס' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

נציבות מס הכנסה
מס' 4502827

סניף באר-שבע

№ 193690

חשבונית מס מספר

לכבוד

1973-05-21

55-80

תאריך

61-86

חווה/הזמנה מס' 15566/7703/מיום

מנהל לבניה כנרת,
משרד המכון
באר-שבע.

שם המזמין: חב' רסקו מטרוד

ל"י	א"י	פ ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מ"י	מיום
			67-80	
		שכר בדיקת 12 קוביות בטון - ב-50 יחידות ויזר בטיחות	100.75/מ	1973-05-21
		חוזק בלחץ של קוביות סניף 11101 - 26. - ל"י א 12		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
		סך הכל כנ"ל		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		שולם ע"ח סך		ל"י
		תאריך		קבלה מס'
		37-44	46	14-15
				16-23
				49-54

[מאתיים שמונים וארבעה ל"י בלבד].


בעת המשלוח נא לציין את מספר החשבונית

Handwritten signature and arrow pointing to the table below.

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ל"י	א"י	מיום
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15	1-02-00	1	23. -
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
	8730027	9		2

DUP

Handwritten initials and signature.



תעודת זיהוי

מס' זיהוי: 1234567890
תאריך: 15.10.2023

שם פרטי	
שם משפחה	
מס' זהות	
תאריך לידה	
מס' שירות	

מס' זיהוי: 1234567890

מס' זיהוי	שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	תאריך לידה	מס' שירות
1234567890	דניאל	גולן	1234567890	15.10.2023	1234567890

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	תאריך לידה	מס' שירות

מס' זיהוי	שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	תאריך לידה	מס' שירות
1234567890	דניאל	גולן	1234567890	15.10.2023	1234567890

4466

בשרד השיכון
מונהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 977, טל' 7721
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

19-05-1978

לטיפולו של מר אביש

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' אבש/100384

ביום: 7-04-30

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: חב' אשטרום
חוזת: 77/60881/77
המפקח: חב' פלבאר ר"ג

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישרא בטון

- מומין הבדיקה : סיבה לבנייה כפרית משרד השכון באר-שבע .
- בנין : 66 יח' דיור בימית .
- החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון .
- הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסרו ביום: 78-04-30 .
באתר העבודה .
- מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעת כדור (אינץ') קונוס ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	365	78-05-14	78-04-13		ב 200'	גב	825,826 261,267		1
	370								2
	350								3
	350								4
	385								5
	380								6
	367 ✓	ממוצע							

* הרבא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

- העתקים: מר שטרן ת"א .
- מר אלואיל ת"א .
- חב' אשטרום .
- חב' פלבאר ר"ג .

שלמה סגור
מונהל סניף באר-שבע

חן/193580

באר-שבע, 78-05-15
צת/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

19-02-14
 19-02-14
 19-02-14

19-02-14
 19-02-14
 19-02-14

19-02-14
 19-02-14
 19-02-14

1	100,000	22	200.0	19-02-14	19-02-14	200
2	100,000					200
3						200
4						200
5						200
6						200
					200	200

19-02-14
 19-02-14
 19-02-14

19-02-14
 19-02-14

19-02-14
 19-02-14

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הגלב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דרי"ח בדיקה

מס' א-28/100384

ביום: 7-04-30

אסמכתא/תיק עירייה מס':

הקבלן: **חב' אסירוס**
 חוזתו: **ח/ח/60081/77**
 המפקח: **חב' סלנאי רייב**

תנאי הבקרה: **טובים**
 מסק הבדיקה: **ישרא בטון**

- מומין הבדיקה : **סיבתל לבניה כטיית סלד המכון באר-שבע .**
- בנין : **66 ית' ויזר בלמים .**
- החומר לבדיקה : **6 קוביות בטון .**
- הדוגמאות הוכנו ע"י : **ב"כ המוסין דגמלור : יוסט 78-04-30 .**
באשר העבודה .
- מהות הבדיקה: **חוזק בלחץ, כהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

חוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היצוקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	מס' מ"י
				כדור (אינץ')					
	365	78-05-14	78-04-13		200 ^ב	בב	825,326 261,267		1
	370								2
	350								3
	350								4
	365								5
	380								6
	367	טורצט							

* חוצאות דרי"ח בדיקה מכון התקנים: ברצוננו לא ע"י ב"כ המכון .

המפקח: **מר מרין ח"א**
 מ"י מלומדיל ח"א
 חב' אסירוס
 חב' סלנאי רייב

סלנאי רייב
 סניף באר-שבע

ח/193580

באר-שבע, 78-05-15
 ח/28

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו. אין לפרסט תעודה זאת אלא במלואה.

תחומי סיכום סיכום

התחום של המחקר נגזר על ידי המודל המוסרי של התחום המחקרי. המודל המוסרי של התחום המחקרי נגזר על ידי המודל המוסרי של התחום המחקרי.

מבנה התחום

מבנה התחום

אם תרצה

התחום המוסרי

התחום

התחום

התחום המוסרי

התחום המוסרי

התחום

התחום המוסרי

התחום

התחום המוסרי של התחום המחקרי נגזר על ידי המודל המוסרי של התחום המחקרי.

התחום המוסרי

מבנה התחום

שם התחום	מבנה התחום	מבנה התחום	מבנה התחום	מבנה התחום	מבנה התחום	מבנה התחום	מבנה התחום	מבנה התחום

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת בדיקה על בדיקת בטון

מס' א-78/100304

כיום: 78-04-30

אסמכתא/תיק עיריה מס':

תקבלו: תב' המשרד
 תד"ר: 77/60881/77

המפקח: תב' פלמנר ר"ג

תנאי הבקרה: סוכים
 סמך הבקרה: יצא בסדר

- מזמין הבדיקה: מינהל מבניה כשרית סגד המכון באר-שבע
- כנין: 66 יח' ויזר ביטוח
- החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון
- הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוסדן ובמשרד ניוטון 78-04-30
 במד' המבדוק
- מחנה הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היצוקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				סדר (אנכי) קבוצה מס'					
	365	78-05-14	78-04-13		ב' 200	גג	825,826 261,267		1
	370								2
	350								3
	350								4
	385								5
	380								6
	37	מבנה							

הוצאת דרישה לבדיקה מכון המבדוקה בדוגמא לו ע"י ב"כ המכון

סמך הבקרה
 מינהל מבניה כשרית סגד

התקבלו ע"י המין ת"א
 ע"י אלואיל ת"א
 תב' המשרד
 תב' פלמנר ר"ג

193500/ח

באר-שבע, 78-05-15
 מס'

הערה: תעודה זו מתחשבת לדוגמאות הבדוקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 6977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' נג, אוור התעשייה הלפידות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

פוסט מודיעה לענין
מע"מ
מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
שטח מניכוי
מס מחשולמים
בעד סירותים
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר No 193580

בטרן

לכבוד

55-60

תאריך 7-05-15
61-66

מנהל לבניה כשרית
משרד המכון
ג.ג.ג - ג.ג.ג

חווה/הומנה מס' 77/60881/77 מיום
שם המזמין קבלו זה' אגודת

ל"י	אג'	ס ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 6 קרביט בטון טהור 66 יח' דיוור ביטית .	100384/בט	78-05-15
144.-		חרוק בלונץ טל קרביט בטון שהוגבה למעברת לני 24 כי אג סעיף 11101		
			(מס' ארבעים וארבע ל"י בלנד)	
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
144.-		סך הכל כללי	מס' שוטף	לחובת כרטיס
37-44	46	1	14-15	16-23
				49-54

בעת החשולם נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ל"י	אג'	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
		144.-	2	DUP
			2	
			2	
			2	
			2	
			2	
	8730027	9	2	

45/6

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

נתקבל בתאריך

19-05-1978

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 77841

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' אג"ש/100252

ביום: 78-04-20

מוזמן הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית משרד השיכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : קוטגים ביסית .

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חוזת: 77/75066/77
המפקח: חב' פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום:
78-04-20

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראל בטון

אזות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'
				כדור (אינץ')					
	378 222 <u>312</u> 304	78-04-21	78-04-10		ב' 200	גב	164-166	50	1 2 3
	407 364 <u>375</u> 382 ✓	78-05-08	78-04-10						4 5 6
	226 194 <u>213</u> 211	78-04-21	78-04-12			עמודי קומה	160-162	51	7 8 9
	260 314 <u>225</u> 266 ✓	78-05-10	78-04-12						10 11 12

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

שלמה סדנול

מינהל סניף באר-שבע

העתקים: מר שטרן ת"א .
מר אלואיל ת"א .
חב' רסקו אשדוד .
חב' פלנאר ר"ג .

חז/193369

באר-שבע, 78-05-15
בצ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF NEW YORK

IN SENATE
 January 10, 1918

1918
 STATE OF NEW YORK
 SENATE
 JANUARY 10, 1918
 REPORT OF THE
 COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
 CONCERNING THE
 LANDS BELONGING TO THE STATE

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

CHAPTER 1
 GENERAL STATEMENT OF THE LANDS BELONGING TO THE STATE

18-04-50
 18-05-08
 18-04-18
 18-05-10

SECTION	TOWNSHIP	COUNTY	ACRES	DATE	REMARKS
1	30	184-188	22	18-04-10	200.2
2					
3					
4					
5					
6					
7	31	180-185	22	18-04-18	200.2
8					
9					
10					
11					
12					

CHAPTER 2
 PARTICULAR STATEMENT OF THE LANDS BELONGING TO THE STATE

SECTION 1
 TOWNSHIP 30
 COUNTY 184-188

18-04-10

SECTION 2
 TOWNSHIP 31
 COUNTY 180-185

18-04-18

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

ד"ר בדיקה

מס' 100252/מס
 מס' א-

78-04-30 : ביום:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: **חב' ר. קר אסדור**
 חוזה: **77/15066/77**
 המפקח: **חב' פלגאר ר"ב**

תנאי הבקרה: **סוגים**
 סוג הבטון: **ישראל בטון**

מומין הבדיקה : **פיקנול לבניה כפרים סגור המכון באר-שבע**

בנין : **קוטבים בימים**

החומר לבדיקה : **12 קוביות בטון**

הדוגמאות הוכנו ע"י: **ב"כ המומין ונמסרו במר הבנות ביטוח**
78-04-20

תאריך הבדיקה: **חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

תוצאות הבדיקה

חוזק גדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כחול (אונק') קוטב ס"מ					
	378 222 312 304	78-04-21	78-04-10		ב' 200	בב	164-166	50	1 2 3
	407 364 375 382	78-05-08	78-04-10						4 5 6
	226 194 211 211	78-04-21	78-04-12			כפרים קומה	160-162	51	7 8 9
	260 314 225 266	78-05-10	78-04-12						10 11 12

הרשם ד"ר בדיקה מס' הבטיחה בדוגמא לא ע"י ב"כ המכון

שלמה פלגאר
 סגן סגן באר-שבע

התפקידים: **חב' פלגאר ר"ב**
חב' פלגאר ר"ב
חב' פלגאר ר"ב
חב' פלגאר ר"ב

193369/חז

באר-שבע, 78-05-15
 מס'

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יועץ כלכלי - תוכנית השקעה

התוכנית מתארת את תוכנית ההשקעה המוצעת, כולל תיאור הפרויקט, הערכת הסיכונים, והצרכים הכספיים. המטרה היא לסייע ללקוח להחליט על קבלת ההשקעה.

פרטים כלכליים

פרטי הפרויקט

שם הפרויקט: _____
 תיאור הפרויקט: _____
 מועד תחילת ההשקעה: _____
 סך ההשקעה: _____
 סך ההוצאה: _____
 סך הכנסה: _____
 ציפיית רווח: _____

פרטי הלקוח

שם	תפקיד	מס' זה"ב	מס' ת.ד.	מס' פ.ד.	מס' ד.ב.	מס' ד.מ.	מס' ד.פ.	מס' ד.ק.	מס' ד.ר.

הנתונים הנ"ל הם בלבד, ואינם מהווים תחזית או הבטחה. ייעוץ זה אינו מהווה חלק מהצעת השקעה, והוא אינו מהווה אחריות על שום נזק או הפסד.

4516

משרד השיכון
 לגביית כסות ויישום חוקי
 תחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 16-05-1978
 לטיפול מ"מ
 מס אבט/100501

זכרון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

*** דו"ח בדיקה תעודת זמנית על בדיקת בטון**

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרים משרד הסכון באר-שבע . ביום: 78-05-08

בנין : 50 יח' דיור בימית . אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון . חקלון: חב' רסקו אשדוד

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמספרו באתר העבודה ביום: 78-05-08. חרזה: 9077/7666/77

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. המפקח: חב' פלגאר ר"ג

תנאי הבקרה: טובים ספק הבטון: ישרא בטון

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				(כדור סיניק) קונס (ס"מ)					
	212	78-05-09	78-04-26		200'	עמודים +2.63	160-163	60	1
	217								2
	194								3
	<u>208</u>	ממוצע							
	205	"	"			תקרה +533	221-224	61	7
	227								8
	220								
	<u>217</u>	ממוצע							

* מוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה: כרצעה לא ע"י ב"כ המסכון .

העתקים: מר שטרן ת"א
מר אלואיל ת"א
חב' רסקו אשדוד
חב' פלגאר ר"ג

שלמה טוב רול
מנהל סניף באר-שבע

חז/193541

באר-שבע, 78-05-10
צת/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. העתקים: למתנדט העיר, למתנדט הבנין.

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

10th Street

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א=100501/ט

ביום: 78-05-08

אסמכתא/חוק עיריית מס':

הקבלן: **הב' רסקו אפרוד**
 חרונה: **78/1666/ח**
 המפקח: **הב' סלע ר"ג**

- מומין הבדיקה: מיבחל לבניה כפרים סגור המסודר באר-שבע.
- בנין: 50 יח' ויח' בישים.
- החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.
- הדגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוסין ובמסד באר הנבונה ביום 78-05-08.

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך תוציאת	שקיצת	סוג הבטון הדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				(כרוך ואינץ') קונס (מ"ס)					
	212	78-05-09	78-04-28		200' א	שטחים +2.65	160-163	60	1
	217								2
	214								3
	215	מסד							
	205	"	"			קורה +553	221-224	61	7
	217								8
	210								
	217	מסד							

* ארנו דר"ח בדיקה מכון הנבילה ברובנה לא ע"י ב"כ המסודר.

מבחל סניף באר-שבע

התמסר לי מס' ת"א, טי עקרויל ת"א, הב' רסקו אפרוד, הב' סלע ר"ג.

193541/ח

באר-שבע, 78-05-10
102/

הצהרה: תעודה זו פתיחת לדוגמאות הבדוקות בלבד. הפרטים על הדגמאות הם כפי שנמסרו. ע"י המוסין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. ח. ע. ת. ק. י. מ.: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המטון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א-100501

ביום: 78-05-08

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרים טרד המכון בארישבע

אסמכתא/חיק עיריית מס':

בנין: 50 יח' דירה גייסיה

הקבלן: רח' רחוק המיד

החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון

ת"ד 501/1566/78

המפקח: רח' מלגור ר"ג

הדוגמאות הוכנו ע"י: ס"כ הטומיין ובמטון בארי המבדוק ביום: 78-05-08

תנאי הבקרה: טרדיס

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

שם המבדוק: ישיהו גמרון

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מ"מ מס'
				(מדור אינץ') קובוס (ס"מ)					
	212	78-05-08	78-04-25		200' 3	קטורית +2.63	160-163	60	1
	217								2
	194								3
	208	22100							4
	205	"	"			+533	221-224	61	7
	221								8
	220								
	217	22100							

הוצאת ד"ר בדיקה מכון הנסיעה כרמטה לו ס"כ גייס המכון

מנהל לבניה בארישבע

המפקח על הבניה
 רח' מלגור ר"ג

193541/ח

בארישבע, 78-05-10

הערה: תעודה זו מהיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות אין לפרטם תעודה זאת אלא כמלואה.
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

עסק מומחה לענין
מס' 545000119

מכון התקנים הישראלי



המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 411151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

נציבות עם הכנסה
סמור מיוחד
מס מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר № 193541

מס' 78-05-10

55-00

לכבוד

תאריך 78-05-10
61-66

מינהל לגביה כפ"מ
מערך המכרז
228-78-2

חזרה/הזמנה מס' ח/7666/דוס/סיום
שם המזמין קבלתו רקור אחרון

לי	אב	ס ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מ"מ	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 12 קטירות בסגון סטט 50 יח' זיור בטימ .	100201/במ	78-05-10
288		הרוק בלחץ של קבלי-מסגון שהובאה לשמירה לשי 24 לי 12א מסיף 11101		
		(ממייים שמרבים לשמירה לי בלבד)		
		סה"כ מע"מ בשעור 4		
288		סך הכל כולל 1		
37-44	46	14-15	16-23	49-54
		שולם ע"ח סך		לי
		קבלה מס'		תאריך

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מסי שנת	ל ו כ ו ת	לי	אב	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	288		2
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
				2
				2
	8730027 9			2

Handwritten signature

Handwritten mark

HS16

נתקבל בתאריך

16-05-1978

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 801, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74881

לטיפולו של א. י. ג.

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-בש/100190

ביום: 78-04-17

אסמכתא/תיק עוריה מס':

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חוזזה: 9077/7666/77
המפקח: חב' פלפאר ר"ג

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישרא בטון ימית

מזמין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית משרד השכון באר-שבע .

בנין : 50 קוטגים בימית .

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום:
78-04-17 .

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקו ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	235	78-04-19	78-04-05		200 ^ב	תקרה +5.33	110-113	47	1
	235								2
	240								3
	237	ממרצע							
	297	78-05-03	78-04-05						4
	224								5
	230								6
	250	ממרצע							
	270	78-04-19	78-04-07			"	167-170	48	7
	265								8
	255								9
	263	ממרצע							
	276	78-05-05	78-04-07						10
	315								11
	304								12
	298	ממרצע							

2. /.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-מחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

18-07-1978
 18-07-1978
 18-07-1978

18-07-1978

18-07-1978
 18-07-1978
 18-07-1978
 18-07-1978

18-07-1978
 18-07-1978
 18-07-1978
 18-07-1978

18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978
18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978
18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978
18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978
18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978
18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978
18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978
18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978	18-07-1978

18-07-1978

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אבש/2/190100

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	245 225 215 <hr/> 228	78-04-19	78-04-09		ב ²⁰⁰	תקרה +5.33	114-117	49	13 14 15
	284 255 272 <hr/> 270 ✓	78-05-07	78-04-09						16 17

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

- העתיקים: מר שטרן ת"א .
 מר אלואיל ת"א .
 חב' רסקו אשדוד .
 חב' פלגאר רמת-גן .
 מעבדת המכון באיתם .

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

חן/193340

באר-שבע, 78-05-12
 צת

הערה: תעודה זו מתחשבת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

FORM 1042-R

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Year	Country	Foreign Tax	U.S. Tax	Foreign Tax Credit	Excess Credit
1991	France	2,000	2,000	2,000	0
1992	France	2,000	2,000	2,000	0
1993	France	2,000	2,000	2,000	0
1994	France	2,000	2,000	2,000	0
1995	France	2,000	2,000	2,000	0
1996	France	2,000	2,000	2,000	0
1997	France	2,000	2,000	2,000	0
1998	France	2,000	2,000	2,000	0
1999	France	2,000	2,000	2,000	0
2000	France	2,000	2,000	2,000	0
2001	France	2,000	2,000	2,000	0
2002	France	2,000	2,000	2,000	0
2003	France	2,000	2,000	2,000	0
2004	France	2,000	2,000	2,000	0
2005	France	2,000	2,000	2,000	0
2006	France	2,000	2,000	2,000	0
2007	France	2,000	2,000	2,000	0
2008	France	2,000	2,000	2,000	0
2009	France	2,000	2,000	2,000	0
2010	France	2,000	2,000	2,000	0
2011	France	2,000	2,000	2,000	0
2012	France	2,000	2,000	2,000	0
2013	France	2,000	2,000	2,000	0
2014	France	2,000	2,000	2,000	0
2015	France	2,000	2,000	2,000	0
2016	France	2,000	2,000	2,000	0
2017	France	2,000	2,000	2,000	0
2018	France	2,000	2,000	2,000	0
2019	France	2,000	2,000	2,000	0
2020	France	2,000	2,000	2,000	0
2021	France	2,000	2,000	2,000	0
2022	France	2,000	2,000	2,000	0
2023	France	2,000	2,000	2,000	0
2024	France	2,000	2,000	2,000	0
2025	France	2,000	2,000	2,000	0
2026	France	2,000	2,000	2,000	0
2027	France	2,000	2,000	2,000	0
2028	France	2,000	2,000	2,000	0
2029	France	2,000	2,000	2,000	0
2030	France	2,000	2,000	2,000	0

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

Foreign Tax Credit

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' בן-אזר התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א-100190

ביום: 78-04-17

אסמכתא/תיק עירייה מס':

הקבלן: חב' רוסו אפרודי

חופזה: 5077/7666/77

המפקח: חב' פלוקר ר"ג

תנאי הבקרה: טוברים

שם הנפרז: ישרא בטון ימיה

מוזמן הבדיקה: מינהל לבניה כפרית סניף הנפרז בארישבע *

בנין: 50 קוטבים ביטוח *

החומר לבדיקה: 18 קוביות בטון *

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המדמין ובמשרד בארץ התעודת ביקום

78-04-17 *

מחזור הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דיוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	235	78-04-19	78-04-09		200 ב'	קטע +5.33	110-113	47	1
	235								2
	240								3
	237	המרבץ							
	297	78-05-03	78-04-03						4
	274								5
	230								6
	250	המרבץ							
	270	78-04-19	78-08-07			"	167-170	48	7
	265								8
	255								9
	263	המרבץ							
	276	78-05-05	78-04-07						10
	315								11
	304								12
	250	המרבץ							

2. /.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכתב הודעה

מכתב זה נשלח למטרת הבהרה בלבד ואינו מהווה תשלום או קבלת פיקדון.

פרטים כלליים

פרטים על החשבון

מס' חשבונית

שם החשבון:
מס' חשבון:
תאריך:
סוג חשבון:

פרטי לקוח

מס' חשבון	שם	כתובת	מס' זכרון	מס' תשלום	מס' קבוצה	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון

מכתב זה נשלח למטרת הבהרה בלבד ואינו מהווה תשלום או קבלת פיקדון.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-190/2/77

מומין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עיריה מס':
 הקבלן:
 המפקח:
 תנאי הבקרה: מחות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקועה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'
				כדור (אינץ')					
	245 225 215 ----- 228	78-04-19	78-04-09		ג' 200	הסרת +5.33	114-117	49	13 14 15
	264 255 272 ----- 270	78-05-07	78-04-09						16 17

הוצגו דו"ח בדיקה מכון הנבדילה מוכנת לא ע"י ג"ב המכון *

שלמה טרובול
 מנכ"ל סניף בארישבע

הממונה על הבנין ת"א
 מר מלואיל ת"א
 מנכ"ל סניף בארישבע
 חת' שלמה טרובול

193340 / 10 באר-12-78

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תצהיר על אי-היכרות

אני, המצהיר, אינני מכיר את האדם שזוהה כאדם שאמרו עליו שהוא אחראי על פשע המיוחס אליו. אין לי שום מידע או ידיעה על האדם הזה, ויש להניח שהוא איננו זה שהאשים. אני מצהיר על כך כי אין לי שום אי-נחת או ספק בהצהירתי.

פרטי המצהיר

פרטים אישיים וכתובת

שם המצהיר: _____
 מס' זהות: _____
 תאריך לידה: _____
 כתובת המגורים: _____

סמל: _____
 מס' תעודת זהות: _____
 שם: _____
 תפקיד: _____
 משרד: _____

אני מצהיר כי כל הפרטים הנכנסים לתקבולת זו נכונים ונכונים.

פרטי האדם שהאשים

שם	מס' זהות	תאריך לידה	כתובת	מחוז	מס' תעודת זהות	שם	תפקיד	משרד	פרטים אחרים

אני מצהיר כי כל הפרטים הנכנסים לתקבולת זו נכונים ונכונים.

אני מצהיר כי כל הפרטים הנכנסים לתקבולת זו נכונים ונכונים.

אני מצהיר כי כל הפרטים הנכנסים לתקבולת זו נכונים ונכונים.

אני מצהיר כי כל הפרטים הנכנסים לתקבולת זו נכונים ונכונים.

4516

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 75347/74841
 מנהל בתאריך: 10-05-1978
 מס א-בס/100393

האגף לבנין
תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום: 30.4.78
 בנין : 50 יחידות דיור בימית.
 החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום 30.4.78. באתר העבודה.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תוצאות הבדיקה
 תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישראבטון
 כמות הבטון: 38.0 מ"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דונמא מס'	מס' מס'
				(כידור ואינך) (קונס וסיס)					
	217	1978-05-01	1978-04-18		200-2	-	218	55	1
	226	"	"				220		2
	208	"	"				263		3
	217	ממוצע							
	220	1978-05-01	1978-04-18				225	56	4
	259	"	"						8
	240	"	"						9
	240	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנ שילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
 מר אלואיל
 חב' פלנאר רמת-גן.
 חב' רסקו אשדוד.

באר שבע 1978-05-03
 מא/ 193478

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר; למנהל הבנין.

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM

TO :

FROM :

SUBJECT :

DATE :

1. [Faded text]

2. [Faded text]

3. [Faded text]

4. [Faded text]

5. [Faded text]

[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]
[Faded]	[Faded]	[Faded]	[Faded]

[Faded text]

[Faded text]

[Faded text]

[Faded text]

[Faded text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-100333/79

מומין הבדיקה: **הפעל לזמנית במדידת, והחיד המכון - באי-מכש.** : 30.4.79 ביום :
 בנין: **30 יחידות עיצוב בימית.** :
 החומר לבדיקה: **13 קוביות בטון.** :
 הדוגמאות הנכונות ע"י: **ע"פ המזיין ונמדדו ביום 30.4.79.** :
 ממות הבדיקה: **חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.** :
במח' המכודות,

תוצאות הבדיקה

חוקש גדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כרדו אינץ') (קוטס ס"מ)	סוג הבטון גדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' ס"ר
	217	1979-05-01	1979-01-13		200-4		215	56	1
	220	"	"				220		2
	221	"	"				225		3
	217	22100							
	220	1979-05-01	1979-01-13				225	56	4
	220	"	"						5
	220	"	"						6
	220	22100							

* חוזר דו"ח בדיקה שכן הן טיילה בודאית לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העמק מדי שרון
 מ"ד אלואיל
 חב' סלנאי זמ-11
 חב' דטקו אגודת

מור טכנ 1979-05-03
 מס/

103479

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שגמסרו ע"י המזמין או בא"מכו. אין למרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העירו, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

דו"ח בדיקה

מס א-100523/78

מוזמן הבדיקה: מנהל לבניה כשריה, המשרד המכון - באר-שבע.
 כיום: 30.4.78
 בנין: 50 יחידות דיור בזמנית.
 החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י: פ"ב המזמין ונמשו ביום 30.4.78 באחד המבדות.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אייבך) קוטם (סימ)	סוג הבטון הדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' סמ'
	217	1978-05-01	1978-04-10		200-2	-	215	55	1
	225	"	"				220		2
	220	"	"				223		3
	217	22100							
	220	1978-05-01	1978-04-10				225	55	4
	220	"	"						5
	240	"	"						6
	250	22100							

* הוצא דו"ח בדיקה מס' 100523/78 על מילת בואצא לא ע"י המכון.

שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

המנהל כר שרון
 מר אלוביץ
 חב' סלונאי רמת-גן.
 חב' רסקו אודוד.

באר שבע 1978-05-03
 חב/

193473

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.



זכרון התקנים הישראלי

עוסק מורשה לענין מע"מ מס' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשיות הלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

בניכוח מס הכנסה מסודר מוכיח מס מתשלומים בעד שירותים מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר № 193478

תאריך 55-60
1978-05-03
61-66

לכבוד מנהל לבניה כפרית, משרד המכון באר-שבע.

חרוזה/הזמנה מס' מיום שם המזמין מקבלונת חב' רסקו אסדור

ליי	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		עזר בדיקה 12 קוביות בטון - 50 יחידות עזר בימיות	67-80	
			1005-3/ב	1978-05-03


חזוק בלחץ של קובייה סקיף 11101 - 24% א 12. גמילה - 1 שטח עזר סקיף 39

סה"כ מע"מ בשעור %
(חמש מאות הנשים וסתיים ליי בלבד)

שולם ע"ח סך	ליי	מס' שוטף	מס' שוטף	לחובת כרטיס	סך הכל כלי
תאריך קבלה מס'	49-54		14-15	16-23	1
		37-44	46		

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל	ז	כ	ו	ת	ליי	אג'		
14-15			24-31	30		37-44	46	47-80	
	15		1-02-00	1		552.-	2		DUP
	15						2		
	15						2		
	15						2		
	15						2		
							2		
			8730027	9			2		



משרד הבריאות

משרד הבריאות
מחוז המרכז
תל אביב

מס' 100
תאריך: 1952

תעודת פטירה

שם המנוח: **אברהם**

מס' זהות: **25000**
מס' פטירה: **12345**

שם	תאריך	מס' זהות	מס' פטירה
אברהם	1952	25000	12345

שם	תאריך	מס' זהות	מס' פטירה
אברהם	1952	25000	12345

4516

משרד השיכון

לכניית הבניה והיישום הדעים
מתוך הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, סל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 772534, 74841

נתקבל בתאריך

10-05-1978

לטיפולו של אורי ציון

לעיונו של

100077/ב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה -

ביום: 12-04-78

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: קרטגים בימית.

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חוזם: 77/7666/9077

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י ב"כ המצמין ובמסרו ביאתר בעבודה ביום: 12-04-78

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראבטון
כמות בטון: -

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין		דוגמא מס'	סדגם מס'
				כדור (אינץ')			קונט ס"מ			
	160	78-04-13	78-04-04		200/ב	עמודי קומה	220	218	46	1
	150	"	"			"				2
	150	"	"			"				3
	153	ממוצע								
	248	78-05-02	"			"			"	4
	225	"	"			"			"	5
	212	"	"			"			"	6
230	228	ממוצע								

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טרנבול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
מר אלויאל
חב' רסקו אשדוד
מר פלנאר ר"ג.
באר שבע, 78-05-03
מק/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב' 193255

10-05-1978
 10-05-1978
 10-05-1978

* 10-05-1978

10-05-1978
 10-05-1978
 10-05-1978

10-05-1978
 10-05-1978
 10-05-1978

10-05-1978
 10-05-1978
 10-05-1978

1	100	10-04-78	1000	1000	1000	1000
2	150	"	"	"	"	"
3	150	"	"	"	"	"
	150					
4	150	10-07-78	"	"	"	"
5	150	"	"	"	"	"
6	150	"	"	"	"	"
	150					
	150					

10-05-1978

10-05-1978
 10-05-1978
 10-05-1978

10-05-1978
 10-05-1978

10-05-1978

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה -

מס' א-100077/ב

ביום: 76-04-12

מזמין הבדיקה: מינהל לבנייה כפרית במרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: קוטבים בימית *

המבנה: חב' רסקו אגודת
 חידושי 9077/1666/77

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המעבדה ובמסדו ביאמר המבדוה ביום 76-04-12

תנאי הבקרה: מרביט
 מס' המבחן: ישראבטון
 כפרת בטון -

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעת	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין		דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')			קוטב ס"מ			
	160	76-04-13	76-04-04		200/ב	עמודי יומה	220	218	46	1
	150	"	"							2
	150	"	"							3
	—									
	153	סמוצ								
	240	76-05-02	"			"				4
	225	"	"							5
	212	"	"							6
230	228	סמוצ								

* חובה לדו"ח בדיקה מכון הבטיחה בדומה לא ע"י המבחן *

אליה טובול
 מנהל סניף באר שבע

המבנה מר שרון
 מר אלוזאל
 חב' רסקו אגודת
 מר מלכוד ר"ב,
 באר שבע, 76-05-03
 חת

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנבדקות כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מס' 193255/ב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

נתגבר בתאריך

3-05-1978

לטיפולו של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' 99966/אב-ש

ביום: 78-04-06

מוסין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית משרד השיכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עירייה מס':

בנין : קוטזים נימית .

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חריזה: 77/75066/77
המפקח:

החומר לבדיקה : 42 קוביות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום:
78-04-06 .

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישרא בטון

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מס' תעודת בדיקה	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
27	269	78-04-07	78-03-24		ב' 200	תקרה +2.63	114	37	1
	278								
	277	מסרצע							3
	275								
	309	78-04-21	78-03-24						4
	348								
	339	מסרצע							5
	332								
6	243	78-04-07	78-03-27			פלסות יסוד ועמרדים	213	38	7
	207								
	238	מסרצע							10
	229								
	285	78-04-24	78-03-27						11
	295								
	282	מסרצע							12
	287								

2 . / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

11/30/67
 3 - 02 - 1978
 18-04-00

XXXXXXXXXX

18-04-00
 18-04-00
 18-04-00
 18-04-00

11/30/67
 18-04-00
 18-04-00

Line	Quantity	Unit Price	Description	Amount	Total
1	10	114	18-04-01	1140	1140
2	10	116	18-04-01	1160	2300
3	10	118	18-04-01	1180	3480
4	10	120	18-04-01	1200	4680
5	10	122	18-04-01	1220	5900
6	10	124	18-04-01	1240	7140
7	10	126	18-04-01	1260	8400
8	10	128	18-04-01	1280	9680
9	10	130	18-04-01	1300	10980
10	10	132	18-04-01	1320	12300
11	10	134	18-04-01	1340	13640
12	10	136	18-04-01	1360	15000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/2/99966

מזמין הבדיקה: _____ :
 בנין: _____ :
 החומר לבדיקה: _____ :
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____ :
 ביום: _____ :
 אסמכתא/תיק עירייה מס': _____ :
 הקבלן: _____ :
 המפקח: _____ :
 תנאי הבקרה: _____ :
 מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

אספקת אספקת ת"ק	חרוק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס' הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
12	210	78-04-07	78-03-27		200' ב	תקרה + 2.63	156	39	13
	215								14
	265	15							
	230	מסרצע							
13	314	78-04-24	78-03-27					40	16
	357								17
	257	18							
	309	מסרצע							
13	293	78-04-07	78-03-27			קורות יסוד	160/163	40	19
	248								20
	280	21							
	276	מסרצע							
13	355	78-04-24	78-03-27						22
	368								23
	337	24							
	353	מסרצע							

3. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-מכון. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

00000000

- 5 -

Page	Account	Period	Amount	Balance
13	500.00 + 5.00	18-03-01	505.00	505.00
14				
15				
16		18-03-01		505.00
17				
18				
19	500.00 + 5.00	18-03-01	505.00	505.00
20				
21				
22		18-03-01		505.00
23				
24				

2.1.2

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב ש/99966
 (3)

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עירייה מס' :
 התומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. : תנאי הבקרה :

- 3 -

תוצאות הבדיקה

אמצע אמצע מ"ק	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעת	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קוטב ס"מ					
3	187	78-04-07	78-03-29		ב' 200	עמודי קומה	110-113	41	25
	150								26
	196								27
	178	מסרצע							
3	243	78-04-26	78-03-29			"	170-177	42	28
	234								29
	258								30
	245	מסרצע							
3	183	78-04-07	78-03-29			"	170-177	42	31
	173								32
	192								33
	183	מסרצע							
3	246	78-04-26	78-03-29			"	170-177	42	34
	230								35
	218								36
	231	מסרצע							

4 ./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

2000
(3)

2000
2000
b10

Account No.	Description	Debit	Credit	Balance
110-113	2000	181	180	178
		180		178
		<u>180</u>		
			178	
110-114	"	183	173	182
		173		182
		<u>173</u>		
			182	
110-115		182	180	181
		180		181
		<u>180</u>		
			181	

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אבש/4/99966

מזמין הבדיקה : מוסד הביטוח
 בנין : - 4 -
 החומר לבדיקה : הקבלן
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

מס' זכרון	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קונוס ס"מ					
7	177 196 <u>165</u> 179	78-04-07	78-03-29		ב' 200	מקרה +2.63	171	43	37
	ממוצע	8		38					
	240 266 <u>254</u> 253	78-04-26	78-03-29						40
									41
									42

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

- העתיקים: מר שטרן ת"א .
 מר אלואיל ת"א .
 חב' רסקו אשדוד .
 פלאנר ר"ג .

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע, 78-04-27
 צח/

תז/193172

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

0000/0000

- 4 -

0000
0000

111	18-04-01	18-03-58	100'2	48.03	111	43
119	18-04-01	18-03-58				

122	18-04-01	18-03-58				
123	18-04-01	18-03-58				
124	18-04-01	18-03-58				
125	18-04-01	18-03-58				

111-0000, 18-04-01

111-0000, 18-04-01
111-0000, 18-04-01
111-0000, 18-04-01
111-0000, 18-04-01

111-0000, 18-04-01

111-0000, 18-04-01

111-0000, 18-04-01

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בט/77266

כיום: 78-04-06

אסמכתא/תיק עירייה מס':

הקבלן: **חב' רסקו הנדסה**
 חזונו: **77/75066/77**
 המפקח:

תנאי הבקרה: **מבנים**
 סוג הבטון: **יגרא בטון**

- מומין הבדיקה : **מינהל לנגייה כפיית מלד הסדון באר-שבע**
- בנין : **קוטרים ביסית**
- החומר לבדיקה : **42 קוביות בטון**
- הדוגמאות הוכנו ע"י : **ב"כ המוסדן ובמסרו באמרי הנבולה בירוש**
78-04-06
- מחוז הבדיקה: **חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

תוצאות הבדיקה

סוג בדיקה	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אנצ'ן) קונוס ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא ס"מ	סדר ס"מ
27	269	78-04-07	78-03-24		200' ב	תקרה +2.63	114	37	1
	278								2
	277								3
	275								
6	309	78-04-21	78-03-24						4
	348								5
	330								6
	332								
6	243	78-04-07	78-03-27			פלטה יסוד והטורים	213	38	7
	207								8
	238								9
	229								
6	285	78-04-24	78-03-27						10
	295								11
	282								12
	287								

2. /.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-2/27766

מומין הבדיקה : מומין הבדיקה
 בנין : בנין
 חומר לבדיקה : חומר לבדיקה
 הדוגמאות הוכנו ע"י : הדוגמאות הוכנו ע"י
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש מק"מ	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינ מס'
				כדור (אינץ')					
12	210	78-04-07	78-03-27		200 ^ב	סקרה + 2.63	156	39	13
	215								14
	230								15
13	314	78-04-24	78-03-27			קודת יסוד	160/163	40	16
	307								17
	309								18
13	293	78-04-07	78-03-27						19
	248								20
	276								21
13	355	78-04-24	78-03-27						22
	368								23
	353								24

3.1.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנבדקות כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בט/66999
(3)

מזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 מות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

- 3 -

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש ק"ג	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פריטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כודר (אורך) קוטר ס"מ					
3	167 150 <u>196</u> 170	78-04-07	78-03-29		ב' 300	קונקרטי קדמה	110-113	41	25 26 27
	243 234 <u>258</u> 245	78-04-26	78-03-29						
3	183 173 <u>192</u> 183	78-04-07	78-03-29		ב' 300	"	170-177	42	31 32 33
	246 230 <u>218</u> 231	78-04-26	78-03-29						

4.1.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנבדקות כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון להקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/4/66/199

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

- 4 -

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אינדיקטור קבוע ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סרג מס'
7	177 196 <u>165</u> 179	78-04-07 סדנא	78-03-29		200'2	קורה +2.63	171	43	37 38 39
	240 266 <u>254</u> 253	78-04-26 סדנא	78-03-29						42

* הדגם דו"ח בדיקה נכון הנטילתו ברטעה לאו ע"י ב"כ המכון .

טלחה מונדל
 מנהל סניף באר-שבע

התקנים שי משרן ת"א
 שי אילנהיל ת"א
 זב' רסקר המודד
 סלונר ר"ב

באר-שבע, 78-04-27
 100/

ח/193172

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

99864/בס-א

ביום: 78-03-31

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השיכון באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יה' דירור ביטית .

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חודזה: 9077/75666/75

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .

המספק: מר צבי, פלבתאר ר"ג

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר כאתר העבודה ביום:

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישרא בטון

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ') קוטר ס"מ					
	280 245 <u>250</u> 258	78-04-02	78-03-21		ב 200	פלסרת	214-217	34	1 2 3
	285 290 <u>285</u> 287	78-04-18	78-03-21						4 5 6
	315 307 <u>300</u> 307	78-04-02	78-03-21			עמרדים	156-159	35	7
	278 273 <u>315</u> 289	78-04-18	78-03-21						11 12

1000000000
 1000000000
 1000000000
 1000000000
 1000000000

1000000000
 1000000000
 1000000000
 1000000000
 1000000000

1	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
2	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
3	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
4	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
5	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
6	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
7	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
8	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
10	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א/ב 99864/

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מנות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

- 2 -

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס
				כדור (אינץ') קוטר ס"מ					
	243 200 240 <hr/> 228	78-04-02	78-03-22		ב' 200	תקרה 1	166-164	36	13 14 15
	275 310 315 <hr/> 300	78-04-19	78-03-22						16 17

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

- העתיקים: מר שטרן ת"א .
 מר אלדאיל ת"א .
 חב' רסקו אסדוד .
 פלנתאר רמת-גן .

באר-שבע, 78-04-20
 צת/

ח/193083

שלבה סנדורל
 מנהל סניף באר-שבע

הערה: תעודה זו פתיחה לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40
10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40
10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40
10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40	10-10-40

FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE CENSUS

FOR THE YEAR 1940
OF THE UNITED STATES
AND TERRITORIES
AND POSSESSIONS

1940-1-1-40

10-10-40

10-10-40

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלסיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דריה בדיקה

מס' א- 99864/בט

ביום: 78-03-31

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: חב' רסקו אנדוד

חוזות: 907/75666/78

המפקח: מר' בני פלגנאר ר"ב

תנאי הבקרה טכנים

טק הבטון ישראלי מס' 78-03-31

מזמין הבדיקה: סינחל לבניה כפרית סניף המכון באר-שבע.

בנין: 50 יח' דיור ביטות.

חומר לבדיקה: 18 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: בי"כ המזמין ונמסרו כאחד העבודה ביום:

מות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' קוביות
				כדור (אינץ')					
	280 245 <u>250</u> 258	78-04-02	78-03-21		B30	פלגות	214-217	34	1 2 3
	285 250 <u>285</u> 287	78-04-18	78-03-21						4 5 6
	315 307 <u>300</u> 307	78-04-02	78-03-21			עמודים	156-159	35	7
	278 273 <u>315</u> 289	78-04-18	78-03-21						10 11 12

2. /.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א.ב.ש/99864

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עירייה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המספק :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקילה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ')					
	243 200 240 <hr/> 283	78-04-02	78-03-22		ב 200	קורה 1	166-164	36	13 14 15
	275 310 315 <hr/> 300	78-04-19	78-03-22						16 17

* הדגם דל"ח בדיקה בטון הנבדל: ברמת לא ע"י ב"כ המכון .

התקנים הישראליים
 של חלוקת מ"ה
 ת"ד 1025 ארזות
 תל-אביב 69977

תאריך: 78-04-20
 מס' /

19X03/10

מנהל: מר' א.ב.ש
 מנהל: מר' א.ב.ש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנבדקות יי' המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4516

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

משרד השיכון
 לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך: 1-05-1978
 מ"כ ז"ר
 100252/בש
 מס א-

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה.

מוזמן הבדיקה : סיבה לבנייה כפרית, משרד הסכרן באר שבע.
 בנין : קוטג' ים בימית.
 החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדרו באחר העבודה ביום: 1978-04-20
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טרנס.
 ספק הבטון: ישראלבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק גדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרג מס'
				(כדור איינג') (קוטב סימ')					
	378	78-04-21	78-04-10		200/ב	ג ג	164-166	50	1
	222	"	"						2
	312	"	"						3
	304	ממוצע							
	226	78-04-21	78-04-12			עמודי קומה	160-162	51	7
	194	"	"						8
	213	"	"						
	211	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה סכר הנטילה בדצעה לא ע"י ב"כ המסכרן.

שלמה פרבול
 מנהל סניף באר שבע

העתק מר סטרו.
 מר אלואיל.
 חב' פלנאר-ר"ג.
 חב' רסקו-אשדוד.
 באר שבע, 1978-04-24
 רט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

חב/193369

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

1925

1. Name of plant: *Phaseolus vulgaris*
 2. Name of variety: *Common Bean*
 3. Name of grower: *John Doe*
 4. Name of agent: *J. H. ...*
 5. Name of collector: *J. H. ...*
 6. Name of collector's address: *...*

No.	Date	Name of grower	Name of agent	Name of collector	Name of collector's address
1	10-10-25	John Doe	J. H. ...	J. H.
2	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	"

11. Name of collector's address: *...*
 12. Name of collector's telephone: *...*
 13. Name of collector's business: *...*
 14. Name of collector's occupation: *...*
 15. Name of collector's profession: *...*
 16. Name of collector's education: *...*
 17. Name of collector's experience: *...*
 18. Name of collector's other interests: *...*

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

* דו"ח בדיקה תעודת זמנית על בדיקת בטון

100252/ט

מס א-

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית, פנימי השכון באר שבע.
 בנין: קומפ'ים בימית.
 החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוסין ובמסדו באזור העבודה ביום 1976-04-20
 מות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים.
 ספק הבטון: ישראבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון נדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				(מדור אינדי) קונסט (סמ"מ)					
	378	76-04-21	76-04-10		200/ב	ג ג	164-166	50	1
	222	"	"						2
	312	"	"						3
	—								
	304.8	ממוצע							
	226	76-04-21	76-04-12			פנימי קומה	160-162	51	7
	194	"	"						8
	213	"	"						
	211	ממוצע							

* הרגא דו"ח בדיקה טכנ הנפילא בודעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה מרובל
 מנהל סניף באר שבע

העמק מר טטרין
 מר אלזאיל
 חב' פלנאר-ר"ג
 חב' רסקו-מסדו
 באר שבע, 1976-04-24
 ר"ט

הערה: העודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם העודה זאת אלא במלואה.

193369/ט

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

פוסט, מודעה לענין
מס' 545000119

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534



נציגות מס הכנסה
מסור מנדבוי
מס מסלומים
בעז שירותים
מס' 4502R27

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר 193369 №

במון

55-60

לכבוד

78-04-24
81-66
מיום 17/15066/דד
שם המזמין

פינהול לבניה כמ"מ
מלך העבון
78-04-24

לי	אג'	פ ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בד"ק 12 קוביות במרון מקוטג'ים ביטיט	100252/בג	78-04-24
		חזק כלונס של קוביות במרון ההובאה למעבדה לפי 24 לי א12 סעיף 11101 1 טפה צדוד סעיף 99		
288 :-				
264 :-				
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
552		סך הכל	לי	שולם ע"ה סך
37-44	46	מס' שוטף	קבלה מס'	תאריך
		כללי 1		
		14-15	49-54	
		16-23		

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	לי	אג'	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15	552 :-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
8730027	9		2	

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten mark)

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

25-04-1978

האגף לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה זמנית על בדיקת בטון

ביום: 78-04-17

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד הסכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' קוטזים בימית .

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
 תרזה: 9077/75666/77

החומר לבדיקה : 18 קוביות .

המפקח: מר צבי פלגתאר ד"ג

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדר באתר העבודה ביום:

78-04-17

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישרא בטון ימית
 כמות הבטון: 84מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מרב מס'
				(כדור אינץ')					
	235 235 240	78-04-19	78-04-05		200 ^ב	תקרה +5.33	110-113	47	1 2 3
	237	מסרצע							
	270 265 255	"	78-04-07			"	167-170	48	7 8 9
	263	מסרצע							
	245 225 215	"	78-04-09			"	114-117	49	13 14 15
	228	מסרצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון מעבדת המכון באיתם .

- העתקים: מר שטרן ת"א .
- מר אלואיל ת"א .
- חב' רסקו אשדוד .
- פלגתאר דת-גן .

באר-שבע, 78-04-20
 זב/

ח/193340

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
58 CHEMISTRY BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

FROM: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]

100	100-100	100-100	100-100	100-100
200	200-200	200-200	200-200	200-200
300	300-300	300-300	300-300	300-300

RECEIVED [Date]
[Name]
[Address]
[City] [State] [Zip]
[Name]
[Address]
[City] [State] [Zip]
[Name]
[Address]
[City] [State] [Zip]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-בט/190100

תאריך: 78-04-17

מוזמן הבדיקה: מינהל לבניה כפרים סגור המכון באר-שבע

אסמכתא/תיק עירייה מס':

בנין: 30 יח' קומות ביטוח

הקבלן: חב' רסקו אגדוד
 חדרהו 9071/1966/דד

חומר לבדיקה: 10 קטירות

המפקח: טי בני פלמאני ר"ג

הדוגמאות הנכנסו ע"י: ב"כ המוסדן ובמספר באר המבדחה בירושל

78-04-17

תנאי הבקרה: טובים

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, כחאמם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרה מס'
				(כדור אינרץ) (קובץ מס' 1)					
	235 235 240 277	78-04-19	78-04-05		200 ב'	מקרה +5.33	110-113	47	1 2 3
	270 265 255 263	"	78-04-07			"	167-170	48	7 8 9
	245 235 215 227	"	78-04-09			"	114-117	49	13 14 15

* הוצאו דו"ח בדיקה מכון המסדן המסילה בלוחה על ע"י ב"כ המכון

- מספר המכון באימם
- העמיתים מי מסדן ת"י
- מי אלוטיל ת"י
- חב' רסקו אגדוד
- פלמאני רמט-ג

באר-שבע, 78-04-20
 בט/

חז/193340

העררה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין למסמך תעודה זאת אלא במלואה.

העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

יחידת המחקר והפיתוח

משרד המחקר והפיתוח, תל אביב-יפו, רמת השרון 51501
 תחום המחקר: פיתוח טכנולוגיות חדשות
 מס' התעודת: 100, תאריך: 15.01.55
 מס' הפרויקט: 1000, מס' התוכנית: 1000

תוכן דו"ח

תוכן דו"ח על פיתוח טכנולוגיה

שם הפרויקט: פיתוח טכנולוגיה חדשה
 מס' הפרויקט: 1000
 תאריך הדו"ח: 15.01.55
 מחבר הדו"ח: ד"ר א. ב. ג.
 מנכ"ל היחידה: ד"ר א. ב. ג.
 מנהל היחידה: ד"ר א. ב. ג.
 מס' התעודת: 100, מס' הפרויקט: 1000

פרטי הפרויקט

מס' הפרויקט	שם הפרויקט	תאריך הדו"ח	מחבר הדו"ח	מנכ"ל היחידה	מנהל היחידה	מס' התעודת	מס' הפרויקט
1000	פיתוח טכנולוגיה חדשה	15.01.55	ד"ר א. ב. ג.	ד"ר א. ב. ג.	ד"ר א. ב. ג.	100	1000

הדו"ח נערך על ידי יחידת המחקר והפיתוח, תל אביב-יפו, רמת השרון 51501
 תחום המחקר: פיתוח טכנולוגיות חדשות
 מס' התעודת: 100, מס' הפרויקט: 1000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-100190/ט

ביום: 78-04-17

אסמכתא/תיק עירייה מס':

הקבלן: **הב' רסקו אשרד**
ה'ר'ה 15666/78

המפקח: **פי בני סלמנדי ר"ג**

תנאי הבקרה: **טנאים**

טקס הבטון: **י"א ג'טון י"ט**
בטון הבטון 418841

* דו"ח בדיקה

מוזמן הבדיקה: **סינמל לבניה כפרים מרד המכון באר-שבע**

בנין: **50 יח' קוטרים בימים**

החומר לבדיקה: **טו קוביות**

הדוגמאות הוכנו ע"י: **ב"ס המוסין ונמלרד באר' המכרות ב'ר'ה**

78-04-17

מחוז הבדיקה: **חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדיג מס'
				(כדור אינדקס) (קונוס מס' 1)					
	235 235 240 237	78-04-19	78-04-05		200'5	מזרח 5.33	110-113	47	1 2 8
	270 265 255 263	"	78-04-07			"	167-170	48	7 8 9
	245 235 215 228	"	78-04-09			"	114-117	49	13 14 15

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטיחה בדומה לו ע"י ב"ס המכון

- טכנת המכון בא"ש
- העמיתים: **פי מרדן ל"א**
- **פי אלומיל ל"א**
- **הב' רסקו אשרד**
- **סלמנדי רסקו-ט**

מלמח סוכנול
 סינמל לבניה באר-שבע

ח/193340

באר-שבע, 78-04-17
 ט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

צווק סורסה לענין
מע"מ
מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
מסד מניכוי
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר No 193340

בטרן

78-04-20

55-60

לכבוד

תאריך

מינהל לנביה כפרית גושא

61-06

מסד המכון

חווה/הומנה מס' 77566/77078 מיום

באר-שבע

שם המזמין: קבלון זה' דקור אפרוד

ליי	אג'י	פ ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מ"מ	מיום
			67-80	
		מבוי בדיקת 18 קוביות בטרן ט-50 יה' קוטזית בימים	100190/בט	78-04-20
432 .-		הדוק כלהו של קובית בטרן שהוצאה לעבודה לפי 24 לא"מ		
276 .-		טעיף 11101		
264 .-		לאיפנה מוצאת בעיקר טעיף 4.60 רי לק"מא 60 טעיף 92		
		1 טעה ברור טעיף 99		
		(הטע מרות כבעים רעמיים רי בלנד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור 4%		

שולם ע"ה סך ליי	סך הכל	מס' שוטף	לחובת כרטיס	שולם ע"ה סך
תאריך קבלה מס'	כנלי	1		תאריך קבלה מס'
49-51	37-44	46	14-15	16-23

בעת החשלוים נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ו כ ו ת	ליי	אג'י	מיום
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	972 .-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027	9	2	

Handwritten signature in blue ink

מ/מ

Handwritten initials



תעודת בדיקה

משרד הבריאות
מחלקת בדיקות מעבדה

מס' תעודת בדיקה
0000000000

תאריך הבדיקה
00/00/00

מטופל

שם המטופל: 0000000000

כתובת המטופל: 0000000000
מס' זהב: 0000000000
מס' תעודת זהב: 0000000000

מס' סדר	שם החומר	יחידות	תוצאה	ערות
01	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
02	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
03	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
04	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
05	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
06	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
07	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
08	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
09	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
10	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
11	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
12	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
13	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
14	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
15	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
16	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
17	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
18	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
19	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
20	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

מס' סדר	שם החומר	יחידות	תוצאה	ערות
01	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
02	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
03	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
04	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
05	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
06	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
07	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
08	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
09	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
10	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
11	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
12	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
13	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
14	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
15	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
16	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
17	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
18	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
19	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
20	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

0000000000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 59977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה **תעודה** על בדיקת בטון

משרד השיכון
 מנייה כניית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך: 21-04-1978
 לטיפולו של: [חתימה]
 לעיונו של: [חתימה]

מס א-בש/99863

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום: 78-03-31

בנין : יחידות דיור בימית.

התומר לבדיקה : 24 קוביות בטון.

חב' רסקו אשרוד
 9077/75666/75

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמספרו באתר העבודה ביום: 78-03-31
 המקבל: חב' רסקו אשרוד
 חרזה: חרזה:
 המפקח: פלבאר ר"ג

מהות הבדיקה: החזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה : ספק הבטון: ישרא בטון
 תנאי הבקרה: טובים

חוק בדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הכסות הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	213	78-04-06	78-03-09		200 ⁶	תקרה 1	109	30	1
	199	"	"						2
	238	"	"						3
	195	"	"						4
	212	"	"						5
	216	"	"						6
	212	סמוצע							
	259	78-04-07	78-03-10			קורות יסוד	218-220	31	7
	260	"	"						8
	241	"	"						9
	276	"	"						10
	257	"	"						11
	245	"	"						12
	256	סמוצע							

2. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

* 1111 1111 1111 1111

11111111

1111 1111 1111 1111 - 1111 1111

11-11-11

1111 1111 1111

11 1111 1111

11-11-11 1111 1111 1111 1111 1111

1111 1111 1111 1111
1111 1111 1111 1111

1111

1111 1111 1111 1111

1	30	100	1 1111	500	11-11-11	11-11-11	111
2					"	"	111
3					"	"	111
4					"	"	111
5					"	"	111
6					"	"	111
						11111	111
7	31	111-111	111 1111		11-11-11	11-11-11	111
8					"	"	111
9					"	"	111
10					"	"	111
11					"	"	111
12					"	"	111
						11111	111

111

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/2/99863

מומין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 הזומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוק בדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרת מס'
				כדור (אינץ') קוטם ס"מ					
	275	78-04-13	78-03-16		200*	תקרה 1	157-159	32	13
	285	"	"						14
	250	"	"						15
	275	"	"						16
	260	"	"						17
	265	"	"						18
	268	מסרצע							
	250	"	"			"	170-167	33	19
	275								20
	255								21
	225								22
	265								23
	260								24
	255	מסרצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה נוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: פלנאר ר"ג
 מר שטרן ת"א.
 מר אלואיל ת"א.
 חב' רסקו אשדוד.
 באר שבע 78-04-14
 ש/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

13	35	121-122	1	800.1	18-03-18	18-04-13	275
14					"	"	285
15					"	"	290
16					"	"	275
17					"	"	260
18					"	"	265
						22500	268
19	33	120-121	"		"	"	250
20							275
21							255
22							255
23							265
24							260
						22500	255

* Total of all items in this column is 100000

20/5/52
 18-04-14 was the
 date when
 the items
 were taken
 to the
 store

200000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דריה בדיקה תעודה על בדיקת בטון

99863/83

מס א-

78-03-31

כיום:

מינהל לבניה כסדית, מסד הגרון - במד א.ב.

מומין הבדיקה:

לחידה דיוך ביטית.

בנין

אסמכתא/תיק עיריה מס':

24 קוליות במדן.

החומר לבדיקה:

מב' רסקו חדר

הקבלן:

9017/75666/75

חידה:

ב"כ המוסדן דבסדרו במדן הפגרה ביטום 78-03-31

הדוגמאות הוכנו ע"י:

המפקח:

תנאי הבקרה: מובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק המכשירים: ישראלי במדן

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	213	78-04-06	78-03-09		200*	חלק 1	109	30	1
	199	"	"						2
	238	"	"						3
	195	"	"						4
	212	"	"						5
	216	"	"						6
	212	סדום							
	259	78-04-07	78-03-10			קורה יסוד	218-220	31	7
	260	"	"						8
	241	"	"						9
	276	"	"						10
	257	"	"						11
	245	"	"						12
	256	סדום							

2./.

תעודה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון


מס' א-ב/2/99863

מוזמין הבדיקה : מיום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה :

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה כוזר (אורך) קוטר ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	275	78-04-13	78-03-16		200 ^ב	חסרונ 1	157-159	32	13
	285	"	"						14
	250	"	"						15
	275	"	"						16
	260	"	"						17
	265	"	"						18
	268	מסומן							
	250	"	"			"	170-167	33	19
	275								20
	255								21
	225								22
	265								23
	260								24
	255	מסומן							

* הרצף דו"ח כולל גם בדיקה בלחץ על ע"י ב"כ המכון.


 שלמה פרנר
 מנהל סניף באר שבע

הפתח סלובאי ר"ג
 פר שרון ת"א
 סר אלון יל ת"א
 חב"ר רמקו השירד
 באר שבע 78-04-14
 30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או באי-חזו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



תכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארשבע: הסכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

פוסט מודעה לציון
מע"מ
מס' 545000119

צו יבוא מס הכנסה
מסור מניכסו
מס מתשלומים
כעז סידורים
מס' 4902827

סניף בארשבע

חשבונית מס מספר № 193261

לכבוד

מלצחיל לנגייה כמרים
מס'ר המכר
ג.א.ר - 8.2.8

תאריך 78-04-14

55-60

61-66

חווה/הזמנה מס 15/75666/דוס

שם המזמין קבלת: אב' רסקו אשרד

ליי	אג'י	פ ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מיום	מס'
		גבור כדיקת 50 יח' ריוח בימינו .	78-04-14	99863/ג
552		הרוק בלחץ של קוצים במרד מהרובת לשאבות לני 2400 טמ' 11101		
		סה"כ		
		מע"מ בשער 4		
552		סך הכר כללי	שולם ע"ה סך	ליי
37-44	46	14-15	קבלה מס'	תאריך
		16-23		
		49-54		

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטר	ל ז כ ו ת	ליי	אג'י	47-80
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	552	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
			2	
טו"מ	8730027 9		2	

Handwritten signature in blue ink





1950
 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
 BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
 FORM NO. 100
 (REVISED 4-15-50)

1950
 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
 BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
 FORM NO. 100
 (REVISED 4-15-50)

RECEIVED BY

RECEIVED BY

DATE

NO.

RECEIVED BY

DATE

RECEIVED BY

DATE	TIME	NAME	NO.	SIGNATURE

[Handwritten signature]

RECEIVED BY

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, סל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 77534

האגף לבנין

* דו"ח בדיקה תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א-ב/100077

מזמין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום: 78-04-12

בנין : קוטבים ביסית. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון. חומר: חב' רסקו אשדוד

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המדעסן רבסטרן באתר העבודה ביום: 78-04-12 חרזה: 9077/7666/77

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

ספק הבטון: ישראנסון

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הדרוש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				(כרוד אינץ') (קובוס ס"מ)					
	160	78-04-13	78-04-04		200 ^ב	עפודי קומה	220,218	46	1
	150	"	"						2
	150	"	"						3
	153	ממוצע							

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
מר אלואיל ת"א.
חב' רסקו אשדוד.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 78-04-14
שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למנהל העיר; למנהל הבנין.

חב/193255

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE PROGRESS OF CHEMISTRY

1954-1955

The following is a list of the members of the Committee on the Progress of Chemistry, and a brief description of their work during the year 1954-1955. The names of the members are listed in alphabetical order of their last names.

Dr. J. H. Duerksen, Chairman, Department of Chemistry, University of Chicago, Chicago, Illinois.

Dr. R. M. Waymouth, Department of Chemistry, University of California, Berkeley, California.

Dr. R. D. Burkhart, Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana, Illinois.

Dr. J. H. Duerksen, Department of Chemistry, University of Chicago, Chicago, Illinois.

Dr. R. M. Waymouth, Department of Chemistry, University of California, Berkeley, California.

Dr. R. D. Burkhart, Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana, Illinois.

No.	Name	Institution	Address
1	J. H. Duerksen	University of Chicago	Chicago, Illinois
2	R. M. Waymouth	University of California	Berkeley, California
3	R. D. Burkhart	University of Illinois	Urbana, Illinois
4	J. H. Duerksen	University of Chicago	Chicago, Illinois
5	R. M. Waymouth	University of California	Berkeley, California
6	R. D. Burkhart	University of Illinois	Urbana, Illinois

Committee on the Progress of Chemistry
University of Chicago
Chicago, Illinois

1954-1955

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון * דו"ח בדיקה

מס א-2/77/1000

מזמין הבדיקה : מנהל לבניית כפרית, מאור הנגבן - באר שבע. ביום: 78-04-12

בנין : קוטבים ביטוח. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון. הקבלן: הנ"ל רסקו אנדור

הדוגמאות הנטבנו ע"י: ב"ח המוסדן דנסטרו באור הפגרות בילט: 78-04-12 תווה: 5021/7666/77 המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

ספק הבטון: ישראלטון

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק הפגנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				(כדור אינרץ) (קונוס סיסי)					
	160	78-04-13	78-04-04		200*	עמודי קומה	220,218	46	1
	150	"	"						2
	150	"	"						3
	153	מסרבי							

מלכא סנדור
 מנהל סניף באר שבע

הפקד: מר נטרן מ"א.
 מר אלזויל מ"א.
 הנ"ל רסקו אנדור.
 פלגור ד"ג.
 באר שבע 78-04-14
 30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

193255/zn



מכון התקנים הישראלי

חמשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

עוסק מורשה לענין מע"מ מס' 545000119

נציבות מס הכנסה מס' מניכ"ד מס מסלומים בע"ש שירותים מס' 4902827

סניף באר-שבע

№ 193255

חשבונית מס מספר

לכבוד

מנהל לכוניה כשרית, מנזר השכון באר-שבע

1978-04-14

55-60

תאריך

61-68

חווה/הזמנה מס' דד/166/7701 מיום

שם המזמין: הקבלן: הג' דטקו ארדור

ליי	אג'י	ס ר ט י ס	ח צ ו ד ה	
			מיום	מס'י
		מנזר כריקה 6 קוביה בתוך- סניף י"ס בימית	1978-04-14	מס' 67-80
144,-		הוצק בלחץ של קוביה סניף 11101 - 24 ר' א 6		
144,-		סה"כ		
		מע"מ בשעור 12%		
144,-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		לחובה כרטיס		
		כללי		
37-44	46	14-15	16-23	49-54
				שולם ע"ה סך
				תאריך
				קבלה מס'
				ליי

(כמה ארכיטקט הורצע ר' בלנד)

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

Handwritten signature in blue ink.

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אג'י	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15	144,-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027	9	2	



מנהל הרפואה הכללית

משרד הבריאות
תל אביב-יפו
רחוב המדע 101
טל. 3645663

מס' הרישוי:
מס' הרישוי:

תעודת זיהוי

מס' הרישוי: 27857-07
שם הרופא: ד"ר חיים כהן

מס' התעודה: 1234
מס' הרופא: 5678
תאריך הרישוי: 15/10/2010

שם הרופא ד"ר חיים כהן	מס' הרישוי 27857-07	מס' התעודה 1234
תאריך הרישוי 15/10/2010	משרד הבריאות תל אביב-יפו	

מס' שאלה	שאלה	תשובה	תאריך
1	מהו שם הרופא?	ד"ר חיים כהן	15/10/2010
2	מהו מס' הרישוי?	27857-07	15/10/2010
3	מהו מס' התעודה?	1234	15/10/2010
4	מהו תאריך הרישוי?	15/10/2010	15/10/2010
5	משרד הבריאות	תל אביב-יפו	15/10/2010

א. כהן

שרד הנדסה
מינהל לבנייה כפרית וי. ג. ג. ח. ח. ח. ח.
מחוז הנגב
גר' ר' ב. ב. ב. ב.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה חלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

21-04-1978

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-נש/100057

ביום: 11-04-78

מינהל צלבניה כפרית משרד השכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עזריה מס':

קוטגים בימית . בנין

הקבלן: חב' רסקו אשדוד
חריזה: 77/75066/77

12 קוביות בטון . החומר לבדיקה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדרו באתר העבודה ביום: 11-04-78 . המפקח: מר צבי

תנאי הבקרה: מרבים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישרא בטון ימית

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	
				(כרוי אינץ')					
	300	78-04-12	78-04-03		ב ⁴ 200	תקרה +2.63	224 221	44	1
	360								2
	385								3
	<u>348</u>	ממוצע							
	210	"	"			קורות יסוד	216 217	45	7
	330								8
	260								9
	<u>267</u>	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטיחה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

שלמה סוכרול
מנהל סניף באר-שבע

העתקים: מר שטרן ת"א.
מר אלואיל ת"א.
חב' רסקו אשדוד .
חב' פלנאר רמת-גן .
באר-שבע, 14-04-78

הן/193246

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתקים: למנהל העיר; למנהל הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א- כס/100057

ביום: 78-04-11

אסמכתא/תיק פיריה מס':

הקבלן: **חב' רסקו הנדסה**
 חשבונו: **77/75066/77**
 ס' בני: **77**

המפקח:

תנאי הבקרה: **טובים**

סמך ובמסד: **ישראל 77**
 ימית

מהות הבדיקה: **חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

תוצאות הבדיקה

חוק גדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבסוק הגדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	רוגמא מס'	מס' מס'
				(כרור איברי) (קונס מס')					
	300	78-04-12	78-04-03		ג' 200	ת"ר 2.63+	224 221	44	1
	360								2
	385								3
	<u>348</u>	ממוצע							
	210	"	"			קורות יסוד	216 217	45	7
	330								8
	260								9
	<u>267</u>	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה מסן הנפילה בוצעה לו ע"י ב"כ המכון *

סלחה שגורל
 מנהל סניף באר-שבע

הנמקישו ס' מסין ת"א.
 ס' אלוגיל ח"א.
 חב' רסקו הנדסה.
 חב' סלנאי רמת-גן.
 באר-שבע, 78-04-14
 מס/

193246/ח

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, סל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

האגף לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א- 100057/ש

כיום: 78-04-11

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: **חב' רסקו אנדוד**
 ת"ד 77/75066/77
 המפקח: **מר צבי**

מומין הבדיקה : **מנהל מלגניה כפרית** . משרד המכון באר-שבע .
 בנין : **קוטבים ביטיב** .
 החומר לבדיקה : **12 קוביות בטון** .
 הדוגמאות הנכנסו ע"י : **ב"כ המומין וצמחי' במר' העבודה ביום: 78-04-11**

מחוז הבדיקה: **חוזק בלחץ**, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כ"ח אינץ') קונסט (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	300	78-04-12	78-04-03		ב' 200	סיעה +2.63	224 221	44	1
	360								2
	385								3
	348	ממוצע							
	210	"	"			קודרת יסוד	216 217	45	7
	330								8
	260								9
	267	ממוצע							

הוצאת דו"ח בדיקה מכון התקנים ברצפתו ללא ע"י ב"כ המומין .

שלחו שוב
 מנהל משרד באר-שבע

התקבלו מר' שרון ע"ה,
 מר' מלודייל ח"ה,
 חב' רסקו אנדוד,
 חב' מלגניה כפרית .
 באר-שבע, 78-04-14
 ח/

193246/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

השתיים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.



הכון התקנים הישראלי

פוסט מורשה לענין
מס' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: הטכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

סניף בארישבע

בציבות מס הכנסה
מס' מניכוי
מס מתשלומים
בעד סירותים
מס' 4902837

№ 193246

חשבונית מס מספר

לכבוד

55-60

תאריך 78-04-14

61-66

סינבל לשבית כרמים
משרד המכון
78-04-14

חווה/הזמנה מס' 77/15066

שם המזמין קבלון תב' רסקו אגוד

ליי	אג'י	ס ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מ'ס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקה 12 קבוצות בסרון קרמטים ביטים	100051/בס	78-04-14
		חודק בלחן של קבוצה בסרון שהיה לה לשעבר לשי 24 ליש	11101	
		288 :- 264 :-	1 טעם ערוזי טעיף 99	
			(המס כמות המיטים והמיים די בלנד)	
		סה"כ		
		מע"מ בשעור 4%		
		סך הכני כללי	552 :-	
		מס' שוטף	1	
		לחובת כרטיס		
		שולם ע"ה סך	ליי	
		תאריך	קבלה מס'	
		37-44	49-54	

בנה המשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ו ז כ ו ת	ליי	אג'י		
14-15	24-31	37-44	46	47-80	
	15	552 :-	2		DUP
	15		2		
	15		2		
	15		2		
	15		2		
			2		
			2		
		8730027	9		

Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials and number 25/



NBS SPECIAL REPORT

NBS SPECIAL REPORT NO. 400-110-1

NBS
 Gaithersburg, MD 20899
 Telephone: (301) 975-3000
 Telex: 9102
 Fax: (301) 975-2856

NBS SPECIAL REPORT NO. 400-110-1

This report is the result of a project supported by the National Bureau of Standards, Gaithersburg, Maryland. The project was conducted by the National Bureau of Standards, Gaithersburg, Maryland.

SECTION 1 INTRODUCTION		

400					

[Handwritten signature]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

5-04-1978
 מו"ס
 99376/בט א

ביום: 78-03-08

מוזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : מקלט מס' 2 בשמית.

הקבלן: חב' רסקו

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

הרצה: 9077/75666/77
 המפקח:

ב"כ המזמין ובמשרדו באתר העבודה ביום: 78-03-08

תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישראבטון
 כמות הבטון: 26 מ"ק

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקת	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קוטר ס"מ					
	281	78-03-09	78-03-02		300-ב	חלק עליון		26	1
	235	"	"						2
	256	"	"						3
	257	ממוצע							
	363	78-03-30	"			"		"	4
	368	"							5
	400	"							
	377	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה ברצף לא ע"י ב"כ המכון.


 שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העמק:מר שרון ת"א.
 מר אלדאיל ת"א.
 חב' רסקו.
 פלבר ר"ג.
 באר שבע 78-03-31
 טב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 1000

1955

Author: [Faint text]

Title: [Faint text]

Abstract: [Faint text]

Summary: [Faint text]

References: [Faint text]

Notes: [Faint text]

Conclusions: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

References: [Faint text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת בדיקה על בדיקת בטון

מס' א- 99376/ב

ביום: 78-03-08

מומין הבדיקה: מינהל לבניה כפרים, מרד המכון - באר-שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: סקלה מס' 2 במסדה.

הקבלן: חב' רסקו

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

חזות: 9077/7566/דד
 המפקח:

ב"כ המומין דנמסרד באר העבודה ביום: 78-03-08

תנאי הבקרה: סדנים
 ספק הבטון: יראנסון
 כמות הבטון: 26 ט"ק

מחוז הבדיקה: חזק בלחץ, כחאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (בה"א אינדיקטור קונסט ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינת מס'
	281	78-03-09	78-03-02		300- ²	חלק עליון		26	
	235	"	"						
	256	"	"						
	257	מטבח							
	363	78-03-30	"			"		"	
	368	"							
	400	"							
	377	מטבח							

הוצאת דו"ח בדיקה מכון המטולה ברובע לא ע"י ב"כ המכון.

מנהל סניף באר-שבע

המפקח: סניף ת"א
 ס"ר אלון יל ת"א
 חב' רסקו
 סניף ר"ב
 באר שבע 78-03-31
 30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192703/אח

תדירות סיכום תחומי עבודה

תדירות סיכום תחומי עבודה של כל עובד ו/או של כל קבוצת עובדים, לפי סעיף 12א לפקודת המבחנים, על-פי הכללים להלן:

לפי סעיף 12א

הוראות כלליות

א. עמ"מ

תחומי עבודה:

עמ"מ

שם:

שם תחומי עבודה:

מספר תחומי עבודה:

תדירות:

שם המעביד:

תדירות:

שם המעביד: [שם המעביד] ש"מ [ש"מ] ת"ת [ש"מ] ת"ת

תדירות:

תדירות סיכום תחומי עבודה

שם עובד	שם תחומי עבודה	מספר תחומי עבודה	מספר תחומי עבודה	מספר תחומי עבודה	מספר תחומי עבודה	מספר תחומי עבודה	מספר תחומי עבודה	מספר תחומי עבודה

תדירות סיכום תחומי עבודה של כל עובד ו/או של כל קבוצת עובדים, לפי סעיף 12א לפקודת המבחנים, על-פי הכללים להלן:

4516

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

משרד השיכון
 מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך: 7-04-1978
 לטיפול: אנ ג'י 3
 לעיונו של: מס אבש/99523

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

ביום: 78-03-15

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית משרד השיכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו משרד
 חרזה: 9077/75666/77
 המפקח:

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסדו באתר העבודה ביום: 78-03-15
 מהות הבדיקה: חוזק בלוחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישרא בטון

תוצאות הבדיקה

מס' מדגם	מס' תיק	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קובט ס"מ	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	מס' סלוק
1	27	171	גג	ב' 200		78-03-03	78-03-16	247	9
								218	
								288	
2							ממוצע	251	
4	28	221-225	קורות יסוד			78-03-03	78-03-31	305	28
								270	
								280	
5							ממוצע	285	
6									
7	28	221-225	קורות יסוד			78-03-03	78-03-16	254	28
								237	
								276	
8							ממוצע	256	
10	28	221-225	קורות יסוד			78-03-03	78-03-31	290	28
								255	
								285	
11							ממוצע	277	
12									

2 . / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

INTEGRITY REPORT

Report generated on 10-03-10

REPORT SUMMARY

Report ID: 10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

10-03-10

Item	Category	Value	Unit	Start Date	End Date	Notes
1	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
2	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
3	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
4	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
5	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
6	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
7	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
8	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
9	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10
10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10	10-03-10

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/ש/2/99523

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

- 2 -

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קוטב ס"מ					
	203 202 <u>202</u> 203	78-03-16	78-03-06		ב' 200	קורות יסוד	156-159	29	13 14 15
	223 220 <u>246</u> 230	78-04-03	78-03-06						16 17 18

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י כ"כ המכון .

העתקים: מר שטרן ת"א .
 מר אלואיל ת"א .
 חב' רסקו אשדוד .
 חב' פלבאר רמת-גן .

שלמה סובול
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע, 78-04-04, שבע
 צת/

חז/192861

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מחלקת המחקר והפיתוח
 משרד המדע והטכנולוגיה
 תל אביב-יפו

דו"ח מס' 100

תאריך: 15/12/2023

מס' דו"ח: 100/2023

שם המדען: ד"ר אביב גולן
 שם המדענית: ד"ר רותם לוי
 שם המדען/ת: ד"ר אביב גולן
 שם המדענית/ת: ד"ר רותם לוי
 שם המדען/ת: ד"ר אביב גולן
 שם המדענית/ת: ד"ר רותם לוי

- 5 -

מס' סדר	תאריך	שם המדען/ת	שם המדען/ת	שם המדען/ת	שם המדען/ת	שם המדען/ת	שם המדען/ת
12	15-12-2023	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי
13	15-12-2023	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי
14	15-12-2023	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי
15	15-12-2023	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי	ד"ר אביב גולן	ד"ר רותם לוי

הדו"ח נכתב על ידי המדען/ת המצויין לעיל.
 המדען/ת המדווח עליו הוא/היא המדען/ת המצויין לעיל.
 המדען/ת המדווח עליו הוא/היא המדען/ת המצויין לעיל.
 המדען/ת המדווח עליו הוא/היא המדען/ת המצויין לעיל.
 המדען/ת המדווח עליו הוא/היא המדען/ת המצויין לעיל.
 המדען/ת המדווח עליו הוא/היא המדען/ת המצויין לעיל.

מס' דו"ח: 100/2023
 תאריך: 15/12/2023
 שם המדען/ת: ד"ר אביב גולן
 שם המדענית/ת: ד"ר רותם לוי

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

ד"ר' בדיקה

מס' א-2/99523

ביום: 15-03-78

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרים סגור המבדן באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' ויזר ביטוח.

הקבלן: אב' רסקו מערך
 חוזת: 9077/15666/77
 המפקח:

חומר לבדיקה : 18 קונדות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"ב המומין דנסטרו באפי העבודה ביום: 15-03-78

תנאי הבקרה: טובים
 טקס המסדן: ישרא כמרן

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

אספקט מס' בדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרה מס'
				כדור (אינץ')					
9	247	78-03-16	78-03-03		200 ^ב	בב	171	27	1
	218			2					
	251								
20	305	78-03-31	78-03-03						4
	270			5					
	285								
20	254	78-03-16	78-03-03			קורום יטור	221-225	28	7
	237			8					
	256								
20	250	78-03-31	78-03-03						10
	255			11					
	277								

2. /.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

1000

מכתב דרישה

אנו מודים לך על המענה שנתת לנו בנוגע הדרישה שהגשנו לך. אנחנו מקווים שהדרישה תיפתר לטובתנו.

פרטי המענה

פרטי הדרישה

תאריך הדרישה : 01/01/2023
 מס' הדרישה : 1000
 שם המענה : מ. כהן
 תאריך המענה : 02/01/2023
 שם הדורש : א. אביב
 תאריך הדרישה : 01/01/2023

פרטי הדרישה

מס' דרישה	תאריך דרישה	שם דורש	פרטי דרישה	תאריך מענה	שם מענה	פרטי מענה	מס' מענה
1000	01/01/2023	א. אביב	דרישה לפרטיות	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1000
1001	01/01/2023	ב. בן	דרישה למידע	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1001
1002	01/01/2023	ג. גל	דרישה לשינוי	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1002
1003	01/01/2023	ד. דוד	דרישה לפרטיות	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1003
1004	01/01/2023	ה. הדר	דרישה למידע	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1004
1005	01/01/2023	ו. ורד	דרישה לשינוי	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1005
1006	01/01/2023	ז. זיו	דרישה לפרטיות	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1006
1007	01/01/2023	ח. חיים	דרישה למידע	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1007
1008	01/01/2023	ט. תמר	דרישה לשינוי	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1008
1009	01/01/2023	י. ירון	דרישה לפרטיות	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1009
1010	01/01/2023	יא. יael	דרישה למידע	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1010
1011	01/01/2023	יב. יובל	דרישה לשינוי	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1011
1012	01/01/2023	יג. יגאל	דרישה לפרטיות	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1012
1013	01/01/2023	יד. יודית	דרישה למידע	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1013
1014	01/01/2023	יז. יוסי	דרישה לשינוי	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1014
1015	01/01/2023	יח. יולי	דרישה לפרטיות	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1015
1016	01/01/2023	יט. יואב	דרישה למידע	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1016
1017	01/01/2023	כ. כרמל	דרישה לשינוי	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1017
1018	01/01/2023	כא. כהן	דרישה לפרטיות	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1018
1019	01/01/2023	כב. כרמי	דרישה למידע	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1019
1020	01/01/2023	כג. כרמל	דרישה לשינוי	02/01/2023	מ. כהן	מענה מקיף	1020

המידע המופיע במכתב זה הוא למטרות מידע בלבד. אין להשתמש בו לצורך תביעה או דרישה. כל זכויות שמורות.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

99523/2/82
 מט"א-

- 2 -

מומין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עיריה מט" :
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מט'	סדרם מט'
				כרוך (אינץ') קובוס ס"מ					
	203 202 <u>202</u> 203	78-05-16	78-03-06		200' ב	קודת יטוד	156-159	29	13 14 15
	223 220 <u>216</u> 230	78-04-03	78-03-06						16 17 18

* הוצא דו"ח בדיקה מבין הנספחים בדצמבר 1978 ע"י ב"כ האגף .


 מנהל סניף תל-אביב
 מלחמת העצמאות

התקליטו של סטין ת"א
 של מלונאי ת"א
 ת"א רסקו אשרוד
 ת"א מלונאי רמת-גן.

ת"ד 192061/ח
 באר-שבע, 78-04-04, 22/82

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התקנת מערכת מים

אנו מאשרים כי המערכת המוצגת להלן היא מערכת מים חמים המיועדת לשימוש ביתי. המערכת הותאמה לשימוש בחדר האמבטיה. המערכת כוללת: גוף חימום, גוף קירור, גוף חימום וקירור, גוף חימום וקירור, גוף חימום וקירור.

פרטי המערכת

פרטי המערכת

מס' תיק: 1234

שם הלקוח:

מס':

כתובת:

שם המערכת:

סוג המערכת:

מס':

חברת היצרן:

מס':

מחיר המערכת: 1000 ש"ח

מס':

פרטי המערכת

מס' חלק	שם חלק	מחיר חלק	מחיר כולל	מס' חלק	שם חלק	מחיר חלק	מחיר כולל
1	גוף חימום	500	500	2	גוף קירור	500	500
3	גוף חימום וקירור	1000	1000	4	גוף חימום וקירור	1000	1000
5	גוף חימום וקירור	1000	1000	6	גוף חימום וקירור	1000	1000
7	גוף חימום וקירור	1000	1000	8	גוף חימום וקירור	1000	1000
9	גוף חימום וקירור	1000	1000	10	גוף חימום וקירור	1000	1000
11	גוף חימום וקירור	1000	1000	12	גוף חימום וקירור	1000	1000
13	גוף חימום וקירור	1000	1000	14	גוף חימום וקירור	1000	1000
15	גוף חימום וקירור	1000	1000	16	גוף חימום וקירור	1000	1000
17	גוף חימום וקירור	1000	1000	18	גוף חימום וקירור	1000	1000
19	גוף חימום וקירור	1000	1000	20	גוף חימום וקירור	1000	1000
21	גוף חימום וקירור	1000	1000	22	גוף חימום וקירור	1000	1000
23	גוף חימום וקירור	1000	1000	24	גוף חימום וקירור	1000	1000
25	גוף חימום וקירור	1000	1000	26	גוף חימום וקירור	1000	1000
27	גוף חימום וקירור	1000	1000	28	גוף חימום וקירור	1000	1000
29	גוף חימום וקירור	1000	1000	30	גוף חימום וקירור	1000	1000
31	גוף חימום וקירור	1000	1000	32	גוף חימום וקירור	1000	1000
33	גוף חימום וקירור	1000	1000	34	גוף חימום וקירור	1000	1000
35	גוף חימום וקירור	1000	1000	36	גוף חימום וקירור	1000	1000
37	גוף חימום וקירור	1000	1000	38	גוף חימום וקירור	1000	1000
39	גוף חימום וקירור	1000	1000	40	גוף חימום וקירור	1000	1000
41	גוף חימום וקירור	1000	1000	42	גוף חימום וקירור	1000	1000
43	גוף חימום וקירור	1000	1000	44	גוף חימום וקירור	1000	1000
45	גוף חימום וקירור	1000	1000	46	גוף חימום וקירור	1000	1000
47	גוף חימום וקירור	1000	1000	48	גוף חימום וקירור	1000	1000
49	גוף חימום וקירור	1000	1000	50	גוף חימום וקירור	1000	1000

מס' תיק:

מס':

שם הלקוח:

מס':

כתובת:

מס':

סוג המערכת:

מס':

חברת היצרן:

מס':

מחיר המערכת:

מס':

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

ד"ר בדיקה

מס' א-99523/78

ביום: 78-03-15

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: **זב"ב רמון מערך**
חזקה דד/1566/100
 המפקח:

תנאי הבקרה: **טובים**
 טקס הבטון: **לא יצא בטון**

- מומין הבדיקה : **סיבולת לבניה כספית סגור המכון באר-שבע**
- בנין : **50 ית' ריחוף ביסית**
- החומר לבדיקה : **18 קוביות בטון**
- הדוגמאות הוכנו ע"י : **ג"ב המוסדן ונמסרו במשך השבועות ניוטו**
78-03-15
- מחנה הבדיקה: **חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

תוצאות הבדיקה

חוזק אגרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבטון	דוגמא מס'	מדגם מס'	
				כדור אינץ' קוטר ס"מ						
9	247	78-03-16	78-03-03		200' B	22	171	27	1	
	218									23
	251									
22	305	78-03-31	78-03-03			קורות יסוד	221-225	28	4	
	270									5
	285									
22	254	78-03-16	78-03-03						7	
	237									8
	256									
22	290	78-03-31	78-03-03						10	
	255									11
	271									

2. /

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסדן או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת חשבון

תאריך: 10/10/73
 מספר: 1000

פרטי החשבון

החשבון נפתח על ידי:

שם: _____
 כתובת: _____
 ת.ד. _____
 מס' זה"ש: _____
 מס' חשבון: _____

פרטי המוסד

תאריך	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

99523/2/טב
 מס' א-

מזמין הבדיקה : **בנין**
 מס' : **2**
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדורי (אינץ') קוטב ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים מס'
	203 202 202 203	78-03-16	78-03-06		200 ^ב	קורות יטוד	156-159	29	13 14 15
	223 220 246 230	78-04-03	78-03-06						16 17 18

* הוצאת דרישה בבדיקה מכון הנטילה נדונה לנו ע"י ב"כ המכון *

התקיימו כל טעני מ"א
 כל אלוטיל מ"א
 חב' רסקו אטוד
 חב' פלנאי רמט-גן

שלח מוביל
 מבחל סניף בארישבע

בארישבע, 78-04-04
 טב/

חז/192861

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4516

מזנהל לבנייה כפרית ויישומים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

7-04-1978

לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א-בש/99864

ביום: 31.3.78

מנהל לבנייה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.

מומין הבדיקה :

אסמכתא/היק עיריה מס'

יחידות דיור בימית.

בנין :

הקבלן: חב' רסקו אשדוד

18 קוביות בטון.

החומר לבדיקה :

חזוה: 9077/75866/75
המפקח: מר צבי (פלאנר ר"ג)

ב"כ המומין ונמסרו באתר העבודה, ביום 31.3.78.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראלבטון
כמות הבטון:

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				(כדור אינדיקטור) (קונוס סימ)					
	280	1978-04-02	1978-03-21		ב-200	פלסות	214-217	34	1
	245	"	"						2
	250	"	"						3
	258	ממוצע							
	315	"	"			עמודים	156-159	35	7
	307	"	"						8
	300	"	"						9
	307	ממוצע							
	243	1978-04-02	1978-03-22			תקרה 1	166-164	36	13
	200	"	"						14
	240	"	"						15
	225	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנספלה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

העקו: חב' פלאנר דמה-גן.
חב' רסקו - אשדוד.
מר אלנאיל, מר שרון.
באר שבע 04-04-1978
מא/

חנ/193083

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

1978 01 01

00000000

001

00/0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000

0000 0000 0000

00 0000 0000

no² 0000 0000
0000 0000/0000
or 0000 (other 0²)

000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000

0000

000 0000 0000
0000 0000

00	00	000-000	0000	0000	00-00-0000	00-00-0000	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000
00	00	000-000	0000	0000	"	"	0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000

0000 0000 0000 0000
0000 0000 - 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000

0000 0000 0000

00/0000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א- 90364/76

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כשריה, משרד המבון - באר-שבע.
 בנין : יחידת דיור בימיה.
 החומר לבדיקה : 10 קוביות בטון-1.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המומין ונמסרו באחד השבועות, ביום 31.3.76.
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תוצאות הבדיקה

ביום: 31.3.76
 אספקת/תיק עיריה מס
 הקבלן: חב' רסקו אשדוד
 חוזתו 75/2386/76
 המפקח: סר גבי (טלנור ד"ג)
 תנאי הבקרה: 10 ביים
 טעם הבטון: ישראכטון
 כמות הבטון: 1

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כרדו סיגני) קונס (סיס)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס	סדרה מס
	250	1976-04-02	1976-03-21		200-ב	פלטה	214-217	34	1
	245	"	"						2
	250	"	"						3
	250	ממוצע							
	315	"	"			פולדיים	156-159	35	7
	307	"	"						8
	300	"	"						9
	307	ממוצע							
	245	1976-04-02	1976-03-22			קורה 1	186-184	36	13
	200	"	"						14
	240	"	"						15
	225	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה מכון הנטילה בוצעה לא ע"י המסון.

שלחה טובול
 מנהל סניף באר שבע

המקום חב' פלנאר רמת-11.
 חב' רסקו - אשדוד.
 סר גבי (טלנור ד"ג)
 באר שבע 04-06-1976

מס/ 10303/76

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א- 99384/ה

מופין הבדיקה : מנהל לבנייה כשרייה, משרד המבון - באר-שבע.
 בנין : יחידות דיור בימיה.
 החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו באחד השבועות, ביום 31.3.78.
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תוצאות הבדיקה

כיום: 31.3.78
 אסמכתא/תיק צירה מס'
 הקבלן: חב"ל רסקו אנדווי
 חוזתו: 75/75066/דחמ
 המפקח: סר אבי (מלאנר ר"ג)
 תנאי הבקרה: טוברים
 סמך הבטון: ישראל 111
 כמות הבטון: 111

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אינדיקטור קונטס סימא)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
	200	1978-04-02	1978-03-21		200-ג	פלסות	214-217	34	1
	245	"	"						2
	250	"	"						3
	250	2100							
	315	"	"			פסודים	156-159	35	7
	307	"	"						8
	300	"	"						9
	307	2100							
	243	1978-04-02	1978-03-22			הקרה 1	166-164	36	13
	200	"	"						14
	240	"	"						15
	225	2100							

* חוזא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המבון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק חב"ל שלמנו רחמ-גן.
 חב"ל רסקו - אנדווי.
 סר אבי (מלאנר ר"ג).
 באר שבע 04-04-1978
 חמ/

193063/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המופין או באיכות אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

פוסט מורשת לענין
מעי"מ
מס' 545000119

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841



ביטוח מס הכנסה
מסד מוכרז
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 193083**

1978-04-03

55-60

תאריך

61-66

חווה/הזמנה מס' **877/75666/75**

מס' חב' רסקו קניון

שם המזמין

לכבוד

מנהל לבניה כפרים,
מסד הגרון
באר-שבע.

לי	אנ'	ס ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מיום	מס'
			67-80	
		עבור בדיקת 18 קוביות בסוף- מיוחדות דיוור ביטוח:	99864/בט	1978-04-03
246.-			1 נחם קודר סניף 99 רכב לביל לשי 4.30 לי לק"ט א 60 סניף 92 18 קוביות בסוף א -23 לי סניף 11101	
258.-				
414.-				
			(תשלום מוגד בטלפון פנימי בלבד).	
918.-		סה"כ		
		מע"מ כשקור %		
918.-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		כללי		
		לחובת כרטיס		
			לי	שולם ע"ח סך
			קבלה מס'	תאריך
			37-44	46
			46	14-15
			14-15	16-23
			16-23	49-54

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ו ז ב ו ת	ט	לי	אנ'	46	47-80
				37-44		
14-15	24-31		37-44	46	47-80	
	15	1-02-00	918.-	2		DUP
	15			2		
	15			2		
	15			2		
	15			2		
				2		
				2		
				2		
		8730027	9	2		



STANDARD SPECIFICATION FOR

STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS AND CONDOLETTES
AND WIRE ROPE FOR CRANES AND DERRICKS
AND WIRE ROPE FOR CABLES AND CABLES

ASTM A 1011-77
Standard Specification for
Steel Wire Rope for
Elevators and Condolettes
and Steel Wire Rope for
Cranes and Derricks
and Steel Wire Rope for
Cables and Cables

DETERMINATION

STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS AND CONDOLETTES

1.1 This specification covers steel wire rope for elevators and condolettes and steel wire rope for cranes and derricks and steel wire rope for cables and cables.

SECTION	DESCRIPTION	UNIT	MINIMUM	MAXIMUM
1.1	STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS AND CONDOLETTES	FT	100	1000
1.2	STEEL WIRE ROPE FOR CRANES AND DERRICKS	FT	100	1000
1.3	STEEL WIRE ROPE FOR CABLES AND CABLES	FT	100	1000
1.4	STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS AND CONDOLETTES	FT	100	1000
1.5	STEEL WIRE ROPE FOR CRANES AND DERRICKS	FT	100	1000
1.6	STEEL WIRE ROPE FOR CABLES AND CABLES	FT	100	1000

SECTION	DESCRIPTION	UNIT	MINIMUM	MAXIMUM
1.1	STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS AND CONDOLETTES	FT	100	1000
1.2	STEEL WIRE ROPE FOR CRANES AND DERRICKS	FT	100	1000
1.3	STEEL WIRE ROPE FOR CABLES AND CABLES	FT	100	1000
1.4	STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS AND CONDOLETTES	FT	100	1000
1.5	STEEL WIRE ROPE FOR CRANES AND DERRICKS	FT	100	1000
1.6	STEEL WIRE ROPE FOR CABLES AND CABLES	FT	100	1000

4516

משרד השיכון

מכון התקנים הישראלי

מחלקת בדיקת כבודת ויישומים חדשים
מחוז הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

4-04-1978

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה -

ביום: 78-03-08

מזמין הבדיקה: גזי נהל לבניה כפרית משרד השיכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: גזקלט מס' 4 בימית .

הקבלו: חב' רסקו

החומר לבדיקה: % קוביות בטון.

חרוזה: 9077/75666/77
המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י צ"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 78-03-08.

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראלבטון
כמות בטון: 56 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	348	78-03-09	78-03-01		300/ב	קחרת ותקרה		25	1
	255	"	"			"			2
	278	"	"			"			3
	294	ממוצע							
	305	78-03-29	"			"		"	4
	380	"	"			"			5
	309	"	"			"			6
	350	"	"			"			7
	410	"	"			"			8
	405	"	"			"			9
	359	ממוצע							

* הוא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון .

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
מר אלויאל
חב' פלנאר ר"ג.
חב' רסקו .
באר שבע, 78-03-30
מק/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב' 192780/

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

LAND WARRANT

* 11-11-11 -

11-11-11

11-11-11

Section 1, Township 10N, Range 10E, County 10C, State of Texas.

10-10-11

Section 2, Township 10N, Range 10E, County 10C, State of Texas.

10-10-11

Section 3, Township 10N, Range 10E, County 10C, State of Texas.

10-10-11

Section 4, Township 10N, Range 10E, County 10C, State of Texas.

10-10-11

Section 5, Township 10N, Range 10E, County 10C, State of Texas.

10-10-11

Section	Acres	Price	County	Township	Range	State	Total
1	36	200	10C	10N	10E	Texas	200
2	36	200	"	"	"	"	200
3	36	200	"	"	"	"	200
							600
4	36	200	"	"	"	"	200
5	36	200	"	"	"	"	200
6	36	200	"	"	"	"	200
7	36	200	"	"	"	"	200
8	36	200	"	"	"	"	200
9	36	200	"	"	"	"	200
							1800

Total 1800 acres at \$200 per acre = \$360,000

10-10-11

10-10-11

10-10-11

10-10-11

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

התחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דרישת בדיקה -

מס' א- 300/ב

כיום: 78-03-08

מוזמן הבדיקה: מ"ר טלל לבניה כפרית שטור המכון באר שבע

אסמכתא/תיק שירה מס':

בנין: בקלט מס' 4 בימית *

הקבלן: זב' ותקו

החומר לבדיקה: 5 קוביות בטון.

חוזרו דד/75666/דדספ
 המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י ב"מ המזמין דגמטרו באו"י הנבדקה ביום 78-03-08.

תנאי הבקרה: סוגים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סמל המכון הישראלי
 כמות בטון: 36 ט"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה כותר (אופק) קונס ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדגס מס'
	348	78-03-09	78-03-01		300/ב	קירות ותקרה		25	1
	255	"	"						2
	278	"	"						3
	294	ממוצע							
	305	78-03-29	"			"		"	4
	380	"	"						5
	388	"	"						6
	430	"	"						7
	418	"	"						8
	405	"	"						9
	359	ממוצע							

* חוזר דרישת בדיקה מכון הנטילה בוצעה לא ע"י המכון *

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

התקן: מר שטור
 מר אלויאל
 זב' שלמה ר"ב
 זב' ותקו
 באר שבע, 78-03-30
 זב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.

אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. 192780/ב

תוכנית התקנת מערכת

התוכנית נועדה להגדיר את הפרטים הכלליים של התקנת המערכת, כולל: שם המערכת, מספר התקנה, תאריך התקנה, שם המותקן, שם המותקנת, שם המותקן, שם המותקנת, שם המותקן, שם המותקנת.

פרטי התקנה

פרטי המותקן

שם המותקן: _____

שם המותקנת: _____

תאריך התקנה: _____

מספר התקנה: _____

שם המותקן: _____

שם המותקנת: _____

תאריך התקנה: _____

מספר התקנה: _____

פרטי המותקנת

מספר	שם המותקן	שם המותקנת	תאריך התקנה	מספר התקנה	שם המותקן	שם המותקנת	תאריך התקנה	מספר התקנה
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

4516

מנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

נתקבל בתאריך

1978-04-04

גנ' ניצ'ה

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה.

בש/99366

מס' א-

ביום: 1978-03-08

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו- אשדוד.

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.

חודשה: 9077/75666/78
המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באחר העבודה: ביום: 1978-03-08

תנאי הבקרה: טובים.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור אינץ' קוטם כ"ס					
	285	78-03-09	78-02-23		200/ב	קורות יסוד	221-225	23	1
	274	"	"					"	2
	257	"	"					"	3
	272	ממוצע							
	318	78-03-23	"			"	"	"	4
	278	"	"					"	5
	325	"	"					"	6
	307	ממוצע							
	120	78-03-09	78-02-28			עמודי קומה	113-109	24	7
	129	"	"					"	8
	130	"	"					"	9
	126	ממוצע							
	193	78-03-28	"			"	"	"	10
	221	"	"					"	11
	198	"	"					"	12
	204	ממוצע							

* הרצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה ברצעה לא ע"י ב"כ הפכון.

שלמה טוברל
מנהל סניף באר שבע

חב' פלגאר רמת-גן
חב' פלגאר רמת-גן.
העתק: מר שטרן.
מר אלדואיל.
חב' רסקו-אשדוד.
באר שבע, 1978-03-29
רס/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/192779

STATE OF TEXAS

COUNTY OF ...

INVESTMENT STATEMENT

THIS STATEMENT IS SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

- 1. The investment is made for the purpose of ...
- 2. The investment is made for the purpose of ...
- 3. The investment is made for the purpose of ...
- 4. The investment is made for the purpose of ...

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	INTEREST	TOTAL
1882	100.00	100.00
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal of office at the City of ... this ... day of ... 1900.

...

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה.

בט/99366

מס א-

תאריך: 1978-03-08

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית, משרד הסכונ באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: 50 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' רסקו-אשדוד.

החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.

חידוש: 9077/75666/78
 המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באחד העבודות ביום: 1978-03-08

תנאי הבקרה: מדבית.

מחמת הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקו ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

מסך הבטון: ישראנטון.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך תוציאת	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	285	78-03-09	78-02-23		200/ב	קורות יסוד	221-225	23	1
	274	"	"			"	"	"	2
	257	"	"			"	"	"	3
	272	סמוצע							
	318	78-03-23	"			"	"	"	4
	278	"	"			"	"	"	5
	325	"	"			"	"	"	6
	307	סמוצע							
	120	78-03-09	78-02-28			עמודי קומה	113-109	24	7
	129	"	"			"	"	"	8
	130	"	"			"	"	"	9
	126	סמוצע							
	193	78-03-28	"			"	"	"	10
	221	"	"			"	"	"	11
	198	"	"			"	"	"	12
	204	סמוצע							

* חוצה דו"ח בדיקה טכונ הנטילה ברצמה לא ע"י ב"כ הסכונ.

שלמה טרוביל
 מנהל סניף באר שבע

חב' רסקו-אשדוד
 חב' סלנאר רמה-11
 חב' סלנאר רמה-11
 החתום מד שרון.
 מד אלוטיל.
 חב' רסקו-אשדוד.
 באר שבע, 1978-03-29
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-יכו
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192779/ח

זכרון התקנים הישראלי

משרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977 טל' 413151
 מניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 מניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534
 תאריך: 31-03-1978
 לטיפולו של מר זינגר
 לעיונו של מס"א 99364/ב-1

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרצת, משרד השכון - באר שבע. כיום: 78-03-08

בנין : 50 יח' דירר בימית. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.

הקבלן: 9077/75666/77
 חב' רסקו אשדוד
 המפקח: פלנאר ר"ג

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין הנמסרו באתר העבודה כיום: 78-03-08

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישראל בטון

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקת	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	400	78-03-17	78-02-17		ב' 200	רצפה	164-171	20	1
	407	"	"						2
	342	"	"						3
	215	"	"						4
	200	"	"						5
	164	"	"						6
	288	ממוצע							
	138	78-03-21	78-02-21			פלטרות	218-220	21	7
	201	"	"						8
	197	"	"						9
	124	"	"						10
	120	"	"						11
	157	"	"						12
	156	ממוצע							
	250	78-03-22	78-02-22			פלטרות יסוד	161-163	22	13
	197	"	"						14
	237	"	"						15
	235	"	"						16
	249	"	"						17
	244	"	"						18
	235	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שסגן הבטילה ברצעה לא ע"י ב"כ המסכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
 מר אלוואיל ת"א.
 חב' פלנאר ר"ג.
 חב' רסקו - אשדוד.
 באר שבע 78-03-26
 ש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY

Form 100-10 (Rev. 1-25-60)

PERSONNEL DATA

NAME: [Faint Name]

Grade: [Faint Grade] Component: [Faint Component]

Serial: [Faint Serial] Station: [Faint Station]

Branch: [Faint Branch] Duty Station: [Faint Duty Station]

Reporting Period: [Faint Reporting Period]

Serial	Grade	Component	Station	Branch	Duty Station	Reporting Period
100-10-1	100-10-1	100-10-1	100-10-1	100-10-1	100-10-1	100-10-1
100-10-2	100-10-2	100-10-2	100-10-2	100-10-2	100-10-2	100-10-2
100-10-3	100-10-3	100-10-3	100-10-3	100-10-3	100-10-3	100-10-3
100-10-4	100-10-4	100-10-4	100-10-4	100-10-4	100-10-4	100-10-4
100-10-5	100-10-5	100-10-5	100-10-5	100-10-5	100-10-5	100-10-5
100-10-6	100-10-6	100-10-6	100-10-6	100-10-6	100-10-6	100-10-6
100-10-7	100-10-7	100-10-7	100-10-7	100-10-7	100-10-7	100-10-7
100-10-8	100-10-8	100-10-8	100-10-8	100-10-8	100-10-8	100-10-8
100-10-9	100-10-9	100-10-9	100-10-9	100-10-9	100-10-9	100-10-9
100-10-10	100-10-10	100-10-10	100-10-10	100-10-10	100-10-10	100-10-10

Remarks: [Faint Remarks]

Signature: [Faint Signature]

Date: [Faint Date]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דרי"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/89364

ביום: 76-03-08

מומין הבדיקה : סינחל לבניה כפרות, משרד הסבון - באר שבע.

אסמכתא/תיק עירייה מס':

כנין : 50 יח' דיור ביטית.

הקבלן: 9087/75666/77

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.

המפקח: חנ' רסקו אדוד
 מלביור ר"ג

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמספרו במזר הפנורה בירוש: 76-03-08

תנאי הבקרה: סגרים

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הכשרות: ישראכסון

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כוח (אינץ')					
	400	76-03-17	76-02-17		200 ^ב	רצפה	164-171	20	1
	407	"	"						2
	342	"	"						3
	215	"	"						4
	200	"	"						5
	164	"	"						6
	288	ממוצע							
	158	76-03-21	76-02-21			פלטה	218-220	21	7
	201	"	"						8
	197	"	"						9
	124	"	"						10
	120	"	"						11
	157	"	"						12
	156	ממוצע							
	250	76-03-22	76-02-22			פלטה יסוד	161-163	22	13
	197	"	"						14
	237	"	"						15
	235	"	"						16
	249	"	"						17
	214	"	"						18
	235	ממוצע							

* הדגם דרי"ח בדיקה בטון הבטילה ברצפה לה ע"י ב"כ הסבון.

שלמה טרבלסי
 סינחל לבניה באר שבע

המפקח: חנ' רסקו אדוד
 חנ' מלביור ר"ג
 חנ' אלואיל ת"ש
 חנ' מלביור ר"ג
 חנ' רסקו - אדוד
 באר שבע 76-03-26
 30/

הערה: תעודה זו מחיטת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חנ/192914

1975

יחידת המידע והסיוע

היחידה מספקת מידע וסיוע לציבור ולגורמי ממשל. מטרתה היא לסייע בתהליך קבלת החלטות, על ידי אגירת, מעיין, ומסירת מידע רלוונטי. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד המידע והסיוע.

תוכן התוכן

תוכן התוכן

400

התוכן מיועד לציבור ולגורמי ממשל. מטרתו היא לסייע בתהליך קבלת החלטות, על ידי אגירת, מעיין, ומסירת מידע רלוונטי. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד המידע והסיוע.

התוכן מיועד לציבור ולגורמי ממשל. מטרתו היא לסייע בתהליך קבלת החלטות, על ידי אגירת, מעיין, ומסירת מידע רלוונטי. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד המידע והסיוע.

התוכן מיועד לציבור ולגורמי ממשל. מטרתו היא לסייע בתהליך קבלת החלטות, על ידי אגירת, מעיין, ומסירת מידע רלוונטי. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד המידע והסיוע.

תוכן התוכן

מס' תוכן	שם תוכן	תאריך	מחבר	מס' תוכן	שם תוכן	תאריך	מחבר	מס' תוכן	שם תוכן	תאריך	מחבר
1	1975										
2	1975										
3	1975										
4	1975										
5	1975										
6	1975										
7	1975										
8	1975										
9	1975										
10	1975										

התוכן מיועד לציבור ולגורמי ממשל. מטרתו היא לסייע בתהליך קבלת החלטות, על ידי אגירת, מעיין, ומסירת מידע רלוונטי. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד המידע והסיוע.

עוסק מורשה לענין
מ"מ
545000119 'סב

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841



נציבות מס הכנסה
מסור מניכוח
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4502627

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 192944**

לכבוד

תאריך **78-03-26**
61-66

סיבואל לכבוד מ"מ
משרד המכרז
מס' 99/64

חווה/הזמנה מס' **78/75666/77**

שם המזמין **קבלנו: חב' רסקו-השרד**

ל"י	אג'י	פ ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מיום	מס'
			78-03-26	67-80
		עבוד בדיקה 18 קוביות בטון מס' 50 ית' דירד ביטפת .	99/64	
414 :-		חזק בלחץ של קוביות בטון שהוכנה למעבדה לפי 23/78		
246 :-		סעיף 11101		
258 :-		1 טון עזאי סעיף 99 (בטילה)		
		רכב לני 4.30 רי לק"מ x 60 סעיף 92		
		(תסע טארט דטמרבנה פטריו רי בלנד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
918 :-		סך הכל		
37-44	46	מס' שוטף	14-15	16-23
		לחובת כרטיס		
		סך כלי' 1		
		שולם ע"ה סך		
		תאריך		
		קבלה מס'		
		ל"י		
		אג'י		
		מס' שוטף		

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ל"י	אג'י	
14-15	24-31	30	37-44	46 47-80
	15 1 02 00 1		918 :-	2
	15			2 DUP
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
				2
	8730027	9		2

Handwritten signature and date: 78/75666/77

מס/

4516

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534
 מנהל לבנייה נכרית ויישורים חדשים
 מחוז הנגב
 נחיריל במארין
 21-03-1978
 לטיפולו של
 לעיונו של
 מס' א-ב ש/99102
 ביום: 78-02-23

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

* דר"ח בדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מס':
 חב' רסקר
 חרזה: 9077/75666/77
 המפקח: חב' פלבאר רמת-גן
 תנאי הבקרה: טובים
 ספק הבטון: ישראל בטון

מומין הבדיקה : מיבהל לבניה כפרית משד השכון באר-שבע .
 בנין : 50 יח' דיור ברמית .
 החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום:
 78-02-23
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ')					
	207 192 198 <hr/> 199	78-02-24	78-02-13		200'	עמודים	113,108	16	1 2 3
	249 253 271 <hr/> 258	78-03-13	"						4 5 6
	252 268 293 <hr/> 271	78-02-24	"			פלטות	159,156	17	7 8 9
	304 260 267 <hr/> 277	78-03-13	"						10 11 12

2 . / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

FILE NO. [illegible]
 DATE [illegible]
 8701-20-10
 [illegible text]

EXHIBIT

STATE OF TEXAS

[illegible text]

[illegible text]

No.	Description	Quantity	Unit Price	Total	Remarks
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/ש 99102/2

מומין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : - 2 -
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המקבל :
 מהות הבדיקה : חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה : המפקח :

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	האריך הבדיקה	האריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים
				כדור (אינץ')					
	205	78-02-24	78-02-13		ב' 200	קודרת יסוד	166,164	18	13
	205								14
	200								15
	<u>203</u>	ממוצע							
	278	78-03-13	"						16
	317								17
	257								18
	<u>284</u>	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה ברצעה לא ע"י ב"כ המכון .

העתקים: מר שטרן ת"א
 מר אלואיל ת"א
 חב' רסקו אשדוד
 חב' פלנאר רמת-גן .

שלמה טרנרול
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע, 78-03-14
 צת/

ח/192583

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דריה בדיקה

מס' א- 99102/83

ביום: 76-02-23

מומין הבדיקה : סיבולת לבניה כמדידת מסד המכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' דירה בדיקה .

הקבלן: חב' רסקו

החומר לבדיקה : 16 קוביות בטון .

הוצאה: 9077/75666/77
 המפקח: חב' פלגאר רסקו-12

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המומין ונמסרו במסר והפירוזה כיום: 76-02-23

תנאי הבקרה: טרבים

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ, בהחאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

טקס הבטון יושא בטון

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קונט סימ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדידה
	207 192 198 <hr/> 199	76-02-24	76-02-13		200*	פסודים	113,108	16	1 2 3
	249 253 271 <hr/> 258	76-03-13	"						4 5 6
	252 268 293 <hr/> 271	76-03-24	"			פלטות	159,156	17	7 8 9
	304 260 267 <hr/> 277	76-03-13	"						10 11 12

2. /.

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת סינדרה נוסח

המחלקה לשיקום סגולה ברחוב יפו 88 תל אביב 6101
טל 03-6362222 פקס 03-6362223

טופס תשלום

המשלם נקבע על ידי:

המחלקה לשיקום סגולה : אגף שירותים לנכים

מס' : 01000000000000000000

תאריך : 01.01.2001

תקופת התשלום : מאי 2000 - מאי 2001

מס' התשלום : 10000000000000000000

סך : 10000000000000000000000

מס' חשבונית : 10000000000000000000000

הערות :

מס' :

מס' חשבונית :

פרטי המשלם

שם	מס' זה"ג	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בט/2/102/99

מזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלו :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, כהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

- 2 -

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הכסון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	קב"מ
				כדור (אנץ') קונסט בי"מ					
	205 205 200 <u>205</u>	78-02-24	78-02-13		200' ב	קירות יסוד	166,164	15	13 14 15
	278 317 257 <u>264</u>	78-03-13	"						16 17 18

* הזמנ דר"ח בדיקה זכון הגבילה ברצפה לא ע"י בי"מ המכון .

התקיימו כפי שמ"מ מ"א
 כפי מלואיל המ"מ
 וב' רסקו
 וב' מלגווי דטמ-בן .


 שלמה סובול
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע, 14-03-78
 מ/

192503/חז

הערה: תעודה זו מחיטת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כ. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת מידות ומונחים

המטרה של יחידת המידות והמונחים היא להבטיח אחידות במידות ובמונחים המשמשים בתחומי המדע והטכניקה. יחידת המידות והמונחים היא אחת משלושת יחידות המידות והמונחים הבסיסיות, לצד יחידות המידות והמונחים המשניות ויחידות המידות והמונחים המשולבות.

מונחים בסיסיים

מונחים בסיסיים

מס' 1000

אורך : מטר

מטרים

משקל : קילוגרם

קילוגרם, גרם, טונות

זמן : שנייה

שניות

טמפרטורה : מעלות צלזיוס

מעלות צלזיוס

המונחים הבסיסיים הנ"ל מהווים את הבסיס ליחידות המידות והמונחים המשניות והמשולבות.

המונחים הבסיסיים

יחידות מידות

שם היחידה	סמל היחידה	הגדרה	המרה ליחידות בסיסיות	המרה ליחידות משניות	המרה ליחידות משולבות	המרה ליחידות בסיסיות	המרה ליחידות משניות	המרה ליחידות משולבות
מטר	m	יחידת האורך הבסיסית	1 מטר = 100 סנטימטר	1 מטר = 1000 מילימטר	1 מטר = 1000 מילימטר	1 מטר = 1000 מילימטר	1 מטר = 1000 מילימטר	1 מטר = 1000 מילימטר
קילוגרם	kg	יחידת המשקל הבסיסית	1 קילוגרם = 1000 גרם	1 קילוגרם = 1000 גרם	1 קילוגרם = 1000 גרם	1 קילוגרם = 1000 גרם	1 קילוגרם = 1000 גרם	1 קילוגרם = 1000 גרם
שנייה	s	יחידת הזמן הבסיסית	1 שנייה = 60 דקות	1 שנייה = 60 דקות	1 שנייה = 60 דקות	1 שנייה = 60 דקות	1 שנייה = 60 דקות	1 שנייה = 60 דקות
מעלות צלזיוס	°C	יחידת הטמפרטורה הבסיסית	1 מעלות צלזיוס = 1.8 מעלות פארהייט	1 מעלות צלזיוס = 1.8 מעלות פארהייט	1 מעלות צלזיוס = 1.8 מעלות פארהייט	1 מעלות צלזיוס = 1.8 מעלות פארהייט	1 מעלות צלזיוס = 1.8 מעלות פארהייט	1 מעלות צלזיוס = 1.8 מעלות פארהייט

המונחים הבסיסיים הנ"ל מהווים את הבסיס ליחידות המידות והמונחים המשניות והמשולבות.

4516

משרד השיכון

בנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נחקבל בתאריך

21-03-1978

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

לטיפול של *מ. גלילי*
מס' א-3/99523

ביום: 15.3.78

מנהל לבניה כפרית, משרד השיכון - באר-שבע.

מומין הבדיקה :

אסמכתא/תיק עיריה מס':

50 יחידות דיור בימית.

בנין :

הקבלן: חב' רסקו אשדוד

18 קוביות בטון.

חומר לבדיקה :

חוצה: 9071/75666/77
המפקח:

ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה,
ביום 15-03-1978.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חחק בלחץ. בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: א ישראבטון

תוצאות הבדיקה

מס' חקן	חחק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' חקן
				(כרור אינדיקטור) קטום (ס"מ)					
9	247	1978-03-16	1978-03-03		ב-200	11	171	27	1
	218	"	"	2					
	239	"	"	3					
	251	ממוצע							
20	254	1978-03-16	"		קורות יסוד	221-225	28	28	4
	237	"	"	8					
	276	"	"	9					
	256	ממוצע							
	203	1978-03-16	1978-03-06		קורות יסוד	156-159	29	29	13
	202	"	"	14					
	202	"	"	15					
	203	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטיילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתיק: מר שטרן
מר אלואיל
חב' רסקו אשדוד.
חב' פלאגר רמת-גן.
באר שבע 18-03-1978
מא/

חנ/192861

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

NOV 19 1964

Dear Mr. [Name]:
Reference is made to your letter of [Date] regarding [Subject].
The information requested is being reviewed and will be furnished to you as soon as possible.

Very truly yours,
[Signature]
[Title]

Case No.	Date	Party	Amount	Balance	Remarks	Page
101	11/15/64	John Doe	100.00	100.00	Initial payment	1
102	11/20/64	Jane Smith	250.00	250.00	Second payment	2
103	12/01/64	Bob Johnson	150.00	150.00	Final payment	3

This table shows the status of all cases filed in this office.

Very truly yours,
[Signature]
[Title]

Very truly yours,
[Signature]
[Title]

cc: Mr. [Name]

cc: Mr. [Name]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א- 28523/78

כיום: 15.3.78

מנהל לבניה במדינה, המשרד המכון - באר-שבע.

מזמין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עיריית מס':

30 יחידות זיור ביטוח.

בנין

הקבלן: תב' רסקו אגוד
 תוזתו: 775666/77
 המפקח:

18 קוביות בטון.

חומר לבדיקה

ב"כ המזמין ונכסו באחד המבנים,
 ביום 1978-03-15.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים
 מסן המכון א ינדאנטון

תוצאות הבדיקה

חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך תוציאת	שקיעה (כולור אינדיקטור) (קובוס סימל)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם
247	1978-03-16	1978-03-03		200-3	11	171	27	1
218	"	"						2
228	"	"						3
251	25100							
254	1978-03-16	"			קורות יסוד	221-225	28	4
237	"	"						8
275	"	"						9
235	23500							
203	1978-03-16	1978-03-06			קורות יסוד	156-159	29	13
202	"	"						14
202	"	"						15
235	23500							

* תוצא דו"ח בדיקה שכן הנטייה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק מר שטרן
 מר אלואיל
 ת"י 775666/77

באר שבע 1978-03-18
 מה/

192881/78

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל המכון.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א- 95523/ב

מומין הבדיקה : מנהל לבניה במסדה, מטריד המכון - באר-שבע.
 בנין : 50 יחידות דיוור בימית.
 החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המומין ונמסרו באחד הפגזות, ביום 1978-03-15.
 מהות הבדיקה : חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תוצאות הבדיקה

הקבלן : חב' רסקו אפרוד
 חוזה : 77/15883/77
 המפקח :

תנאי הבקרה : סוגים
 טפח הבטון : א ישראלי

מס' מדגם	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כרוד אינדיקס) קוטם (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוק נדרש
2						"	"	219	
3						"	"	222	
							25100	251	
4	28	221-225	קירות יסוד			"	"	254	20
5	6					"	"	237	
6	9					"	"	276	
							25100	255	
13	29	156-159	קירות יסוד			"	"	203	
14						"	"	202	
15						"	"	202	
							25100	203	

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העלה מר שטרן
 מר אלואיל
 חב' רסקו אפרוד

באר שבע 1978-03-15
 חא/

חא/ 192081

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.



זכרון התקנים הישראלי

צווק מורשה לענין
מצימ
מס' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 411151
סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלמיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

בציבות מס הכנסה
סמור מניכור
מס מתשלמים
בני שירותים
מס' 4502827

סניף בארישבע

חשבונית מס מספר **№ 192861**

לכבוד

1978-03-17

55-60

האריך

מנהל לבניה במרית,
משרד הסכון
באר-שבע.

01-86
דד/15886/דד

מיום

חווה/הומנה מס'

הקבלון חב' דסקו/באבא ארדוד

שם המזמין

ליי	אג'י	ס ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מ'מ	מיום
			67-80	
		עבור בדיקה 18 קוביות בסוף- מ-50 יחידות דיוד בימית:	96523/ea	1978-03-17
414.-		חוק בלחץ של קוביה סעיף 11101 - 23. י א 18		
246.-		1 שפה עוזר סעיף 99		
258.-		דבב לנ"ל להי 4.30 י ל"מ 2 60 סעיף 92		
		(חסע מאות שמונה שורה י בלבד).		
918.-		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
918.-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		כללי		
		1		
		37-44		
		46		
		14-15		
		16-23		
		49-54		
		שולם ע"ה סך	ליי	
		קבלה מס'		
		האריך		

בטח התשלום נא לציין את מספר החשבוניה

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אג'	46	47-80
14-15	24-31	37-44			
	15 1-02-00	1	918.-	2	
	15			2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
				2	
				2	
	8730027	9		2	

4516

מכון התקנים הישראלי

משרד ראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

מכון התקנים הישראלי

נתקבל בתאריך

14-03-1978

לשפולו של רן ש"ס

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א- בש/99566

מוזמן הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, מסד המסון - באר שבע, ביום: 78-03-08

בנין : 50 יח' דיור בימית.

הזמנת הבדיקה : 12 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדו באתרהעבודה ביום: 78-03-08

מחזק הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראבטון

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
				(כרוך מאינדיק) קונס, מימ)					
	285	78-03-09	78-02-23		200-4	קורות יסוד	221-225	23	1
	274	"	"						2
	257	"	"						3
	272	סמוצע							
	120	"	78-02-28			עמודי קומה	113-109	24	7
	129	"	"						8
	130	"	"						9
	126	סמוצע							

* הנצא דו"ח בדיקה שכן הנבדלה ברצעה לא ע"י ב"כ המסון.

שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: סר שטרן ת"א.
סר אלואיל ת"א.
פלגאר ר"ג
חב' רסקו אשדוד
באר שבע 78-03-10 / שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/ 192779

העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

* דרי"ח בדיקת תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א- 59366/ב

מומין הבדיקה : שיבתל לבניה כסופית, סניף המכון - באר שבע, כיום: 78-03-08

בנין : 50 ית' דירור ביטוח

החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון

הקבלן : תב"ר רסקו
 חידוה : 501/75666/78
 המפקח :

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המומין ונמסרו כאמור לתעודה ביום: 78-03-08

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: מדידה
 מסע הבטון: ישראלי

תוצאות הבדיקה

חוק גריש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כוח: אינדיק) קובס: סימ)	סוג הבטון הגריש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדידה מס'
	285 274 257 272	78-03-09	78-02-23		200-ג	קורה יסוד	221-225	23	4 5
	120 129 130 126	"	78-02-28			סניף קומה	113-109	24	7 8 9

* הדגמי דרי"ח בדיקת בטון הנמילה בדוגמה לא ע"י ב"כ המכון

שיבתל לבניה כסופית
 סניף המכון - באר שבע

המפקח: מר יוסף ת"ת
 מר הלוחיל ת"ת
 מלכארי י"ג
 תב"ר רסקו, חידוה
 באר שבע 78-03-10/30

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתגדס העיר, למתגדס הבנין.

192779/א

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מט א - 99366/70

ביום: 70-03-08

מומין הבדיקה: שינתל לכביה כספית, סניף המבון - באר שבע.

אסמכתא/תיק ציריה מט

בנין: 50 ית' דיור ביטוח.

הקבלן: תב"ר רסקו

החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.

הדוח: 9071/75666/70

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המומין דנמסרו באחריות ביום: 70-03-08

תנאי הבקרה: מדגים

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סניף המבון יראבבע

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				(כדור מניק) (קוטם מסמ)					
	205	70-03-09	70-02-23		200-2	קורה יסוד	221-225	23	1
	274	"	"						2
	271	"	"						3
	272	22100							
	120	"	70-02-20			סלודי קומה	113-109	24	7
	129	"	"						8
	130	"	"						9
	126	22100							

* הוצגו דו"ח בדיקה מכון הנבילה בדפנה לא ע"י ב"כ המבון.

שלמה יונדל
 מנהל סניף באר שבע

המומין פר סניף ת"י
 פר אלדויל ת"י
 פלבאן ו"ב
 תב"ר רסקו, אשדוד
 באר שבע 70-03-10/20

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כ. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192779 /20

העתיקים: למחנדם העיר, למחנדם הבנין.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תל-מיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

פוסט מורשת לענין
מע"מ
מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
מט"ר מלכווי
מס מסלומים
בע"פ פירוטים
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר № 192779

למכור

1978-03-10

55-60

תאריך

61-66

חווה/הומנה מס' 78/75555/75555 מיום

שם המזמין **חב' דקו**


מנהל לבניה כפרית,
משרד המכון
באר-שבע

ליי	אג'י	פ ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		מכור בדיקת 12 קוביות בטון- 50- יחידות דיור בימית	90366/בג	1978-03-10
276.-		הוזק בלחץ של קוביה סקיף 11101 -23- לי א 12.		
			(מאתיים שבעים ושת לי הלכד).	
276.-		מח"כ		
		מע"מ בשעור 1/4		
276.-		סך הכל כנ"ל		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		שולם ע"פ סך	ליי	
		תאריך	קבלה מס'	
		37-44	46	49-54

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אג'	46	47-80
14-15	24-31	37-44		46	
	15 1-02-00 1	276.-		2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	8730027 9			2	

מס/



STANDARD REFERENCE MATERIALS

This material is certified to contain the following amount of the constituent named in the title of this certificate. The amount of the constituent is expressed in terms of the mass fraction of the constituent in the material.

NBS Certificate No. _____ Date of Issue _____
Name of Customer _____ Address _____ City _____ State _____ Zip _____

ANALYSIS REPORT

Report No. **SRM-1000** Date **1/15/77**
 Title **SRM-1000**

This report was prepared by the National Bureau of Standards as part of its continuing effort to provide accurate and reliable data for use in the calibration of instruments and methods used in the measurement of the amount of a constituent in a material. The data are intended for use in the calibration of instruments and methods used in the measurement of the amount of a constituent in a material.

Constituent	Amount (mass fraction)	Uncertainty (1-sigma)	Reference
Aluminum	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Chlorine	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Iron	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Sulfur	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Vanadium	0.00010	± 0.00001	SRM-1000

Constituent	Amount (mass fraction)	Uncertainty (1-sigma)	Reference
Aluminum	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Chlorine	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Iron	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Sulfur	0.00010	± 0.00001	SRM-1000
Vanadium	0.00010	± 0.00001	SRM-1000

436

משרד השיכון

בנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151 -
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המטון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

נתקבל בתאריך

14-03-1978

לשירותי של

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א 99376/ב

מוסין הבדיקה : מינהל לבנייה כפרית, משרד השיכון - באר שבע. ביום: 78-03-08

בנין : מקלט מס' 2 בימית.

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסגרתו באתר העבודה ביום: 78-03-08 הממקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישראלבטון
כמות הבטון: 26 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג
				(כדור אוניק) (קטום סיכ)					
	281	78-03-09	78-03-02		300*	חלק עליז		26	1
	235	"	"						2
	256	"	"						3
	257	מסובצ							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המטון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר טטרן ת"א.
מב אלואיל ת"א.
פלגאר ר"ג.
חב' רסקו.
באר שבע 78-03-10 /שב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192783 /חב

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א- 99376/ב

מוזמן הבדיקה : סימל לבניה כסרית, סניף המכון - באר שבע, 78-03-08 ביום:

בנין : סקט 2 ביסית, אסמכתא/תיק ציריה מס'

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון, תקבלן: חב' רמב"ל, ת"ד 1506/77, ת"ד 1506/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: בי"ב המוסין ונמדדו באחד הצנורות ביום 78-03-08 המפקח:

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טרביים

תוצאות הבדיקה : מסק המטרון ישראלי, כמות המטרון 26 ט"ק

חוק גדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הגדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרג
				(כידור (ניבן)) (קונס. סימ)					
	201	78-03-09	78-03-02		300	חלק עליזון		26	1
	235	"	"						2
	256	"	"						3
	257	מטריים							

* חתום ד"ר"ה בדיקה מכון הנבילה ברעשה לא ע"י ג"כ המכון.

מלך טרובול
 סימל מס' 4 באר שבע

המזכיר מר שמרן ח"א,
 פת אלזאיל ח"א,
 סלובוד ר"ג,
 חב' רמב"ל,
 באר שבע 78-03-10/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא"כ. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

192703 /ב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

ד"ר בדיקה

מס א- 99376/03

70-03-00 : ביום

מינהל לבניה כספית, סניף הסכרן - באר שבע

מומין הבדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מס

סקיט מס' 2 גימית

בנין

הקבלן:
 תרומה: 77/73666/77

6 קטניות בסרן

החומר לבדיקה

המפקח: 70-03-00

בי"כ המזמין ומסורו במסר התעודת ביום

תנאי הבקרה: טבנים

מהות הבדיקה: חוק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

מסמך הבקרה: ירושלים
 כמות הסכרן: 26 ט"ק

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	רוגמא מס'	סדר
				(כדור אינדיקטור) קוטם (ס"מ)					
	281	70-03-09	70-03-02		300	חלק עליון		26	1
	235	"	"						2
	256	"	"						3
	257	מסרן							

הוצאת ד"ר בדיקה מכון הבניה כספית לט"ב הסכרן

מנהל סניף באר שבע

השקטן פ"ר מסרן ת"א
 מס אל-חיל ס"א
 סלמא ר"ב
 ח"ב רשמי
 באר שבע 70-03-10 / 30

הערה: תעודת זו פתיחה לזוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הזוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

192703 /ח



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

עסק מורשה לענין
מע"מ
מס' 545000119

22 זכויות מס הכנסה
מסור מניכור
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4902827

סניף באר-שבע

№ 192783

חשבונית מס מספר

1978-03-10

55-60

תאריך

61-66

חרוזה/הזמנה מס' 77/15686/זכום מיום
שם המזמין הקבלון תב' רסקו

לכבוד

מנהל לבניה בסריה,
מסד השבון
באר-שבע

לי	אג'	ס ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מיום	מס'
			1978-03-10	67-80
		שכור בדיקה 6 קוביות בשוון- המקלט תב' 2 ביטיות חוזק בלוק של קוביות סעיף 11101 - 23, - לי x 6.	96376/בא	
133.-				
		סה"כ		
133.-		מע"מ בשער 13		
133.-		סך הכל כללי		
37-44	46	14-15	16-23	48-54

שולם ע"ח סך לי
תאריך קבלה מס'

(מאה שלושים ושמונה לי בלבד).

בנה התשלום נא ליצ"ן את מספר החשבונית

מס' שוון	ל ו כ ו ת	לי	אג'	47-80
14-15	24-31	37-44	40	47-80
	15 1-00-00 1	133.-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027 9		2	

מס/



4516

זכרון התקנים הישראלי

מינהל לבניה לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

14-03-1978

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המטון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

* ר"ח בדיקה

מס א-ב/99375

ביום: 78-03-08

מינהל לבניה כפרית, משרד המבון - באר שבע.

אסמכתא/חיק עזריה מס

מקלט מס' 4 בימית.

חכ' רסקו

9 קוביות בטון.

9077/75666/77

הקבלן:

הרזה:

המפקח:

ב"כ המזמין ובמסדרו באתר העבודה ביום: 78-03-08

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראכסון

תוצאות הבדיקה

כמות הבטון: 56 מ"ק

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דונמא מס'	מדרג
				(כריד אינץ') (קונוס: ס"מ)					
	348	78-03-09	78-03-01		300 ב'	קירות ותקרה		25	1
	255	"	"						2
	278	"	"						3
	360 294	סטרצע							

* הוצא ר"ח בדיקה מכון הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המסדרן.

שלמה פרבול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר טטרן ת"א.
מר אלואיל ת"א.
פלנאר ר"ג.
חכ' רסקו.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדונמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדונמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/192780

העתיקים: למתנדס העיר, למתנדס הבנין.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RESEARCH REPORT

REPORT NO. 1000

1955

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from January 1, 1955, to December 31, 1955. The data are presented in the form of a table with columns for the date, the name of the student, the title of the experiment, and the results. The results are given in the form of a table with columns for the date, the name of the student, the title of the experiment, and the results.

Date	Name	Title	Results
1-15-55	J. D. Smith	Reaction of
2-10-55	M. E. Jones
3-5-55	R. L. Brown
4-20-55	S. K. White
5-15-55	T. H. Green
6-10-55	P. M. Black
7-5-55	L. A. Gray
8-20-55	C. B. Blue
9-15-55	F. G. Yellow
10-10-55	D. E. Purple
11-5-55	H. I. Red
12-1-55	J. K. Orange

Prepared by J. D. Smith

Approved by: _____
Date: _____

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* ד"ר בדיקה

מס א- 99375/ב

70-03-08 : ביום

מזמין הבדיקה : מנהל להגנה לפרטים, משרד הבנין - באר שבע.

אסמכתא/תיק ציריה מס

בנין : מקלט מס' 4 ביסיה.

הקבלן : הג' רסקו

החומר לבדיקה : 9 קוביות בטון.

המפקח : 9077/75666/דד

הדוגמאות הוכנו ע"י : כ"כ המדעין ובמספר באר הפבריה ביום: 70-03-08

תנאי הבקרה : 118

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סמך הבטון: 118
 כמות הבטון: 56 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אייזן) (קוטב סימ)	סוג הבטון הדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס	סדרם
	348	70-03-09	70-03-01		300	קירות חומה		25	1
	255	"	"						2
	271	"	"						3
	282 294	118							

* הרבה ד"ר בדיקה מכון הבנייה ברוצח לו ע"י כ"כ המדעין.

מנהל להגנה לבנין באר שבע

המפקח על הבנין ת"י.
 מ"ר אלוזיל ת"י.
 מנהל ר"ג.
 הג' רסקו.
 באר שבע 70-03-10/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192700/אח

העתיקים: למאגזין העיר, למאגזין הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א- 99375/88

70-03-08 : ביזם

אסמכתא/תיק עיריה מס

חנ' רסקו

הקבלן:

9077/75646/דד

הרובה

המפקח:

תנאי הבקרה: סוכים

סניף המכרות ירושלים

כפרת המכרות 56 ט"ק

מוזין הבדיקה : מינהל לנביות כשייח, סניף המכרות - בפר טכני

בנין : סקלט מס' 4 ביטוח

החומר לבדיקה : 9 קוביות בטון

הדוגמאות הוכנו ע"י: בי"ב המזמין ומסורו באזור הנביות ביום 70-03-08

מזות הבדיקה: חרוק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כדור אינדיקטור) (קונוס סימס)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם
	348	70-03-09	70-03-01		כ"ג 300	עירדה חומרה		25	1
	255	"	"						2
	272	"	"						3
	282 294	מסד							

הרובה דרי"ח בדיקה מסן המכילה בוצעה לה ע"י בי"ב המכרות

שלמה פזבול
 מנהל סניף באר-שבע

העתק מר' גורן ת"א
 מר' אלדד ת"א
 סגן ר"ג
 חנ' רסקו

באר טכני 10-03-70/ 20/

הערה: תעודה זו פתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192700/חח

העתיקים: למאגזן העיר, למאגזן הבנין.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

פסק מרשה לענין
מ"מ
מס' 545000119

בדיקות מס הכנסה
מסר מיליוני
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר 192780

לכבוד

מנהל לבניה כפרית,
משרד המכון
באר-שבע

1978-03-10

55-60

האריך

61-66

מיום 07/07/1978
חווה/הזמנה מס' חב' רסקו
שם המזמין

ליי	אג'י	פ ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקה 9 קבוצות בטון- מקלט מס' 4 בימיות חוזק בלחץ של קבוצה סקיף 11101 - 23.0 x 9.	93373/בש	1978-03-10
207.-				
207.-		סה"כ		(מאתיים ושבע וף בלבד).
		מע"מ בשעור 12%		
207.-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		לחובת ברוטו		
		סך כללי		
37-44	46	14-15	16-23	49-54
שולם ע"ח סך ליי				
האריך קבלה מס'				

בעת החשלים נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ח	ליי	אג'		
14-15	24-31	37-44	46	47-80	
	15 1-02-00 1	207.-	2	DUP	
	15		2		
	15		2		
	15		2		
	15		2		
			2		
	8730027 9		2		

מס/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

נתקבל בתאריך

13-03-1978

לטיפול

98859/מס-א-בש

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון * דו"ח בדיקה

כיום: 78-02-14

מוזמין הבדיקה : מינהל לכנייה כפרית משרד השיכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' ו-4 מקלטים בימית .

הקבלן: חב' רסקו אשרד
הודעה: 9077/75666/77
המפקח:

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדר באתר העבודה ביום:

תנאי הבקרה: טובים
ספק הבטון: ישרא בטון

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקו הישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק מבטיח מ"ק	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	אקסוסט אקסוסט אקסוסט	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס' בדיקה	מדרג מס'
15	223 228 <u>195</u> 215	78-02-15	78-02-02	כמות בטון מ"ק	200 ^ב	קורות יסוד	115,114 116	5	1 2 3
	210 223 <u>252</u> 228	78-03-02	"						4 5 6
	330 337 <u>314</u> 327	78-02-15	78-02-06	15.0	300 ^ב	רצפה	מקלט מס' 4 ^ב	13	7 9
	408 470 <u>397</u> 425	78-03-06	"						10 11 12

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry

LABORATORY REPORT

NAME: _____

DATE: _____

TOPIC: _____

INSTRUMENT: _____

OBJECTIVE: _____

THEORY: _____

PROCEDURE: _____

RESULTS: _____

DISCUSSION: _____

Run	Sample	Concentration	Wavelength (nm)	Absorbance	Extinction Coefficient (L/mol·cm)
1	0.100 M	0.0100	285	0.150	1500
2	0.050 M	0.0050	285	0.075	1500
3	0.025 M	0.0025	285	0.0375	1500
4	0.0125 M	0.00125	285	0.01875	1500
5	0.00625 M	0.000625	285	0.009375	1500
6	0.003125 M	0.0003125	285	0.0046875	1500
7	0.0015625 M	0.00015625	285	0.00234375	1500
8	0.00078125 M	0.000078125	285	0.001171875	1500
9	0.000390625 M	0.0000390625	285	0.0005859375	1500
10	0.0001953125 M	0.00001953125	285	0.00029296875	1500

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אב"מ 2/98859

מוזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עירייה מס': -2 -
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה : מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקת	כמות הבטון	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	218 220 <u>220</u> 219	78-02-15	78-02-08	20.0 מ"ק	ב' 200	יסודות	168,167 170,169	14	13 14 15
	315 313 <u>352</u> 327	78-03-06	"						16 17

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון .

העתקים: מר שטרן ת"א .
 מר אלדאיל ת"א .
 חב' רסקו אשדוד .

שלמה טזבורל
 מנהל סניף באר-שבע

באר-שבע, 78-03-07
 צת/

חז/192473

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

10000
10000
10000
10000
10000

4775	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4775	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

STATIONERY STORE, INC.
 10000
 10000
 10000
 10000
 10000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון * דו"ח בדיקה

מס' א-2/98879

ביום: 78-02-14

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרים סגור מסוד המכון באר-שבע .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' 1-4 סקלים ביטוח .

הקבלן: תב' רסקו תל-אביב
 חוזה: 9071/75666/77
 המפקח:

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון .

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוסד לנאמרי באר-שבע בירושל

תנאי הבקרה: טובים
 סטק ובטון: ישרה בטון

מאת הבדיקה: חרוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש מ"ק	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	אפשרות אסמכתא מס' א-2/98879	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'
15	223 228 195 215	78-02-15	78-02-02	כמות בטון מ"ק	200'	קודרת יסוד	115,114 116	5	1 2 3
	210 223 232 228	78-03-02	"						4 5 6
	330 337 314 327	78-03-15	78-03-06	15.0	300'	רצפה	סקלת מס' 4'	13	7
408 470 397 425	78-03-06	"							10 11 12

2. /.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-2/2/90559

מוסין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118: סאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שטח פנים התבנית (מ"ר)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	קוטר הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	218 220 222 219	78-02-15	78-02-15	20.0 מ"ר	ב 200	ישראל	168, 167 170, 169	14	13 14 15
	315 313 352 317	78-03-06	"	"	"	"	"	"	16 17 18

* הדגם דור"ח בבדיקה נכון הנבדקו לא ע"י ב"ב המכון .

התקינו שי נשין מ"מ .
 שי אלומיל מ"מ .
 וב' רסקו משיוד .

שלמה טרובול
 מנהל סניף באר שבע

תז/5/19247

באר שבע, 78-03-07
 תז/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס כפי שנמסרו ע"י המוסין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון * דרי"ח בדיקה

מס' א-2/50859

ביום: 78-02-14

מומין הבדיקה : שיבתל לבניה כפרית סניף המכון בתל-אביב .

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : 50 יח' 4-1 סקלטים ביטום .

הקבלן: מנ"ח רשמי המידע

החומר לבדיקה : 16 קוביות בטון .

חתימתו/דד/7566/9077

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ג"כ המוסדיון ונמארו באשר העבודה בידעו

78-02-14

מחול הבדיקה: חוזק בלוחין, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סדנים

ספד ובסרדן ישרה בטון

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש ש"ס	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היצוק	אסטמט	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא	סדרה מס'
15	225	78-02-15	78-02-02	כמות 1102 מ"ק	200 ^ב	קורות יסוד	115,114	5	1
	228								2
	195	3							
	215	4							
	210	5							
	223	6							
330	78-02-15	78-02-06	15.0	300 ^ב	רצפה	סקלס מס' 4	13	7	
								357	8
								314	9
400	78-03-06	מסדנים	"					10	
								470	11
								377	12
	425								

2. /.

ערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/2/58599

מוסין הבדיקה : מוסין הבדיקה
 כנין : כנין
 החומר לבדיקה : החומר לבדיקה
 הדוגמאות הוכנו ע"י : הדוגמאות הוכנו ע"י
 מות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה : תנאי הבקרה

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'	
	216 220 222 219	78-03-15	78-03-08	20.0 מ"ק	200' ב	יטודות	168, 167 170, 169	14	13 14 15
	313 313 322 327	78-03-06	"						16 17 18

הוצאה דו"ח בדיקה מכון הבטיחה ברובה לא ע"י ג"מ המכון

התקנים: מ"י טמ"ן ת"א,
 מ"י אלומיל ת"א,
 וב' רסקו אשדוד.

שלמה טרובל
 מנהל סניף בארישבע

ח/192473

באר-שבע, 78-03-07
 1978

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תחומי סינדרה נדל"ר

התחומים המפורטים להלן נקבעו על ידי הוועדה לשיקום ארץ ישראל, כחלק מהתוכנית הכלכלית והרעיונית לשיקום הארץ, ומהקמת מדינת ישראל. התחומים אלה יבנו על ידי הוועדה או על ידי גורמים אחרים שהיא תאשר.

שיעור הסינדרה

שיעור הסינדרה על שטח נדל"ר

א. ש. א.

- קטגוריה ראשונה:
- שטח:
- קטגוריה שנייה:
- שטח:
- קטגוריה שלישית:
- שטח:

שיעור הסינדרה

ש. א.	ש. ב.	ש. ג.	ש. ד.	ש. ה.	ש. ו.	ש. ז.	ש. ח.	ש. ט.	ש. י.

התחומים המפורטים כאן יבנו על ידי הוועדה לשיקום ארץ ישראל, כחלק מהתוכנית הכלכלית והרעיונית לשיקום הארץ, ומהקמת מדינת ישראל.

הוועדה לשיקום ארץ ישראל

4516

משרד השיכון
 תחילת לבנייה חברת היישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נחדבל בתאריך
 1978-03-19
 לטיפול של
 לעוננו של
 מס' א-בש/98638

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון X דו"ח בדיקה

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר-שבע.

בנין : 50 יחידות דיור בימית.

חומר לבדיקה : 24 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ הטמטין שנמסרו באתר העבודה ביום: 78-02-06

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"ז 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	398	78-02-07	78-01-25		200/ב	יסוד	109	1	1
	265								2
	240								3
	301	ממוצע							
	303	78-02-22	"			"	"		4
	293								5
	337								6
	311	ממוצע							
	190	78-02-07	78-01-27			פלטות ועמודי יסוד	166, 164	2	7
	220								8
	220								
	210	ממוצע							
	332	78-02-24	"			"	"		10
	366								11
	316								12
	338	ממוצע							

2/..

הערה: העודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/2/98638

מומין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 החומר לבדיקה : הקבלן :
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
 מהות הבדיקה: חווק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

- 2 -

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקת	שקיעת כדור (אינץ') קוטם ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	194 195 <u>163</u> 184	78-02-07	78-01-29		200/ב	י ס ר ד	113, 110	3	13 14 15
	ממדי								
	243 232 <u>227</u> 234	78-02-26	"			"	"		16 17 18
	ממדי								
	130 130 <u>136</u> 132	78-02-07	78-01-31			"	171	4	19 20
	ממדי								
	210 226 <u>212</u> 216	78-02-28	"			"	"		22 23 24
	ממדי								

× הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.
 חב' פלאנר - רח' ז' בוטינסקי 45 רמת-גן.
 העתק: חברה רסקו
 מר שטרן
 מר אלויאל
 באר-שבע: 1978-03-02
 רט/

שלמה טנכול
 מנהל סניף באר-שבע.

הערה: תעודה זו מתווספת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו
 אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

ח/192327

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

אדריכל בדיקה

מס' א-בט/98638

כיום: 1978-02-06

מוסין הבדיקה : מנהל לבניה כמות, מטרי הסכון באו-בני

אסמכתא/תיק עיריה מס':

כנין : 50 יחידות ידור בימית

הקבלן: חברת יסקו

החומר לבדיקה : 24 קוביות בטון

חידוה 9077/75666/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין שנמסרו במתן היעודיה ביום 78-02-06

המפקח: מר צבי

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקו ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים

מק הבטון: ישרא בטון

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצת	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
				כדור (אינץ') קוטר ס"מ					
	398 265 <u>340</u> 301	78-02-07	78-01-25		200/ב	יסוד	109	1	1 2 3
	303 293 <u>337</u> 311	78-02-22	"			"	"		4 5 6
	190 220 <u>220</u> 210	78-02-07	78-01-27			פלטה ועמודי יסוד	166, 164	2	7 8 9
	332 366 <u>316</u> 338	78-02-24	"			"	"		10 11 12

2/..

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות המורים בישראל

התאחדות המורים בישראל
מטה המוסד
רחוב המדענים 10
תל אביב 6100

תעודת זהות

התאחדות המורים בישראל

שם המורה: _____
מספר זהות: _____
תאריך: _____
מקום: _____
מחוז: _____
מספר תעודת זהות: _____
מספר תעודת זהות: _____

הצהרה

מספר	שם	מספר זהות	תאריך	מקום	מחוז	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

הצהרה: אני מאשר כי המידע הנכנס למערכת הוא נכון ומלא. כל שינוי יודעתי.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-2/2066

מזמין הבדיקה: _____
 בנין: _____
 החומר לבדיקה: _____
 הדוגמאות הוכנו ע"י: _____
 ביום: _____
 אסמכתא/תיק עיריה מס': _____
 הקבלן: _____
 המפקח: _____
 תנאי הבקרה: _____
 מותת הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקת	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינ' מס'
				כדור (אינץ')					
	194	78-02-07	78-01-29		200/ב	י ס ר ד	113, 110	3	13
	195								14
	163								15
	184	מבוצע							
	243	78-02-26	"			"	"		16
	232								17
	227								18
	234	מבוצע							
	130	78-02-07	78-01-31			"	171	4	19
	130								20
	136								
	132	מבוצע							
	210	78-02-28	"			"	"		22
	226								23
	212								24
	216	מבוצע							

א חזאו דו"ח בדיקת בטון הנשלח בוצעה לו ע"י ב"כ המכון.
 חב' מלאך - רח' ז'בוטינסקי 45 דלת-11.
 העותף הברז דוקו
 מר שרון
 מר אלויאל
 באר-שבע 02-02-1978
 רמ/

שלטון טכנול
 מנהל סניף באר-שבע

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסתדרות הנוער

התאחדות הסתדרות הנוער מוקמה על ידי מועצה המנהלת של התאחדות הסתדרות הנוער, ביום 24.9.75, במטרה להסדר את חיי הנוער בארץ, ולקדם את התחום הספורטיבי, התרבותי והחברתי שלהם, ולהגן על זכויותיהם.

דבר המנהל הכללי

התאחדות הסתדרות הנוער

מס' 150

הנהלת התאחדות הסתדרות הנוער, בהתאם לתקנון התאחדות, מודיעת כי התקיימה ישיבת מנהל כללי בהשתתפות כל חברי המנהל, ביום 1.12.75, ובה נקבעו החלטות אלה:

1. המנהל הכללי ימשיך לפעול בתפקידו עד סוף שנת 1976.

2. מועדון הספורט יתמנה על ידי המנהל הכללי, ויחולקו בין חברי המועדון חברים נוספים.

3. המנהל הכללי ימשיך לנהל את חשבונות התאחדות.

4. המנהל הכללי ימשיך לנהל את יחסי התאחדות עם מועצה המנהלת.

התאחדות הסתדרות הנוער

חבר	מס' חשבון	שם	תאריך	סוג	כמות	ערך	הערות

התאחדות הסתדרות הנוער מודיעת כי התקיימה ישיבת מנהל כללי בהשתתפות כל חברי המנהל, ביום 1.12.75, ובה נקבעו החלטות אלה:

4516

12 במרץ 1978

משרד השיכון
מינהל לבנייה כבדית ויישומים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס נתקבל בתאריך
14-03-1978
לטיפולו של _____
לעיונו של _____

לכבוד
חברת רסקו בע"מ
רחוב הר סיני 1
תל - אביב

..ג.א

הנדון: הקמת 50 יחידות דיור בימית
חוזה מס. 77/75066/77

נודה לכם את העבירו למשרדנו ברמת גן מערכת הכניות שלמה
הכוללת הכניות ארכיטקטורה, רשימות נגרות ומסגרות, קונסטרוקציה,
טניטציה, חשמל, טלפון וטלויזיה, התומות על ידיכם ומאושרות
כמכניות בצוע.

בכבוד רב,

ד. שטרן

העוקים:

מר ש. רודניק, מ"מ מהנדס מחוז הנגב
מר י. זיידה, מהנדס אזור הערבה וסיני
מר א. בר-אילן - פקוח

4516

משרד השיכון
 בניית יחיד דיור חדשים
 מחוז הנגב
 ניהול בתאריך
 5-03-1978
 לטיפולו של מר זינבה
 בש/99102
 של מס א

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד הסכונ באר שבע. כיום: 1978-02-23

בנין : 50 יחידות דיור בימית.

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדרו באחד העבודה כיום: 1978-02-23
 המפקח: חב' פלבאר-ר"ג
 חרזה: חב' רסקו
 חב' 9077/75666/77

מנות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים.

ספק הבטון: ישראלבטון.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים
				(כדור אינדיקס) קונס (ס"מ)					
	207	78-02-24	78-02-13		200/ב	עמודים	113, 108	16	1
	192	"	"						2
	198	"	"						3
	199	ממוצע							
	252	78-02-24	"			פלטה	159, 156	17	7
	268	"	"						8
	293	"	"						9
	271	ממוצע							
	205	78-02-24	"			קורות יסוד	166, 164	18	13
	205	"	"						14
	200	"	"						
	203	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הבטילה ברצפה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן.

מר אלואיל.

חב' רסקו.

חב' פלבאר-ר"ג.

באר שבע, 1978-02-26

ר"ס

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/192583

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

STANDARD FORM NO. 64

2000

1. The first part of the report is a general description of the work done during the period covered by the report. It includes a list of the projects and a brief description of the work done on each project.

No.	Date	Description	Amount	Total
1	10-1-57	Travel	100.00	100.00
2	"	"	50.00	150.00
3	"	"	50.00	200.00
4	"	"	50.00	250.00
5	"	"	50.00	300.00
6	"	"	50.00	350.00
7	"	"	50.00	400.00
8	"	"	50.00	450.00
9	"	"	50.00	500.00
10	"	"	50.00	550.00
11	"	"	50.00	600.00
12	"	"	50.00	650.00
13	"	"	50.00	700.00
14	"	"	50.00	750.00
15	"	"	50.00	800.00
16	"	"	50.00	850.00
17	"	"	50.00	900.00
18	"	"	50.00	950.00
19	"	"	50.00	1000.00
20	"	"	50.00	1050.00
21	"	"	50.00	1100.00
22	"	"	50.00	1150.00
23	"	"	50.00	1200.00
24	"	"	50.00	1250.00
25	"	"	50.00	1300.00
26	"	"	50.00	1350.00
27	"	"	50.00	1400.00
28	"	"	50.00	1450.00
29	"	"	50.00	1500.00
30	"	"	50.00	1550.00
31	"	"	50.00	1600.00
32	"	"	50.00	1650.00
33	"	"	50.00	1700.00
34	"	"	50.00	1750.00
35	"	"	50.00	1800.00
36	"	"	50.00	1850.00
37	"	"	50.00	1900.00
38	"	"	50.00	1950.00
39	"	"	50.00	2000.00
40	"	"	50.00	2050.00
41	"	"	50.00	2100.00
42	"	"	50.00	2150.00
43	"	"	50.00	2200.00
44	"	"	50.00	2250.00
45	"	"	50.00	2300.00
46	"	"	50.00	2350.00
47	"	"	50.00	2400.00
48	"	"	50.00	2450.00
49	"	"	50.00	2500.00
50	"	"	50.00	2550.00
51	"	"	50.00	2600.00
52	"	"	50.00	2650.00
53	"	"	50.00	2700.00
54	"	"	50.00	2750.00
55	"	"	50.00	2800.00
56	"	"	50.00	2850.00
57	"	"	50.00	2900.00
58	"	"	50.00	2950.00
59	"	"	50.00	3000.00
60	"	"	50.00	3050.00
61	"	"	50.00	3100.00
62	"	"	50.00	3150.00
63	"	"	50.00	3200.00
64	"	"	50.00	3250.00
65	"	"	50.00	3300.00
66	"	"	50.00	3350.00
67	"	"	50.00	3400.00
68	"	"	50.00	3450.00
69	"	"	50.00	3500.00
70	"	"	50.00	3550.00
71	"	"	50.00	3600.00
72	"	"	50.00	3650.00
73	"	"	50.00	3700.00
74	"	"	50.00	3750.00
75	"	"	50.00	3800.00
76	"	"	50.00	3850.00
77	"	"	50.00	3900.00
78	"	"	50.00	3950.00
79	"	"	50.00	4000.00
80	"	"	50.00	4050.00
81	"	"	50.00	4100.00
82	"	"	50.00	4150.00
83	"	"	50.00	4200.00
84	"	"	50.00	4250.00
85	"	"	50.00	4300.00
86	"	"	50.00	4350.00
87	"	"	50.00	4400.00
88	"	"	50.00	4450.00
89	"	"	50.00	4500.00
90	"	"	50.00	4550.00
91	"	"	50.00	4600.00
92	"	"	50.00	4650.00
93	"	"	50.00	4700.00
94	"	"	50.00	4750.00
95	"	"	50.00	4800.00
96	"	"	50.00	4850.00
97	"	"	50.00	4900.00
98	"	"	50.00	4950.00
99	"	"	50.00	5000.00
100	"	"	50.00	5050.00



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 613151
סניף ירושלים: רח' נה, אוור התעשיות תלמיות, ת"ד 301, טל' 715465
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

קופס מגרשה לעיין
מס' 545000119

וציבות מס הכנסה
טורי מניכוי
מס מסלולמים
בע"י שירותים
מס' 4502827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר № 192583

לכבוד

1978-02-27

55-60

תאריך

61-66

מנהל לבניה כפרית
משרד הסכון
באר-שבע

מיום

חווה/הזמנה מס'

שם המזמין

הקבלון: חב' רסיו, 77/75866/דד/דד


לי	א"י	ס ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מיום	מס'
			1978-02-27	99102/בש
		עבוד בדיקה 18 קוביות בסוף- מ-50 יחידות דיוור ביסיות		
414.-		חוזק בלחץ של קוביה סניף 11101 - 23. לי x 18.		
246.-		1 טלה קוזר סניף 99		
660.-	סה"כ	מע"מ בשעור %		(ע"מ מאות שטים לי בלבד).
660.-	סך הכל כנ"ל	מס' שוטף	לי	שולם ע"ה סך
		לחובה כרטיס	קבלה מס'	תאריך
37-44	46	14-15	49-54	

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ח	לי	א"י	מס' שוטף
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 2-02-00	660.-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027	9	2	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



STANDARD SPECIFICATION FOR

STEEL PIPE, SEAMLESS, FOR HIGH PRESSURE SERVICE

ASTM A 1026

GENERAL REQUIREMENTS

1.0 SCOPE

1.1

1.1.1 This specification covers seamless steel pipe for high pressure service. The pipe is intended for use in the manufacture of high pressure vessels and components. The pipe is available in the following grades:

Grade	Chemical Composition	Mechanical Properties	Dimensions and Tolerances
A 1026-1	0.25% C, 0.30% Mn, 0.005% S, 0.005% P	Yield Strength: 100,000 psi Tensile Strength: 120,000 psi	OD: 1/2" to 24"
A 1026-2	0.25% C, 0.30% Mn, 0.005% S, 0.005% P	Yield Strength: 100,000 psi Tensile Strength: 120,000 psi	OD: 1/2" to 24"

1.1.2 The pipe shall be furnished in the following sizes and wall thicknesses:

Grade	OD	Wall Thickness
A 1026-1	1/2"	0.048
		0.058
		0.068
		0.078
A 1026-2	1/2"	0.048
		0.058
		0.068
		0.078

4816

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

משרד השיכון
 מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב

נתקבל בתאריך
 1-03-1978

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס' א 98859/ש

מוזמן הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע. כיום:

בנין : 50 ית' דיור 41 סקלטים בימית. אסמכתא/תיק עיריה מס'

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון. חב' רסקו אשדוד : הקבלן:

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 78-02-14 תרצה: 9077/75666/77 המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	גם מס'
				(סדר אינדיקס) קונס. סימ)					
15	223	78-02-15	78-02-02		200 ב'	קורות יסוד	116, 114, 115	5	1
	228			2					
	195			3					
	215			ממצע					
15	330	"	78-02-06		300 ב'	רצפה	סקלט מס' 4	13	7
	337			8					
	314			9					
	327			ממצע					
20	218	"	78-02-06		יסודות	, 170, 167, 168	14	13	14
	220			14					
	220			15					
	219			ממצע					

* הוא דו"ח בדיקה שכן הנטילה ברצועה לא ע"י ב"כ המכרן.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן ת"א.
 מר אלואיל ת"א.
 חב' רסקו אשדוד.
 באר שבע 78-02-19
 ש/

הערה: תעודה זו פתיחה לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כ. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר, למתנדס הבנין.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5300 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
WWW.CHICAGOEDU.EDU

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
1. J. D.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PHYSICS DEPARTMENT
5300 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
WWW.CHICAGOEDU.EDU

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א - 90839/ט

מומין הבדיקה : הנמל לבניה כנרת, סניף המכון - באר שבע, ביום :

בנין : 50 ימ' דיוור 41 מקלטים כנרת, אסמכתא/תיק עזריה מס' :

החומר לבדיקה : 15 קוביות בטון, הקבלן : חב' רסקו אגוד

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המומין דנמסרו כאשר המכרות כ"מסו 78-02-14, מרצה : 9077/73666/77, המפקח :

מהות הבדיקה : חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970, תנאי הבקרה : מוביס

תוצאות הבדיקה

חזק בלחץ	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים מס'
				(כיוון אינרץ) קונסט (סיס)					
15	223	78-02-15	78-02-02		200 ב'	קירות יסוד	116, 114, 113	3	1
	228								2
	192								3
	215	ממוצע							
15	330	"	78-02-06	"	300 ב'	ראפה	מקלט מס' 4	13	7
	327								8
	314								9
	327	ממוצע							
20	218	"	78-02-06	"		יסודות	170, 167, 162	14	13
	220								14
	220								15
	219	ממוצע							

* חתום דו"ח בדיקה יכון הנטילתו נודעת לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סגנר
 מנהל סניף באר שבע

העוזר מר סגן ח"א
 מר אלדד ח"א
 חב' רסקו אגוד
 באר שבע, 78-02-15
 30/

הערה: תעודה זו מחיטת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

192473/מ

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א - 98859/בא

כיום:

מזמין הבדיקה: **המחלקה לבנייה המל"מ, הנדסר המבנין - באר שבע.**

אסמכתא/תיק ציירה מס

בנין: **50 ית' ירוח' וה' מקלטים בלמ"מ.**

הקבלן: **חב' רוקו אירוד**

החומר לבדיקה: **50 קוביות בטון.**

תעודת: **9077/79466/דד**

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: **כ"ס המדיין ובמסלוד באשר הפגודה בלמ"מ 78-02-14**

תנאי הבקרה: **טובים**

מחלת הבדיקה: **חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.**

תוצאות הבדיקה

חזק בלחץ	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק-המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדידה מס'
				(כדור מאינץ') (קובץ מס')					
15	223	78-02-15	78-02-02		ב' 200	קוביות ירוח'	116, 114, 115	5	1
	228								2
	195								3
	215								
15	330	"	78-02-06		ב' 300	רמזה	מקלט מס' 4	13	7
	337								8
	314								9
	327								
20	216	"	78-02-06			ימורים	170, 167, 162	14	13
	220								14
	220								15
	217								

הוצאה ד"ר'ה בדיקה טכנ' המל"מ מוצעת לא ל"י כ"ס המבנין.

עלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

הממונה על שטחן ה"מ
 מר הלוחיל ה"מ
 חב' רוקו אירוד
 באר שבע 78-02-15
 30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למתנדט העיר. למתנדט הבנין.

192473/ח

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

* דרישת בדיקה תעודת זמנית על בדיקת בטון

מט א - כח/28859

מוסד הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד הסכונ - באר שבע, ביום:

בנין : 50 יח' דירי ו-1 מקלטה כפרית, אסמכתא/תיק צריה מט'

החומר לבדיקה : 15 קוביות בטון, הקבלן: חב' רסקו תל-אביב

הדוגמאות תוכנו ע"י : כ"כ המזכ"ל, רמת-השרון באשר הצעות ביום 14-02-78, תדחה: 77534/17/78

מהות הבדיקה: חרוק בלחץ. בהתאם לחקו ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חרוק בדיקה	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבסוק הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				(כרדו אינדיקס) קונוס (סמ"מ)					
15	223	78-02-15	78-02-02		200 ב'	קצרות יסוד	116, 114, 113	5	1
	228			2					
	215			3					
15	330	78-02-06	78-02-06		300 ב'	רצפה	4	13	7
	317			8					
	314			9					
20	216	78-02-06	78-02-06		170, 167, 163	170, 167, 163	14	13	13
	220			14					
	219			15					

* חתום דרישת בדיקה מכון התקנים הישראלי על ידי כ"כ המזכ"ל.

מנהל לבניה כפרית
 משרד הסכונ - באר שבע

המזכ"ל
 משרד הסכונ - באר שבע
 78-02-19
 20/

הערה: תעודת זו פתיחה לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסד או בא-כוחו. אין לפרסם תעודת זאת אלא כמלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א - 38839/כ

מוזמן הבדיקה : מנהל לבניה כנרת, משרד המבנה - באר שבע.
 בנין : 50 יח' דיור - מקלטה בלתי.
 החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזיין ונמסרו בעשר הקבוצה ניוטו 78-02-14
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תוצאות הבדיקה

אסמכתא/תיק צוריה מס' :
 הקבלן: הנ' רוקו אנדור
 ת"ד: 78077/75666/77
 המפקח:
 תנאי הבקרה:

חזק בלחץ	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים מס'
				(כידוד אויבן) (קונסט יסיס)					
15	223	78-02-15	78-02-02		200	קירות ימין	116, 114, 115	3	1
	228								2
	192								3
	215								
15	330	"	78-02-06		300	רצפה	מקלט מס' 4	13	7
	337								8
	314								9
	327								
20	218	"	78-02-06			יסודות	170, 167, 168 169	14	13
	220								14
	210								15
	219								

הוצאת תעודת זמנית על בדיקת בטון כנרת - באר שבע.

מנהל המכון
 משרד המבנה - באר שבע

המזיין
 משרד המבנה - באר שבע
 ת"ד: 78077/75666/77
 באר שבע 78-02-15
 30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזיין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

192473/כ

פוסט מוחסן לענין
מס'ם
מס' 545000119

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 411151
 סניף ירושלים: רח' נג, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534



נציבות מס הכנסה
 מס'ם
 מס' 4500027

סניף באר-שבע

№ 192473

חשבונית מס מספר

78-02-20

55-60

תאריך

61-66

מיום

חווה/הזמנה מס' ח/75666/ו

חווה/הזמנה מס'

קבלו זה רשקו העודד

שם המזמין

לכבוד


מינהל קבוצה כפרים
 משרד המכון
 238-782

ליי	אג'י	פרטים	תעודה	
			מס'ם	מיום
			67-80	
		צבור בדיעה 18 קבוצה כפרים מס'ם 50 יח' דיוור 1-4 מקלטים בימים	98859/מס	78-02-20
414 --		הוצק בלחץ על קבוצה בלחץ מהתובאה לשעברה לפי 23 לי א 18 מס'ם 11101 לקיחה 1 טפה צורך מס'ם 99 רכב לפי 4.30 לי לק"ס א 60 מס'ם 92		
246 --		(מטע בארם רשמובה טערה לי בלבד)		
258 --		סה"כ מע"מ בשעור %		
918 --		סך הכל כללי		
37-44	46	מס'ם שוטף	14-15	18-23
		לחובת כרטיס		
		שולם ע"ה סך	ליי	
		תאריך	קבלה מס'	49-54

בעת החשלוס נא ליציין את מספר החשבונית

מס'ם שוטף	ל י ז כ ו ת	ליי	אג'י	מיום
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	918 --	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027 9		2	

מס/



תעודת בדיקה לנגיף קורונה

תעודת בדיקה לנגיף קורונה (COVID-19) המוצגת כאן היא תוצאה של בדיקה שנעשתה באמצעות שיטת הבדיקה המומלצת על ידי משרד הבריאות. תוצאות הבדיקה יוצגו כאן בתוך 24 שעות מרגע קבלת הדגימה.

שם המטופל	
ת.ד.	
מספר זהות	
תאריך	
שם המרפא	
מספר רישוי	

מספר הבדיקה

תוצאת הבדיקה: **שלילי**

המטופל נבדק לנגיף קורונה (COVID-19) באמצעות שיטת הבדיקה המומלצת על ידי משרד הבריאות. תוצאת הבדיקה היא שלילית, כלומר אין ראיות לכך שהמטופל נדבק בנגיף קורונה.

הבדיקה נעשתה באמצעות שיטת הבדיקה המומלצת על ידי משרד הבריאות. תוצאות הבדיקה יוצגו כאן בתוך 24 שעות מרגע קבלת הדגימה.

תאריך	שם המטופל	תוצאת הבדיקה
2020-03-15	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-16	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-17	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-18	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-19	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-20	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-21	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-22	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-23	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-24	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-25	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-26	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-27	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-28	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-29	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-30	ד"ר. אביב	שלילי
2020-03-31	ד"ר. אביב	שלילי

תאריך	שם המטופל	תוצאת הבדיקה
2020-04-01	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-02	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-03	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-04	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-05	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-06	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-07	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-08	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-09	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-10	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-11	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-12	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-13	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-14	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-15	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-16	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-17	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-18	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-19	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-20	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-21	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-22	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-23	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-24	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-25	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-26	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-27	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-28	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-29	ד"ר. אביב	שלילי
2020-04-30	ד"ר. אביב	שלילי

4516

תשרי השיכון

מינהל לבניה רמת ויישובים חדשים

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 9977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 72534 74841

נתקבל בתאריך

16-02-1978

335

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה. תעודת על בדיקת בטון

98640/כט

מס א-

1978-02-06 ביום:

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

בנין : מקלט מס' 2 בימית.

החומר לבדיקה : 9 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 1978-02-06

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים.
ספק הבטון: ישראכטון.
כמות הבטון: 37 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	345	78-02-07	78-01-09		300/ב	קירות ותקרה		8	1
	373	"	"						2
	358	"	"						3
	382	"	"						4
	368	"	"						5
	383	"	"						6
	300	"	"						7
	310	"	"						8
	315	"	"						9
	348	ממרצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוזל.
מר שטרן.
חב' רסקו.
מר דוד גולדשטיין.
באר שבע, 1978-02-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

ח/192331

12
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535

100-10-100

MEMORANDUM

TO : SAC, NEW YORK (100-10-100)

DATE: 10-20-66
 FROM: SA [Name], NEW YORK
 SUBJECT: [Name], [Address]
 [Detailed body text of the memorandum, including a description of the subject and any relevant information.]

DATE	BY	INITIALS	REMARKS	DATE	BY	INITIALS	REMARKS
	B		check report	10-10-66			ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC
							ENC

A check was made of the records of the [Name] and the following information was obtained:
 [Name] was born [Date] at [Address].
 [Name] was employed by [Company] from [Date] to [Date].
 [Name] was employed by [Company] from [Date] to [Date].
 [Name] was employed by [Company] from [Date] to [Date].

Very truly yours,
 [Signature]

cc: [Name]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

*** דריה בדיקה, תעודת על בדיקת בטון**

206.40/מ

מס' א-

1978-02-06

כיום:

מבול לבניה כפרית, סניף המכון באר שבע

מומין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

קילט מס' 2 ביטוח

בנין:

הקבלן: חב' רסקו

9 קומות בטון

החומר לבדיקה:

הרשות: 27/1978/מ

בי"ב המזמין ומספרו כשאר השורה ביטוח 1978-02-06

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: פתוח

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

שם המטריד: יעריבסקי

תוצאות הבדיקה

מחיר המטריד: 37 מ"ן

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך הוציאת	שקיעה (כדור אינרץ) קינוד מס'	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	345	78-02-07	78-01-07		200/2	קירית וקורה		8	1
	375	"	"						2
	358	"	"						3
	382	"	"						4
	368	"	"						5
	383	"	"						6
	300	"	"						7
	310	"	"						8
	315	"	"						9
	348	מבול							

* הוצאת דריה בדיקה מס' מבטוח 1978-02-06 לא ע"י בי"ב המכון.

הישג: מר אלרואל

מר טורן

חב' רסקו

מר דרר ברוטשטיין

באר שבע, 1978-02-06

רש

מבול לבניה כפרית

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מ/2731

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

ס' ד"ר בדיקה

386.40/מ

מס' א-

1978-02-06

ביום:

מפעל לבנייה בראשית, מסוד המכון באר שבע

מוסמין הבדיקה:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

פיקוד ט"ו 2 ביסית

בנין:

הקבלן:

9 עובדות בטון

החומר לבדיקה:

חזונו: 77/27666/דד/דד

ב"כ המוסמין וממסרו נאמר היקורת ביום 1978-02-06

הדוגמאות הוכנו ע"י:

המפקח: מר ע"י

תנאי הבקרה: סדנייה

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סוג הבטון: ישראכטון

מחוז הבטון: 37 ט"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה (כדור אינץ') קובוס ס"מ	סוג הבטון הנדרש	הלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	345	78-02-07	78-01-29		300/ב	עיריה ופנת		8	1
	373	"	"						2
	388	"	"						3
	382	"	"						4
	368	"	"						5
	383	"	"						6
	300	"	"						7
	310	"	"						8
	375	"	"						9
	348	ממוצע							

הוצא ד"ר בדיקה סגן הנבילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

עלמה לוי
 מנהל סניף באר שבע

המכון מר אלואיל
 מר שרון
 מר רסן
 מר דוד גולדשטיין
 באר שבע, 1978-02-08
 87/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192334/מ

5757

ידועות סידור הן

הודעת הסדרה הזאת היא למען המידע והיא אינה מהווה
ראייה לכאורה או אישור, והיא אינה מבטלת את כללי הנהלת
המס הכספי או כללי הנהלת המס המסודר.

שם הנהלת

שם הנהלת או החברה

שם

שם הנהלת

שם

שם

שם הנהלת

שם הנהלת

שם

שם הנהלת

שם

שם הנהלת או החברה

שם הנהלת

שם הנהלת

שם	שם	שם הנהלת	שם הנהלת	שם הנהלת	שם הנהלת	שם הנהלת	שם הנהלת	שם הנהלת	שם הנהלת

הודעת הסדרה הזאת היא למען המידע והיא אינה מהווה ראייה לכאורה או אישור, והיא אינה מבטלת את כללי הנהלת המס הכספי או כללי הנהלת המס המסודר.



זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשיה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

יוסק מורשה לצנן
מ"מ
מס' 545000119

11 יציבות מס' הזכרה
סדר מניכור
מס' מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4902827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר N° 192331

לכבוד

סיגהל לבניה כפרית
מסד המכון
באר - שבע

55-60

תאריך 78-02-08
61-66

חווה/הזמנה מס' דד/666/דד
שם המזמין קבלתו זה' רסקו

ליי	אני	פ ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מ"מ	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 9 קוביות בסרון ממקלט מס' 2 ביטית.	98640/בט	78-02-08
207.-		הדק בלון של קובית בסרון שהובאה לאפורה לע"י 23 כי אר סניף 11101		
				(מאתיים רובע רי בלבד)
		סה"כ		
		מע"מ בשעור 11		
207.-		סך הכל כולל		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		שולם ע"ה סך	ליי	תאריך
		קבלה מס'		
37-44	46	14-15	16-23	49-54

כמה התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת		ליי	אני	מ"מ	מיום
	מ"מ	מיום				
14-15	24-31	26	37-44	46	47-80	
	15	1 02 00 1	207.-		2	DUP
	15				2	
	15				2	
	15				2	
	15				2	
					2	
		8730027	9		2	

[Handwritten signature and scribbles]

10/10

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה. תעודת על בדיקת בטון.

98643/ש

ביום: 1978-02-06

מזמין הבדיקה: מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: מקלט מס' 2 בימית.

הקבלן: חב' רסקו.

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

חווה: 9077/75666/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 1978-02-06

המפקח: מר צבי.

תנאי הבקרה: טובים.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראל בטון.

תוצאות הבדיקה

כמות הבטון: 8 מ"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כידור (אינץ')					
	415	78-02-07	77-12-21		300/ב	ר צ פ ה		11	1
	381	"	"						2
	319	"	"						3
	373	"	"						4
	370	"	"						5
	324	"	"						6
	364	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העמק: מר אלואיל.
 מר שרון.
 חב' רסקו.
 מר דוד גולדשטיין.
 באר שבע, 1978-02-08
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.

ח/ב 192335

אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכתב

המועצה לשיקום והגנת המורשת

מכתב להגנת אתרים

* ת"ח עמ"מ.

רשמי

מ/כ"פ

השם המלא : מ/כ"פ

ת"ד : מ/כ"פ

ת.ד.מ : מ/כ"פ

הכתובת : מ/כ"פ

מ/כ"פ

מ/כ"פ

מ/כ"פ
מ/כ"פ

מ/כ"פ
מ/כ"פ

מ"ס	שם	ת"ד	ת.ד.מ	מ/כ"פ	מ/כ"פ	מ/כ"פ	מ/כ"פ
1	17				17-21-77	70-20-07	078
2					"	"	180
3					"	"	070
4					"	"	070
5					"	"	070
6					"	"	150
7							1-00

* ת"ח עמ"מ רשמי

מ/כ"פ
מ/כ"פ
מ/כ"פ
מ/כ"פ, 80-20-078
/ro

מ/כ"פ

מ/כ"פ

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דריה בדיקה תעודה על בדיקת בטון

90643/85

מס' א-

ביום: 1978-02-06

אסמכתא/תיק עיריה מס':

הקבלן: חב' דביר

תוצה: 9077/1966/דד

המפקח: פד' זבי

תנאי הבקרה: סוכי

מק' הבטון: ישראל

למנו הבטון: 6 מ"ק

מומין הבדיקה: מנחל לבנין מוריא, מנחל המכון באר שבע.

בנין: מנחל מס' 2 בימית.

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוסין ומסרו באשר העבריה מ-02-06-1978

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקפה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מ' מס'
				כחור (איג'ק) קנהל סיס					
	415	78-02-07	77-12-21		300/3	י צ מ		11	1
	381	"	"						2
	319	"	"						3
	373	"	"						4
	370	"	"						5
	324	"	"						6
	364	מוריא							

* חוזק דריה בדיקה סגן הנטילה מוכנה לו יליי ב"כ המכון.

שלמה מנחל
 מנחל בנין באר שבע

מנחל פד' אלרויל,
 מ' מנחל,
 חב' דביר,
 מ' דוד גולדמייין,
 באר שבע, 08-02-78
 דר/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מ/3335

יחידת מעקב ופיקוח

מועצה להגנת תוצרת הארץ
יחידת מעקב ופיקוח
מס' 212 ק
ת"ת תשל"ד

דו"ח תוצרת

תוצרת המוצר

מס' 212 ק

שם המוצר :

סוג :

מיקור :

שם היצרן :

מיקום היצרן :

תאריך :

סוג היצרן :

תחום :

מיקום היצרן (אם היצרן אינו מוכרז) :

מיקום היצרן :

פרטי היצרן

מס' סדר	שם היצרן	מיקום היצרן	סוג היצרן	תחום	מיקום היצרן	מיקום היצרן	מיקום היצרן	מיקום היצרן	מיקום היצרן

המסמך אינו יכול לשמש כראייה לזכות או חוב של המסמך או לזכות או חוב של האדם המסומן עליו.
המסמך אינו יכול לשמש כראייה לזכות או חוב של המסמך או לזכות או חוב של האדם המסומן עליו.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

ד"ר בדיקה

מס' 300/ב

ביום: 06-02-78

מומין הבדיקה: מנזל למנייה מנזרים, סניף המכון באר שבע.

אסמכתא/תיק צוירה מס':

בנין: סלילי בטון 3 בדיקות.

הקבלן:

חומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

תחנת: 9807/75846/77
 המפקח: מר גדי.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המומין ומשרדו באזור תעשייה כירומה 06-02-78

תנאי הבקרה:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

מס' התבדוק: ישראלי
 מס' הבטון: 3 ט"ן

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך הוציאת	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כחול (אויק) קונסט מיס					
	415	78-02-07	77-12-21		300/ב	רצפה		11	1
	381	"	"						2
	315	"	"						3
	373	"	"						4
	370	"	"						5
	324	"	"						6
	364	ממוצע							

הד"ר בדיקה שהן תגובתו לא ילי ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מנזל סניף באר שבע

מומין מר ישראלי,
 מר טלון,
 מר רוקח,
 מר דוד גולדשטיין,
 באר שבע, 06-02-78
 טל/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מס' 192335/ה

הצהרת סוכנות נאמנות

אנו מצהירים כי כל המידע המוצג בדוחות הכספיים שלנו הוא נכון ומלא ככל האפשר, ואנו מסוגלים להגן על המידע הזה. המידע המוצג בדוחות הכספיים שלנו הוא נכון ומלא ככל האפשר, ואנו מסוגלים להגן על המידע הזה.

פרטי החברה

נתונים כלכליים ראשוניים

מס' ס' 10

תאריך הדו"ח : _____

שם החברה : _____

מס' החברה : _____

מס' המס : _____

מס' הסניף : _____

מס' הסניף : _____

מס' הסניף : _____

מס' הסניף : _____

פרטי המנהל

מס' ס' 10	שם החברה	מס' החברה	מס' המס	מס' הסניף	מס' הסניף	מס' הסניף	מס' הסניף	מס' הסניף

אנו מצהירים כי כל המידע המוצג בדוחות הכספיים שלנו הוא נכון ומלא ככל האפשר, ואנו מסוגלים להגן על המידע הזה.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 433151
סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

פוסט מודעה לענין
מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
מסד מילואי
מס מסלומים
מסד שירותים
מס' 4902827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר 192335

לכבוד

תאריך 78-02-08

55-60

מיבחל לבניה כפרים
מנדר המכון
באר - שבע

61-86

חווה/הזמנה מס' 77/75666/07
שם המזמין קבלנו תב"ר רסקר

ליי	אג'י	פ ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מ'ס	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 6 קתינות בסרון מסקלם מס' 2 בדיקות .	98643/בש	78-02-08
138		מדוע נלקח של קבוצת בסרון מהזמנה לעבודה למי 23 וי א6 מס' 11101 (מזה פלוסים וטמנות וי בלבד) .		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור 10%		
138		סך הכל כללי		
		מס' שוטף		
		לחובת כרטיס		
		שולם ע"ח סך	ליי	
		תאריך	קבלה מס'	
		37-44	46	47-80
		46	14-15	16-21
			16-21	49-54

בעת החשלים נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	מס	ליי	אג'י	
14-15	24-31	מס	37-44	46	47-80
	151 02.00 1		138	2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
8730027	9			2	

מס' 10

45161

משרד השיכון

בנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל': 413151 -
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל': 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל': 74841, 772534

נתקבל בתאריך

16-02-1978

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה. תעודת על בדיקת בטון

בש/98644

מס' א

ביום: 06-02-1978

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : מקלט מס' 3 בימית.

הקבלן: חב' רסקו.

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

חוזת: 9077/75666/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 06-02-1978

המפקח: מר צבי.

תנאי הבקרה: טובים.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראל בטון.

תוצאות הבדיקה

כמות הבטון: 14 מ"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ') קוטר ס"מ					
	424	78-02-07	77-12-23		ב/300	ר צ פ ה		12	1
	395	"	"						2
	446	"	"						3
	385	"	"						4
	364	"	"						5
	333	"	"						6
	391	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העמק: מר אלואיל.
מר שטרן.
חב' רסקו.
מר דוד גולדשטיין.
באר שבע, 08-02-1978
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.

חנ/192338

אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

SECRET

CLASSIFICATION
 CONTROL NO. 80-10-101
 DATE 10-10-101
 BY [Signature]

* [Faint mirrored text]

[Faint mirrored text]
 [Faint mirrored text]
 [Faint mirrored text]
 [Faint mirrored text]
 [Faint mirrored text]

[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]
1	ST		r e n	a\00c	ES-01-11	70-10-01	101
2					"	"	202
3					"	"	303
4					"	"	404
5					"	"	505
6					"	"	606
						SECRET	707

* [Faint mirrored text]

[Faint mirrored text]
 [Faint mirrored text]
 [Faint mirrored text]
 [Faint mirrored text]

[Faint mirrored text]

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המתלקה לבנין

דריה בדיקה תעודה על בדיקת בטון

98544/ט

מס' א-

יום: 06-02-75

מומין הבדיקה: מנהל לבנות המונים, משרד המנדן באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: סקלט מס' 3 בזמית.

הקבלן: חב' רסקו.

החומר לבדיקה: 6 ק"מ תבנית בטון.

חצונו: 9077/7544/77

המפקח: מר צבי.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המומין ונמסרו באחד תעודות ביום 06-02-75

תנאי הבקרה: טובים.

מחנה הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוק המאריך: יטוואנטרן.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	484	75-02-07	77-10-23		300/2	ר צ פ		10	1
	375	"	"						2
	446	"	"						3
	385	"	"						4
	364	"	"						5
	333	"	"						6
	—								
	301	טובת							

הדגם דריה בדיקה טכן הנבילה בוצעה לו ע"י ב"כ המומין.

מנהל משרד המנדן באר שבע

התקן: מר מלואה,
 מר שרון,
 חב' רסקו,
 מר דוד גולדשטיין,
 באר שבע, 06-02-75
 ט

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

מס' 98544/ט

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת בדיקה על בדיקת בטון

98644/ט

מט"א

מום: 1973-02-07

מומין הבדיקה: מפול לבניה מרח'ת, מאור המכון באר שבע

אסמכתא/חיק צירה מט':

בנין: מקלט מט" 9 מרח'ת

הקבלן: חב' רמ"ד

חומר לבדיקה: אקוויזיט בטון

הצוות: 9077/13646/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: מ"ב המבנין ומשרדו באור המבנות בירושל 1973-02-06

המפקח: מר אבי

תנאי הבקרה: סטטיס

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970

מס' התעודת יוראבסטון:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כחול (אינדיק) קטנה: ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס' הבנין	דוגמא מס'	סדרג מס'
	424	73-02-07	77-12-23		300/3	ר א ב א		12	1
	375	"	"						2
	446	"	"						3
	385	"	"						4
	354	"	"						5
	333	"	"						6
	301	730207							

* תוצאות בדיקה פסק הנהייה נכונה לא עלו ב"ב המכון.

(Signature)
 מנהל מחלקת הבנין

המנהל: מ"ב המבנין
 מ"ב המבנין
 מ"ב המבנין
 מ"ב המבנין
 באר שבע, 1973-02-06
 טל' 98644

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנב' כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

פנקס מורשה לענין
מע"מ
מס' 545000119

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534



נציבות מס הכנסה
מסור מילקוי
מס מתשלומים
בצר שירותים
מס' 4902827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 192338**

78-02-08

55-60

תאריך

61-66

חווה/הזמנה מס' **77/7666/דוס** פיוס
שם המזמין **קבלו: חב' דסקר**

לכבוד

סינריל קבוצת כפרים
מפעל המזון
באר - שבע

ליי	אנ'	פ ר ט י ם	ה ע ו ד ה	
			מ"מ	מיומ
			67-80	
		עבור בדיקת 6 קוביות בטון מסקל מס' 3 ביטית.	96644/במ	78-02-08
130.-		חודק בלחץ של קוביות בטון שהוכנה לשמורה לשי 25 לי א 6 מס' 11101		
				(מזה שלדשים ושמורה לי בלנד)
		סה"כ		
		מע"מ בשעור 4%		
130.-		סך הכל		
		מס' שוטף		
		לחובת בריטק		
		מס' 1		
		מס' 14-15		
		מס' 16-23		
		מס' 37-44		
		מס' 46		
		מס' 49-54		
		שולם ע"ח סך	ליי	
		תאריך	קבלה מס'	

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

Handwritten signature

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אנ'	מס'
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	130.-	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
			2	
	8730027	9	2	

מ/

Handwritten mark

45166

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

נתקבל בתאריך

16-02-1978

המחלקה לבנין

*** דו"ח בדיקה על בדיקת בטון תעודה**

בש/98642

1978-02-06

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

בנין : מקלט מס' 3 בימית.

החומר לבדיקה : 9 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 1978-02-06

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

הקבלן: חב' רסקו.
 חוזה: 9077/75666/77
 המפקח: מר צבי.

תנאי הבקרה: טובים.
 ספק הבטון: ישראבטון.
 כמות הבטון: 57 מ"ק

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מ"ק
				כדור (אינץ')					
	430	78-02-07	78-01-09		300/ב	קירות ותקרה		10	1
	350	"	"						2
	573	"	"						3
	513	"	"						4
	383	"	"						5
	537	"	"						6
	300	"	"						7
	303	"	"						8
	438	"	"						9
	425	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוזאיל.
 מר שטרן.
 חב' רסקו.
 מר דוד גולדשטיין.
 באר שבע, 1978-02-08
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חנ/192334

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry

RESEARCH REPORT

Report No. 100

1950

Author: J. H. Goldstein

1950-10-10

Title: The Structure of the ...

Abstract: ...

Keywords: ...

References: ...

Notes: ...

Order	Quantity	Material	Price	1950-10-10	1950-10-10	Total
1	10	...	100			100
2				"	"	200
3				"	"	300
4				"	"	400
5				"	"	500
6				"	"	600
7				"	"	700
8				"	"	800
9				"	"	900
10						1000

Summary: ...

Conclusions: ...

References: ...

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקת תעודה על בדיקת בטון

מס' א- 98642/88

ביום: 78-02-06

מזמין הבדיקה: מנהל לבניה פתוחה, משרד המבנה באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: מקלט מס' 3 גיסימ.

הקבלן: חב' חקן

החומר לבדיקה: 9 קוביות בטון.

חוזק: 9077/7866/77

הדוגמאות הולכו ע"י: ב"כ המדמין דומסרו באשר היעדרה ביום 78-02-06

המפקח: מר אבי.

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סוגים.

מסך המדמין: ישראל סטרי.

מספר המסדן: 57 ס"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				כדור (אינץ')					
	430	78-02-07	78-01-29		300/ב	קיריגה ותקרה		10	1
	350	"	"						2
	573	"	"						3
	513	"	"						4
	303	"	"						5
	537	"	"						6
	300	"	"						7
	303	"	"						8
	438	"	"						9
	423	78100							

* חוצה דו"ח בדיקת בטון חגיגה ברוחם לו ע"י ב"כ המכון.

מנהל סניף באר שבע

המכון הישראלי
 מר טרין
 מר דוד גולדשטיין
 באר שבע 78-02-08
 רש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותן. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192334/ח

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלסיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

*** דו"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון**

מס' א- 98642/77

ביום: 1978-02-06

אסמכתא/תיק עזריה מס':

הקבלן: חב' וסקו
 חוזה: 9077/75666/77
 המפקח: מר אבי

תנאי הבקרה: סוכיט
 מק המסדון ישראלי
 כפר המסדון 57 ב"ק

מזמין הבדיקה: מנהל לבניה מאיית, מסדון באר שבע

בנין: מקלט מס' 3 ביטיות

חומר לבדיקה: 9 קוביות בטון

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המסדון רומטרו בנותר השבועה בירושלם 1978-02-06

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1978.

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כ"ר (אינץ') קונס ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
	430	78-02-07	78-01-09		300/ב	קירות ותקרה		10	1
	350	"	"						2
	573	"	"						3
	513	"	"						4
	383	"	"						5
	537	"	"						6
	300	"	"						7
	303	"	"						8
	450	"	"						9
	425	מסדון							

* חובה דו"ח בדיקה שכן כנטיילי בוחשו לא ל"י ב"כ המסדון.

שלמה שמואל
 מנהל סניף באר שבע

המכון סד אלחזיל
 מר מסדון
 חב' וסקו
 מר דוד גולדשטיין
 באר שבע, 1978-02-08
 י"ט

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

192334/ח



זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארשבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

צ'קס מורשה לענין
מס' 545000119

נציגות מס הבוסה
מס' 4902827
מס' פירושים
מס' מתשלומים
מס' מילובי
מס' מדי

סניף בארשבע

חשבונית מס מספר 192334

לכבוד

סינגול לבניה כפרית
מסד הכון
בני - בני

55-60 תאריך 78-02-08

61-66

חווה/הזמנה מס' 00/75666/00
שם המזמין קבלוה גב' רסקו

ליי	אג'	פ ר ט י ם	ת ע ו ר ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 9 קבוצות בסרון מסקלט מס' 3 בימים .	98642/בט	78-02-08
207		הדוק בלוח אל קבוצת בסרון והרמאה לשעברה לעי 23 דמי סניף 11101 (מאגייס רשבע וי בלנד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		


שולם ע"ח סך	ליי	מס' שוטף	מס' שוטף	לחובת כרטיס	סך הכל
תאריך	קבלה מס'	1	1	1	207
		37-44	46	14-15	16-23
		49-54			

בטח התשלום נא לציין את מספר החשבונית

Handwritten signature and scribbles

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	אג'	מס' שוטף
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	207	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
			2	
	8730027	9	2	

Handwritten initials and signature



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
 4300 RAINY MOUNTAIN AVENUE, BETHESDA, MARYLAND 20814
 U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1975 O 282-100

1975 O 282-100
 GPO: 1975 O 282-100

OPTIONAL FORM NO. 10

MAY 1962 EDITION
 GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

48 CFR 101-11.6
 48 CFR 101-11.6

DATE	DESCRIPTION OF WORK	AMOUNT

DATE	DESCRIPTION OF WORK	AMOUNT

מכון התקנים הישראלי

נתקבל בתאריך

16-02-1978

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

98639/ש

מס' א-

ביום: 1978-02-06

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין : מקלט מס' 1 בימית.

הקבלן: חב' רסקו.
חוזת: 9077/75666/77

החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.

המפקח: מר צבי.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 1978-02-06

תנאי הבקרה: טובים.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראלטון.
כמות הבטון: 15 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעת	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	414	78-02-07	77-12-19		300/ב	ר צ פ ה		7	1
	373	"	"						2
	313	"	"						3
	444	"	"						4
	415	"	"						5
	398	"	"						6
	393	ממרצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טהובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל.
מר שטרן.
חב' רסקו.
מר דוד גולדשטיין.
באר שבע, 1978-02-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

ח/ב 192333

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

Geological Survey

WATER RESOURCES DIVISION

Report No. 80-20-1701

1978-02-02
 1978-02-02
 1978-02-02
 1978-02-02

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1978	02	02	17-15-19		474
1978	02	02	"	"	273
1978	02	02	"	"	373
1978	02	02	"	"	404
1978	02	02	"	"	473
1978	02	02	"	"	308
					323

1978-02-02
 1978-02-02
 1978-02-02
 1978-02-02
 1978-02-02
 1978-02-02

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודות על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס' א- 98639/ט

כיום: 1978-02-06

מומין הבדיקה: מבנה לבניה כפרית, סטוד האמון באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: סלל 50' 1 בימית.

הקבלן: חב' רסקו.

החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

הזווה 9077/75646/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המומין וממסרו כחצי העבודה ביום: 1978-02-06

המפקח: סד בני.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סוביט.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטם ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
	414	78-02-07	77-12-19		300/ב	ר ג ג א			1
	373	"	"						2
	313	"	"						3
	444	"	"						4
	415	"	"						5
	398	"	"						6
	393	ממוצע							

* הזוא דו"ח בדיקה טמן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה סובול
 מבנה סניף באר שבע

העמק: מר אלחנן,
 מר שרון,
 חב' רסקו,
 מר דוד גולדנברג,
 באר שבע, 1978-02-08
 רת/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

תעודת סיווג והצגת חומר

התעודה הזו היא חלק מהמערכת הלאומית לסיווג חומר והצגתו. מטרתה היא להבטיח שהחומר יישמר בצורה טובה ויגישו בו שירותים מסודרים. המידע המופיע בתעודה זו הוא חשופה ויש להגישו לרשויות המוסמכות.

פרטים כלליים

שם המייצר או הסווגר

שם המייצר:

שם:

כתובת:

כתובת:

שם המוצר:

שם:

מספר הסיווג:

מספר:

תאריך:

תאריך:

פרטים טכניים

מס' סדר	שם	מיקום	מס' חומר	מס' סיווג	מס' תאריך	מס' סדר	שם	מיקום	מס' חומר	מס' סיווג	מס' תאריך

החומר המוצג בתעודה זו הוא חשופה והוא מיועד לשימוש בלבד. אין להעתיקו או לפרסמו. כל הפרת זכויות יוצרים או סודיות תיגזר עליה. המידע המופיע בתעודה זו הוא חשופה ויש להגישו לרשויות המוסמכות.

החומר המוצג בתעודה זו הוא חשופה והוא מיועד לשימוש בלבד. אין להעתיקו או לפרסמו. כל הפרת זכויות יוצרים או סודיות תיגזר עליה. המידע המופיע בתעודה זו הוא חשופה ויש להגישו לרשויות המוסמכות.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת בדיקה על בדיקת בטון

מס' א- 300/ב

ביום: 06-02-78

מזמין הבדיקה: מפעל לבניה כפרית, סניף המכון באר שבע.

אסמכתא/תיק עירייה מס':

בנין: מקלט סל' 1 בימית.

הקבלן: חב' רשמי

חומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.

עירייה 77/300/ב

הדוגמאות הוכנו ע"י: בי"ב המזמין ונמסרו באור העבודה ביום 06-02-78

המפקח: נר יציר

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: מוציאה

מפ"ן המטרה: ישראלי

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כידור (אינץ')					
	414	78-02-07	77-12-19		300/ב	ר ש ב			1
	373	"	"						2
	313	"	"						3
	444	"	"						4
	415	"	"						5
	308	"	"						6
	393	ממוצע							

* חוצה דריה בדיקה שכן הנטייה בוצעה לא ע"י בי"ב המכון.

עלמה שובל
 מפעל סניף באר שבע

המכון מכ' אלהל,
 מכ' ישראלי,
 חב' רשמי,
 מכ' דוד בולרטיין,
 באר שבע, 06-02-78
 רש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' נד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לענין
מ"מ
מס' 545000119

צרכות מס הכנסה
מסר מליכוד
מס מתשלומים
בעד סירותים
מס' 4/10227

סניף בארישבע

№ 192333

חשבונית מס מספר

לכבוד

מינהל להגנה כפרים
משרד המכון
באר - 22

55-60

תאריך 78-02-08

61-66

חווה/הזמנה מס' 8080/75666/דד
שם המזמין קבלון זב' רסקו

ל"י	א"י	פ ר ט י מ	ת ע ו ד ה	
			מ"מ	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 6 קוביות בסרון המקום מס' 1 ביסיה.	30633/ב	78-02-08
130 -		חרוק בלוח של קוביות בסרון שהוכנה לשפיה לעי 23 לי א 6 סניף 11101		
		(מנה מלדטים למסדה לי בלנד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
130 -		סך הבכר כללי	ליי	שולם ע"ח סך
		1	קבלה מס'	תאריך
37-44	46	14-15	16-23	49-54

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס שונה	ל ז כ ו ת	ליי	א"י	46	47-80
14-15	24-31	37-44			
	15 1 02 00 1	130 -		2	DUP
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	15			2	
	8730027 9			2	

Handwritten signature

מ/

מכון התקנים הישראלי

נתקבל בתאריך

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 419151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

16-02-1978

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

ביום: 8.2.78

מנהל לבניה פפרית, משרד השכון - באר-שבע.

מומין הבדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מס'

50 יחידות דיור בימית.

בנין

הקבלן: חב' רסקו

24 קוביות בטון.

חומר לבדיקה

חווזה: 9077/75666/77
המפקח: מר צבי

ב"כ המזמין ונמסרו באחר העבודה, ביום 8.2.78.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

ספק הבטון: ישראלבטון
כמות הבטון:

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (כרוך אינדיקס) קטנס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	טווח הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
	398	1978-02-07	1978-01-25		ב-200	יסוד	109	1	1
	265	"	"						2
	240	"	"						3
	301	ממוצע							
	190	1978-02-07	1978-01-27			פלטוח ועמודי יסוד	166,164	2	7
	220	"	"						8
	220	"	"						9
	210	ממוצע							
	194	1978-02-07	1978-01-29			יסוד	113,110	3	13
	195	"	"						14
	183	"	"						15
	184	ממוצע							
	130	1978-02-07	1978-01-31			- / -	171	4	19
	130	"	"						20
	136	"	"						21
	132	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטיילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן

מר אלואיל

חב' רסקו

באר שבע 08-02-1978

מא

192327/ח

הערה: תעודה זו פתיחה לזוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הזוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כ. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

Report of _____
 Date of Report _____

Title of Report _____
 Name of Agency _____
 Name of Author _____
 Name of Editor _____
 Name of Reviewer _____

Serial	Date	Time	Location	Officer	Remarks
1	10/10/54	10:00	1000	W-10-1001	W-10-1001
				"	"
				"	"
				"	"
2	10/10/54	10:05	1000	W-10-1001	W-10-1001
				"	"
				"	"
				"	"
3	10/10/54	10:10	1000	W-10-1001	W-10-1001
				"	"
				"	"
				"	"
4	10/10/54	10:15	1000	W-10-1001	W-10-1001
				"	"
				"	"
				"	"

This report was prepared from the _____
 of _____
 on _____
 at _____
 by _____
 in _____

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א/25/0000

ביום: 6.2.73

מנהל לבניה כפרית, מסודר המכון - באר-שבע.

מומין הבדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מס

50 יחידות דיור בימיה.

בנין

הקבלן: חב' רסקו

24 קוביות בטון.

החומר לבדיקה

תוצאה: 100%
 המפקח: מ/25/0000/0000

ב"כ הנמסרין ונמסרו אחרי התעודת ביום 6.2.73.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: טובים

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאגוסט 1970.

סוג הבטון: ישראלי
 כמות הבטון:

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
				(כרד מניק') (קונס פיס)					
	300	1973-02-07	1973-01-25		300-ב	יטוי	103	1	1
	285	"	"						2
	240	"	"						3
	301	המוצק							
	190	1973-02-07	1973-01-27			מלוח וקמורי	186,184	2	7
	220	"	"			יטוי			8
	220	"	"						9
	240	המוצק							
	194	1973-02-07	1973-01-29			יטוי	113,110	3	13
	185	"	"						14
	183	"	"						15
	184	המוצק							
	130	1973-02-07	1973-01-31				171	4	19
	130	"	"						20
	136	"	"						21
	132	המוצק							

* מוצא דו"ח בדיקה מכון הנמילת מוצעת לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

המכון מי שטרן
 מי אלואיל
 חב' רסקו

באר שבע 08-03-1973
 מס/

100327/א

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א 222/73

כיום: 0.2.73

אסמכתא/תיק עיריה מס

הקבלן: תב"ר 781

חוזתו: 222/73
 המפקח: מ"ב

תנאי הבקרה: סוכיט

שם המבנה: ישראלבטון
 מכתב המבנה:

מנהל לבנייה פתוחה, משרד המבנה - באר-שבע.

50 יחידות דיור בימית.

24 קומות בטון.

מ"ב המוסין ונמסרו בארץ העבודה, כיום 0.2.73.

מחוז הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' סדר
				(כרזי אינץ')					
	300	1973-02-07	1973-01-25		200-2	יטוד	109	1	1
	285	"	"						2
	280	"	"						3
	271	ממוצע							
	190	1973-02-07	1973-01-27			מלטות וקמודי יטוד	103,104	2	7
	250	"	"						8
	220	"	"						9
	210	ממוצע							
	184	1973-02-07	1973-01-29			יטוד	113,110	3	13
	180	"	"						14
	163	"	"						15
	154	ממוצע							
	130	1973-02-07	1973-01-31			-/-	171	4	19
	130	"	"						20
	136	"	"						21
	137	ממוצע							

* חוזת דו"ח בדיקה שכן הנטיילה בוצעה לא על-ידי המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

המכון מכי שערן
 סד אלנאיל
 תב"ר 781

באר שבע 08-02-1973
 מא

102327/73

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו על-ידי המוסין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

* דו"ח בדיקה

מס א 77/1000

ביום: 6.2.78

מנהל לבניה פתוחה, סניף המכון - באר-שבע.

מוסד הבדיקה:

אסמכתא/תיק עיריה מס

50 יחידות זיור בימות.

בנין:

הקבלן: חב' רס"ו

26 קוביות בטון.

חומר לבדיקה:

חוזמים: 77/1000/דחא
 המפקח: 15/2

ב"כ המזמין: 1000/1000/דחא, ביום 6.2.78.

הדוגמאות הוכנו ע"י:

תנאי הבקרה: סוגים

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

סניף המכון ישראלי
 פנוי למס' 1000/1000

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (סדר: מיניק) קונס: (סיס)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סוג מס'
	303	1978-02-07	1978-01-28		200-3	ד"ס	109	1	1
	285	"	"						2
	240	"	"						3
	301	22100							
	190	1978-02-07	1978-01-27			סלשות וסמודי ד"ס	106,164	2	7
	220	"	"						8
	220	"	"						9
	210	22100							
	194	1978-02-07	1978-01-28			ד"ס	113,110	3	13
	195	"	"						14
	163	"	"						15
	174	22100							
	130	1978-02-07	1978-01-31			-/-	171	4	19
	130	"	"						20
	136	"	"						21
	132	22100							

* הוצא דו"ח בדיקה טקן הנטילה בוצעו לא ע"י המכון.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

השקן בן שרון
 מ"ר אלואיל
 חב' רס"ו

באר שבע 08-09-1978
 מס

77/1000/א

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסד או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה. העתקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 411151
סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגה, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לענין
מס' 545000119

צריכות מס הכנסה
מסדה מליכוד
מס מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4502227

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 192327**

לכבוד

מנהל לבניה כשרים,
משרד השכון
באר-שבע.

1976-02-08

55-00

תאריך

900/192327

מיום

חווה/הזמנה מס'

הקבלה מס' 4 וסקו אטרוד
שם המזמין

ליי	מ'א	פ ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיום
			67-80	
		עבוד בדיקת 24 קוביות בטון- 50-50 יחידות לינור בלמים	900/192327	1976-02-08
552.-		24 קוביות סניף 11101 א 27.-		
300.-		2 טפות שני סניף 200		
250.-		רצב לניל ליי 4.50 לי לק"מ א 60 סניף 02		
1,170.-	סה"כ	מע"מ בשעור 4		
1,170.-		סך הכל כולל		
37-44	46	14-15	16-23	49-54

(אליך נהנה שבעים וחמש לי בלבד).

שולם ע"ה סך ליי
תאריך קבלה מס'

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	ליי	מ'א	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15	1-02-00	1	1,170.-
	15			2 DUP
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
	15			2
	8730027	9		2

Handwritten signature

Handwritten mark



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

1000 BURDETT GARDEN DRIVE, GAITHERSBURG, MARYLAND 20899
TELEPHONE 301-975-3000

DATE: 10/10/80
BY: [unclear]

PROJECT: [unclear]
SUBJECT: [unclear]

TEST PROCEDURE

10/10/80

[Faint, illegible text]

NO.	DESCRIPTION	UNIT	REMARKS
1	[unclear]	[unclear]	[unclear]
2	[unclear]	[unclear]	[unclear]
3	[unclear]	[unclear]	[unclear]
4	[unclear]	[unclear]	[unclear]
5	[unclear]	[unclear]	[unclear]
6	[unclear]	[unclear]	[unclear]
7	[unclear]	[unclear]	[unclear]
8	[unclear]	[unclear]	[unclear]
9	[unclear]	[unclear]	[unclear]
10	[unclear]	[unclear]	[unclear]

with [unclear]
[unclear]

NO.	[unclear]	[unclear]	[unclear]
1	[unclear]	[unclear]	[unclear]
2	[unclear]	[unclear]	[unclear]
3	[unclear]	[unclear]	[unclear]
4	[unclear]	[unclear]	[unclear]
5	[unclear]	[unclear]	[unclear]
6	[unclear]	[unclear]	[unclear]
7	[unclear]	[unclear]	[unclear]
8	[unclear]	[unclear]	[unclear]
9	[unclear]	[unclear]	[unclear]
10	[unclear]	[unclear]	[unclear]

10/10/80

45161

משרד השיכון

מנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
תחום הנגב

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 419151
סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 2534

נתקבל בתאריך

16-02-1978

המחלקה לבנין

* דר"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

98641/77

מס' א

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השיכון באר שבע.

בנין : מקלט מס' 1 בימית.

החומר לבדיקה : 9 קוביות בטון.

ח' א ג
77/75066/77

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 1978-02-06
הקבלן: חב' רסקו.
חווה: 9077/75066/77
המפקח: מר צבי.

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: טובים.
ספק הבטון: ישראבטון.
כמות הבטון: 55 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק כלוחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטם ס"מ					
	335	78-02-07	78-01-09		300/ב	קירות ותקרה		9	1
	288	"	"						2
	254	"	"						3
	263	"	"						4
	278	"	"						5
	282	"	"						6
	345	"	"						7
	350	"	"						8
	268	"	"						9
	296	ממוצע							

* הוא דר"ח בדיקה שכן הנטילה בוצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוראיל.
מר שטרן.
חב' רסקו.
מר דוד גולדשטיין.
באר שבע, 1978-02-08
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/192332

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____

18-02-1978

* * * * *

Know all men by these presents, _____ of the County of _____ State of Texas, for and in consideration of the sum of _____ Dollars, to _____ of lawful money of the United States, to _____ the receipt of which is hereby acknowledged, have granted, sold and conveyed, and by these presents do grant, sell and convey unto the said _____ of the County of _____ State of Texas, all that certain _____

TO HAVE AND TO HOLD unto the said _____ heirs and assigns forever.

Witness my hand and seal this _____ day of _____ 1978.

Notary Public in and for the State of Texas

Page No.	Book No.	Page No.	Amount	Year	Year	Page No.
1	2	1000	2,000	1978	1978	200
2				"	"	200
3				"	"	200
4				"	"	200
5				"	"	200
6				"	"	200
7				"	"	200
8				"	"	200
9				"	"	200
10				"	"	200
						200

I hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County Clerk of the County of _____ State of Texas.

Notary Public in and for the State of Texas

18-02-1978

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודת בדיקה על בדיקת בטון

מס' א-58641/78

מומין הבדיקה : מפעל לבנייה כפרית, מטוץ המכון באר שבע

בנין : מקלט מס' 1 ביטוח

חומר לבדיקה : 9 קוביות בטון

הקבלן: מ.ב. רמון
 תרומה: 9077/77446/77
 המפקח: מ.ר. ג'י

הדוגמאות תוכנו ע"י: ב"כ המומין שנמסרו כחומר תעודת בדיקה: 1978-02-06

מחיל הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה: סלביס, טיפול הכשרון לשראכרון, מטוץ המכון: 55 מ"ק

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה (סדור אינדיקס קוטט סיס)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס' הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
	335	78-02-07	78-01-08		300/ב	קירדה ותקרה		9	1
	288	"	"						2
	254	"	"						3
	263	"	"						4
	278	"	"						5
	282	"	"						6
	305	"	"						7
	350	"	"						8
	265	"	"						9
	256	ממוצע							

הוצאת דו"ח בדיקה טען הנמילה ברומה לו ע"י ב"כ המכון.

שלמה טובול
 מפעל סניף באר שבע

התקן: מ.ר. טלחיל, מ.ר. שרון, מ.ב. רמון, מ.ר. רייז גולדשטיין, באר שבע, 1978-02-06

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת סינון מוצר

תעודת סינון מוצר מס' 1234, המיועדת לשימוש בתעשיית המזון, נכנסה לתוקף ביום 15.11.2023. מטרת התעודה היא להבטיח את איכות המוצר ואת בטיחותו לבריאות הצרכנים. כל המוצרים המיוצרים על ידי היצרן חייבים לעמוד בדרישות התקן הנ"ל.

פרטי היצרן

שם היצרן והכתובות

מס' 1234

שם היצרן: _____
 כתובת היצרן: _____
 תעודת זהות: _____
 מס' היצרן: _____
 תאריך תחילת הייצור: _____

פרטי המוצר

מס' סדר	שם המוצר	קטגוריית המוצר	תאריך תחילת הייצור	תאריך תחילת תוקף התעודה	מס' היצרן	מס' התעודה	מס' המוצר
1	לחם מים	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9101
2	בשר חזיר	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9102
3	ירקות	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9103
4	פירות	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9104
5	מזון חלב	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9105
6	מזון יבש	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9106
7	מזון נוזלי	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9107
8	מזון מוצק	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9108
9	מזון מוצק נוזלי	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9109
10	מזון נוזלי מוצק	מזון	15.11.2023	15.11.2023	1234	5678	9110

חתום: _____
 תאריך: _____
 מס' התעודה: _____

תעודת סינון מוצר מס' 1234, המיועדת לשימוש בתעשיית המזון, נכנסה לתוקף ביום 15.11.2023. מטרת התעודה היא להבטיח את איכות המוצר ואת בטיחותו לבריאות הצרכנים. כל המוצרים המיוצרים על ידי היצרן חייבים לעמוד בדרישות התקן הנ"ל.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 6977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' נד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

עוסק מורשה לענין
מע"מ
מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
מספר מזהי
מס. מתשלומים
בעד שירותים
מס' 4502827

סניף בארישבע

חשבונית מס מספר No 192332

לכבוד

טיבהל לבניה כשרית
משרד המבחן
באר - שבע

תאריך 78-02-08

55-60

61-66

חווה/הזמנה מס' 75066/דד
שם המזמין קבלת: תב' רסקו

ליי	אנ'	פ ר ט י ם	ת ל ו ד ה	
			מיום	מס'
			78-02-08	98641/בט
		מכוד בדיקת 9 קוביות בסרן סקולס מס' 1 בימים.		
		חזק בלחץ על קוביות בסרן שהובאה לשבועה לשי 25 לי x 9 סניף 11101		
		207 -		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
		סך הכני כללי		
		מס' שטר		
		לחובת כרטיס		
		ליי		
		קבלה מס'		
		תאריך		
		37-44	46	49-54

בעת החשלוט נא לציין את מספר החשבונית

מס' שטר	ל ו כ ו ת	ליי	אנ'	
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1 02 00 1	207 -	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027 9		2	

Handwritten signature

Handwritten mark