

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

ימית - ד

מוצא 36 אלפוני

1975

מחלקה

חיק מס' 42



שם ישובים שהוחזרו למצרים - המינהל

ג - 2 / 3464

מס פריט: 182609

109.18/3 - 39

07/01/2014

02-107-06-02-09

מזהה פיזי

מזהה לוגי

כתובת

22

22.5.75

3974/-1430

לכבוד
חב" יבנה בע"מ
רח" יבנה 47
רמת גן

א. 3.

הנדון: הקמה 84 יח"ד - במרכז איזורי פיתוח רפיה

הרינו להודיעכם כי נחתם חוזה מספר 81/60019/75 לביצוע הקמה 84 יח"ד לפי הפירוט כולקסון-

1. 42 יח"ד בשטח של 87 מ"ר - אומדן העלות 5,440,000
 2. 42 יח"ד בשטח של 75 מ"ר - אומדן העלות 4,560,000
- סך הכל ההזמנה 10,000,000

עד לחתימת ההודעה נשלם לכם 70% הסדר השתלומים כולקסון:

- | | |
|------|---|
| 20% | א. עם התחלת היצוב |
| 30% | ב. לאחר גמר היצוב כולל קביעת אלמנטים של חסכל וגגרות |
| 10% | ג. לאחר גמר יסודות |
| 10% | ד. לאחר גמר הרכבת קירות ותקרה |
| 7% | ה. לאחר גמר בידוד וריצוף |
| 10% | ו. לאחר גמר הרכבת אינסטלציה חסכל וגגרות |
| 3% | ז. ע"ח קרן ביטוח |
| 5% | ח. לאחר ספירת העבודה והגשת חשבון סופי |
| 5% | ט. לאחר אישור חשבון סופי |
| 100% | סך הכל |

אבקשכם להתקשר עם סר זיידה מהנדס אזור הערכה וסיני לקבלת מרמס ותיאום העבודה

האריך להתחלת העבודה יחשב 15.2.75

בכבוד רב,
י. רוסטובסקי
פ.מ. מהנדס אזור הערכה

הערה:
סר א. גלויברמן - מנהל א.ב.ב.
סר אביבי - ממונה על הפעלה הבניה
סר א. בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס אזור הערכה וסיני
חבל הנגב ולכיש
סר מוסטקי
סר טרליוק

רי/בע

23

© 21 351 116 (125)

רמת-גן, 29 בדצמבר 1975

15

לכבוד
חברת שכונ ופתוח בע"מ
באר - שבע

לידי מר צבי ויליגר

א.נ.נ.

הנדון: קבלת דירות בימית.

בחשונה למכתבכם מיום 24.12.75, ברצוני להעמיד דברים על דיוקם.

א. נערכה קבלה ראשונית של 89 יחידות דיור של חברת יבנה, אשר הועמדו לרשותכם. מתוך דירות אלו הסתיימו התיקונים בדירות המאוכלסות (27 יחידות) ועוד 7 דירות בהן נסתיימו התיקונים ונמסרו לכם שלושת המפתחות.

ב. נערכה קבלה ראשונית ל-24 יחידות של חברת אסטרוס מתוך 47 חבתיים שהועמדו לרשותכם. 11 דירות אוכלסו ובכל שאר הדירות נסתיימו התיקונים וניתן לקבלן עד 31.12.75.

ג. הננו להביא לחשומת לבכם כי הדירות המאוכלסות נחקבלו על ידכם ואין לנו אחריות עליהן או על תכולתן, כולל כל הדירות שעבורן נמסרו לכם 3 המפתחות.

עלינו לציין שבדירות המאוכלסות הקבלנים תיקנו מעל ומעבר לרשימות התיקונים שהוכנו על ידי נציגם בעת עריכת הקבלה הראשונה.

ביום ד' 31.12.75 נקבעה עם נציגכם מסירה סופית ל-24 יחידות של אסטרוס ו-48 יחידות של יבנה, וזאת לפני כתיבת מכתבכם הנ"ל.

בכבוד רב,

דניאל שטרן
"פלנאר" בע"מ.

העתקים: מר א. שטרן, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, הקריה/ת"א
מר י. זיזה, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, באר שבע.

מר רפי לשם, ראש צוות הקמה ימית
מר א. בן-מנחם, שכונ ופתוח, תל-אביב
מר י. ספיר, שכונ ופתוח, תל-אביב
גב' ר. יעקובי, שכונ ופתוח, תל-אביב
חברת אסטרוס
חברת יבנה.

משרדים: רמת גן, רחוב ביאליק 47. טלפון 73 36 38 / 9 • המפעל: יבנה, אזור החעויה, טלפון (055) 9 51 54
47, BIALIK ST. RAMAT-GAN, PHONE 73 36 38 / 9 • FACTORY: YIBNE, INDUSTRIAL CENTER, PHONE (055) 9 51 54

OUR No. 7218 000000

DATE 9.11.75 תאריך

א.י.
א.י.
א.י.

א.י.
א.י.
א.י.

לכבוד

מיוג' א.שטרן

מנהל א.ב.כ.

משרד השיכון/חקרית

חל - אביב

א.ב.

הנידון; ימית 116 יח"ד + 84 יח"ד

בתייהם למכתבך מיום 29 אוקטובר 1975.

במכתב הביצוע שהועברה אליך במכתבנו הקודם לפי בקשתך, נמסרה לפני כן למפקח
שלכם ולא שמענו ממיו כל הסתייגות עד עתה לכן אנו מבליחים שהיא תואמת את דרכיכם.

אם ישנם סייגים כלשהם המהיבים שינוי במכתב אנא הודיעונו ונפעל בהתאם.

כאשר לחקוני 116 יח"ד שלב א' - חסכים אתי שאי אפשר לעשות חכני- ביצוע לעבודה
שאינה מוגדרת, אני חוזר ומציין חדירות גמורות ומוכנות לאיכלוס.

טבעי הוא שעת מסירת הדיירה ואיכלוסה נחגלים פגמים קטנים מה ושמ ואנו מטפלים בהם
באופן שוטף לשביעות רצון הדיירים.

אני מבקש לקבוע מועד לקיום סיור כשטח.

כבוד רב,

נ.חיסרון

מנהל ראשי,

העתק; מר ש.אבני ראש המינהל לבניה כפרית
מר י.רוטיאנסקי - מנהל מחוז הנגב
מר י.זיידה - מחוז הנגב - באר שבע
א.י.ג. ד.שטרן - רח ז'בוטינסקי ר-ג.

יבנה



BUILDING INDUSTRY LTD.

תעשיית הבנייה יבנה

105219-2124 (1970) תל אביב-יפו, תש"ל • 73 35 3819 (1970) 47 ד'ר' 3017 - תל אביב: 027700
47, BLAK ST. RAMAT-GAN, PHONE 73353819 • FACTORY: YIBNEH, INDUSTRIAL CENTER, PHONE (052) 02124

DATE _____

TIME _____

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

105219-2124

סלע בית שמש בע"מ

יצור תריסי פלסטיק, מסגרות אלומיניום ובירזול

16.11.75

לכבוד

חב' יבנה בע"מ,

רח' ביאליק 47,

רמת-גן.

א"ג,

לידי מהנדס חירון-מהנדס ראשי

הנדון: תריסי גלילה יסית- שלב א'

עד היום לא קבלתי תשובה למכתבי מיום 30.10.75 אליך. בשיחתי עם מהנדס זאב וכסן נמסר לי שמכתב כזה נשלח אך אני לצערי לא קבלתי עדיין.

במשך הזמן שעבר נחבר לי שנה מר שטרן מהאגף לבניה כפרית עומד על כך שהמסילות חתיכה אלומיניום ולא פלסטיק (בשיחתו עם מר שקולניק). לאור העובדה הזו יהיה עליכם לבקש מהאגף לבניה כפרית לשלם תוספת של 15% למסר רץ עבור זוג מסילות כולל הרכבתם.

הסכנה של אנשי הבניה המסרית שנרשם ביומן להרכב מסילות אלומיניום ולא פלסטיק איננה תופסת בגלל העובדה שאלינו העברתם את דרישתם בערך בחודש אפריל או מאי 75 לאחר שכבר הורכבו כ-40 יח"ד בשטח ואילו כל החומר היה כבר מוכן במפעלנו בהתאם לתזמנה שקבלנו ממכם ב-25.12.74.

בהתאמה אלינו היה ברור שעלינו לספק תריסים לפי מפרטי משרד השכון ובמפרט של משרד השכון המחייבם לתריסי גלילה סעיף 12 בחוב: "המסילות בצורת תעלה יקשו מאלומיניום או סי.וי.סי. (פלסטיק).

לאור העובדות הללו אנו חוזרים על בקשתנו לקבל ממכם תשובה מוסמכת בכתב האם לבצע את התקונים הדרושים ולהשאיר את המסילות הקיימות או אהם האשרו לנו לבצע בנוסף לתקניה גם החלפת המסילות בהתאם לתצעתנו במכתבנו זה.

בכבוד רב,

רוזמן שלמה

מנכ"ל

העתיק:

מר גרודנאי-משרד השכון ח"א

מר שקולניק-משרד השכון ח"א

מר שטרן-משרד השכון, האגף לבניה כפרית, הקריה.

מר זיידה-משרד השכון באר שבע.

מהנדס זאב וכסן-חב' יבנה

מר דני שטרן-רח' זבוטינסקי 45 רמת גן.

ה'ש"ס צדק צדק צדק

ה'ש"ס צדק צדק צדק

ה'ש"ס צדק צדק צדק

ה'ש"ס צדק צדק צדק

ה'ש"ס צדק צדק צדק

ה'ש"ס צדק צדק צדק

ה'ש"ס צדק צדק צדק

ה'ש"ס צדק צדק צדק



סלע בית שמש בע"מ

יצור תריסי פלסטיק, מסגרות אלומיניום ופירזול

30.10.75

י"ג/י
16/10/75

לידי מר היטרון מהנדס ראשי

לכבוד
יבנה בע"מ,
רח' ביאליק 47,
רמת-גן.
א"נ,

הנדון: תריסי בלילה - ימיה

כפי שהבטחתי לך במכתבי היינו אחפול יום ד' 29.10.75 מר שקולניק
ממשרד השכון ואנכי באחר שלכם בימיה כדי לבדוק את תלונתכם בענין מסילות
הפלסטיק.

מסקנות:

1. לא מצאנו שום מסילה אשר גרמה לתקלות בפעולת התריס.
2. ישנם תקלות שונות בפעולת התריסים, שדורשות תקונים, וזה בא עקב הרכבה לקויה, או אי שימוש ממושך בתריסים בחנאי החול הקשים בשטח, או פגמים בארגזים. כל התקונים הללו נחנים לבצוע ואלו תקונים מקובלים לפני מסירת הדירה.

את הסיור בשטח ערכנו עם בחור בשם צבי אחד העושים של דני שטרן, והוא הוביל אותנו לפי בחירתו לכמה דירות של משכנים אשר התלוננו על התריסים (כולל הדירה שלו עצמו). בכל המקרים הוא נוכח בעצמו ללא כל ספק שכל הפגמים נחנים לתקון בקלות וכולם אינם קשורים במסילות.

לאור המסקנות הנ"ל הבטיח מר שקולניק לטפל דרך האגף לבניה
כפריה כדי לשכנעם שהפגמים אינם קשורים במסילות.

אנחנו מצדנו לאחר שנקבל ממכם הודעה בכתב שבה אתם מסירים את
הדרישה למסילות אלומיניום נגש מיד לתקון כל הפגמים.

בכבוד רב,

רוזמן שלמה

מנכ"ל

העתיקים:

- מר ברודנאי - משרד השכון הקריה.
- ✓ מר שקולניק - משרד השכון הקריה.
- ✓ מר זיידה - משרד השכון באר שבע.
- ✓ מהנדס זאב וכמן-חב' יבנה.
- ✓ מר דני שטרן-ז' בוטינסקי 45 רמת-גן.

יבנה YIBNE

תעשית בניינים בע"מ

BUILDING INDUSTRY LTD.

משרדים: רמת-גן, רחוב ביאליק 47. טלפון 73 36 38 / 9 • המפעל: יבנה, אזור החעשיה, טלפון (055) 951 54
47, BIALIK ST. RAMAT-GAN. PHONE 733638/9, • FACTORY: YIBNE, INDUSTRIAL CENTER, PHONE (055) 95154

Our No. 7184 מספרנו

Date 30.10.75 תאריך

116
יבנה
116

לכבוד

פלגאר - הנדסה - תכנון ויעוץ

רח' זבוטינסקי 45

רמת - גן

א.ב.,

הנדון: קבלת עבודה 116 יח"ד בימית

מתחם לעתבך מיום 27 באוקטובר 1975.

רשמנו לפנינו את הנושאים המפורטים במכתבך וכולם יקבלו את הטיפול הדרוש
אם באופן שוטף או במשולב עם ביצוע התקונים שבדו"ח הקבלה.

כבוד רב,

נ. חיסרון
ראש
מחלק

העתק: א. שטרן - מנהל א.ב.כ. משרד השכון, הקריה ת"א
י. זיידה - משרד השכון באר שבע

יבנה YIBNE

תעשיית בניינים בע"מ

BUILDING INDUSTRY LTD.

משרדים: רמת-גן, רחוב ביאליק 47, טלפון 73 36 38 / 9 • המפעל: יבנה, אזור התעשייה, טלפון (055) 9 51 54
47, BIALIK ST. RAMAT-GAN, PHONE 733638/9, • FACTORY: YIBNE, INDUSTRIAL CENTER, PHONE (055) 951 54

Our No. 7282 מספרנו

Date 30.10.75 תאריך

יבנה
11/6
רמת-גן

לכבוד

מר רוזנמן שלמה, מנכ"ל

סלע בית שמש בע"מ

רח' עודד 23

רמת - גן

א.נ.,

הנדון: תריסים בימית

מתיחת למכתבך מיום 22.10.75 ולמברקך מיום 29.10.75

המברק שלנו מ 27.10 נשלח בטרם נחקל מכתבכם ולעיל. אני מקוה כי בסיורכם ביום 29.10.75 תמצאו פתרון ותנקטו פעולה מניחה את הדעת לתיקון המצב.

רשמנו לפנינו כי אינכם מעוניינים לבצע התריסים בשלב ב'.

בכבוד רב,

נ. חיסרון
ראשי מחנכס

העתק: מר שקולניק - משרד השכון ת"א

מר זיידה - משרד השכון ב"ש

פ ל נ א ר

PLENAR

CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

כ"ב בחשוון תשל"ו

27 באוקטובר 1975



לכבוד,

חב' יבנה בע"מ

רח' ביאליק 47

רמת-גן

א.נ.

הנדון: קבלת עבודה 116 יח' דיור

ביום 16.10.75 נערכה בקורת המבנים בהשתתפות נציגכם:

מצורף הנני מעביר לכם רשימה הסתיגויות ל-3 מבנים, ומהם יש לראות את רשימת החיקונים שעליכם לבצע בכל בנין ובנין, וזאת לפני קבלת רשימת החיקונים שהדרשו לעשות בעת קבלת המבנים עצמם, ושיהגלו תוך בקורת כל דירה בפני עצמה.

רשימת חקונים בבתי "יבנה" 16.10.75.

כללי

- החלפת מסלות התריסים למסלות אלומיניום.

- לצבוע את זוויתני החזוק של קירות חצר.

- בדיקת דלתות סלון והתאמת סגירה ופתיחה.

- נקוי פינות פנלים מטיח.

- נקוי ולטוש שיש במטבח, להחקין ח"ק לטלפון בכל הבתים.

- לתקן את חריצי הסגירה בחלונות רשת.

2/...

- 2 -

- תקוני בטון וצביעה קירות מסד של קירות החצר.

דירה 125 א'

- להרכיב סטופר בדלת מרפסת מטבח.

- לצבוע תפס לסגר בחלונות.

- להחליף שלב שבור בתריס מעל דלת ח. שינה גדול.

- לסדר סגירת ארונות החשמל.

125 ב'

- תקוני שליכת בקורת המרפסת.

- להחליף חלון רשת בסלון.

- להתאים דלת לחדר שנה גדול.

- לסיד מחדש באמבטיה.

- מסלה לדלת הזזה במטבח קצרה, והסטופר לא במקום.

- לשיף את דלת הכניסה לנקות מכחמים ולצבוע מחדש.

3/...

- 3 -

דירה 124 א'

- להרכיב מעמון.
- לסיד מחדש במטבח.
- להתאים דלת כניסה.
- להרכיב כפתור בחלון רשת.
- לנקות כתמי צבע שמן ברצפה.
- לסגור חור מאחורי ארזז חריס בסלון.

בכבוד רב,

ד. שטרן
"פ ל ג א ר"

העת; ים: א. שטרן - משרד השכון.
י. זיידה - משרד השכון.

GRAMME

קנין

TELEGRAMME

קנין

ד

1731
11/6

1731



תא תא 93 4008136

תלאביב 42/40 27/10 1645

מר זיידה

אגף לפנייה כפרית

בארשבע

לידי מרנזס חיתרון ביום ד 29/10/75 נקבע שמר שקולניק ואנוכי
 יורדים לימית לבדיקת תלונתכם כפי שהבטחתי במכתובי אליך לפיכך
 מוזר ביותר נוסח מברקך מ 27/10 שדורש גמר תיקונים עד 29.10.75
 רוזנמן שלמה מנכל סלע בית- שמש

29.10.75 27/10 29.10.75 ד ספ ספ

GRAMME

קנין

TELEGRAMME

קנין

ד

1030

תא תא 63 4008019 תל אביב 60 27 0910

מר זיידה אגף לבניה כפרית באר שבע

התריסים בימית אינם תקינים (.) פניותינו אליכם לא נענו
עד כה אם לא יתוקנו עד 29.10.75 יבוצע התקון על חשבונכם

בכבוד רב נ. חיטרון
מהנדס ראשי יבנה בע"מ

העתקים: חברת סלע בית שמש רח עודד 23 רמת חן
מר שקולניק משרד השכון הקריה ת"א
מר שטרן אגף לבניה כפרית ת"א
מר דני שטרן רח זבוטינסקי 45 רמת גן

ספ נבדקו



166

166
יבנה
יבנה

תל אביב

TELEGRAMME

תל אביב

TELEGRAMME

TELEGRAMME

תל אביב

TELEGRAMME

סלע בית שמש בע"מ

יצור ונריסי פלסטיק, מסגרות אלומיניום ופירזול

22.10.75

לידי מהנדס היטרון

לכבוד
חב' יבנה בע"מ,
רח' ביאליק 47,
רמת גן.
א"נ,

הנדון: תריסי גלילת יפית

קבלתי את מכתבך בענין המסילות לתריסי הגלילת.
בשבוע הבא אני ארד לשטח עם מר שקולניק ונבדוק את
תלונתכם.

ללא קשר לנ"ל ברצוני להעיר לכבודו שאין אני
מבצע את התריסים בשלב ב'.
מסרתי על כך בע"מ למהנדס זאב שלכם.

בכבוד רב,

רוזמן שלמה

מנכ"ל

העוקבות שקולניק-משרד השכון ח"א
מר גרודנאי -משרד השכון ח"א
מר זיידה-משרד השכון ב"ש ✓



משרד
מינהל לבניה כפרית
חידשים וישובים

משרד המינהל לבניה כפרית
חידשים וישובים

20.10.75

לכבוד
חב"י יבנה" - בחיט טרומיים בע"מ
רח' ביאליק 48
רמת-גן
לידי איג"ב ב. חיסרון

א.ב.ג.

הגדרון: חוזה מס' 81/46546/74 - 116 יח' דיור בימית
חוזה מס' 81/60019/75 - 84 יח' דיור בימית

1. תאריך הוראת התחלת העבודה להקמת 116 יח' דיור בקבע ל-17.3.74.
לפי החוזה מטר זמן הביצוע 10 (עשרה) חודשים. מכאן עליכם לסיים את
העבודה עד התאריך 17.1.75.
עלי לציין כי בנוסף לאיחוד רציני בזמן ההקמה עד היום טרם בוצעו כל
התיקונים שנדרשים במבנים על-מנת שאפשר יהיה לקבלם.
כל ההסכמות לסיום העבין לא קוימו.
2. תאריך תחילת העבודה לבניה 84 יח' דיור בקבע ליום 15.2.75.
מטר זמן הביצוע 10 (עשרה) חודשים. מכאן עליכם לסיים את העבודה ביום
15.2.75. גם בבתיים אלה ישנו פיגור רציני ביותר וישנם בתיים הנמצאים
עוד בתחילת הקמתם.
3. אבקשתם להעביר אלינו במכתב חוזר לוח זמנים מפורט לתאריכו גמר העבודות
הנ"ל בהתאם לחוזה, כולל השלמת כל התיקונים המתואס ומאושר ע"י המחוז.
אחרי קבלת לוח זמנים הנ"ל לקיים סיור מיוחד באתר הבניה על-מנת לבדוק
ביחד את מצב התקדמות העבודה.
4. עלי לציין שבתיים אשר אוכלסו בגלל לחץ המשתכנים ישנם ליקויים רבים
אשר טרם באו על תיקונם וגורמים סבל מיותר לדיירים, ופוגעים בשם
הטוב של משרדנו.
אף אחת מהדירות לא התקבלה סופית ע"י בציגנו. למותר לחדשים דחיפות
השלמת התיקונים.
5. בא טיפולכם לאלתר וחשובתכם המידית.

בכבוד רב,

איג"ב ב. חיסרון
מנהל א.ב.ג.ככ

העתק: מר ש. אבני - ראש המינהל לבניה כפרית וישובים חידשים
מר י. רוסיאנסקי - מהנדס מחוז הבגב
מר י. זיידה - מחוז הבגב
איג"ב ד. שטרן - משרד פיקוח

יבנה
18

יבנה YIBNE

תעשיית בניינים בע"מ



BUILDING INDUSTRY LTD.

משרדים: דמ'נן, רחוב ביאליק 47. טלפון 73 36 38 / 9 • המפעל: יבנה. אזור החנעויה. טלפון (055) 951 54
47, BIALIK ST. RAMAT-GAN. PHONE 733638/9, • FACTORY: YIBNE, INDUSTRIAL CENTER, PHONE (055) 951 54

Our No. 7136 מספרנו
Date 15.10.75 תאריך

לכבוד
סלע בית שמש
רח' עורד' 23
רמת - חן
א.ג.,

הנדון: נתיבים לתריסי גלילה כימית

בזמנו העברנו לכם את דרישת הפיקוח כימית על הצורך לביצוע נתיבים לתריסי הגלילה מאלומיניום ולא מפלסטיק. ידוע לנו כי קבלתם את אישור מר שקולצ'יק לביצוע נתיבי פלסטיק.

אולם כיום מחובר כי נתיבי הפלסטיק אינם עונים על הדרישות כימית והן התעוררו ואינם מאפשרים הרמה ותורדה נאותה של התריס.


אי לכך הנכם מתבקשים להחליף מיד את הנתיבים הנ"ל בנתיבי אלומיניום. כמו כן ברצוני להזכיר כי בשלב ב' של האתר הנכם מתבקשים להרכיב רק נתיבי אלומיניום.

כבוד רב,

ג. חיטרון
מנהל תכנון ראשי

העתק: מר גרודנאי משרד השכון תמחוז
מר זיידה משרד השכון באר שבע ✓

מדינת ישראל

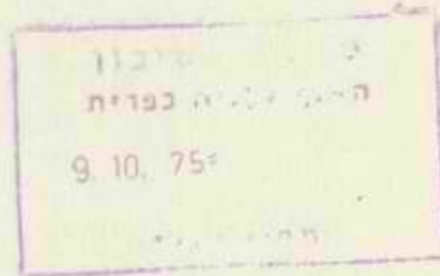

משרד השכר
היחידה לבסוס וקרקע
הקריה, תל-אביב

תאריך: 6 באוקטובר 1975

מספר:

א ל: אינג' אלואיל.

הנדון: בניין מס' 37 ימית - נזק ליסודות.
מכתבו מתאריך 9.7.75

בתאריך 5.10.75 נערכה פגישה עם אינג' ד. שטרן. להלן הממצאים והמסקנות:

ממצאים: א. בוצעה פלטה חפורה בעזרת קיסון בצדו המערבי של המבנה.

ב. מצדו הצפוני של המבנה עוברת צנרת צפופה ואין אפשרות לבצע פלטה כמתוכנן.

מסקנות: א. ניתן להחליף את הפלטות בכלונסאות שהקדוחים מבוצעים בקדוחי יד. ראה מכתב שבסימוכין.

ב. העומסים המותרים על הכלונסאות לפי המכתב שבסימוכין.

ג. ניתן להכניס כלונסאות קוטר 40 ס"מ כדלקמן:

קוטר ס"מ	אורך מ'	עומס מותר טון
40	5	9
40	6	12

הכלונסאות לוקחים בחשבון שקיים מלוי עליון בעובי 3.0 מ'.

ד. בכל מקרה יש להשתמש בצנור מגן עליון לעומק 1.5 מ'. במידה ותהיינה התמוטטויות יידוש צנור מגן לעומק גדול יותר לפי הדרוש.

ה. על מנת להקטין סכנת ההתמוטטות יש להרטיב את השטח במשך מספר ימים לפני בצוע העבודה.

ו. יציאת הכלונס דרך צנור יציקה באורך 4 מ' לפחות. הצנור יהיה חלוי במרכז הקדוח. הבטון בכלונס ב-200 עם שקיעת קונוס לפחות 6".

ז. ביסוד השני שם מתוכנן זוג יסודות העובדים כזוג כוחות, מועל על היסוד הרחוק מהבניין כוח שליפה. יסוד זה ניתן לבצע לא בכלונס אלא גוש בטון במשקל מתאים.

ח. מהנדס הבסוס יוזמן בעת בצוע העבודה.

בכ"ר ה,
אינג' א. סורוקה
משרד השכר

העתק
מקיינר
ד. שטרן
סלע
רוסיאנסקי
זיידה
העבר

פ ל נ א ר

PLENAR

CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

8.10.75



לכבוד,

חב' יבנה בע"מ

רח' ביאליק

רמת - גן

א . נ . א

הנדון: 116 יחידות דיור - סגירת מרפסות

הנכם מתבקשים לסגור את המרפסות של ק"ק בבנינים הנ"ל (58 מרפסות)
ע"י תריסים.

הנכם מתבקשים לקבל את שם קבלן המשנה ממשרדי המינהל בב"ש.

בכבוד רב,

ד. שטרן
"פ ל נ א ר"

העתק:

✓ מר זיידה - משרד השיכון - באר שבע

מדינת ישראל

משרד השכר

היחידה לבסוס וקרקע

הקריה, תל-אביב

תאריך: 6 באוקטובר 1975

מספר:

א ל: אינג' אלואיל.

הנדון: בניין מס' 37 ימית - נזק ליסודות.
מכתבו מתאריך 9.7.75

בתאריך 5.10.75 נערכה פגישה עם אינג' ד. שטרן. להלן הממצאים והמסקנות:

ממצאים: א. כוצעה פלטה חפורה בעזרת קיסון בצדו המערבי של המבנה.

ב. מצדו הצפוני של המבנה עוברת צנרת צפופה ואין אפשרות לבצע פלטה כמתוכנן.

מסקנות: א. ניתן להתליף את הפלטות בכלונסאות שהקדוחים מבוצעים בקדוחי יד. ראה מכתב שבסימוכין.

ב. העומסים המותרים על הכלונסאות לפי המכתב שבסימוכין.

ג. ניתן לתכנן כלונסאות קוטר 40 ס"מ כדלקמן:

קוטר ס"מ	אורך מ'	עומס מותר טון
40	5	9
40	6	12

הכלונסאות לוקחים בחשבון שקיים מלוי עליון בעובי 3.0 מ'.

ד. בכל מקרה יש להשתמש בצנור מגן עליון לעומק 1.5 מ'. במידה ותהיינה התמוטטויות יידרש צנור מגן לעומק גדול יותר לפי הדרוש.

ה. על מנת להקטין סכנת ההתמוטטות יש להרטיב את השטח במשך מספר ימים לפני בצוע העבודה.

ו. יציאת הכלונס דרך צנור יציקה באורך 4 מ' לפחות. הצנור יהיה תלוי במרכז הקדוח. הבטון בכלונס ב-200 עם שקיעה קונוס לפחות 6".

ז. כיסוד השני שם מתוכנן זוג יסודות העובדים כזוג כוחות, פועל על היסוד הרחוק מהבנין כוח שליפה. יסוד זה ניתן לבצע לא ככלונס אלא גוש בטון במשקל מתאים.

ח. מהנדס הבסוס יוזמן בעה בצוע העבודה.

ב. ב. ר. ה.
אינג' א. סורוקה
מהנדס ראשי לביסוס וקרקע

העתק
מר קיינר
ד. שטרן
סלע
רוסיאנסקי
זיידה
ב"ב

סניף באר-שבע שירות הנושאים פנת רח מצדה באר-שבע
מיקוד 84 456 : טלפונים : 057 77406 057 77877



שיכון
ופיתוח
לישראל
בע"מ

תאריך: 6.10.75

מספר:

ר ש ו ם

ד ח ו ף

לכבוד

חב' יבנה

רח' ביאליק 47

רמת-גן .

א.נ.נ.

הנדון - קבלת דירות בימית .

הננו להודיעכם כי בימים א' ו-ב' 13, 12 באוק' 75, אנו
פתחילים בקבלת הדירות בימית .

נבקש נוכחות נציגכם בשעה 07.30 בבוקר באירועים האמורים עם
המפתחות של הדירות ועם כתבי האחריות של דוודי החיסום .

בכבוד רב ,

צ. גיליגוד

סגן מנהל שו"ס בנגב.

העתק: מר בן טנחס - ח"א

חב' יבנה - דאר נע חוף עזה-

ימית .

מר י. זיידה - משה"ש ב"ש .

נ/א.נ.

המשרד הראשי

רח' א. ארניא 26 הקריה

חל-אביב מיקוד 64 739

ח.ד. 7037

מכונים: שולב ת"א

טלפון 260161

הסניפים:

ירושלים

רח' מדכי-בן-הלל 15

ירושלים מיקוד 94 627

טלפונים 3-231321

חיפה והצפון

רח' י.ל. פרץ 32

חיפה מיקוד 33306

ח.ד. 4767

טלפון: 445161

חל-אביב והמרכז

רח' הארבעה 18/א

חל אביב מיקוד 64 739

ח.ד. 7037

טלפון 260191

מס' 100
היחידה לבסוס וקרקע
ה ק ר י ה, תל-אביב

6 באוקטובר 1975

י.א.
11/6
3/1

א לז אינג' אלוטיל.

הנדון: בניין מס' 17 ימיה - גזע ליסרונה.
מכתבו מטעם 9.7.75

במס' 5.10.75 געזעה מגישה עם אינג' ד. שערן. לחלן המסמכים והמסקנות:

ממצאים: א. כראשית מלטה העדה בעזרת קיסרון בצד המערבי של המבנה.

ב. מצד המזרחי של המבנה קבורה בורה אחרת דאין אפשרות לבצע מלטה כמחויב.

מסקנות: א. ניהון להחליף את המלטה בכלונסאדה המקדמים מנצעים בקדמי יר.

ראה מכתב טכנימכין.

ב. העוסקים המראים על הכלונסאדה לפי המכתב טכנימכין.

ג. ניהון להבנות כלונסאדה קודם 40 ס"מ כדלקמן:

קודם מוד טון	אורך מ'	קודם ס"מ
9	5	40
12	6	40

הכלונסאדה לוקחים במסגרת טקנים מלוי עליון בקווי 2 מ'.

ד. בכל מקרה יש להחמט בצנור מן עליון לעומק 1.5 מ'. במידה דומיינה המוסטוריה ייחדש צנור מן לעומק גדול יותר לפי הודעה.

ה. על מנה להקטין סכנה ההמוסטרות יש להרטיב את השפה במשך מספר ימים לפני בצד העבודה.

ו. יציקה הכלונס ודך צנור יציקה באורך 4 מ' למטה. הצנור יהיה מלוי במרכז הקורה.
הבטון בכלונס ב-200 עם שקיעה קודם למטה 6".

ז. ביסוד השני עם מרחבון זוג יסודות העובדים כדוג כוחות, מעל על היסוד והרחק מהבנין כוח שליטה. יסוד זה ניהון לבצע לא בכלונס אלא גוש בטון במסלל מואט.

ח. מנזרס הבסוס ירוסן בעה בצד העבודה.

ב. ר. ה.
אינג' א. מרדכי
מנזרס ראשי לביסוס וקרקע

הערות
מ' קיינו
ד. שערן
טלע
רדסיאנסקי
וייזה
מוליו
חיסרון

י.א. 11/6
י.א. 11/6
י.א. 11/6

פלנאר

PLENAR

CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

תשרי תשל"ו

16 ספטמבר 75

י"ב
116
י"ח

לכבוד,

חב' "יבנה" בע"מ

רמת - גן

לידי מר חיסרון

א . נ . א

הנדון: 116 יחידות דיור בימית - מסירת מבנים

ביום 11.9.75 נערכה בקורת ב- 17 יחידות לשם מסירתם לשו"פ. הבקורת נערכה בהשתתפות נציגי שו"פ, מנהל העבודה שלכם והפקוח. בכל דירה נמצאו ליקויים אשר מנעו מאתנו מלקבל את הדירות, רשימת הליקויים נמסרה לבא כחכם.

הנכם מתבקשים לסיים התיקונים בכל יחידות הדיור בהתאם להנחיות הנ"ל עד לסוף החודש, ע"מ לאפשר את איכלוסן.

בהזדמנות זו עלי להעיר שאף יחידת דיור לא התקבלה ע"י נציגי שו"פ.

בכבוד רב,

ד. שטרן

י"פ ל נ א ר"

העתק:

מר זיידה ✓

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

משרד השיכון

באר-שבע

כ"א/ר

פלנאר

PLENAR CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

18.8.75

לכבוד

חברת "יבנה" תעשיית בניינים בע"מ

רח' ביאליק 47

רמת גן

א.ג.א.

הנדון: הרכבת קירות חצר בשלב א'

אינג' ד. לזר מס' 6986 מיום 11.8.75

לאמור במכתבכם הנ"ל בסעיפים ב.ג, הנני להעיר כי בנגוד לסכומים קודמים טובם
בבקורו האחרון של מר אבני עם מר חירון שלכם כולקסון:

לטעיף ב- קירות תומכים עליהם יבנו קירות שלכם - יבנו על ידיכם.

לטעיף ג- בהתאם לנ"ל נחנה לנו הבטחה כי הקירות הנ"ל יורכבו עד ליום 1.9.75
וזאת בתנאי שהשביל המרכזי ירוצף בחומר ואדי.

בכבוד רב,

ד' שטרן

פלנאר

הערה: אינג' א. שטרן	-	המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים - ת"א
מר זיידה	-	משרד השיכון - ב"ש
מר צ. לזר	-	חברת יבנה, מהנדס האתר

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הגנב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- כמ/7578

מוזין הבדיקה: מינהל לכביש כפרית, סניף המכון - בני-שבע.
 בנין: מבנים בסניף אזורי הפיתוח רשית.
 החומר לבדיקה: 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המוזין ובמשרד ביוט: 1975-07-01.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבדיקה: תנאי הבדיקה:

תוצאות הבדיקה

מדינת מס	דוגמא מס	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונסט (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	2	3	חקרה קרמח א'	200-2		1975-06-25	1975-07-03	270 200 272 250	
4	5	6	"	"	"	"	"	265 267 210 247	

מנהל סניף באר שבע
 מנהל סניף באר שבע

המקום: מר אלרואיל
 מר בלומברג
 חב' איכנה.

באר שבע 24-07-1975
 חס

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזין או באיכחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חכ/77258

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א- 75710/ט

מומין הבדיקה : מנהל לעבודת כפולות, משרד המבנה - באר-שבע.
 בנין : מבנים בטון וזיזורי הפיתוח רשית.
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : מ"כ המזמין ומספרו בידום: 1975-07-01.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1976.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קצום (ס"מ)	תאריך הנזיקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		168,169	מקדח קומה א'	200-ב		1975-06-25	1975-07-03	270 200 270 250	
2									
3									
4							1975-07-23	265 267 210 247	
5									
6									

טלמה מנדול
 מנהל סניף באר שבע

החשק: מ"ר אלוטיל
 מ"ר גלוברטון
 מ"כ איבצח.

באר שבע 24-7-1975
 מ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו.
 אין לסרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מ/ 75710/ט

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' בד' אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

תע"ק

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/74798

כיום:

מינהל לבניה כשרית, משרד הסכונ - באר שבע.

מוזמין הבדיקה

אסמכתא/תיק עיריה מ"י:

סכנים בימית.

בנין

הקבלן: חב' רסקו

החומר לבדיקה: 20 קוביות בטון.

המפקח:

הדוגמאות הוכנו ע"י: ג"כ המזמין ובמסרו באחר העבודה ביום: 75-06-10

תנאי הבקרה:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה כדור (אינץ') קוטב (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר מס'
	418	75-06-23	75-05-26		ג' 300	כלונס ג'	22	1	1
	418	"	"						2
	365	"	"						3
	400	ממוצע							
	374	75-06-24	75-05-27			כלונס ג'	28	2	4
	383	"	"						5
	390	"	"						6
	382	ממוצע							
	293	"	"			"	30	3	7
	246	"	"			"			8
	411	"	"			"	40	4	9
	381								10
	381								11
	391	ממוצע							

2. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שגמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסטודנטים היא גוף המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לייצג את ענייניהם ולהגן על זכויותיהם. התאחדות הסטודנטים היא גוף חסר פוליטיקה ומטרתה היא לייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא גוף המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לייצג את ענייניהם ולהגן על זכויותיהם. התאחדות הסטודנטים היא גוף חסר פוליטיקה ומטרתה היא לייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

התאחדות הסטודנטים

שם	שם	שם	שם	שם	שם	שם	שם	שם	שם
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- 74798/בש

מזמין הבדיקה : מיום :
בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס' :
החומר לבדיקה : הקבלן :
הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח :
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

מס' מדגם	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבסין הנדרש	שקיעה כדור (אינדקס) קונוס (ט"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
12	5	25	עמוד גוש ג'	300		75-05-29	75-06-26	286	
13						"	"	261	
14						"	"	282	
							ממוצע	279	
15	6	24	עמוד גוש ג'			"	"	312	
16						"	"	306	
17						"	"	318	
							ממוצע	312	
18	7	26	כלונס גוש ג'			75-05-30	75-06-27	248	
19						"	"	266	
						"	"	266	
							ממוצע	260	

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק מסר אלואיל ת"א.
מר גלוברמן ת"א.
חב' רסקו
באר שבע 75-06-29
סג/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תב/177148

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האינדיפרסטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-167/72497

מוזמין הבדיקה: מיבהל לגביה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:

בנין: מבנים במרכז איזורי כפיתחת רפיה. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה: 32 קוביות בטון. הקבלן: תב' יבנה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ הסדסין ובטסרו ביום: 13-03-1975. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: ביבוביים

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	סקיצה סדר (אינדקס) קטנים (מ"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		158	פלסות	ב-200		1975-03-03	1975-03-13	166	
2		"	"			"	"	170	
3		"	"			"	1975-03-31	248	
4		"	"			"	"	256	
5		150	פלסות			"	1975-03-13	210	
6		"	"			"	"	219	
7		"	"			"	1975-03-31	315	
8		"	"			"	"	315	
10		153	פלסות			"	1975-03-13	229	
		"	"			"	"	221	
11		"	"			"	1975-04-01	308	
12		"	"			"	"	315	

113151 עד 113152 - סינדרה נוסד
113153 עד 113154 - סינדרה נוסד
113155 עד 113156 - סינדרה נוסד
113157 עד 113158 - סינדרה נוסד
113159 עד 113160 - סינדרה נוסד

יחידת סינדרה

נוסד סינדרה נוסד

113151 עד 113152 - סינדרה נוסד
113153 עד 113154 - סינדרה נוסד
113155 עד 113156 - סינדרה נוסד
113157 עד 113158 - סינדרה נוסד
113159 עד 113160 - סינדרה נוסד

יחידת סינדרה

מספר	שם	תאריך	מספר	שם	תאריך	מספר	שם	תאריך	מספר	שם	תאריך
1	113151	113151	2	113152	113152	3	113153	113153	4	113154	113154
5	113155	113155	6	113156	113156	7	113157	113157	8	113158	113158
9	113159	113159	10	113160	113160	11	113161	113161	12	113162	113162
13	113163	113163	14	113164	113164	15	113165	113165	16	113166	113166
17	113167	113167	18	113168	113168	19	113169	113169	20	113170	113170
21	113171	113171	22	113172	113172	23	113173	113173	24	113174	113174
25	113175	113175	26	113176	113176	27	113177	113177	28	113178	113178
29	113179	113179	30	113180	113180	31	113181	113181	32	113182	113182
33	113183	113183	34	113184	113184	35	113185	113185	36	113186	113186
37	113187	113187	38	113188	113188	39	113189	113189	40	113190	113190
41	113191	113191	42	113192	113192	43	113193	113193	44	113194	113194
45	113195	113195	46	113196	113196	47	113197	113197	48	113198	113198
49	113199	113199	50	113200	113200	51	113201	113201	52	113202	113202
53	113203	113203	54	113204	113204	55	113205	113205	56	113206	113206
57	113207	113207	58	113208	113208	59	113209	113209	60	113210	113210
61	113211	113211	62	113212	113212	63	113213	113213	64	113214	113214
65	113215	113215	66	113216	113216	67	113217	113217	68	113218	113218
69	113219	113219	70	113220	113220	71	113221	113221	72	113222	113222
73	113223	113223	74	113224	113224	75	113225	113225	76	113226	113226
77	113227	113227	78	113228	113228	79	113229	113229	80	113230	113230
81	113231	113231	82	113232	113232	83	113233	113233	84	113234	113234
85	113235	113235	86	113236	113236	87	113237	113237	88	113238	113238
89	113239	113239	90	113240	113240	91	113241	113241	92	113242	113242
93	113243	113243	94	113244	113244	95	113245	113245	96	113246	113246
97	113247	113247	98	113248	113248	99	113249	113249	100	113250	113250

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/2/72497

מוזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ממות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק גריש	חוזק בלחץ (קצו לסמיר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה בדור (אינץ') קוטב (ס"מ)	סוג הבסון הגריש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מ"י	מדגם מ"י
	201 221	1975-03-13	1975-03-04		ב-200	תקרה בביים	59		13 14
	273 248	1975-04-01	"			"	"		15 16
	166 156	1975-03-13	1975-03-06			תקרה קומה א'	57		17 18
	230 216	1975-04-03	"			"	"		19 20
	167 176	1975-03-16	1975-03-09			רצפה	157		21 22
	244 244	1975-03-16	"			"	"		23 24

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/3/72497

מזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 מנות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך תוציאה	שקיצה כדי (אונד') קונס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	155 170	1975-03-16	1975-03-09		200-ב	תקרת בניינים	58		25 26
248 259	1975-04-06	"	"			"	"		27 28
93 91	1975-03-17	1975-03-10	"			קורות יסוד	147		29 30
135 149	1975-04-07	"	"			"	"		31 32

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר גלוברמן
 חב' יבנה.

אר שבע 1975-04-09
 מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/175646

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה היא תחנה הירוקה החדשה והמתקדמת ביותר. היא בנויה מתכנון מתקדם ומתקדמת ביותר. היא בנויה מתכנון מתקדם ומתקדמת ביותר. היא בנויה מתכנון מתקדם ומתקדמת ביותר.

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

שם	מספר	תאריך	מיקום	סוג	מצב	הערות
1	100	1990	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
2	101	1991	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
3	102	1992	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
4	103	1993	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
5	104	1994	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
6	105	1995	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
7	106	1996	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
8	107	1997	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
9	108	1998	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה
10	109	1999	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה	התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

התחנה הירוקה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-א/72497

מזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:
 בנין : מבנים במרכז איזורי בפיתחת רפיה.
 החומר לבדיקה : 32 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין וגמסרו ביום: 13-03-1975. המספק:
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: בינוניים

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה ברור (איג'ו) קונס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חזק נדרש
1		158	פלטרות	200-ב		1975-03-03	1975-03-13	166	
2						"	"	170	
3		"	"			"	1975-03-31	248	
4		"	"			"	"	256	
5		150	פלטרות			"	1975-03-13	210	
6						"	"	219	
7		"	"			"	1975-03-31	315	
8		"	"			"	"	315	
9		153	פלטרות			"	1975-03-13	229	
10						"	"	221	
11		"	"			"	1975-04-01	308	
12						"	"	315	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/2/72497

מוזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 מותן הבדיקה: חזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כרוי (אינץ') קונט וס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	201 221	1975-03-13	1975-03-04		200-ב	תקרת גביים	59		13 14
	273 248	1975-04-01	"			"	"		15 16
	166 156	1975-03-13	1975-03-06			תקרה קומה א'	57		17 18
	230 216	1975-04-03	"			"	"		19 20
	167 176	1975-03-16	1975-03-09			רצפה	157		21 22
	244 244	1975-03-16	"			"	"		23 24

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

ה ע ת ק

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/3/72497

מומין הבדיקה :
בנין :
החומר לבדיקה :
הדוגמאות הוכנו ע"י :
מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק בדרש	חזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כרוי (אינץ') קונסט (ס"מ)	סין הכסון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	155 170	1975-03-16	1975-03-09		200-ב	תקרת בניינים	58		25 26
	248 259	1975-04-06	"			"	"		27 28
	93 91	1975-03-17	1975-03-10			קורות יסוד	147		29 30
	135 149	1975-04-07	"			"	"		31 32

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
מר בלוברמן
חב' יבנה.

באר שבע 1975-04-09
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/175646

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א - 75378/בש

מומין הבדיקה : מנהל לעניני בטון, משרד המבנה - באר-שבע.
 בנין : מבנים במרכז הידעני בפיתוח רמת.
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המדעני ונמסרו ביום 01-07-1975.
 מהות הבדיקה: חזקת בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כרדו אינץ') (קונס. ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חזקת בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חזקת נדרש
1		100,169	מקרה קומה ג'	200-כ		1975-06-25	1975-07-03	270	
2						"	"	260	
3						"	"	272 250	

מנהל לעניני בטון
 מנהל המבנה באר-שבע

החזקת ב"כ מלואיל
 מ"כ מלואיל
 חז"י יבנה

באר-שבע 01-07-1975
 100/

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו.
 אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.

העתיקים: למנהל העיר, למנהל הבנין.

חז/77238

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 30, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א- 72931/ב

מוסין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום:

בנין : מקלט במרכז איזורי בפיתחת דפית. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 6 מדגמי בטון טרי. (בבית ספר איזורי). חקבלן: חב' רסקו אשקלון

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המסמך:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ח"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

בטון מקומי
מ"ק 80

תוצאות הבדיקה

מס' מדגם	דוגמא מס'	שעה:	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	סקיצה	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	1	13:30	קירות	ב-300	12.0	1975-03-19	1975-03-30	260	
2	2	14:00			12.0	"	"	242	
3	3	15:00			8.0	"	"	230	
4	4	15:30			15.0	"	"	208	
5	5	16:00			15.0	"	"	224	
6	6	16:30			13.0	"	"	238 234	ממוצע

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

החתק: מר אלוראיל
 מר גלורברמן
 חב' רסקו, אשקלון.

באר שבע 07-1975
 מא/

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א- 72931/בש

מזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. כיום:

בנין: מקלט במרכז איזורי בפיתוח רפית. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה: 6 מדגמי בטון טרי. (בבית ספר איזורי). הקבלן: חב' רסקו אשקלון

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ השכון ביום היציקה. המפקח:

מנות הבדיקה: חוזק בלחץ, כחמאס לחץ ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: טובים

בטון מקומי
80 מ"ק

תוצאות הבדיקה

מס' מדגם	רונמא מס'	שעה: אסטסט	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה סטאטוסטק קונט (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	1	13:30	קירות	ב-300	12.0	1975-03-19	1975-03-30	260	
2	2	14:00			12.0	"	"	242	
3	3	15:00			8.0	"	"	230	
4	4	15:30			15.0	"	"	208	
5	5	16:00			15.0	"	"	224	
6	6	16:30			13.0	"	"	238 234	ממוצע

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

הפתק: מר אילואיל
מר גלוברמן
חב' רסקו, אשקלון.

באר שבע 07-04-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס' א-בש/73099

מומין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. כיום:

בנין: מקלט בטרכז איזורי בפיתחת רפ"ח. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה: 7 מדגמי בטון סרי. הקבלן: חב' רסקו

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון ביום היציקה. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. סובים:

בטון בטקום
 80 מ"ק

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	שעה אסמכתא	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כאסמכתא קונסט (מ"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	1	8:45	ג	ג-300	9.5	1975-04-07	1975-04-14	249	
2	2	10:45			12.0	"	"	265	
3	3	12:45			11.5	"	"	219	
4	4	15:10			12.5	"	"	219	
5	5	15:30			8.5	"	"	260	
6	6	16:10			11.0	"	"	225	
7	7	17:30			13.0	"	"	260 242	
							טמפרצ		

שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוטיל
 מר פלוברטן
 חב' רסקו.

שבע 15-04-1975
 סא/

זוהי זמנית לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
 פרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 מהנדס העיר: למהנדס הבנין.

המדידה והמאזניים הן מהותיות לכל עסקאות מסחריות. לכן, יש להקפיד על דיוקן במדידות ובמאזניים. המדידה והמאזניים הן מהותיות לכל עסקאות מסחריות. לכן, יש להקפיד על דיוקן במדידות ובמאזניים.

המדידה והמאזניים

המדידה והמאזניים

המדידה והמאזניים הן מהותיות לכל עסקאות מסחריות. לכן, יש להקפיד על דיוקן במדידות ובמאזניים. המדידה והמאזניים הן מהותיות לכל עסקאות מסחריות. לכן, יש להקפיד על דיוקן במדידות ובמאזניים.

המדידה והמאזניים

מדידה	מאזניים	מדידה	מאזניים	מדידה	מאזניים	מדידה	מאזניים	מדידה	מאזניים
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
16	16	17	17	18	18	19	19	20	20
21	21	22	22	23	23	24	24	25	25
26	26	27	27	28	28	29	29	30	30
31	31	32	32	33	33	34	34	35	35
36	36	37	37	38	38	39	39	40	40
41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
46	46	47	47	48	48	49	49	50	50
51	51	52	52	53	53	54	54	55	55
56	56	57	57	58	58	59	59	60	60
61	61	62	62	63	63	64	64	65	65
66	66	67	67	68	68	69	69	70	70
71	71	72	72	73	73	74	74	75	75
76	76	77	77	78	78	79	79	80	80
81	81	82	82	83	83	84	84	85	85
86	86	87	87	88	88	89	89	90	90
91	91	92	92	93	93	94	94	95	95
96	96	97	97	98	98	99	99	100	100

המדידה והמאזניים הן מהותיות לכל עסקאות מסחריות. לכן, יש להקפיד על דיוקן במדידות ובמאזניים. המדידה והמאזניים הן מהותיות לכל עסקאות מסחריות. לכן, יש להקפיד על דיוקן במדידות ובמאזניים.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/73099

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. כיום:

בנין : מקלט בסרכז איזורי בסיתחת רפיה. אסמכתא/חיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 7 סוגמי בטון טרי. הקבלן: חב' רסקו

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המכון כיום היציקה. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118, מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

סוגים
 בטון בטקום
 ט"ק 80

תוצאות הבדיקה

סדר מס'	דוגמא מס'	שעה: אסמכתא	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	סקיצה כאסמכתא (קונוס מ"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	1	8:45	בב	300-ב	9.5	1975-04-07	1975-04-14	249	
2	2	10:45			12.0	"	"	265	
3	3	12:45			11.5	"	"	219	
4	4	15:10			12.5	"	"	219	
5	5	15:30			8.5	"	"	260	
6	6	16:10			11.0	"	"	225	
7	7	17:30			13.0	"	"	260 242	מסרצ

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

הצחק: מר אלואיל
 מר פלוברמן
 חב' רסקו.

באר שבע 15-04-1975
 מא/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א-ב/70707

מוזמין הבדיקה: מנהל לבניה כפרית - משרד השיכון באר שבע. כיום:

בנין: מבנים במרכז אזורי בפיתחת - לפיתח. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה: 8 קוביות בטון. הקבלן: חברת יבנה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ביום היציקה. המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: מוצג

בינוריה

תוצאות הבדיקה

מס' מדגם	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונסט (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		153,154	רצפה	ב-200		1975-03-28	1975-04-07	226	
2						"	"	251	
5		54	גג			1975-03-31	1975-04-07	248	
6						"	"	243	

העמק: מר אלויהל
 מר גלוברסון
 חברת יבנה

באר שבע, 1975-04-08
 מס'

שלמה טובורל
 מנהל סניף באר שבע

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

175873 / J

המחלקה הכלכלית של משרד המבחנים
המחלקה הכלכלית של משרד המבחנים
המחלקה הכלכלית של משרד המבחנים

תוכן התקופה

הוצאת חשבון

1915

הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915
הוצאת חשבון - 1915

הוצאת חשבון

שנה	חודש	יום	שם	סכום	הערות	חתימה	תאריך
1915	1	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	2	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	3	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	4	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	5	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	6	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	7	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	8	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	9	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	10	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	11	1	הוצאת חשבון	100.00			
1915	12	1	הוצאת חשבון	100.00			

הוצאת חשבון
1915

הוצאת חשבון
1915

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 72534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס' א-בש/72497

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד הסכרן - באר שבע. ביום:
בנין : מבנים במרכז איזורי בפיתוחת רפיה.
החומר לבדיקה : 32 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדר ביום: 13-03-1975. המפקח:
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: בינוניים

תוצאות הבדיקה

כדגם מס'	דוגמא מס'	פרטי הכנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונסט (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	158	פלסות	200-2	1975-03-03	1975-03-13	166	170	1	2
5	150	פלסות		"	"	210	219	5	6
9	153	פלסות		1975-03-04	1975-03-13	229	221	9	10
13	59	חקרה בניים		"	"	201	221	13	14
17	57	חקרה קומה א'		1975-03-06	1975-03-13	166	156	17	
21	157	רצפה		1975-03-09	1975-03-16	167	176	21	22
25	58	חקרה בניים		"	"	155	170	25	26
29	147	קורות יסוד		1975-03-10	1975-03-17	93	91	29	30

שלמה טרובול
מנהל סניף באר-שבע

העתק: מר אלוואיל
מר גלוברמן
חב' יבבה.

באר שבע 18-03-1975
מא

הערה: תעודה זו מתווספת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב' 175646

ה ע ת ק ים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם, ולהעניק להם שירותים חברתיים ותרבותיים. הארגון פועל בשיתוף עם מוסדות חינוך אחרים, ובמיוחד עם ההסתדרות הציונית.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם, ולהעניק להם שירותים חברתיים ותרבותיים. הארגון פועל בשיתוף עם מוסדות חינוך אחרים, ובמיוחד עם ההסתדרות הציונית.

התאחדות הסטודנטים

שם	מספר	תאריך	מיקום	סוג	הערות
1	100	1947	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
2	200	1948	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
3	300	1949	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
4	400	1950	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
5	500	1951	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
6	600	1952	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
7	700	1953	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
8	800	1954	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
9	900	1955	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	
10	1000	1956	תל אביב	התאחדות הסטודנטים	

התאחדות הסטודנטים
תל אביב

התאחדות הסטודנטים
תל אביב

התאחדות הסטודנטים
תל אביב

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם, ולהעניק להם שירותים חברתיים ותרבותיים. הארגון פועל בשיתוף עם מוסדות חינוך אחרים, ובמיוחד עם ההסתדרות הציונית.

התאחדות הסטודנטים
תל אביב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' תל-אביב 69, 977 ס"ל 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, ס"ל 38367
 סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, ס"ל 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/72062

מוזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:
 בנין : מבנים במרכז איזורי בפיתחת רפיה. אסמכתא/חיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : 27 קוביות בטון. הקבלן: חב' ביבה
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"ב המזמין ובמסדו ביום: 1975-02-17. המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: ביצועיים

תוצאות הבדיקה

כדגם מס'	דוגמא מס'	מס' הבנין	חלק המבנה	סוג הבסון הנדרש	סקיצה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		37	קורות יסוד	200-ב		1975-02-06	1975-02-18	185	
2		"	"	"	"	"	"	172	
3		"	"	"	"	"	1975-03-06	261	
4		"	"	"	"	"	"	241	
5		138	תקרה קומה ב'			1975-02-06	1975-02-18	174	
6		"	"	"	"	"	"	169	
7		"	"	"	"	"	1975-03-06	235	
8		"	"	"	"	"	"	254	
10		"	"	"	"	1975-02-11	1975-02-18	141	
		"	"	"	"	"	"	155	
11		"	"	"	"	"	1975-03-11	248	
12		"	"	"	"	"	"	270	

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא להגן על זכויות הסטודנטים, לשפר את תנאי לימודיהם ולהעניק להם שירותים שונים. הארגון מורכב מנציגים מכל קולג' ואוניברסיטה, ונציג כללי. הנציג הכללי הוא ראש הארגון, ונציגים אחרים מייצגים את הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים
התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים	התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

שם	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/2/72062

מוסין הבדיקה: _____
כנין: _____
החומר לבדיקה: _____
הדוגמאות הוכנו ע"י: _____
מאות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: _____

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
	130 126	1975-02-18 "	1975-02-11 "		ב-200	תקרה קומה ב'	138		13 14
210 219		1975-03-11 "	" "			"	"		15 16
	140 140	1975-02-19 "	1975-02-12 "			פלסות יסוד	157,160		17 18
210 218		1975-03-12 "	" "			"	"		19 20
	136 116	1975-02-19 "	1975-02-12 "			פלסות יסוד	149,152		21 22
243 206		1975-03-12 "	" "			"	"		23 24
	171	1975-02-20 "	1975-02-13 "			תקרה קומה ב'	142		25
235 203		1975-03-13 "	" "			"	"		26 27

שלטת סרבול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
מר בלוברסון
חב' יבנה.

באר שבע 14-03-1975
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/175389

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת מרצפות רצפה מבטון

מס' א- בש/71896

מוזמין הבדיקה: מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום:

בנין: 116 יחידות דיור בפיתחת רפיה. חוזה מס':

החומר לבדיקה: 6 מרצפות רצפה. הקבלן: חב' יבנה

המדגם: נמסר ע"י ב"כ המזמין מר חוליו מקי, ביום: 1975-02-06. (באתר העבודה).

מהות הבדיקה: התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962 למרצפות רצפה מבטון

תוצאות הבדיקה

מספר סידורי	סימן היצרן	מ ד ו ת		משקל (ק"ג)	שכבת המדרן		תסבולת		שעור השחיקה (מ"מ)
		שבי (מ"מ)	אורך הצלע (מ"מ)		תיאור	עובי (מ"מ)	בהכאה (מ"מ)	בכפיפה (ק"ג)	
1	-	22	200 x 200	1.94	טרצו לבן	7	21	-	1.8
2		22	200 x 200	1.90		6	20	-	1.8
3		23	200 x 200	2.03		6	25	-	1.9
4		22	200 x 200	1.99		7	23	-	2.1
5		22	200 x 200	1.94		7	21	-	1.8
6		22	200 x 200	1.91		6	25	-	1.9
									1.9

בממוצע

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
מר גלוברמן
חב' יבנה.
באר שבע 1975-03-05
מא/

מדידת מרצפות לבנין מגורים	כל דוגמא מינ' 17	מינ' 4	מינ' 5	מינ' 6	מינ' 8	מינ' 20	200 ± 1	מינ' 22	250 ± 1	מינ' 25	300 ± 1	מינ' 30	400 ± 1	דרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962
ממוצע מכס' 2.5														
כל דוגמא מכס' 2.9	מינ' 200													
לבנינים צבוריים	מינ' 250													
ממוצע מכס' 2.2	מינ' 340													
כל דוגמא מכס' 2.6														

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/175502

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/73301

מוזמין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע. כיום:

בנין : מבנים במרכז איזורי במרכז איזורי בפיתחת רפית. אסמכתא/חיק עזריה מס':

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון. הקבלן: חב' יבנה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזטין ובמשרד באחר העבודה, ביום: 1975-04-17.

מחוז הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: ניבויים

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		51	גב	200-1		1975-04-06	1975-04-18	220	
2						"	"	160	
5		48-40	גב ותקרת	200-1		1975-04-13	1975-04-20	165	
6			בנינים	טובים		"	"	190	
9		39	תקרת בנינים	200-1		1975-04-13	1975-04-20	185	
10				טובים		"	"	220	
13		47-50	גב			1975-04-15	1975-04-22	143	
14						"	"	148	
15						"	"	134	
							ספרצ	142	

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

הפתק: סר אלוטיל
סר גלוברסן
חב' יבנה.

באר שבע 1975-04-22

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

הערה: החשכון ישלח במועד מאוחר יותר. העתקים: למהנדס העיר, למתגרס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

העתק

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א- ב/73301

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית - משרד השיכון באר שבע. ביום:

בנין : מבנים במרכז איזור בפתחת -רפיה. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון. הקבלן: חברת יבנה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין באתר מעבורה. המפקח:

מות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ח"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: ביבובים

תוצאות הבדיקה

סדר מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונסט (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוק נדרש
1	2	51	גב	ב-200		1975-04-06	1975-04-18	220 160	
3	4					"	"	288 216	
5	6	48-40	גב ותקרת ביבום	ב-200	סובים	1975-04-13	1975-04-20	165 190	
7	8					"	"	256 245	
9	10					"	"	185 220	
11	12					"	"	296 245	

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית
המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית
המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית

יחידת הסינדרה

חשבון הסינדרה

1944

המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית
המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית
המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית
המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית
המחלקה הכלכלית של הממשלה הכללית

חשבון הסינדרה

שנה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה	חשבון הסינדרה
1	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
2	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
3	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
4	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
5	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
6	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
7	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
8	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
9	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
10	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
11	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
12	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/2/73301

מומין הבדיקה :
 בנין :
 התוסר לבדיקה :
 הדוגמאות והכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עירייה מס' :
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק גורש	חוזק בלחץ (נקיט לסמיר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה כדור (אינץ') קוטם (פ"מ)	סוג הבטון הגורש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	143	1975-04-22	1975-04-15		200-ב	גג	47-50		13
	148	"	"						14
	134	"	"						15
	142	ממוצע							
	198	1975-05-13	"						16
	192	"	"						17
	228	"	"						18
	206	ממוצע							

שלמה טוברל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלו יאל
 מר גלוברמן
 חברת יבנה

באר שבע, 13-05-77
 מס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת על בדיקת בטון

מס א- ב/73301

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית - משרד השיכון באר שבע. ביום:

בנין : סכנים במרכז איזור בפתחת -רפית. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 18 קוביות בטון. הקבלן: חברת יבנה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ג"כ הסדמין באחר מעבודה. המפקח:

מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: ביבנה

תוצאות הבדיקה

סדר מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבסון הנדרש	סקיצה סדר (אינד.) קונס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חזק בלחץ (קיב לסמיר)	חזק נדרש
1	2	51	גג	ב-200		1975-04-06	1975-04-18	220 160	
3	4					"	"	288 216	
5	6	48-40	גג ותקרת ביבים	ב-200	סכנים	1975-04-13	1975-04-20	165 190	
7	8					"	"	256 245	
9	10					"	"	185 220	
11	12					"	"	296 245	

2./.

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/72061

כיום:

מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.

אסמכתא/תיק עיריה מס':

מבנים במרכז איזורי בפיתחת דפיה.

הקבלן: חב' יבנה

52 קוביות בטון.

המפקח:

ב"כ הסדמין וגמסרו ביום: 1975-02-17.

תנאי הבקרה: בינוריים

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

כדום מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		129	גב	ג-200		1975-01-23	1975-02-20	312	
2						"	"	312	
3						"	"	312	
4						"	"	301	
							ממוצע	309	
5		132	גב			"	1975-02-20	306	
6						"	"	334	
7						"	"	334	
8						"	"	319	
							ממוצע	323	
9		66, 69	פלטה יסוד			1975-01-26	1975-02-23	348	
10						"	"	341	
11						"	"	312	
12						"	"	348	
							ממוצע	337	

הַיְיחֲזִיק בְּיָדָיו בְּהַחֲזִיק בְּיָדָיו בְּהַחֲזִיק בְּיָדָיו

המחיר המלא של המוצר הוא 12,000 ש"ח. המחיר המיוחד הוא 10,000 ש"ח. המחיר המיוחד הוא 10,000 ש"ח. המחיר המיוחד הוא 10,000 ש"ח.

ישראל חש' חסד

ΠΩΤΗΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑ ΕΘΝ

962874 327.56

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/2061/2

מזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 כיום :
 אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 הקבלן :
 המסמך :

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קונסט (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדגם מס'
	326	1975-02-23	1975-01-26		ב-200	תקרה קומה ב'	133		13
	306	"	"						14
	310	"	"						15
	326	"	"						16
	317	מסרצע							
	300	1975-02-23	1975-01-26			פלגות יסוד	68		17
	300	"	"						18
	278	"	"						19
	305	"	"						20
	296	מסרצע							
	184	1975-02-24	1975-01-27			תקרה קומה ב'	130		21
	201	"	"						22
	209	"	"						23
	189	"	"						24
	196	מסרצע							

3.0.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים
המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים
המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

המחלקה המרכזית לטיפול בנפגעים

שם	תאריך	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/720613

מומין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 מות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קונס (ס"מ)	סוג הבסון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כדגם מס'
	375	1975-02-24	1975-01-27		ב-200	פלסות יסוד	69		25
	360	"	"						26
	363	"	"						27
	355	"	"						28
	363	ממוצע							
	203	1975-02-25	1975-01-28			קורות יסוד	66, 69		29
	203	"	"						30
	214	"	"						31
	209	"	"						32
	207	ממוצע							
	255	1975-02-27	1975-01-30			תקרה קומה ב'	127		33
	261	"	"						34
	265	"	"						35
	261	"	"						36
	260	ממוצע							

4./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/4/72061

מומין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות והכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עירייה מס' :
 הקבלן :
 המקום :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה סידור (אינץ') קונטס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	סמל הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	253	1975-03-03	1975-02-03		200-ב	גג חקרה קומה ב	57		37
	250	"	"						38
	259	"	"						39
	265	"	"						40
	257	סמוצע							
	241	1975-03-03	"			"	131		41
	258	"	"						42
	241	"	"						43
	298	"	"						44
	259	סמוצע							
	203	1975-03-04	1975-02-04			קורות יסוד	65,68		45
	198	"	"						46
	203	"	"						47
	198	"	"						48
	200	סמוצע							

5./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד, הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ

1997

PLATE 14. EPHEMEROPTERA

1000000

AT 5%CH 1507-50

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/5/72061

מזמין הבדיקה :
בנין :
החומר לבדיקה :
הדוגמאות הוכנו ע"י :
מאות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	283	1975-03-04	1975-02-04		200-ב	רצפה	66,69		49
	254	"	"						50
	254	"	"						51
	270 265	"	"						52
		סמך							

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
מר בלוברטן
חב' יבנה.
באר שבע 1975-03-06
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/175514

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/73070

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד מכון - באר שבע. ביום:

בנין : מבנים במרכז איזורי פתחת דפיה. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 8 קוביות בטון. הקבלן: חב' יבנה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמשרד ביום: 1975-04-07 המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: אמצעים בינורביים

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דיוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קטום (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		153,154	רצפה	200'		1975-03-28	1975-04-07	226	
2						"	"	251	
3		"	"			"	1975-04-25	317	
4						"	"	309	
5		54	גב			1975-03-31	1975-04-25	248	
6						"	"	243	
7		"	"			"	1975-04-28	337	
8						"	"	330	

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העמק: מר אלואיל ת"א.
 מר גלוברמן ת"א.
 חב' יבנה.
 באר שבע 1975-04-29
 שב

הערה: תעודה זו מתחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/175873

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בט/72496

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד הסכרן - באר שבע. ביום:

בנין : מבנים במרכז אזורי פתוח לר"ת. אסמכתא/תיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 44 קובינה בטון. הקבלן: חב' יבנה

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין וגמטרו ביום 13-03-1975 המסמך:

מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: בינוניים

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קוטם (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1		140	גב	200		1975-02-17	1975-03-17	201	
2						"	"	214	
3						"	"	210	
4						"	"	212	
							ממוצע	209	
5		143	גב			"	"	215	
6						"	"	223	
7						"	"	234	
8						"	"	223	
							ממוצע	224	
9		157-160	קורות יסוד			1975-02-19	1975-03-19	269	
10						"	"	214	
11						"	"	190	
12						"	"	200	
							ממוצע	218	
13		149-152	"			1975-02-20	1975-03-20	177	
14						"	"	174	
15						"	"	170	
16						"	"	153	
							ממוצע	168	

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-ב/2/72496

מוזמין הבדיקה: :
 בנין: :
 החומר לבדיקה: :
 הדוגמאות הוכנו ע"י: :
 ביום: :
 אסמכתא/תיק עיריה מס': :
 הקבלן: :
 המפקח: :
 תנאי הבקרה: :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציאה	שקילה סדר (אינדקס) קנה (ס"מ)	סוג הבסון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	236	1975-03-20	1975-02-20		200 ב'	הקורה קומת ב'	144		17
	218	"	"						18
	216	"	"						19
	230	"	"						20
	225	סמ"צ							
	258	1975-03-24	1975-02-24			גג	146		21
	215	"	"						22
	188	"	"						23
	238	"	"						24
	225	סמ"צ							
	200	"	"			רצפה	76		25
	232								26
	198								27
	256	סמ"צ							28
	221								
	274	"	"			גג	145		29
	268								30
	271								31
	257	סמ"צ							32
	267								

3. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב-ג/72496

מוזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/חוק עיריה מס' :
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: חוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	קדום מס'
	209	1975-03-26	1975-02-26		200*	פלטה יסוד	148,161		33
	191	"	"						34
	216	"	"						35
	200	"	"						36
	204	ממוצע							
	258	"	"			קורות יסוד	148,152		37
	238								38
	245								39
	258								40
	250	ממוצע							
	212	1975-03-28	1975-02-27			תרה קומת א'	56		41
	236	"	"						42
	231	"	"						43
	236	"	"						44
	229	ממוצע							

שלמה מורד
 מנהל סניף באר שבע

התקן אלומיל ת"א.
 מר גלוברמן ת"א.
 חב' יבנה.
 באר שבע 31-03-1975
 גמ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

175804/חב

4008027 267

תלמידי בטלפון מרמתגן 0935 17 34

מר זיידה אגף הבניה הכפרית משרד השיכון בארשבע

טרם סבלנו אפשרות להכנת מסדים לקירות הצד בימות כמתוכנן (נקודה

קיימות אי התאמות בטואי צנורות וכבלים תת קרקעיים) (נקודה)
שבושים בלוח הזמן בלתי נמנעים

נ. חיטרון



875

1/6

9/11/72

מדינת ישראל
מסד השיכון - אגף לבניה כפרית

116
10/7/75
מס' עב. 7/75

באר-סבע, 10.7.75
מס' עב. 7/75

לכבוד

מב' יבנה
רמ' ביטליק 57
רמ"א - מן

א.נ.א.

הנדון: מסלול עבור בדיקת חוזרות

המקום... ימים... החוזה... 51/46/45/74... המבנה... במים
חומר לבדיקה... 175004
היות והבדיקה לא עמדה ברמות החקן לפי מעודת מכון התקנים מס' 73494/א
מיום 10/3/75 הנני להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אוחכם
בסכום 316.- לפי חשבון מכון התקנים מס' 175004 מ- 30/3/75

בכבוד רב,

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

- מר גלויכרמן - מנהל א.מ.כ.
- מר אלוזאיל - סוכן ח"א
- מר בלף - מסונה על חוזים ומכרזים
- מהנדס אזור הנגב וסיני

רב/

מדינת ישראל
מסדד השיכון - אגף לבניה כפרים

10.7.73

באר-סבע,
מס' עב. 3651/-

לכבוד

חכ' יבנה

רא' ביטליק 47
לפת בן

2.8,

הנדון: חסלום עבור בדיקת חוזרות

המקום: כרמל אזורי מ.י.מ. החוזה: 81/40446/74 המבנה:
קצרת קומה ב' ביה 130
קצרת יטוד ביה 66,66 חומר לבדיקה: קוביות בטון
72081/
היות והבדיקה לא עמדה בדרישת הווקן לפי תעודת מכון התקנים מס' 173514
מיום 6.3.75 הננו להודיעכם שבחסכון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אוהכם
בסכום 132.- לפי חסכון מכון התקנים מס' 173514 מ- 6.3.75

בכבוד רב,

י. רוטנאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העמק:

מר גלויברמן - מנהל א.כ.כ.
מר אלוזאיל - סכונ ח"א
מר בלף - ממונה על חוזות ומכרזים
מהנדס אזור

דב/

3681
116 116 3 וגל


יבנה YIBNE

תעשיית בניינים בע"מ

BUILDING INDUSTRY LTD.

משרדים: רמת גן, רחוב ביאליק 47. טלפון 73 36 38 / 9 • המפעל: יבנה, אזור החנניה. טלפון 9 51 54 (055)
47, BIALIK ST. RAMAT-GAN. PHONE 733638/9, • FACTORY: YIBNE, INDUSTRIAL CENTER, PHONE (055)95154

Our No. 6760 מספרנו
Date 25.5.75 תאריך

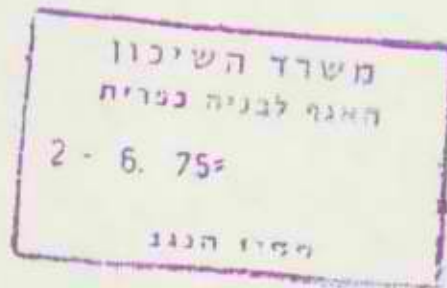

לכבוד
משרד השיכון / מחוז הנגב
הממונה על הבניה הכפרית
באר - שבע
א.נ.

הנידון: הצעת מחיר להספקת והרכבת חריטים למרפסת מטבח
המקום: ימיה חוזה מס': 9081/46546/74

לבקשתכם הננו להציע הנ"ל עבור סגירת מרפסת המטבח, המחיר יהיה כדלקמן:

1. חריט 3 אגפים הזזה אחד על השני בקומה א' חלוי על פס ו"בננה" על הריצפה.

בקומה ב' על מסילות.

מחיר לקומה א' ₪ 1.250.-

מחיר לקומה ב' ₪ 1.800.-

תקונים לאחר הרכבת החריט ₪ 150.- (במקרה של הרכבה לאחר שהביח נמסר).

בכבוד רב,


ח. נאמן,
12-11-75

מדינת ישראל
מסדור השיכון - אגף לבנייה כפרית

116

באר-שבע,
מס' עב. 3651

לכבוד

דב' רב
ביאליק
כ"א

א.נ.ג.

הנדון: חסלום עבור בדיקת חוזרות

מ.א.נ.ג. כ"א המקום החוזה 81/46846/74 המבנה גקיה בקמרה ל- 138

מס' 152-149 חומר לבדיקה ק"מ/כ"א
היות והבדיקה לא עמדה ברשות החקן לפי תעודת מכון החקנים מס' 72062/75
פיוס 20/2/75 הננו להודיעכם שבחסכון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אוחכם
בטכום 175389 לפי חסכון מכון החקנים מס' 20/2/75

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערה:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלויאל - סכון ח"א
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס אזור בקרה א"פ

דב/

⑨ 46-0000 3/ 1941 (105)

ערליו

צוות הקמת ימיה

ממונה אחזקה ושרותים

23,11,75

6

אל: ראש צוות הקמת ימיה.

הנדון: פרוט טכני ומחירים להיטום בית הספר וגן הילדים בימיה.

מצ"ב דף מחירים ופרוט טכני לשלוש הצעות שונות להיטום כחות בית הספר וגן הילדים בימיה.

המחיר למכשירים הוא קבוע ונכון ליום 23,11,1975 במחיר העבודה הכוללת יכולות להיות תנודות של עד $\pm 10\%$. זאת בהתאם לשינויים בתכניות הנובעות מהתנאים בשטח.

מחיר מדויק לאחת מהאפשרויות נסחן יהיה לקבוע לאחר בחירת אחת מהאפשרויות והגשת תכניות לבצוע.

בברכה

דני בר-אור

ממונה אחזקה ושרותים
בימיה.

העתק: י. זיסדה משורי השיכון ב"ש.
ד. שטרן מפקח על הבניה בימיה.
מ. גוטליב מנהל בית הספר בימיה.

THE [illegible]

1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

הצעת מחיר ופרטים טכניים לבצוע מערכת חמום לבית הספר וגן הילדים בימית

תנור הסקה סולר/נפט מרכזי בכל כחה.

(לפי מפרט של מהנדס הביצוע של "אמפא".)

חוצר - "אמקור"

דגם - 6000

ספק ושרות - "אמפא"

פרטים טכניים - הספק התנור 4.5 ק.קלוריות. אפשרות למיכל דלק אחד מרכזי תתקדע, או מיכל דלק אחד לכל 4 יחידות (בסך החד קרקעי).
כולל - צנרת נחושת לדלק, משאבות, ארובה לכל שני תנורים בשתי כתות האחת מעל השניה.

העבודה כוללת - העברת ארובות דרך תקרות לגג הביניין, העברת צנרת לכל תנור, חמירה והנחת מיכל או מיכלי הדלק.

הערות - משמש ביעילות את בתי הספר באזור, אך במבנים חד קומתיים. מחמת ביעילות רק על ידי הפעלה רצופה לכל עונת החורף.
יש להביא בחשבון מלוי דלק אחת לשבועיים. דורש טפול רצוף במכשירים.

מחיר ליחידה - כולל התקנה ואביזרים = 4,118 ₪ ± 10 %

מחיר ליחידה - ללא התקנה = 1,500 ₪

אוגר חום (חשמלי) מרכזי לכל כחה.

(לפי מפרט של מהנדס הביצוע של "אמפא".)

חוצר - "אמקור"

דגם - 450

ספק ושרות - "אמפא"

פרטים טכניים - הספק לכל יחידה 4.5 ק"ו. הפעלה בזום לילה לפי שעות חשמל מיוחד. הפעלה על ידי שלוש מזוזות לכל כחה.

הערות - הפעלה יקרה, אך ללא אחזקה רצופה.
להפעלה יעילה דרושה הפעלה רצופה לכל עונת החורף.

מחיר ליחידה - ללא כל הכנה 3,943 ₪.

מחיר לעבודה - כולל כל עבודה הצנרת החשמלית שלוש מזוזות לכל כחה 30,000 ₪ ± 10 %

הסקה מרכזית על ידי מים.

(לפי מפרט של המהנדס כרמונה יוסף).

הפעלה על ידי קונוקטורים. כולל צנרת גלויה על הקירות ללא בידוד.
חנור הסקה מרכזי, מיכל דלק מרכזי, כולל כל האביזרים הדרושים.

העבודה כוללת - הנחת צנרת על הקירות, הצבת היחידות בכחות, הפקעה והנחת מיכל דלק,
מבנה לחנור הסקה, עליה עם צנרת עד לגג בית הספר ומיכל התפשטות.

הערות - הפעלה זולה יחסית. ניתן להפעלה בשעות הלימודים בלבד על ידי שערן
מיוחד.

יש להביא בחשבון מלוי דלק אחת ל - 6-7 שבועות.
דורש טיפול רצוף במערכת.

- לחומרים ולעבודה הכוללת 160,000 ₪ $\pm 10\%$.
- המחיר הנ"ל אינו כולל מבנה לחנור הסקה.

מחיר
הערה

הערה כללית - מפרט זה המחייבם לחב' "אמקור" נובע בשל שמוש במוצריהם בבתי ספר
באזור,
אך לצורך המפרט הנ"ל חב' "אמקור" מציגתא של המחיר בלבד.
באחרות שונות בעלות אותם מוצרים, המחירים דומים ושומרים על אותו
יחס בין המוצרים המופיעים במפרט הנ"ל.

=====

מ. לוי • אדריכלים בע"מ • שד' נורדא 76 • תל אביב • טלפון 445253
M. LEVI • ARCHITECTS LTD. • 76 BLD. NORDAU • TEL AVIV • TEL 445253

הל-אביב: 13.10.75

לכבוד
מהנדס ד. שרון
רח' זבוטינסקי 45
רמת - גן

הנדון : בית ספר בפנתח רפית

א.נ.י.

מצורף בזה הנני מעביר אליך הכניה מעקה סביב חצר פנימית
בבית ספר הנ"ל, לפי דרישה משרד העבודה .

בדצוני לציון שבניה ספר "עמל" שד' רוקח בחל-אביב, יש
מקרה דומה ושם אין מעקה .

העמק : מהנדס זירדה
בניה כפרית ב"ש

בכבוד רב
מ. לוי

מ. לוי אדריכל

Q. 411 • INTERESTED BY Q. • WHO CUFFED BY • BY NOISE • QUARTER 1913
1913 JAN • VIVA JAN • QUARTER 1913 • QUARTER 1913 • 1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

פלואר

PLENAR

CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

כ"ד בחשוון תשל"ו

29 באוקטובר 1975

ל' 0

לכבוד,

חב' רסקו בע"מ

רח' אחד העם 16

אשדוד

לידי מר פנלומון

נ.א.

הנדון: מחוז שטח - בית סער וגן ילדים

לא נוכל לקבל את עבודות הרצוף סביב בית הסער וגן הילדים.

הנכם נדרשים לחקן הריצוף ולהביאו לגמר ברמה המתקבלת על הדעת.

הגדר סביב גן הילדים בוצעה ברמה שהינה מתחת לכל בקורת.

בתזמנות זו עלי להזכירכם כי למרות שקבלנו את בית הסער וגן הילדים הרי עבודת הצבע אינה

מושלמת והנכם מתבקשים לחקן את צבע הנגרות ו"י שכבת שפכטל וצביעה מחדש.

בכבוד רב,

ד. שטרן

"פלואר"

העתיקים:

מר א. שטרן - משרד השיכון, האגף לבנייה כפרית וישובים חדשים, הקריה - תל-אביב.

מר י. זיידה - משרד השיכון, האגף לבנייה כפרית וישובים חדשים - באר-שבע.

פ ל נ א ר

PLENAR CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

8.10.75

דל 808

לכבוד,

אדרי פרוכטר

רח' אהוד 3

ח י פ ה

א . נ . א

הנדון: רחבה לבית ספר בימית - תורני דגלים

נודה לכם באם תצינו על גבי תכניותיכם מקום לשני תרני דגלים
בחזית בית הספר, וכן באם תעבירו לנו פרוט התרנים.

בכבוד רב,

ד. שטרן
"פ' ל' נ' א' ר"

העתק:

מר זיידה - משרד השיכון - באר שבע.

מדינת ישראל
מסד השיכון - אגף לבניה כפרית

11/10/75

באר-שבע,
מס' עב. 3646

לכבוד

חב' דסקו
רח' הר סיני
תל אביב

א.י.,

הנדון: תשלום עבור בדיקת חוזרות

המקום: החוזה: המכנה: בתים

קוביות כסון

חומר לבדיקה

74799/ש"מ

היות והבדיקה לא עמדה ברמות החוק לסי העודת מכון התקנים מס'

12/6/75

מיום הכנו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

12/6/75

176983

153.-

בטכום למי חשבון מכון התקנים מס' מ-.

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

החתימה

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.

מר אלוזאיל - סכונ ח"א

מר בלף - ממונה על חוזות ומכרזים

הקריבה וסיני

מהנדס אזור

רב/

לין ספר

מדינה ישראל
משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

באר - שבע.....

מס. עבודה.....
3026/-

לכבוד

המרת

רסו

א.נ.,

הנדון : תשלום עבור בדיקות חוזרות

מ.מ. מזרחי פתח רמת..... החוזה..... 81/46879/74..... המבנה..... ביה שמי

בלוקי בטון

חומר לבדיקה

74813/ט

היות והבדיקה לא עמדה ברשות התקן לפי העודת מכון החקנים מס.

מיום 15/6/75 הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למכנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 54.- לפי חשבון מכון החקנים מס' 176929 מ- 15/6/75

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלואיל - שכון ח"א.
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.
מהנדס האזור הקדמה ומיכנס

משרד הסכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

אלול תשל"ה
אוגוסט 1975
439/75

לכבוד
מנהל רמת
מר א. וינשטיין
א.י.

הנדון: ימית סיור שר השיכון ב- 21.8.75

השלמת בית הספר במועד שנקבע והטמנת שעטתה חברתכם,
ההנהלה והעובדים לארח את סיור שר השיכון וועדת הכספים
של הכנסת בימית ב- 21.8.75 ראויים לכל שבח.

אבקשן למסור למנהלים, למנהלי העבודה ולעובדים,
חוצה המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים.

אני מקווה שפיתוח בית הספר והגן ובניית המרכז
המסחרי כל אחד במועדו - יזכו את חברתכם בדברי שבח
נוספים.

ש. אבני
ראש המינהל

העתקים: 1 מר זיידה
מר שמריהו כהן

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

By
JOHN B. B. B.
1774

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

By
JOHN B. B. B.
1774

By
JOHN B. B. B.
1774

By
JOHN B. B. B.
1774



12 יולי 75

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית ח"א.

תאריך 10/9/75

סיכום פגישה

הפגישה נערכה בן הילדים בימית ביום 9/9/75. כשתפוז:

רפי לשם, דן בר-אור, צבי-חובל - צוות ההקמה ימית.

מיכל בר - מפקחת בני הילדים, משרד החינוך סחוד הדרום - באר-שבע

נילי פיש - גננת.

1. יש להקיף את מבנה בן הילדים בגדר. הגדר בפצ הצפוני חבנה באופן זמני מאחר ולא ניתן להקימה בטקומה הקבוע בגלל עבודות בניה בית הכנסת.

סוכס שבאופן זמני חמוקם גדר זו בקו הבנין.

2. לפי המצב היום ממוקמים שני המטבחיים בחדרי הבטחון בגן. במצב זה אין הספקחת על הגנים במשרד החינוך גב" מיכל בר, מוכנה לפחות את הגן.

הדרישה היא שבמטבח יהיה ריצוף, חרסינה ארוכות וגן לבישול. מבחינה בטחונית אסור לרצף את חדרי הבטחון ואין להכניס לשם גז וארונות, מה גם שיש לבטל את הסדרגה בכניסה לחדר הבטחון. האפשרויות הן או לרצף את חדרי הבטחון, להכניס מחקני גז וארונות וכן חרסינה, או למקלסאח המטבח בחדרון הסמוך לחדר הגדול.

מצ"ב מכחבה של גב" מיכל בר, מפקחת בני הילדים במשרד החינוך סחוד הדרום הכחיחה לעגין זה

3. לברור כל נוסח המתקנים לילדים בחצר בן הילדים. סוג המתקנים והכיסוי החקציבי.

4. יש להסיר את הסברים מכל הדלחות לשרותים.

רשם דני בר-אור.

הערה: למשתתפים

מר ש. אבני ראש המינהל לבניה כפרית

מר זיידה ראש צוות הבניה

מר סקד - ראש צוות התכנון

מר דרוקמן צוות התכנון

מר ד. שטרן - ראש צוות הפקוח

חב" רסקו רח" הר סיני.

שס/

10/10/1941
10/10/1941
10/10/1941

10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

10/10/1941


10/10/1941 10/10/1941 10/10/1941

פלואר

PLENAR

הנדסה - תכנון ויעוץ CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

9.9.75

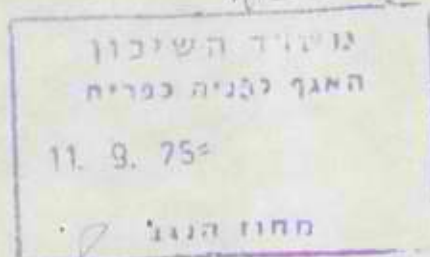

לכבוד,

אדריכל ז. דרוקמן

אצל ש. שקד אדריכלים

מצדה 8

חל-אביב

א.נ.

הנדון: גדור ב"ס בימית

אורת לך באם תסקול אפשרות זולה יותר לגדור אזור בית הספר וגן הילדים.

הגדור המוצע נראה יקר ביותר.

מיד עם קבלת הצעה המחירים מהקבלן נעביר העתק לידיעתך.

כבוד רב,

ד. שטרן

פלואר

העתיק מר י. זיידה

אדר"ש. שקד.

פ ל נ א ר

PLENAR CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

12/8

12.8.85

לכבוד

אברהם סלי
אברהם כרמל
.....
.....
.....

א.ג.ג.

הנדון: בי"ס וגן ילדים בימית

אודה לך באם תעביר למשרדנו, ברח' ז'בוטינסקי 45, ר"ג - מערכת
כוללת של חכניות בי"ס כולל אדריכלות, קונסטרוקציות, חשמל וסניטציה.

בכבוד רב,

ד. שטרן
פ ל נ א ר

המקום
לר"ג

AIR MAIL

5/6

12.8.51

ACCT

.....
.....
.....
.....

M.L.,

ACCT: 12.8.51 12.8.51

ACCT: 12.8.51 12.8.51
ACCT: 12.8.51 12.8.51

ACCT: 12.8.51

12.8.51

12.8.51

AIR MAIL
Barretto, Carlos R.

(7) 1901/1902 Nov. 1 (105)

מדינה ישראל
משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

באר - שבע 2/1/76.....
מס. עבודה 781/.....

7

לכבוד
הב"ר רשק

רמ"ח חר סיני 2

חל - אביב

א.נ.2

הנדון : תשלום עבור בדיקות חוזרות

המקום..... יפ"ח..... החוזה 81/46712/74..... המפנה.....

בדיקות בשון

חומר לבדיקה

76742/ש"ב

היות והבדיקה לא עמדה ברשות החקן לפי תעודת מכון החקנים מס.

2/11/75

מיום..... הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

2/11/75

179392

142.-

בסכום..... לפי חשבון מכון החקנים מס"מ.....

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.

מר אלואיל - שכון ת"א.

מר בלף - ממונה על סגרים ומכרזים.

מהנדס האזור

מר ר. שרון - עקוב חוץ

מכתב מס' 6

י"ד בטבת תשל"ו

18 בדצמבר 1975

לכבוד,

מר סולומון

חב' רסקו בע"מ

א.נ.,

הנדון: ימית - מרכז מסחרי - חוזה 81/46712/75 חשובי כמויות

הנכם נדרשים להגיש לנו חשובי כמויות מדוייקים בלווי לכל חשבון חלקי,
וזאת על-מנת שנוכל לאשרו.

בכבוד רב

ד. שטרן

"פ ל נ א ר"

העתיקים:

מר י. זיזה - המפנהל לבניה כפרית וישובים חדשים

משרד השיכון - באר - ש ב ע,

אברהם בר-אילן - י מ י ח.

מחיר

י"ט בכסלו תשל"ו
23 בנובמבר 1975

[Handwritten signature]

לכבוד,
חברת רסקו בע"מ
אגף הבניה - מחוז ח"א והמרכז
רח' הר סיני 1
תל-אביב

א.נ.ג.

הנדון: העברת תחנת הכפון - ימית
מכתבם 38/5 - 703/27 - 1730 מיום 26.10.75

אין ניתוח המחירים נהאח לנו סביר וגדמה לנו כי יעשה צדק לנושא באם תרשמה
החוצאות למעשה:

להלן הערכתנו לעלות העבודה, בניגוד להערכתכם המסתכמת ב- 67,200.-

700.-	1. ישור שטח $\frac{1}{2}$ יום שובל
4,480.-	2. שבילים מחומר ואדי 560 מ"ר בעובי 30 ס"מ לפי
120.-	8.- לי"מ"ר
	3. חפירה לתחנה
4,050.-	4,9 בטון 4.5 מ"ק, כולל זיון 80 ק"ג/מ"ק, כולל בטון
4,000.-	רזה וכו' לפי - 900 לי"מ"ק
3,000.-	5,6 שכר עבודה משוער
1,500.-	7. משאית עם מנוף 3 ימי עבודה
2,000.-	8. סדורים להעברת הסילוסים, 1 יום משאית
2,000.-	10. סדורים בהנחת הבטונים וכו'
4,000.-	11. העברה האגרסלים
25,850.-	12. העברה הברזל

בכבוד רב,

ד. שטרן
"פ ל ג א ר"

העתיקים: מר י. זידה, המינהל לבנייה כפרית וישובים חרשים
משרד הטיכון, באר-שבע,

מר א. בר-אילן, י.מ.ת.

מחשבות

י"ט בכסלו תשל"ו
23 בנובמבר 1975

דוד אסתר

[Handwritten signature]

לכבוד,
חברה רסקו בע"מ
אגף הבניה - מחוז ת"א והמרכז
רח' הר סיני 1
תל-אביב

א.ב.,

הנדון: העברת תחנת הבטון - ימית
מכתבם 38/5 - 703/27 - 1730 מיום 26.10.75

אין ניתוח המחירים נראה לנו סביר ונדמה לנו כי יעשה צדק לנושא באם תרשמה
ההוצאות למעשה:

להלן הערכתנו לעלות העבודה, בניגוד להערכתכם המסתכמת ב- 67,200.- ל-

700.-	1. יטור שטח $\frac{1}{2}$ יום שובל
4,480.-	2. שבילים מחומר ואדי 568 מ"ר בעובי 30 ס"מ למי
120.-	3. חפירה לחתנה
4,050.-	4,9. בסוף 4.5 מ"ק, כולל זיון 80 ק"ג/מ"ק, כולל בטון
4,000.-	רזה וכו' למי - 900 ל"ט"ק
3,000.-	5,6. שכר עבודה משוער
1,500.-	7. משאית עם מנוף 3 ימי עבודה
2,000.-	8. סדורים להעברת הסילוסים, $\frac{1}{2}$ יום משאית
2,000.-	10. סדורים בהנחת הבטונים וכו'
4,000.-	11. העברת האגרסלים
25,850.-	12. העברת הברזל

בכבוד רב,

ד. שטרן
מל"א ר"

העתיקים: מר י. זידה, המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
משרד השיכון, באר-שבע,

מר א. בר-אילן, י מ י ה.

פ ל נ א ר

PLENAR

CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

ט' בכסלו תשל"ו

13 בנובמבר 1975

לכבוד,

אדרי' שקד - רח' מצדה 8 תל-אביב
מר רייף - שרותי הנדסה, חברה למדידות אזוריות - רח' יצחק שדה 34 ת"א
מר סמיר - רמזור, פרופ' שור 14 תל-אביב
מר כרמונה - מסילת ישרים 77 תל-אביב

א.נ.,

הנדון: ימית - מרכז מסחרי

מצורף בזה מצב קיים של שוחות טלפון ליד מרכז מסחרי.

השלכות דומות לתכנון האינסטלציה כאשר רום מפלס רצפת מקלט הינו 12.80,
ורום כביש ראה בנספח.

יש למצוא מיד דרך לתקון הנושא.

בכבוד רב,

ד. שטרן
" פ ל נ א ר "

העתקים:

מר א. שטרן - מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
משרד השיכון, הקריה - תל-אביב,

מר י. זידה - מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
משרד השיכון, באר-שבע. ✓

פ ל נ א ר

PLENAR CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

ט' בכסלו תשל"ו

13 בנובמבר 1975

אגף אסמכו

לכבוד

חב' רסקו

מחוז בנוי ת"א והמרכז

רח' הר סיני 1

תל-אביב

לידי מר עמוס סלומון

א.נ.

הנידון: ימית.

מכתבנו מיום 5 נוב' 1975.

1. הרשו גא לי לציין בסיפוק כי התחלתם בהעקת תחנת הבטון בהתאם לדרישתנו.
2. כן נוכחנו שהנכם מבצעים את התקונים בגדר וברצופי חוץ בהתאם לדרישתנו.
3. כן הנכם מתבקשים להמשיך ולחקן את קורות היסוד במרכז המסחרי.
4. עם החלפת הצוות, רמת הבצוע גראית כמשביעת רצון ונקוה להמשיך בבצוע הבניין ברוח זו, ובשתוף פעולה מלא.

במכוד רב

ד. שטרן

"פ ל א ר"

העתקים: מר א. שטרן משרד השכון -

האגף לבניה כפרית וישובים חדשים הקריה ת"א.

מר י. זיידה משרד השכון -

האגף לבניה כפרית וישובים חדשים באר-שבע.

1975 - 1976

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

פ ל נ א ר

PLENAR CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

ו' בכסלו תשל"ו
11 בנובמבר 1975

איש מסמך

לכבוד

אד' ז. דרוקמן

אצל אד' שקד

רח' מצדה 8

תל-אביב

א.נ.

הנידון: מכבז מסחרי - יפית.

תאום תכניות.

הנני לאשר הודעתך הטלפונית מיום 10.11.75, כי יש להמשיך ולעבוד בהתאם
לתכניות הקונסטרוקציה, פרט לאזור האולם בגוש 3.

בכבוד רב,

ד. שמרן

"פ ל נ א ר"

העתק: מר י. זיידה - משרד השכון

המנהל, לבניה כפרית באר-שבע.

אויסגאבע

מדינה ישראל
משרד השכון - מינהל לבניה כפרית

באר - שבע.....

מס. עבודה.....
3890/-

לכבוד

המנהל רשמי

רמ' חר טיבני 2

חל - אביב

א.ג.,

הנדון : תשלום עבור בדיקות חוזרות

מקום..... המבנה..... החוזה..... 01/4712/74..... במים.....

חומר לבדיקה קוביות בטון

היות והבדיקה לא עמדה ברשות התקן לפי תעודת מכון החקנים מס. 78190 ב"ט

מיום 17/10/75 הננו להודיעכם שבחשבון הסופי למכנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 73.- לפי חשבון מכון החקנים מס' 178896 מ- 17/10/75

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערה:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלואיל - שכון ת"א.
מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.
מהנדס האזור העיבת וטיבני

י. שרון מחוז חיפה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/78160

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד הסכון - באר-שבע. כיום:
בנין : מבנים במרכז איזורי בפיתוח רפיה.
החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין שנמסרו ביום: 1975-10-13.
תנאי הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה: המפקח:

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיצה כדור (אינץ') קובוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	2	3	קירות	ב-200		1975-10-10	1975-10-17	234 231 <u>220</u> 228	
4	5	6	"	"	"	"	1975-11-07	330 351 <u>328</u> 336	

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
מר שטרן
חב' רסקו

באר שבע 1975-11-11
מא/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/178938

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/73143

מזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד השכון באר-שבע
 בנין : מבנים במרכז אזורי מיתח לפיה.
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו ביום 75-11-02 באחד העבודה.
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

מס' מדגם	דוגמא מס'	סלטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה מדור (אינץ') קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	2	3	קורות יסוד	גוש ב'		75-10-21	75-11-04	242 170 159 <u>190</u>	
4	5					75-10-21	75-11-18	283 203 258 <u>250</u>	



שלמה שכול
 מנהל סניף באר-שבע

העוקב מר אלוואיל
 מר שטרן
 חב' רסקו

באר-שבע 75-11-21
 מנ/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודת זמנית על בדיקת בטון

מס' א- בש/78743

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע. ביום:
 בנין : מבנים במרכז איזורי בפיתוח דפיה. אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון. הקבלן: חב' רסקו
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה, ביום: 1975-11-02. המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ. בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה (כדור אינץ') (קונוס סימ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
1	B	גוש ב'	קורות יסוד	ב-		1975-10-21	1975-11-04	242	
2						"	"	170	
3						"	"	159 190	
							ממוצע		

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל
 מר שטרן
 חב' רסקו.

באר שבע 1975-11-05

הערה: תעודת זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו.
 אין לפרסם תעודת זאת אלא במלואה.

הב' 179219

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

סיכום ישיבה:

פרויקט: ימית

דף מס':

תאריך: 25.10.75

נוכחים:

אדרי דרוקמן ופרוכטר, מהנדסים כרמונה שמיר ושטרן.

אי כח
מסמך

מס'	בטיפול	ה ח ל ט ה	עד תאריך	הערות
		<u>הנושא: מרכז מסחרי</u>		
1.	מריניאנסקי	לתאם תוכניות שרותים, דואר, וביוב באזור שבין מרכז מסחרי ושלוש קומות.		
2.	מריניאנסקי	לתאם שרותים עם תכניות הביוב והמים של מר כרמונה.		
3.	רייף	למדוד המצב הקיים של תאי דואר בקרבת מרכז מסחרי.		
4.	כרמונה	לתאם נושא כבוי אש עם מכבי אש באר-שבע.		
5.	שטרן	לתאם פגישה של מהנדס כרמונה עם נציג הקבלן.		
6.	כללי	נמסרו לבצוע תכניות אינסטלציה גוש א.		
		ברשם ע"י		
		ד. שטרן		
		יפ ל נ א ר"		
		הסכם		
		אדרי דרוקמן		
		אדרי דרוקמן		

תאריך הישיבה הבא:

תאריך הישיבה שלאחריה:

אונס איתו

ה ע ת ק

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-ב"ש 78160

מומין הבדיקה : מינהל לבניה כפרית - משרד השיכון באר - שבע.
 בנין : מבנים במרכז אזורי פ, דפיה
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ביום 75-10-13
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (קצב לסמיר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כור (אינץ') קונס (ט"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	כמ מס'
	234 231 220 228	75-10-17 ממוצע	75-10-10		200-ב	קירות	גרש א'		1 2 3

שלמה טרובול
 מנהל סניף באר - שבע

העתקים: מר אלוטיל,
 מר שרון,
 חב' רסקו,
 באר - שבע 75-10-20
 מנ

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הגבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

178938/50

יחידות סינדרה נוסח

הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים.

פרטים כלכליים

הכנסה וקצבאות

מס' תעודת זהות: 123456789

הכנסה: 1000 ש"ח
 קצבאות: 500 ש"ח
 מס' תעודת זהות: 123456789
 מס' תעודת זהות: 123456789
 מס' תעודת זהות: 123456789
 מס' תעודת זהות: 123456789

פרטים אישיים

שם	תאריך	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות
1	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
2	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
3	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
4	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
5	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
6	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
7	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
8	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
9	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
10	2023	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

מס' תעודת זהות: 123456789

הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים.

הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים.

הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים. הנכס נמצא בבעלות הבעלים, והוא מיועד למגורים.

לרכז מסמכים

תהל מהורסים יועצים בע"מ

משרד ראשי: רח' אבן גבירול 54, תל אביב, טל. 263263 חלקט 033-654
סניף: רחוב המונינים 53, חיפה, טלפון 537241



סמנו סמכם תאריך

17.10.75

10/1/13/1370

אל : מר ג. בן יוסף

מאת : י. שתולר

הנדון: יפיה - מרכז מסחרי מוצא נוסף

8"

אני מאשר את שיחתנו הטלפונית מיום 17.10.75
בא בקשתי לבצע מוצא "8" על קו מקורות מול מביש
הגישה לאזור התעשייה, נוסף למוצא הקיים כבר כ-60 מ'
דרומית, במקום שיועד לדרך הגישה לאזור התעשייה
שתוכנן קודם לכן, אך בוטל.

ב ב ר ה
י. שתולר

העתיקים: מר שטרן - משרד הסיכון מינהל לבניה כפרית, הקריה.
מר שטרן - מלגאר רח' ז'בוטינסקי 45, רמת-גן.
מר זיירה - משרד הסיכון מינהל לבניה כפרית, ב"ש.
ד"ר א. מריניאנסקי - ת.ה.ל.

פ ל נ א ר


PLENAR CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

א' בכסלו תשל"ו

5 בנובמבר 1975

אריס חסון

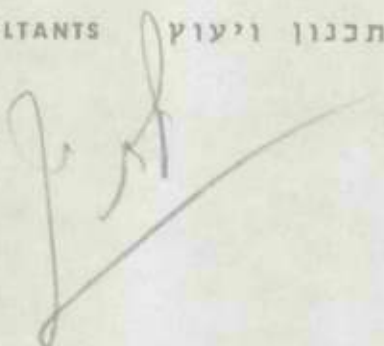

לכבוד,

מר שטרן - משרד השיכון, האגף לבנייה כפרית וישובים חדשים - תל-אביב
מר זיידה - משרד השיכון, האגף לבנייה כפרית וישובים חדשים - באר-שבע

א.נ.

הננו להביא לידיעתכם כי:

ביום 4.11.75 נשלח למנכ"ל חב' "רסקו" בחל-אביב מברק.

בנדון: מרכז מסחרי - ימית:

"רמת בצוע למטה מכל ביקורת. נא הפסקת עבודה עד לברור בשטח לצורת התיקון."

מכבוד רב,

ד. שטרן

"פ ל נ א ר".

פלאר

PLENAR

CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

א' בכסלו תשל"ו

5 בנובמבר 1975

מס' 1104



לכבוד,

חב' רסקו

רח' הר סיני 1

תל-אביב

לידי אינג' ברנע

א.נ.

הנדון: תחנת בסון בימית

התבקשתי כמה פעמים להעתיק את תחנת הבסון ממקומה אך טרם בצעתי זאת.

עלות ההעברה שנמסרה לנו בע"מ ע"י מר סלומון שלכם נראית לנו ללא כל בסיס הגיוני.

נא סלוק התחנה מהמקום לאלתר, אחרת נאלץ לבצע הדבר על חשבונכם.

נא הקפידו לשמור על המוניטין של חברתכם.

מכבוד רב,

ד. שטרן.

העתיקים:

- מר א. שטרן - משרד השיכון האגף לבנייה כפרית וישובים חדשים - תל-אביב
- מר י. זיידה - משרד השיכון האגף לבנייה כפרית וישובים חדשים - באר שבע
- מר א. בר-אילן - כ א נ .

ארכיון מסמכים

ש.ש.

לכבוד

מר חנוך,
דואר ישראל,
באר - שבע.

13 באוקטובר 1975
ח' בחשוון תשל"ו

75/11/175

א.נ.נ.

הנדון: - הכנון סניף דואר במרכז י.מ.י.

הרינו מסכמים את תוכן שיתגנו שקייטנו היום בנדון:

כשטח שהוקצה לסניף הדואר יש לכלול:

1. 2-3 דלפקים סטנדרטים.
 2. שטח לשהל בן כ-16.00 מ"ר.
 3. גישה ברכב לטעינת ופריקה.
 4. כ-400 מ"ר דואר במערכות בנוח 75 חאים שימוקמו ליד קיר היצוני, כאשר גבם יופנה לאיזור העבודה של הסניף. רצוי לשמור אפשרות של הגדלה.
 5. לארגן שירותים הכוללים בית-שמוש, כיור ופינת בישול.
 6. סדורי תאורה מתאימים ונקודת חשמל לטלפס.
 7. בניית קירות לקופת בטון בח 75/75 ס"מ.
 8. הפתחים ההיצוניים יובטחו באמצעות סורגים.
- חלון הראוה יאובטח על ידי סורגים או זכוכית משוריינת.

עם השלמת התכניות נעבירכם אליכם.

ש.ש.

שוקד

רב,

בכבוד

העתק: - מר רפי לשם, ראש צוות התקמה ימית, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, משרד השיכון, רח' ג' 13 - הקריה, תל-אביב
מר דני שטרן, פלנאר - הנדסה, הכנון וייקוץ, רח' ז' בוטינסקי 45, רמת-גן
מר יעקב זיידה, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, משרד השיכון, באר-שבע

אישור מס' 10



לכבוד

מר מיכאל טרואב,
קופת-חולים,
רח' בן-צבי,
באר-שבע.

א.נ.

13 באוקטובר 1975
ח' בחשוון תשל"ו

75/11/175

הנדון: - מרפאת במרכז י מ י ת .

בשיחה שקיימנו בפגישתנו מחיום כנדון, בירדנו מספר אפשרויות לחכנון המרפאה:

1. 3 יחידות טפול הכוללות: חדר רופא בן 12.00 מ"ר
חדר אחות בן 16.00 מ"ר
פינת המתנה בן 14.00 מ"ר
2. בית-מרקחת בשטח של 35.00 מ"ר. כניסה נפרדת ורמפה לפריקה.
3. משרד בשטח של 14.00 מ"ר.
4. חדר ישיבות + ספריה.
5. חדר חת, חדר הלכשה לעובדים, מחסן.

רצוי ליד אחת מיחידות הטפול להוסיף חדר לרופא מקצועי.

שטח המרפאה כ- 600.00 מ"ר והיא יכולה לשאת עד כ-5,000 תושבים.

כן בחנו את האפשרויות לשלב את שפת החלב במרפאה ואז ניתן להסתפק בשתי יחידות טפול כמוצע בחכנית שהוגשה.

סוכם כי נכין הצעה לחכנית משולבת של מרפאה וטיפת-חלב אשר תועבר אליכם. אתם מצדכם תנסו לברר את האפשרויות לביצוע החכנית.

נשמח אם תעבירו אלינו בחקדט את הערותיכם לפרוגרמה כפי שהוצגה לעיל, במידה וחתימה לכם.



ש.ש. שוקד, רב, בכבוד

העתק: - מר רפי לשט, ראש צוות החקמה ימית, חתוב הל לבניה כפרית וישובים חדשים, משרד השיכון, רח' ג' 13 - הקריה, חל-אביב
מר דני שטרן, פלנאר - הנדסה, חכנון וייעוץ, רח' ז' בוטינסקי 45, רמת-גן
מר יעקב זיידה, המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים, משרד השיכון, באר-שבע

פ ל נ א ר

PLENAR

CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS

הנדסה - תכנון ויעוץ

6.10.75

מכתב מס' 8



לכבוד,

אדרי' ש. שקד

רח' מצדה 8

תל-אביב

א . נ . א

הנדון: ימית - מרכז מסחרי

הנכם מתבקשים לקבל אשור הג"א למקלט הממוכנן במרכז המסחרי הנ"ל.

כן הנכם מתבקשים להתקשר עם מר אבנר ממכבי אש - באר שבע -

טלפון: 78366 - 057.

בכבוד רב,

ד. שטרן

"פ ל נ א ר"

העתק:

מר שטרן - מינהל לבניה כפרית - משרד השיכון - באר שבע

מר זידה - מינהל לבניה כפרית - משרד השיכון - באר שבע. ✓

מס' 10504

משרד המבחן
מפקח לבנייה כשרית ח"א.

16/9/75

לכבוד
מ"י ישראל ג. וינברג
סגן המנהל הכללי
משרד החינוך
י ר ו ש ל י מ

ג. 2. 8

הנדון : בית הכנסת בימים
מכתב מיום 20/7/75

לבערי החשבון המובחן למכתבך עקב שירות מילואים ממועד סגור חזרתי רק
בימים אלה.

הפרוצדורה של המרכז הקהילתי-מסחרי בימים נערכה מחדש ואושרה על ידינו.
מיקומה של בית הכנסת בפרוצדורה לא השתנתה, אך הוסכם שיש לפגוש מקום אחד
למקורות המידע.

נראה לי שקטלג המבט צריך לתאם מניסוח בין צוות המבחן שלנו לבין משרד החינוך
המבחן אצלם, לקבוע בנושא המבחן המפורט ובמקב המקורות המידע.

באם ברצת לך שיש צורך במבט נוספים בידינו המבקש להבט אתך.


בברכה ובהחלט טובה

רמי לוי ראש צוות החקירה ימים.

התקן מ"י. אבנר, ראש המבחן לבנייה כשרית
אוריאל שקד, ראש צוות המבחן, רח"מ מנחם ח"א
הרב מרכוס - מנהל המחלק לכהני כנסת, משרד החינוך
מ"י מרדכי בן-חן, הממונה על עליות הדפוס
מ"י זיידה - ראש צוות הבנייה.

תאריך: 3.9.75

לכבוד
דני שטרן

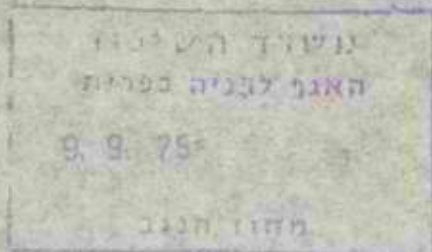

לכבוד

דני שטרן

ר"ח זבוטנסקי 45

תל-אביב

א.נ.

הגדרות תוכניות סונדמרוסיה.

א. מצ"ב תוכניות שינוי עקב סטיה של חבאר מס' 42 לא במקום.

ב. תכנית זיון תקרה מעל קומת קרקע (חגב).

ג. תכנית זיון תקרה מעל קומת קרקע (חגב). גוש א'.

אבקש להעביר את התוכניות הנ"ל לשטח.

בכבוד רב

העתק: למר זיידה.

נכט איב
א. ד. ד.
צוות הכנון
ת"א

אירוע מס' 3858

מדינת ישראל
משרד הסיכון - אגף לבנייה-כפרית

2832
באר-שבע,
3858
מס' עב.

לכבוד

חברת רסקו

א.ב.י.

המיון: תשלום עבור בדיקות חוזרות

המקום: ימים החוזה: המכנה: בתים

קוביות בטון

הינה והבדיקה לא עמדה ברמות הנקן לפי העודת מכון התקנים מס' 74798/ש

מיום 29/6/75 דנו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

בסכום 108.45 לפי חשבון מכון התקנים מס' 177148 מ- 29/6/75

בכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אלוזאיל - סגן ח"א
מר בלף - סגן מל הודים ומכרזים
מהנדס אזור העירבה וסני

דב/

לכבוד

י. כרמונה. מהנדס יועץ
הנדסת חברואה. סיס. הסקה, גו
רח' מסילת ישרים 77. ת-א. טל. 820950

לכבוד

9.6.75

משרד השכר
מינהל בנייה כפרית
מר יעקב זייצה
מחוז הנגב.

א.נ.

הנצון! פתחת רפיח מרכז איזורי גוש! א'-ד'
אויפטלציה סניטריה מים וביק.

מצ"ד חשבון חלקי (ג) למרכז איזורי הנצ' לגבולן בלהלן:

1) גוש א' מקלט - והקמה עליונה

2) גוש ד' דוג גרדול

ביום 20/3/74 סוכם ואשר ע"אז' באבי דרוקמן. (פלוגה מ-4/74)
ביום 11.4.74 לבקשת נישא 4 סטים גבולות כולל רשימה כמילוי.

מצ"ד דגם צילום ההצמחה מס' 74/80810/61 מיום 1974/11 ווא.

אוצה לבב' לאשר חשבון האשני כ-50% כסך 2002 ל"י
בלק מס' (ג) מקלט.

לכבוד רב

יעקובי

עגקים: מר מ. רון, האש' לבנייה כפרית

מרכז מסמך

ר"ר פרמונה מהנדס יועץ
הנדסת חב"ד, ס"מ, הסקת, נג
רמ' מסילת ישרים 27, ת-א, טל. 820930

אכ"ב 3

9.6.75

1

משרד השכר
מינהל בנייה כפרית
מר יעקב זייד
מחוז הנגב

א.נ.

הנדון: פתחת רפיח מרכז איזורי גל: א' - ד'
איןפסאציה סניטריה מים וביוק.

מצ"ב חשבון חלקי (ג) למרכז איזורי הנדל"ל לבנין בזהלן:

(1) גוש א' מקלט - והקמה עליונה

(2) גוש ד' ביה גרבלה

ביום 20/3/74 סוכם ואשר ע"י אב' זאבי ברוקמן. (פלוגה מ-4/74)
ביום 11.4.74 לבקשת נישא 4 סטים לבנין בולד רשימוג כמילוג.

מצ"ב חשבון צילום ההצמחה מס' 61/80810/74 מיום 1/7/74 וזא.

אוצה לב' לאשר חשבון האלני כ-50% כסק 2002 ל'
באק מס' (ג) מקליל.

אכ"ב 3 רב
יעקב זייד

עגקים: מר מ. חיון, אגל לבנייה כפרית

⑧

40N9

39/42801/71 37/10

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

19/10/75

31/-2291

לכבוד
חב" החשמל
באר - שבע

א.נ.ג.

אנו מבקשים לבצע חבור החשמל למזנון בימיה ולחייב את
חשוננו בהחאם.

ב ב ר כ ה,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר זיידה - מהנדס אזור הערבה וסיני
חב" רמאור - ח"א
מר ד. שטרן - פקוח חוץ

דב/

10/10/55

343

TO :

FROM :

SUBJECT :

RE :

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/55 BY 343

10/10/55

10/10/55

TO :

FROM :

SUBJECT :

RE :

10/10/55

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית
הקרית, תל-אביב

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

8

תאריך 28/12/75

אבב 585/75 4420

אל: מר ג. אביבי

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: הפעלת חוזה

המקום - ימים

העבודה - קו מהג גבוה ו-2 טרנספורטורים באזור התעשייה

הקבלן - חב' החשמל לישראל בע"מ.

חברת החשמל לישראל

א. נא לערוך חוזה עם - ח.ד. 25 ת"א .

כתובת -

לבצוע העבודה שכנדון, לפי חכנית -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ל"י
===== 1,000,000 =====

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר החיקרות, תקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

מנ"ב אומדן חברת החשמל מס' 75/412/351

מיום 4.12.75

בכ"ה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:

מנהל מחוז - הנגב

הקבלן - ח.ד. 25 תל-אביב.

י"ב בטבת תשל"ו

16 בדצמבר 1975



לכבוד,

מר טמיר

"רמאור"

פרופ' שור 14

חל-אביב

א.נ.,

הנדון: תכניות חשמל אזור 3 קומות

נא העבר לגו בהקדם לוח כמויות עבור העבודות הבאות לאזור הנ"ל:

1. הנחת קוי הזנה חשמל.

2. תאורה

3. טלפון

4. צנרת טלויזיה.

במבוא רב,

ד. שטרן

"פ ל ג א ר"

העחק:

מר י. זידה - המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים ✓

משרד השיכון, באר - ש ב ע.

1970
1971

1972
1973
1974
1975
1976

1977

1. 1978
2. 1979
3. 1980
4. 1981



1982

1983

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

14/12/75

31/-2617

לכבוד

מר ר. זאמן

מנהל מחוז הדרום, חב"ח השמל

ח.ד. 25,

חל - אביב

ג.ג.א

תזכיר: ימיה - החנה מרנסמורכסיה באיזור

המרכז המסחרי.

בהתאם לבוססם בין מר אבני לבינך בפגישת שהתקיימה ביום
11/12/75 אצל מר קמיעד, ייבנה מבנה התחנה על ידי הקבלן
של משרד השיכון לפי חכירות ומסדטים שלכם ובפיקוח שלכם.

אבקש להורות בהתאם לנוגעים בדבר בחברתכם.

מכבוד רב,

י. דוסיאנסקי

מ.ס. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר ט. אבני - סמנכ"ל משרד השיכון
מר שרון - מנהל האגף לבניה כפרית
מר זיידה - מהנדס אזור הערבה ומינני
מר שמיר, מהנדס האיזור
מר לבל, ראש ענף חב"ח השמל מ"א
מר מויסייב - יועץ השמל

יפ/רב



23 בנובמבר 1975

לכבוד

מר ד. שטרן, פלגאר

רחי זיבוטנסקי 45

רמת - גןהנדון: ימית - תחנות טרנספורמציה

א.ב.,

אני מאשר קבלת העתק מסיכום פגישת בינך ובין מר רייף מיום

12/11/75.

לא ברור לי סעיף 4, בכביש 5, תחנת טרנספורמציה אחת קימת
 כבר מזמן ושניה בבניה. המיקום המדויק של התחנות בקבע עם כל הגורמים
 וסומן לאנשי חי"ח בשטח, אי לכך כיצד זה קרה שבנו את התחנות על קו
 ניקוז?

אודה לך על תשובתך, כי בינתיים קיבלתי כבר שאילתא בענין זה
 מחברת החשמל עצמה.

בכבוד רב,

מ. שטרן

העתקים: מר זיידה משה"ש, באר שבע